

TOPNÝ OKRUH 2. – SEVER
CERPADOLOVA SMESOVANA STANICE 1”
OBEHOVE CERPADLO ELEKTRONICKE
TROJCESTNÝ SMESOVAC

TOPNÝ OKRUH 1. – JIH
CERPADLOVA SMESOVANA STANICE 1”
OBEHOVE CERPADLO ELEKTRONICKE
TROJCESTNY SMESOVAC
Q=12,457 kW
M=716 kg/h
dP=7,76 kPa

V MÍSTNOSTI S KOTEM OSADIT DETEKTOR KOUŘE


Q=21,679 kW
M=1245 kg/h
dP=7,69 kPa

VZDALENA SPRAVA
(INTERNET, MOBIL)

KONDENZACNÍ NASTENNÝ KOTEL
VÝKON 7,7–37,10 kW, ZEMNÍ PLYN
NEREZOVÝ VÝMENÍK
OBEHOVÉ ČERPADLO, EXP.NADOBA 10 l

EKVITERMNÍ REGULACE
ROZSIROVACÍ MODUL, PRO DVA TOP. OKRUHY
VZDALENÁ SPRÁVA (INTERNET, MOBIL)

KOAXIALNÍ ODKOUŘENÍ KOTLE NAD STŘECHU d60/100 (VEDENO KOMINEM)

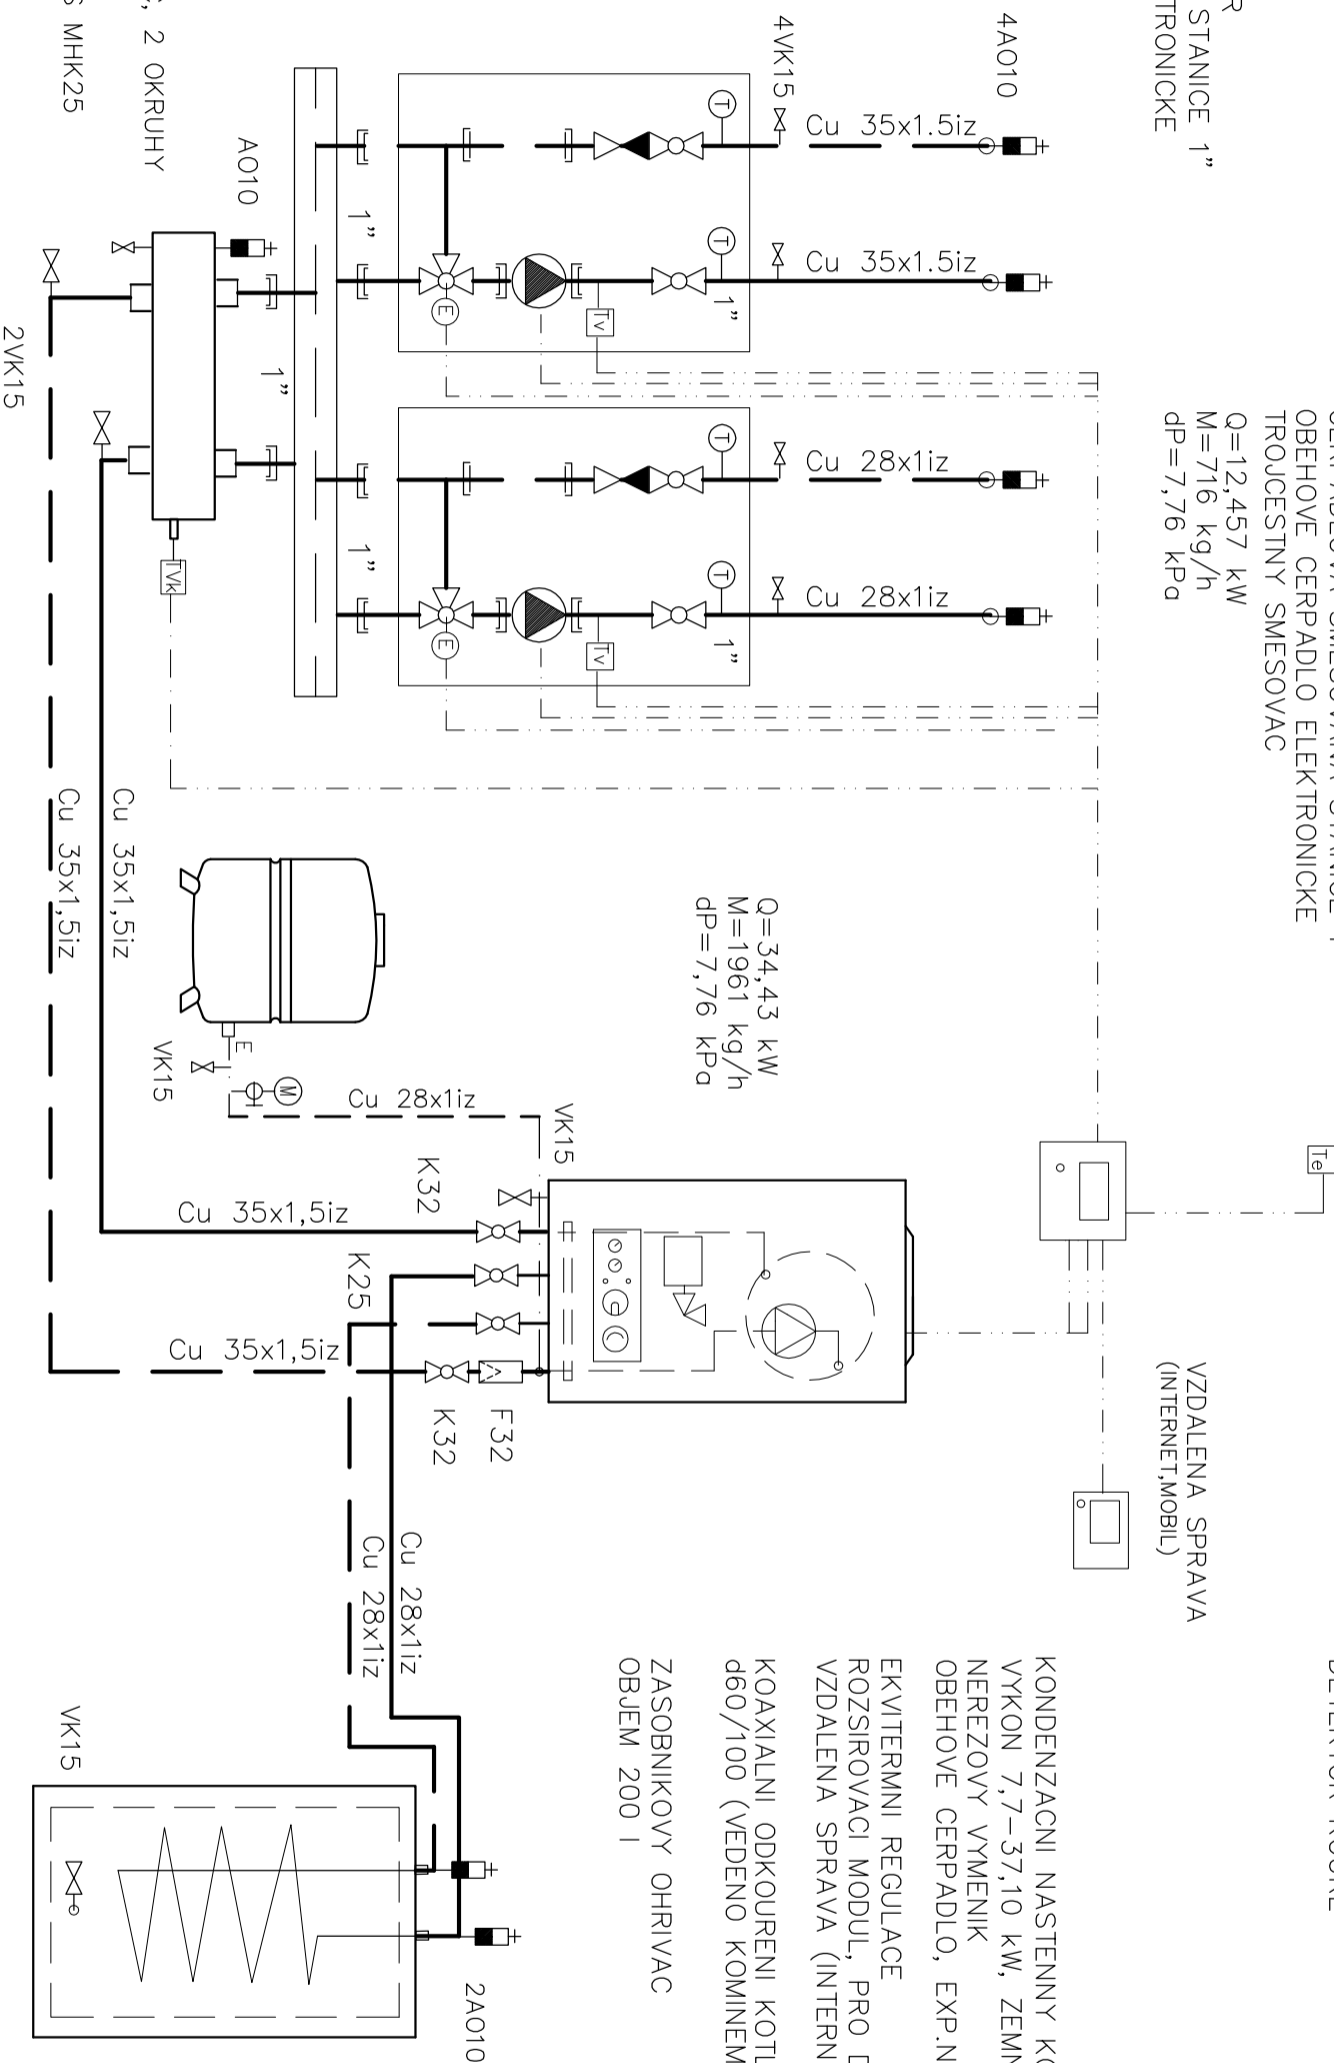ZASOBNIKOVY OHRIVAC
OBJEM 200 l

PRIVODNI POTRUBI TOPNE VODY 60 C
ZPETNE POTRUBI TOPNE VODY 45 C

EXPANZNI POTRUBI

KULOVY UZAVIRACI PLNOPRUTOKOVY KOHOUT IVAR PERFECTA

ZPETA NA KLAPKA UNIVERSALNI IVAR

FILTR ZAVITOVY S NEREZOVOU VLOZKOU IVAR

AUTOMATICKÝ ODVZDUSNOVAC IVAR


POJISTNÝ VENTIL ZAVITOVÝ, ot.tlak 300 kPa, V KOTLI

TROJCESTNY SMESOVACI VENTIL

VYPUSTECI KOHOUT IVAR EURO

ТЕПЛОМЕР БИМЕТАЛОВЫЙ

MANOMETR SE SPODINIM PRIPOJEM, 0–250 kPa

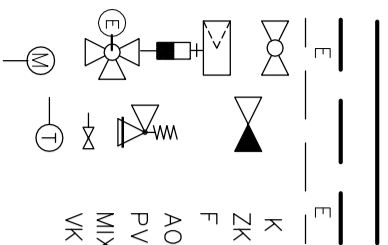

Zodpovědný projektant:		Ing. Petr Zavadiil		Ověř. rozhlas.
Výpracovi:		Ing. Jaroslav Galáš		
Kreslí:		Ing. Jaroslav Galáš		
		ČKAIT 1200642		
Koř.	Olomoucký	Místo:	parc.č.st. 1072, k.ú. Uničov, Jiráskova č.p. 772, 783 91 Uničov	
Investor: Jasněnka z.s., Jiráskova 772, 783 91 Uničov, IČO: 637 29 521				
Název stavby:				
Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka, Uničov				
Obecní výřez:				
MONTÁŽNÍ SCHEMA I. - ZDROJ				
Číslo výřezu:				
D.1.4C-05				