
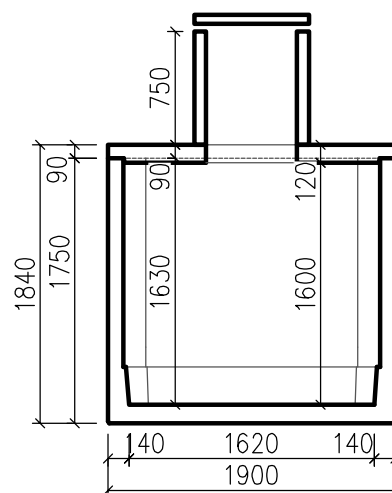



Objem nádrže = 11,5 m³; hmotnost dílu se dnem = 7,90t;

Strop S – pojezd osobními vozidly a zásep 0,5–1,5m; celková tloušťka stropu 120mm; hmotnost = 2,86t

Uvažovaná únosnost základové spáry 180 kPa; Nádrže se ukládají do výkopu s upraveným dnem srovnaným do roviny vrstvou štěrkopísku tl. cca 20 cm. Sestavy nádrží jsou ukládány dle geologických podmínek stavby obvykle na podkladní betonovou desku.

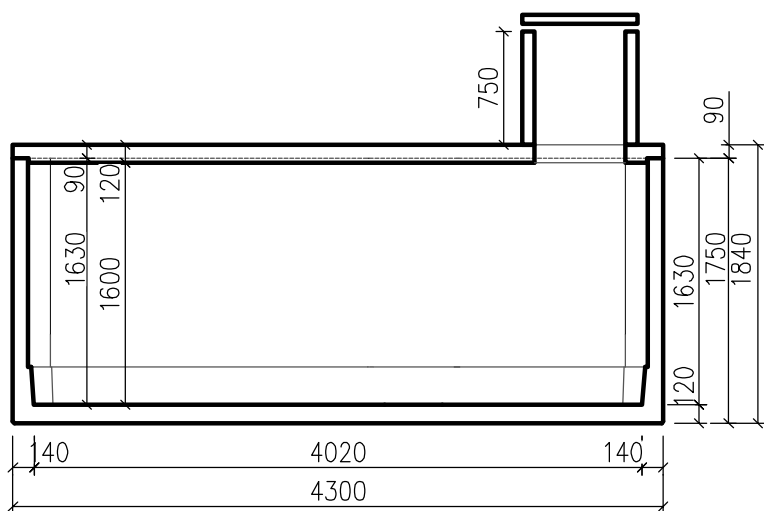

| | | | | |
|---|--|----------------|--|-----------|
| Autorizace projektu: | Ing. Petr Zavadil | Otisk razítka: | <div><div>SPZ DESIGN, s.r.o. Moravská 359/13 779 00 Olomouc - Holice IČ: 278 31 132 telefon: 585 150 411 e-mail: spz.design@seznam.cz web: www.spzdesign.cz</div></div> | |
| Vedoucí/kontrola projektu: | Ing. Petr Zavadil | | | |
| Vypracoval: | Ing. Petr Zavadil | | | |
| | Ing. Pavel Passinger | | | |
| Kreslil: | Ing. Pavel Passinger | | | |
| | | | Účel projektu: | DVZ (DPS) |
| Kraj: Olomoucký | Místo: parc.č.st. 1072, k.ú. Uničov, Jirásková č.p. 772, 783 91 Uničov | Datum: | 03/2021 | |
| Investor: Jasněnka ,z.s., Jiráskova 772, 783 91 Uničov, IČO: 637 29 521 | Číslo archivní(zakázky): | | 7/21 | |
| Název stavby: | Datum expedice/verze: | | 15.03.2021 / V1 | |
| Střešní dostavba a stavební úpravy objektu denního stacionáře Jasněnka, Uničov | Formát výkresu: | | 1x A4 | |
| | Měřítko: | Paré číslo: | | |
| | 1:50 | | | |
| Obsah výkresu: | Číslo výkresu: | | | |
| DEŠŤOVÁ KANALIZACE - RETENČNÍ/AKUMULAČNÍ NÁDRŽ | | D.2.1.-03 | | |