

Logo a název odběratele / Logo and name customer



Číslo zakázky/Order number SDIZ	14115
Název souboru/File name	A_14115_PZ_DS_00_01.doc
List/Page	1
Listů/Pages	14



SIGMA DIZ spol. s r.o.

Jana Sigmunda 190

783 49 LUTÍN

ČESKÁ REPUBLIKA

Jazyk / Language: C	Výtisk č./ Copy No.:	List/Listů Page/pages: 1/14
------------------------	----------------------	--------------------------------

Název akce / Project name:

**ZÁVLAHY POD BRNEM
VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ
V ČS CHRVICE A REBEŠOVICE**



Název dokumentace / Document name:

**DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ**

Název dokumentu / Document title :

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Ver.:	01			
Rev.:	00			
	Funkce / Function	Jméno / Name	Podpis / Signature	Datum /Date
Vypracoval/Prepared by		Ing. Batla		04/2016
Kontroloval/Controlled by		Ing. Beran		04/2016
Schválil/Approved by		Ing. Beran		04/2016

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVICE	 SIGMA DIZ s.r.o.
	Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
	Název souboru/File name: A_14115_PZ_DS_00_01.doc	



OBSAH/CONTENTS:

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....	5
A.1.1	ÚDAJE O STAVBĚ	5
A.1.2	ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ"	5
A.1.3	ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.....	5
A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	6
A.3	ÚDAJE O ÚZEMÍ.....	6
A.4	ÚDAJE O STAVBĚ.....	8
A.5	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	11
A.5.1	Členění stavby.....	11
A.5.2	Členění projektu.....	11
A.6	ZÁKLADNÍ POPIS ÚPRAV	12
A.7	ZÁVĚR.....	12
A.8	ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY:	14

SEZNAM PŘÍLOH/LIST OF ANNEXES:

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu /Document title		A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 2/14

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVICE	 SIGMA DIZ s.r.o
	Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
	Název souboru/File name: A_14115_PZ_DS_00_01.doc	

ÚVODNÍ ÚDAJE / INTRODUCTORY DATA

A REVIZNÍ LIST/REVISION SHEET



Rev.	Datum / Date	Kapitola / Chapter	Popis změny / Change description
00	04/2016		První vydání

B SEZNAM ODKAZŮ NA DOKUMENTY (PODKLADY) / LIST OF REFERENCES

Pořadové č. / Index	Identifikační č. / ID	Název dokumentu / Document title
1)		Nabídka firmy SDIZ Lutín ev.č. 14/155 z 11/2014
2)		Zákon 309/2006 Sb
3)		

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu /Document title		A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 3/14

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVICE	 SIGMA DIZ s.r.o.
	Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
	Název souboru/File name: A_14115_PZ_DS_00_01.doc	

C ZKRATKY/ABBREVIATIONS



Zkratka / Abbreviation	Význam / Definition
VD	Vodní dílo
AO	Autorizovaná osoba
OR, KS	Obchodní rejstřík, Krajský soud
PD / DPS	Projektová dokumentace, Dokumentace pro provedení stavby
SO	Stavební objekt
PS	Provozní soubor
SDIZ	SIGMA DIZ, spol. s r.o. Lutín
ELP	ELPREMO Olomouc
TZS	Technologická zařízení staveb
FM	Frekvenční měnič
PM	Připojovací místo
ČS	Čerpací stanice
ČA	Čerpací agregát
IZ, PKV, KV	Individuální zkoušky, Předkomplexní vyzkoušení, Komplexní vyzkoušení
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

D POJMY/DEFINITIONS

Pojem / Term	Význam / Definition

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu /Document title		A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 4/14

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVICE	 SIGMA DIZ s.r.o
	Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
	Název souboru/File name: A_14115_PZ_DS_00_01.doc	

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

v čs

Název stavby: **ZÁVLAHY POD BRNEM, VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ
V ČS CHRVICE A REBEŠOVICE**

Druh stavby Rekonstrukce části stávajícího zařízení

Místo stavby (obec): Brno-Chrvice, Rebešovice

Katastrální území Brno-Chrvice, Rebešovice

Parcelní číslo Brno-Chrvice: 2093/11, 2093/12, 2093/14, 2093/15, 2093/16

Parcelní číslo Rebešovice: 460/1, 460/2

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby

Vlastník vodního díla: AGRO Tuřany, a.s.

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Objednatel: AGRO Tuřany, a.s.

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE



A.1.3 a) Zhotovitel: SIGMA DIZ, spol. s r. o.,
Jana Sigmunda 190, 783 49 Lutín
IČ 26868521
Zapsaný v OR: KS Ostrava, C 28763

Zastoupený ing. Jaroslav Antl, ředitel
Zmocněn ve věcech smluvních Vladimír Tyl

A.1.3 b) Hlavní projektant: SIGMA DIZ, spol. s r. o.,
Jana Sigmunda 190, 783 49 Lutín
IČ 26868521
Zmocněn ve věcech technických (Autorizovaná osoba)
ing. Benjamin Batla, ČKAIT-1201380

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu /Document title		A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 5/14

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVICE	 SIGMA DIZ s.r.o.
	Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
	Název souboru/File name: A_14115_PZ_DS_00_01.doc	

Autorizovaný inženýr pro Technologická zařízení
staveb

A.1.3 c) Projektční tým:

Projektant stavební části SO01 -

Projektant strojně technologické části -

Projektant elektro-technologické části ELPREMO Olomouc. s.r.o.
Jaroslav Dostál

Autorizovaná osoba: Ing. Josef Balcárek, ČKAIT- 1200162

Autorizovaný inženýr pro: Technika prostředí staveb,
specializace elektrotechnická zařízení

Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby (včetně soupisu
prací a oceněného soupisu prací)

Zakázkové číslo v SIGMA DIZ, spol. s r. o., 14115

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Vstupními podklady jsou:

- 1) Nabídka firmy SDIZ Lutín ev.č. 16/022 z 02/2016
- 2) Archivní výkresy od firmy SIGMA Olomouc, závod Lutín, z roku 1968
 - Vybrané části projektů stávajícího stavu –strojní, elektro, stavební

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ



a) Rozsah řešeného území

Nejedná se o novostavby. Úpravy se týkají již zkolaudovaných objektů
čerpacích stanic Chrlice a Rebešovice – viz A1.1.

Úpravy budou probíhat pouze uvnitř objektů ČS.

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu /Document title		A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 6/14

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVICE	 SIGMA DIZ s.r.o
	Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
	Název souboru/File name: A_14115_PZ_DS_00_01.doc	

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, apod.)

Objekty čerpacích stanic Chrlice a Rebešovice nejsou v památkové zóně ani v záplavovém území. Není známá žádná zvláštní ochrana řešeného území.

c) Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry srážkových vod se stavebními úpravami nemění. Odvedení srážkových vod bude beze změny.

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Zhotoviteli projektové dokumentace nejsou známa žádná regulativní opatření v daném území.

Stavební úpravy se týkají již zkolaudovaných objektů. Navržená PD je v souladu s územně plánovací dokumentací.

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, a v případě stavebních úprav podmiňující změnu v užívání stavby o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Projektovanými úpravami v rozsahu popsaném dále v odstavci **ZÁKLADNÍ POPIS ÚPRAV** nedojde ke změně užívání.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Požadavky na využití území nejsou stanoveny.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektované úpravy nepodléhají vyjádření dotčených orgánů.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou dána.



i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Na okolní zástavbu nebude mít realizace stavebních úprav negativní vliv, veškeré stavební práce budou prováděny v denních hodinách, nepředpokládá se provádění prací v noci.

Se stavbou se nepředpokládají související další investice.

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu /Document title		A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 7/14

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVCE	 SIGMA DIZ s.r.o.
	Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
	Název souboru/File name: A_14115_PZ_DS_00_01.doc	

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Okolní pozemky a stavby jsou v majetku investora.

Jiná opatření nejsou známá.

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby

b) Účel užívání stavby

Účelem rekonstrukce je zmodernizovat NN el. rozvaděče (okamžitý odběr el. energie se nemění).

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Úpravy se týkají trvalého charakteru.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Požadavky na ochranu podle jiných právních předpisů nejsou známy.

Objekty nejsou kulturní památkou ani se nenachází v památkové zóně.

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavební úpravy jsou navrženy podle platných technických požadavků na stavby.

Řešené objekty jsou již v současné době řešeny bezbariérově.



f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Žádné požadavky se nepředpokládají - nejsou známy.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu /Document title		A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 8/14

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVICE	 SIGMA DIZ s.r.o
	Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
	Název souboru/File name: A_14115_PZ_DS_00_01.doc	

Nejsou známy.

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)

Vše beze změny

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Potřeby médií: pouze el. Energie 3x400Vm 50Hz – beze změny

potřeby hmot: ložiska čerpadel a motorů jsou mazaná tukem s intervalem výměny dle provozních předpisů zařízení. Roční spotřeba tuku nepřekročí 0,5 kg – beze změny

Ostatní zařízení (armatury) má trvalou mazací náplň (bezúdržbové)

Hospodaření s dešťovou vodou – beze změny.

celkové produkované množství a druhy odpadů – velmi malé (pouze použitá mazadla)

celkové produkované množství emisí – beze změny (emise žádné)

třída energetické náročnosti budov – beze změny

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Plánovaná fáze investice Termíny

Přípravná fáze:



Projekty: do 04/2016

Výběrové řízení dle investora

Vlastní výstavba:

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu /Document title		A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 9/14

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVICE	 SIGMA DIZ s.r.o
	Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
	Název souboru/File name: A_14115_PZ_DS_00_01.doc	

Zahájení výstavby: dle investora
Dokončení výstavby: do 1 měsíce
Realizace předpokládá běžné elektro-technologické postupy.
Stavební ani strojně – technologické práce tento projekt neřeší.

Etapy výstavby:



- 1) Demontáž dotčeného zařízení, tj. NN rozvaděčů pro:
 - Hlavní čerpací soustrojí M1 až M3 (každé o výkonu 130 kW)
 - Klidová čerpací soustrojí M4 a M5 (každé o výkonu 15 kW)
 - kompresor s motorem M6 o výkonu 5,5kW
Žádný z motorů není a nebude napájen z FM
- 2) Demontáž pomocného příslušenství, tj.:
 - Odstranění snímačů hladiny v sací jímce čerpadel M1 až M5
 - v případě ČS Chrlice i vyčlenění tarifního měření E.ON, které je nyní součástí rozvaděče
- 3) Stavební práce:
 - Nepředpokládají se
- 4) Montážní práce:
 - Strojní - nepředpokládají se
 - Elektro
 - Drobná stavební výpomoc - nepředpokládá se
- 5) Zkoušení nové technologie:
- 6) Nátěry
- 7) Uvedení do provozu
- 8) Zaškolení obsluhy + předání díla

Poznámka:
Harmonogram uveden na konci této zprávy

k) Orientační náklady stavby

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu /Document title		A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 10/14

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVICE	 SIGMA DIZ s.r.o.
	Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
	Název souboru/File name: A_14115_PZ_DS_00_01.doc	

Předběžně:

670 tis. Kč pro ČS Chrlice

560 tis. Kč pro ČS Rebešovice

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

A.5.1 ČLENĚNÍ STAVBY

Projekt řeší dva stavební objekty - ČS Chrlice a ČS Rebešovice.

Projekt je u každé ČS členěn na stavební objekt (SO) a provozní soubory (PS):

SO01 – Stavební úpravy

PS01 – Provozní zařízení technologie strojní

PS02 – Provozní rozvod silnoprůdu, řídicí systém a MaR

A.5.2 ČLENĚNÍ PROJEKTU

Stavební objekt SO01 a Provozní soubory PS01 a PS02 jsou detailně zpracovány v oddíle D - Dokumentace objektů technických a technologických zařízení

Celkový projekt



**„DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A
OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ“**

je členěn (zpracováván jednotlivými firmami) následovně:

- A Průvodní zpráva (SDIZ)**
- B Souhrnná technická zpráva (SDIZ)**
- C Situační výkresy (SDIZ)**
- D Dokumentace objektů technických a technologických zařízení**
 - D1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu**
SO01 – Stavební úpravy (nedoloženo)
 - D2 Dokumentace technických a technologických zařízení**

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu /Document title		A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 11/14

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVICE	 SIGMA DIZ s.r.o.
	Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
	Název souboru/File name: A_14115_PZ_DS_00_01.doc	

- D21 Dokumentace strojní část
PS01 – Provozní zařízení technologie strojní (nedoloženo)
- D22.1 Dokumentace elektročást ČS Chrlice
PS02.1 – Provozní rozvod silnoproudu a MaR
(ELPREMO)
- D22.2 Dokumentace elektročást ČS Rebešovice
PS02.2 – Provozní rozvod silnoproudu a MaR
(ELPREMO)

E Dokladová část (nedoloženo)

A.6 ZÁKLADNÍ POPIS ÚPRAV

Účelem akce je modernizace NN rozvaděčů pro elektromotory M1 až M5 v obou čerpacích stanicích.

Poznámka:

V ČS Rebešovice jsou osazena ještě další tři velká čerpadla s VN motory.

Jejich VN rozvaděč zůstane zachován beze změny = není předmětem projektu.

Kromě NN rozvaděčů budou vyměněny některé pomocné prvky:

- snímače hladiny v sací jímce čerpadel M1 až M5
- v případě ČS Chrlice bude vyčleněno tarifní měření E.ON, které je nyní součástí rozvaděče

Úpravy zařízení v čerpací stanici budou pouze charakteru elektro-technologického. Stavební ani strojně technologické úpravy se nepředpokládají.



Vše je popsáno v oddílu **D Dokumentace objektů technických a technologických zařízení**.

A.7 ZÁVĚR

Tato průvodní zpráva je nedílnou součástí
Dokumentace pro provedení stavby,

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu /Document title		A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 12/14

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVICE	 SIGMA DIZ s.r.o
	Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
	Název souboru/File name: A_14115_PZ_DS_00_01.doc	

oddíl A.

Jsou v ní uvedeny základní popisy dle požadavků vyhlášky 62 ze dne 14.3.2013, kterou se měnila vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Vzhledem k malému rozsahu dodávek a prací **nebude stavba vyžadovat určení koordinátora BOZP** – viz zákon 309/2006 Sb, §14, odst. (6).



Zdůvodnění:

- celková předpokládaná doba trvání prací a činností je nebude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, a **nebude** na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den,
- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla **nepřesáhne** 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu
- **nevzniká** tedy povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle §15 odst. 1 zákona 309/2006 Sb.



Pokud se týká plánu **BOZP** (ze zákona zajišťuje odběratel), jeho zpracování je nutné na základě posouzení naplnění povinnosti dle zákona 309/2006 Sb, §15.

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu /Document title		A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 13/14

Logo a název odběratele / Logo and name customer 	Název akce / Project name: ZÁVLAHY POD BRNEM VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ V ČS CHRVICE A REBEŠOVICE Název dokumentace / Document name: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ SOUPISU PRACÍ A OCENĚNÉHO SOUPISU PRACÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název souboru/File name: A_14115_PZ_DS_00_01.doc	 SIGMA DIZ s.r.o.
--	--	---

A.8 ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY:

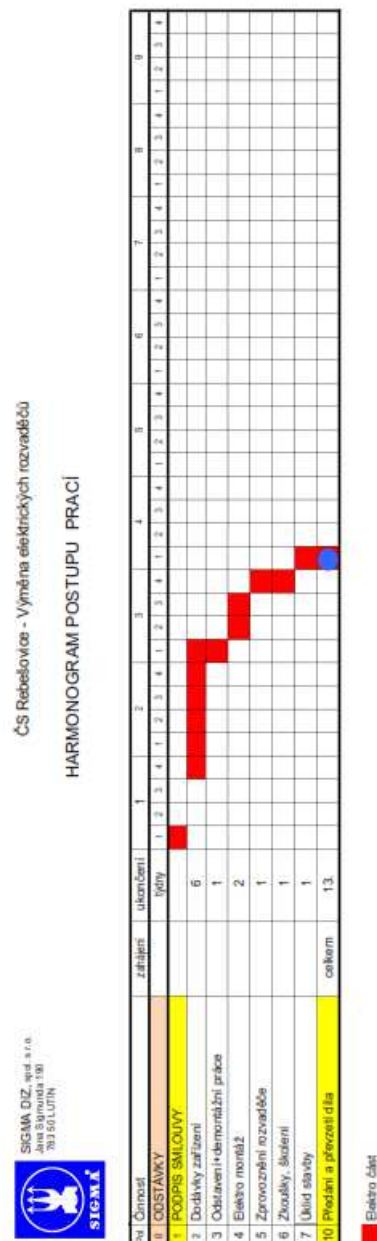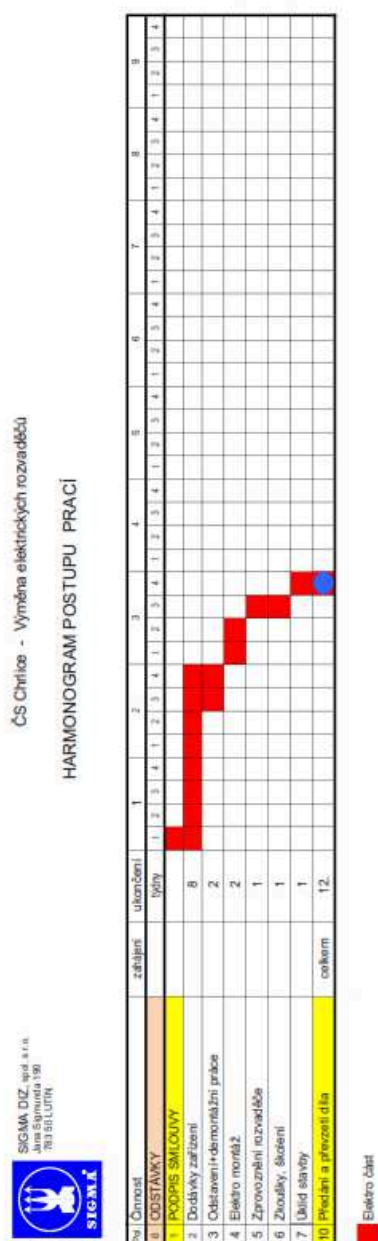

Zpracováno v Sigma DIZ

Název dokumentu /Document title	A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA		
Rev. 00	Ver. 01	Číslo zakázky/Order number SDIZ 14115	List/Listů, Page/Pages 14/14