

Investor:
OBEC STARÝ BYDŽOV
Ing. Vladimír Kalugin
Starý Bydžov 13
50357 Starý Bydžov

Žadatel:

Ing. Tomáš Rak
Truhlářská 264
50341 Hradec Králové

Vaše značka:

Číslo jednací: **VAKHK/VHR/KT/21/5256**

Vyřizuje: **Tomáš Konečný**

Telefon: **+420 491 512 721**

E-mail: **tomas.konecny@vakhk.cz**

Název akce: **Výstavba společné stezky pro cyklisty a pěší
Starý Bydžov - Nový Bydžov**

Typ žádosti: **Vyjádření ke stavbám (kromě výše uvedených)**

Typ řízení: **dokumentace pro společné územní a stavební řízení**

Zájmové území: **Starý Bydžov 13, 50357 Starý Bydžov**

Datum vydání vyjádření: **21.12.2021**

Platnost tohoto vyjádření: **12 měsíců**

Obdrželi jsme od Vás žádost o vyjádření k projektové dokumentaci z července 2020 vyhotovené Hanou Bartošovou, společnost TRDESIGN, pro společné územní a stavební řízení výše jmenované stavby. K předložené žádosti sdělujeme následující:

1. Předmětem projektu je nově navržená společná stezka pro cyklisty a pěší z asfaltobetonu v délce 1528,57 m a šířky 2,5-2,75 m, měřeno mezi krajnicemi a obrubami, která zajistí bezpečný a bezbariérový pohyb chodců a cyklistů mezi obcí Starý Bydžov a městem Nový Bydžov. Součástí výstavby je i navržené místo pro přecházení přes silnici III/32419 v obci Starý Bydžov.

Povrchové dešťové vody z nově navržených zpevněných ploch budou svedeny příčným a podélným sklonem do stávajících silničních příkopů, kde dojde ke vsaku nebo vyústění do místní vodoteče. Na několika místech jsou pod stezkou navrženy příčné prostupy k odvedení vody z polí do silničního příkopu. Kanalizační trouby jsou navrženy DN 400, vtoky a výtoky jsou opevněny lomovým kamenem a trouby jsou seříznuty dle sklonu opevnění.

Na začátku obce Starý Bydžov u místa pro přecházení je navržen nový propustek délky 9,25 m s kanalizační troubou DN 600, propustek je navržen se šikmými čely opevněnými lomovým kamenem a kanalizační trouby budou seříznuty dle sklonu čela.

V jednom místě je navrženo prodloužení stávajícího propustku o cca 5,0 m. Stávající propustek bude zachován, stávající betonové čelo bude vybouráno a kanalizační trouby (stávající a nové) budou propojeny pomocí nové revizní šachty. Za stezkou je navrženo nové betonové čelo délky 5,0 m s ochranným zábradlím výšky 1,30 m dle TP 186 se svislou výplní a spodní tyčí pro bílou hůl (100-250 mm) v délce 10,0 m. Opevnění vtoku do propustku bude provedeno lomovým kamenem.

2. K předložené projektové dokumentaci máme následující připomínky a požadavky:

2.1 Svislé dopravní značení (nové i přemísťované) požadujeme umístit v odstupu minimálně 1,5 m od vodohospodářského zařízení.

2.2 Odstup obrubníků od vodohospodářského zařízení požadujeme minimálně 0,5 m. V případě, že toto nelze dodržet, je nutno konkrétní případy řešit s Královéhradeckou provozní, a.s.

2.3 Povrchové znaky stávajícího vodovodního řadu musí být osazeny do nivelety upraveného terénu na náklady stavby, včetně výškové úpravy zákopových souprav a zachování orientačních prvků.

3. V zájmové lokalitě (ve městě Nový Bydžov) se nacházejí stávající vodovodní řady z potrubí HDPE DN 100 mm a PVC DN 100 mm a kanalizační stoka BE DN 300 mm v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., a které provozuje společnost Královéhradecká provozní, a.s. Vodovodní řady musí být během výstavby dostupné, nesmí být v jejich ochranném pásmu zřizována skládka a prováděny stavební práce těžkou technikou.

Vodovod v obci Starý Bydžov se nachází mimo zájmové území stavby.

Při stavbě je nutno respektovat veškerá vodohospodářská zařízení, tj. vodovod a kanalizaci, včetně přípojek a jejich ochranná pásma. Nad vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu a v jejich ochranném pásmu dále nesmí být provedena výsadba vzrostlé zeleně, ochranné pásmo musí zůstat volně přístupné, neoplocené, nezastavěné a nesmí být v prostoru nad ním použit železobeton.

4. Práce na stávajícím vodovodu mohou provádět pouze pracovníci provozovatele, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s., a budou hrazeny stavebníkem.

5. Před zahájením výstavby si stavebník v předstihu min. 10 dnů zajistí vytyčení vodovodního potrubí u provozovatele vodovodu, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s. Objednávku lze učinit na tel. 495 490 320 – Středisko Západ.

6. Stavebník zajistí, aby v průběhu výstavby nedošlo k poškození vodovodu. V případě poškození během výstavby bude stavebník neprodleně informovat o této skutečnosti provozovatele vodovodu. Veškeré opravy na stávajícím vodovodu jsou oprávněni provádět pouze zaměstnanci provozovatele těchto sítí, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s. Veškeré náklady spojené s opravou a náhradou škody ponese stavebník.

7. O ukončení výstavby je nutné informovat provozovatele vodovodní sítě, který prověří funkčnost uzávěrů na vodovodním potrubí.

8. Stavebník uvede do žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a společnost Královéhradecká provozní, a.s. jakožto známé účastníky řízení.

9. Kanalizace v obci Starý Bydžov není v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a je tedy nezbytné požádat o vyjádření k dané akci příslušnou obec.

10. Při splnění výše uvedených podmínek s vydáním společného povolení souhlasíme.

11. Toto vyjádření je současně stanoviskem provozovatele vodovodu a kanalizace, kterým je společnost

Královéhradecká provozní, a.s.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.




Ing. Pavel Loskot
technicko - provozní náměstek
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.

Přílohy:

počet: 2

- Situace sítí v provozování KHP, a.s.
- Koordinační situace

Situace sítí v provozování KHP, a.s.

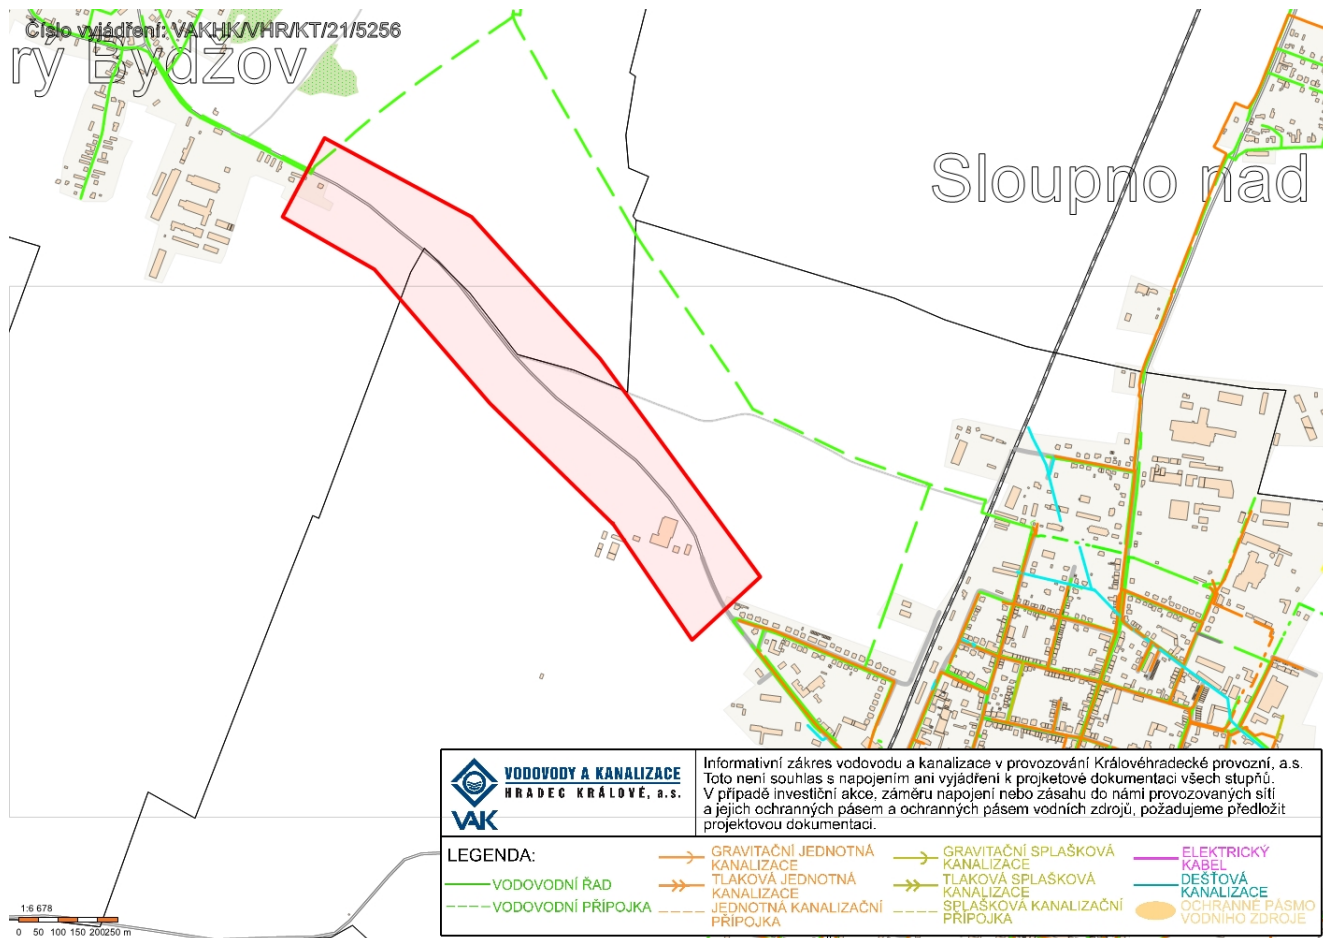

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové


Tel.: +420 491 512 784
Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898
DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz
www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu České republiky jako akciová společnost a je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.

Koordinální situace

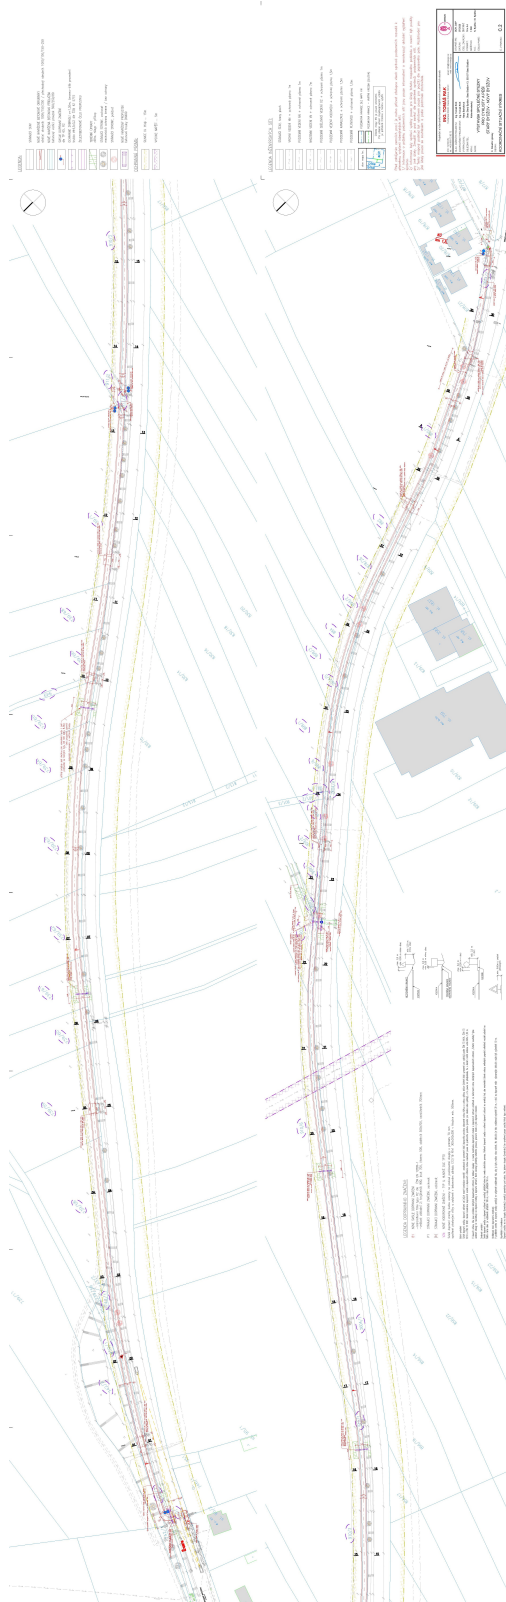

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 491 512 784
Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898
DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz
www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu České republiky jako akciová společnost a je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.