


Třída LPS III a IV ▾ Vzduch ▾ L = 14 m c = 38 m h = 10 m

Obrázek 11 ▾

Vypočti s = 0.20 m Proud svodu = 35.00 kA

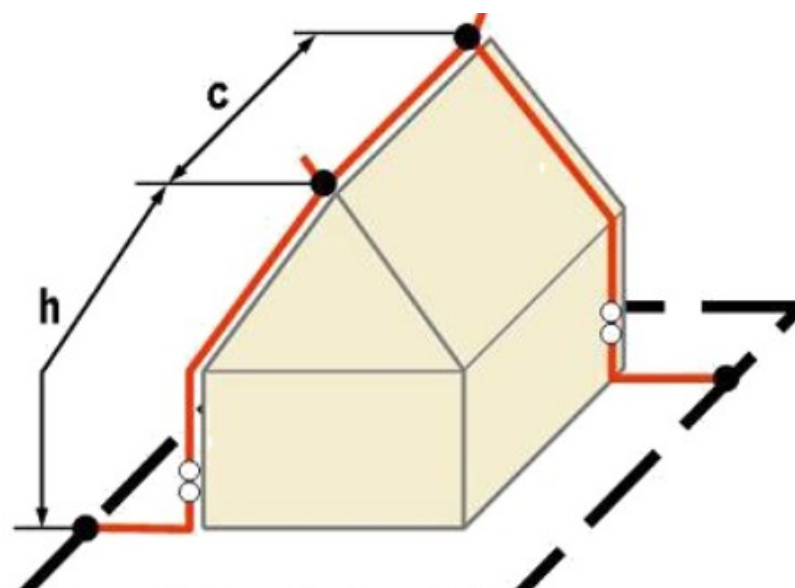

ZODP. PROJEKTANT Ing. Jaroslav Dvořák Dolní Česká 358/25 669 02 Znojmo		VYPRACOVAL Roman Hagara projektování elektrických zařízení Rudoleckého 11/ 669 02 Znojmo	
KRAJ	Jihomoravský	OBEK Suchohrdly u Miroslavi	ČÍSLO ZAK.
INVESTOR	Obec Suchohrdly u Miroslavi, č.p. 86 671 72 Miroslav	DATUM	1.7.2022
STAVBA Komunitní centrum Suchohrdly u Miroslavi			
OBJEKT S01 - HLAVNÍ OBJEKT		STUPEŇ	UR+DSP
ČÁST PROJEKTU D VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D1.4. elektroinstalce		MĚŘITKO	1:100
OBSAH Hromosvod+uzemnění-výpočet		KOPIE	Č. VÝKRESU
		5.1	