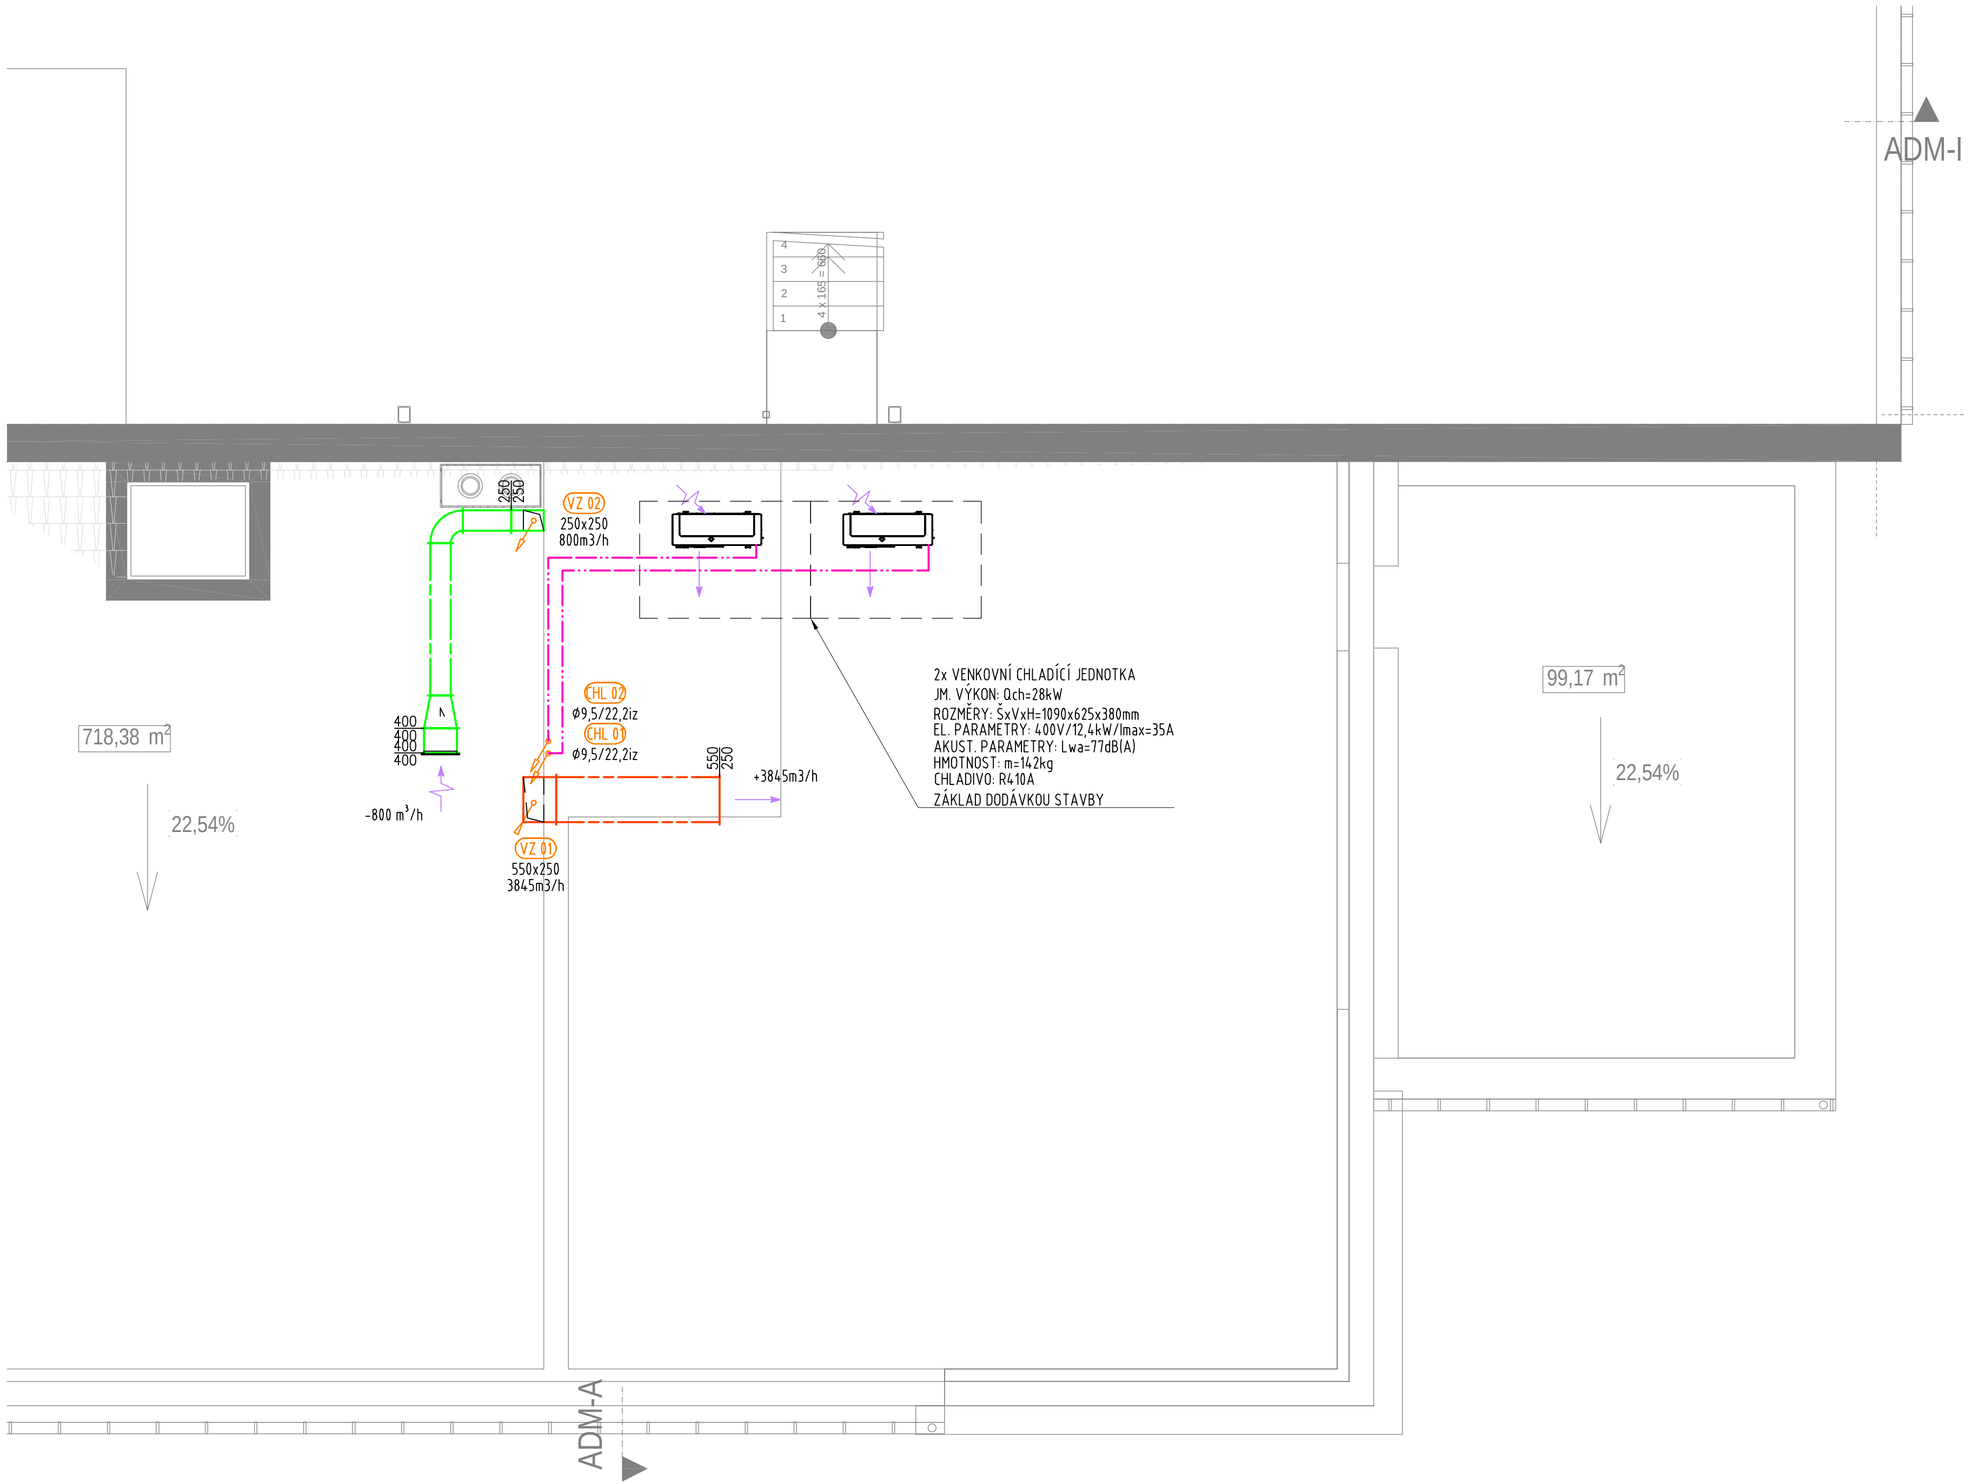

LEGENDA

- POTRUBÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU
- POTRUBÍ ODPADNÍHO VZDUCHU
- POTRUBÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU
- POTRUBÍ ODVODNÍHO VZDUCHU
- TEPELNÁ IZOLACE
- POTRUBÍ CHLADIVA
- SPIRO POTRUBÍ
- ±1.000 m³/h — MNOŽSTVÍ VZDUCHU
- +1000 / -1000 — MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU
- MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU
- VZ 01 DN125 100m3/h — STOUPAČKY
- PŘÍVOD / ODVOD - PŘIROZENĚ
- ODVOD - NUCENĚ
- PŘÍVOD - NUCENĚ
- TALÍŘOVÝ VENTIL
- VYÚSTKA / ŽALUZIE

DSP	-
Stupeň	Č. Zakázky
06.2022	-
Datum	Verze
-	
HIP	Držitel autorizace
Ekoreex Real	Ing. Zdeněk Vinš
Projektant část	Vypracoval
Stávající objekt - Administrativní budova k.ú. ZNOJMO-MĚSTO; p.č. 5873/1, 5873/2, 5876/1	PPO GROUP CZ, s.r.o. Břeclavská 2938/25, Znojmo
Projekt	Objednatel
VZDUCHOTECHNIKA	1:50
Část dokumentace	Měřítko / Paré:
PŮDORYS STŘECHY	D.1.4.4.5
Výkres	Č. Výkresu: / Revize: