

Mgr. Ing. Michal Vlček
Zakázka číslo:

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
pozdějších předpisů

denní stacionář
Šafaříkova 445/7
69301, Hustopeče
katastrální území Hustopeče u Brna
[649864]
parc. č. 877



Energetický specialista

Mgr. Ing. Michal Vlček
Číslo oprávnění: 0913

Evidenční číslo

403377.0

Datum vydání

20.12.2021

Verze dokumentu

Tento dokument nesmí být bez písemného souhlasu zhotovitele kopírován jinak než celý.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Šafaříkova, 445 / 7
PSČ, místo: 69301, Hustopeče
K.ú., parcelní č.: Hustopeče u Brna (649864), 877
Typ budovy: Budova pro vzdělávání
Celková energeticky vztažná plocha: 626 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie okolního prostředí: 31.1
■ elektřina: 30.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.21 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	50.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	97.8 kWh/(m²·rok)	A
	Vytápění	59.3 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	20.5 kWh/(m ² ·rok)	G
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	9.28 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	8.68 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Mgr. Ing. Michal Vlček

Osvědčení č.: 0913

Kontakt: mvlcek@gmail.com

Ev. č. průkazu: 403377.0

Vyhotoveno dne: 20.12.2021

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Hustopeče	Část obce:	
Ulice:	Šafaříkova	Č.p / č. or. (č.ev.)	445/7
Katastrální území:	Hustopeče u Brna (649864)	Převládající typ využití:	Budova pro vzdělávání
Parcelní číslo pozemku:	877	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	2022	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce, využití objektu.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	1 985,6
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	1 594,0
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,80
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m ²	626,4
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	17,9

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitřní teplota pro vytápění °C	Energ. vztažná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	ubytovna	Budovy pro vzdělávání -učebny, kabinety	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	626,4

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

elektrina	16,9%	---	21,0%	---	2,6%	8,9%	---	49,3%
	10.3	---	12.9	---	1.57	5.44	---	30.2

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ


Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Energie okolního prostředí	43,8%	---	---	---	6,9%	---	---	50,7%
	26.8	---	---	---	4.24	---	---	31.1


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuální podíl	60,7%	---	21,0%	---	9,5%	8,9%	---	100,0%
kWh/m²rok	59,3	---	20,5	---	9,3	8,7	---	97,8
MWh/rok	37.2	---	12.9	---	5.81	5.44	---	61.3

Podíl dodané energie dle účelu

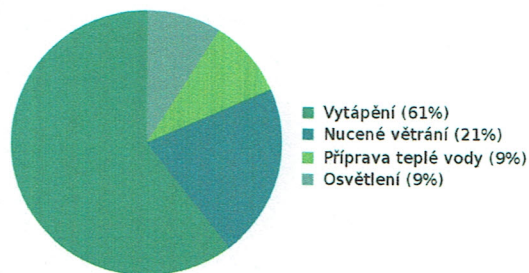

Podíl dodané energie dle energonositele

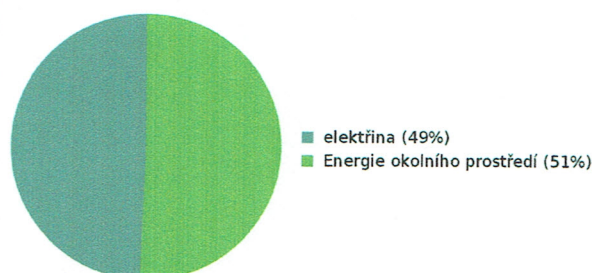

C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Ergonositel	Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Dodaná energie v MWh/rok							


ENERGONOSITELE

elektrina	2,6	34,2%	---	42,6%	---	5,2%	18,0%	---	100,0%
		26.9	---	33.4	---	4.09	14.1	---	78.6
Energie okolního prostředí	0,0	0,0%	---	---	---	0,0%	---	---	0,0%
		0.00	---	---	---	0.00	---	---	0.00

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE


procentuální podíl	34,2%	---	42,6%	---	5,2%	18,0%	---	100,0%
kWh/m²rok	42,9	---	53,4	---	6,5	22,6	---	125,4
MWh/rok	26.9	---	33.4	---	4.09	14.1	---	78.6

Podíl dodané energie dle účelu



- Vytápění (34%)
- Nucené větrání (43%)
- Příprava teplé vody (5%)
- Osvětlení (18%)


Podíl dodané energie dle energonositele




- elektrina (100%)
- Energie okolního prostředí (0%)

D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE**BILANCE PODLE ENERGOSONITELŮ**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	9.82	7.95	6.71	4.06	2.50	1.83	1.87	1.92	2.74	5.04	7.64	9.19
elektřina	3.99	3.32	2.99	2.19	1.72	1.48	1.52	1.55	1.82	2.54	3.28	3.82
Energie okolního prostředí	5.82	4.63	3.71	1.88	0.78	0.35	0.35	0.37	0.92	2.50	4.36	5.38

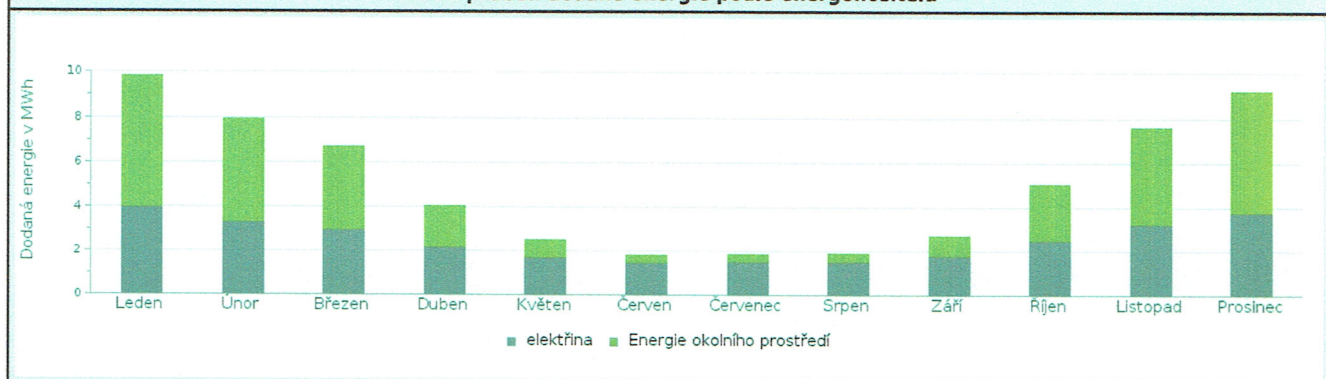Roční průběh dodané energie podle energonositelů**BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	9.82	7.95	6.71	4.06	2.50	1.83	1.87	1.92	2.74	5.04	7.64	9.19
Vytápění	7.54	5.94	4.64	2.15	0.60	0.00	0.00	0.00	0.83	2.97	5.53	6.97
Chlazení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nucené větrání	1.09	0.99	1.09	1.06	1.09	1.06	1.09	1.09	1.06	1.09	1.06	1.09
Úprava vlhkosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příprava teplé vody	0.50	0.45	0.50	0.47	0.49	0.48	0.48	0.51	0.46	0.51	0.49	0.46
Osvětlení	0.69	0.57	0.47	0.39	0.32	0.29	0.29	0.32	0.39	0.47	0.56	0.68

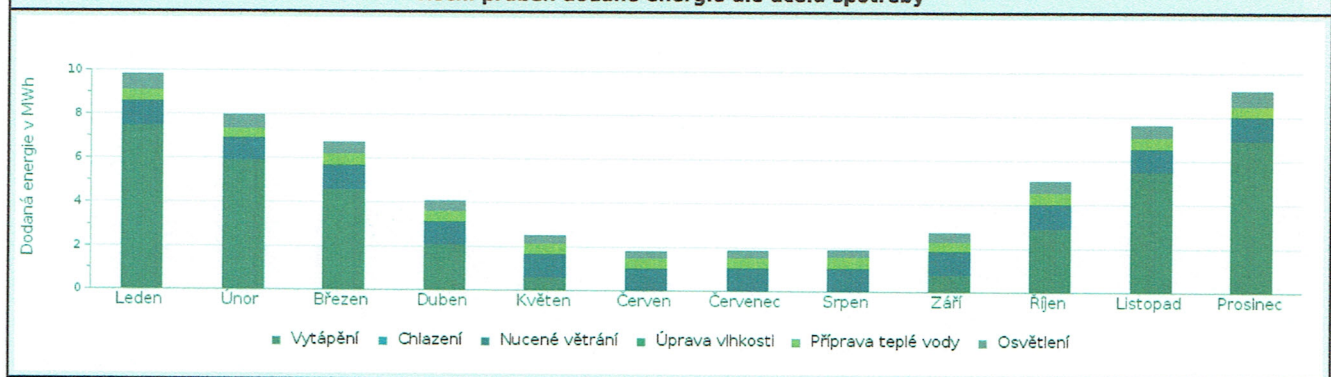Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby


E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ**BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.


ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	33.4	Solární zisky	MWh/rok	10.4
Větrání		29.0	Vnitřní zisky - lidé		12.3
Netěsnosti obálky - infiltrace		0.00	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie a z přilehlých nevytápěných prostor		7.91
Celkem		62.4	Celkem		30.6

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	31,8	kWh/m².rok	50,8
-----------------------------	---------	------	------------	------

Bilance ztrát energie (%)

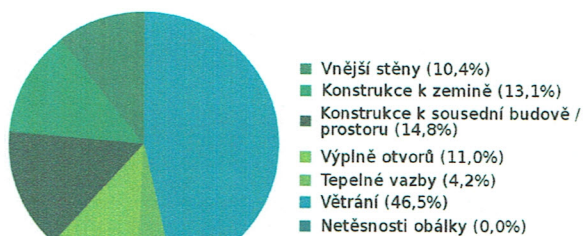

Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)

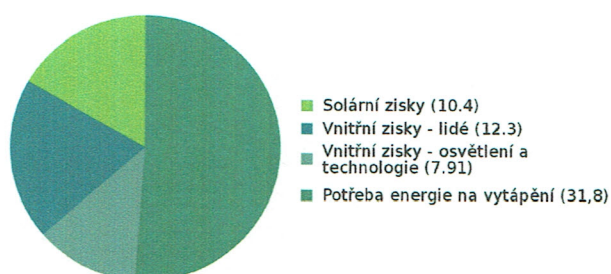**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 730540- 2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň - vypočtená / referenční hodnota
		θ_i	---	A_j	U_j	$U_{N,j}$	$U_{R,j}$	
Ozn.	Název	°C	---	m²	W/m².K			

VNĚJŠÍ STĚNY				301,0				
STN-1	S stěna obvodová (Z1)	20	EXT	28,8	0,248	0,30	0,30	83%
STN-2	J stěna obvodová (Z1)	20	EXT	31,2	0,248	0,30	0,30	83%
STN-3	V stěna obvodová (Z1)	20	EXT	120,9	0,248	0,30	0,30	83%
STN-4	Z stěna obvodová (Z1)	20	EXT	120,1	0,248	0,30	0,30	83%

KONSTRUKCE K ZEMINĚ				613,7				
PDL(z)-5	podlaha na zemině (Z1)	20	ZEM	613,7	0,269	0,45	0,45	60%

KONSTRUKCE K SOUSEDNÍ BUDOVĚ / PROSTORU				613,7				
STR-6	strop k podstřešnímu prostoru (Z1)	20	SOUS	613,7	0,200	0,30	0,30	67%

VÝPLNĚ OTVORŮ				65,6				
VYP-7	J 120/120 (Z1)	20	EXT	1,4	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-8	V 150/160 (Z1)	20	EXT	19,2	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-9	V 90/60 (Z1)	20	EXT	1,6	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-10	V 115/60 (Z1)	20	EXT	1,4	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-11	V 150/150 (Z1)	20	EXT	4,5	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-12	S 150/150 (Z1)	20	EXT	4,5	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-13	S 100/240 (Z1)	20	EXT	2,4	1,200	1,70	1,70	71%
VYP-14	Z 150/150 (Z1)	20	EXT	4,5	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-15	Z 150/160 (Z1)	20	EXT	21,6	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-16	Z115/60 (Z1)	20	EXT	1,4	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-17	J 145/210 (Z1)	20	EXT	3,0	1,200	1,70	1,70	71%

TEPELNÉ VAZBY								
Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi.								
Vliv tepelných vazeb ΔU _{tb}				---	0,020	---	0,020	100%

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY**VYTÁPĚNÍ**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla ¹	Systém vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba energie na vytápění
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	% pokrytí
									MWh/rok
TČ-1	Tepelné čerpadlo NIBE	---	---	---	---	3,69	93%	93%	100%
									31.8

Ozn.	Zdroj tepla ¹	Systém vytápění mimo budovu - bilance dodávky energie pro hodnocenou budovu						
		Zdroj tepla mimo budovu				Vnější rozvody		
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Ztráty ve vnějších rozvodech
		kW		MWh/rok	%	COP	%	MWh/rok
TČ-1	Tepelné čerpadlo NIBE	40,00	elektřina	9.97	---	3,69	100	0.00

NUCENÉ VĚTRÁNÍ

Ozn.	Systém nuceného větrání	Jmenovitý objemový průtok větracího vzduchu	Průměrný objemový průtok při provozu systému	Spotřeba energie pro provoz systému nuceného větrání	Časový podíl provozu systému nuceného větrání	Sezónní účinnost zařízení zpětného získávání tepla	Jmenovitý měrný příkon systému nuceného větrání	Váhový činitel regulace systému nuceného větrání
		m³/hod	m³/hod	MWh/rok	%	%	W.s/m³	%
VZT-1	Rekuperace	2 500	1 708,26	12.9	50	89	13 248	46,7

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba energie ohřev teplé vody
		kW		MWh	%	---	%	m³/rok	% pokrytí
									MWh/rok
TČ-1	Tepelné čerpadlo NIBE	---	---	---	---	3,69	TVsys 1: 81,6	66,85	100,0
									5.81

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody mimo budovu - bilance dodávky pro hodnocenou budovu						
		Zdroj tepla mimo budovu					Vnější rozvody	
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Ztráty ve vnějších rozvodech
		kW		MWh/rok	%	COP	%	MWh/rok
TČ-1	Tepelné čerpadlo NIBE	40,00	elektřina	1.57	---	3,69	100	0.00

OSVĚTLENÍ								
Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
					---	---	---	---
Z1 (L1)	osvětlení	LED - kompaktní provedení pro domácnosti 120 lm/W	569,42	300	0,75	1,00	1,00	1,00

H**DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE**

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále sníží její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE



V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	Stěny OP _S -1 - stavební Odstranění stávajícího zateplení EPS tl. 50 mm, zateplení vnějších stěn tepelným izolantem tl. 160 mm. Okna, dveře, popř. LOP: OP _S -1 - stavební Nová okna budou s $U=0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Střechy a stropy: OP _S -1 - stavební Strop bude zateplen tepelnou izolací tl. 240 mm.
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	Vytápění: OP _T -1 - TČ Pro vytápění bude využito tepelné čerpadlo vzduch - voda o tepelném výkonu 48,7 kW na elektřinu. Příprava TV: OP _T -1 - TČ Pro vytápění bude využito tepelné čerpadlo vzduch - voda o tepelném výkonu 48,7 kW na elektřinu.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	NE	ANO	Nedoporučuji realizovat místní dodávky energie využívající dodávky z OZE bez podpory z dotace.
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	Nedoporučuji realizovat kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	Nedoporučuji realizovat soustavu zásobování teplem nebo chladem.
	Tepelná čerpadla	ANO	NE	ANO	Nedoporučuji realizovat tepelné čerpadlo bez podpory z dotace.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
Popis souboru opatření				
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Neobnovitelná primární energie	Klasifikační třída neobnovitelné primární energie
	kWh/m².rok	kWh/m².rok	kWh/m².rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocení budova	57,61	97,81	125,41	
	36.1	61.3	78.6	
Soubor navržených opatření	93,98	124,46	78,24	
	58.9	78.0	49.0	
Dosažená úspora energie	-36,37	-26,65	47,17	-
	-22.8	-16.7	29.6	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY								
CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY								
Požadavek vyhlášky dle:	§6 odst. 2 §6 odst. 2) písm. a): §6 odst. 2) písm. b): §6 odst. 2) písm. c): §6 odst. 2) písm. d):				Splněno:	ANO ANO ANO - ANO		
REFERENČNÍ BUDOVA								
Úroveň referenční budovy:	dokončená budova a její změna od 1.1.2022							
Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie	Druh budovy nebo zóny	Energetická vztažná plocha		Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení			
		m ²		kWh/m ² .rok	%			
		Z1 - bytovna (ostatní zóna)		626,4	110,7	3		
PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY								
V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X								
Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přílehlající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRKY A KONSTRUKCE								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)								
X	---	---	---	---	---	---	---	---
MĚNĚNÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)								
Sezónní účinnost zdroje tepla pro vytápění	% / ---	TČ 1	Tepelné čerpadlo NIBE			4,10	3,00	ANO
Sezónní účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody	% / ---	TČ 1	Tepelné čerpadlo NIBE			4,10	3,00	ANO
OBÁLKA BUDOVY								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)								
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m ² .K	Budova jako celek				0,21	0,27	ANO
CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)								
Celková dodaná energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek				97,81	186,03	ANO

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE					
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)					
Neobnovitelná primární energie	kWh/m².rok	Budova jako celek	125,41	216,99	ANO

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	DEKSOFT® - ENERGETIKA	Verze software:	6.0.6
Klimatická data:	ČSN 73 0331-1 (s doplněnou průměrnou rychlostí větru dle ČHMÚ - průměr ČR)	Metoda výpočtu:	Měsíční krok


ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY
Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	https://www.kataloguspor.cz

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Mgr. Ing. Michal Vlček	Číslo oprávnění:	0913
Telefon:	777 177 604	E-mail:	mvlcek@gmail.com

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-

PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:	403377.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	20.12.2021		
Platnost průkazu do:	20.12.2031		



MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Mgr. Ing. Michal Vlček

r. č. 780402/3920

je oprávněn

provádět energetický audit


s platností od 25.3.2011

vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy

s platností od 12.12.2012

~~~~~

~~~~~



podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů.

Číslo oprávnění: 0913

V Praze dne 12. prosince 2012

Ing. Pavel Šolc

náměstek ministra průmyslu a obchodu