


ODVOD VZDUCHU SE ZPĚTNOU ŽALUZÍÍ,
VENTILÁTOR S AUTOMATICKOU KLAPKOU
Ø100 mm, Q_{max}= 100 m³/h,
VČETNĚ ČIDLA NA SNÍMÁNÍ VLHKOSTI


VÝVOD NAD STŘECHU, D125
VNĚJŠÍ PROTIDEŠŤOVÁ HLAVICE
OSAŽENA ZPĚTNÁ KLAPKA




LEGENDA :

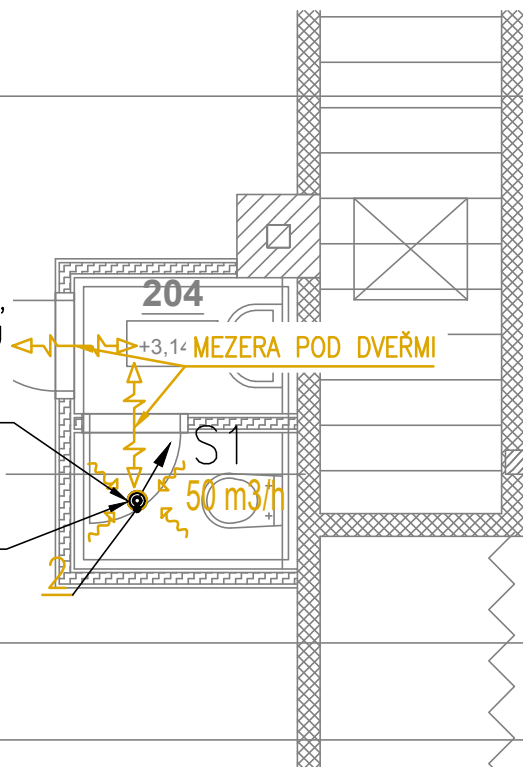

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ PŘÍVOD (ODD.4.b – VZT)



VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ ODOVD (ODD.4.b – VZT)



PŘÍVOD/ODOVD VZDUCHU PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE (NAPŘ. TALÍŘOVÝ VENTIL)



ČÍSLO STOUPACÍHO POTRUBÍ VZT

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

ZAŘ.:	POPIS POZICE	KUS	POŽADAVEK
1	VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ, PRŮMĚR d200, PRŮTOK VZDUCHU MAX 760 m ³ /h, NAPĚTÍ 230V, KRYTÍ IP44	2	NOVÝ
2	KOUPELNOVÝ VENTILÁTOR, VČETNĚ ČASOVAČE A ŽALUZIE PRŮMĚR d100, PRŮTOK, VZDUCHU MAX 100 m ³ /h	1	NOVÝ

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ BUDE VYSPÁDOVÁNO SMĚREM K VENTILÁTORŮM, KDE BUDE PROVEDENO ODVODNĚNÍ ZAÚSTĚNO DO KANALIZACE
- PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ PŘES KONSTRUKCE BUDE POTRUBÍ OPATŘENO CHRÁNIČKOU

INVESTOR: JUNÁK –ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO MJR. KARLA HAASE OLOMOUC, Z. S.	ODP.PROJEKTANT: Ing. Kateřina Mošničková Furbacherová		Č. SADY:
	VYPRACOVAL: LIBOR STANĚK		
STAVBA: ÚPRAVY SKAUTSKÉ KLUBOVNY HRADISKO ČERNÁ CESTA 69, OLOMOUC, 779 00 p.č. st. 5; st. 388, p.č. 37/5 [710555]	STUPEŇ: DPS		
	ČÁST: D.1.4.2–Vzduchotechnika		
VÝKRES: PŮDORYS 2.NP–VZDUCHOTECHNIKA	MĚŘÍTKO:	DATUM:	Č. VÝKRESU:
	1: –	05/2023	D.1.4.2.03