
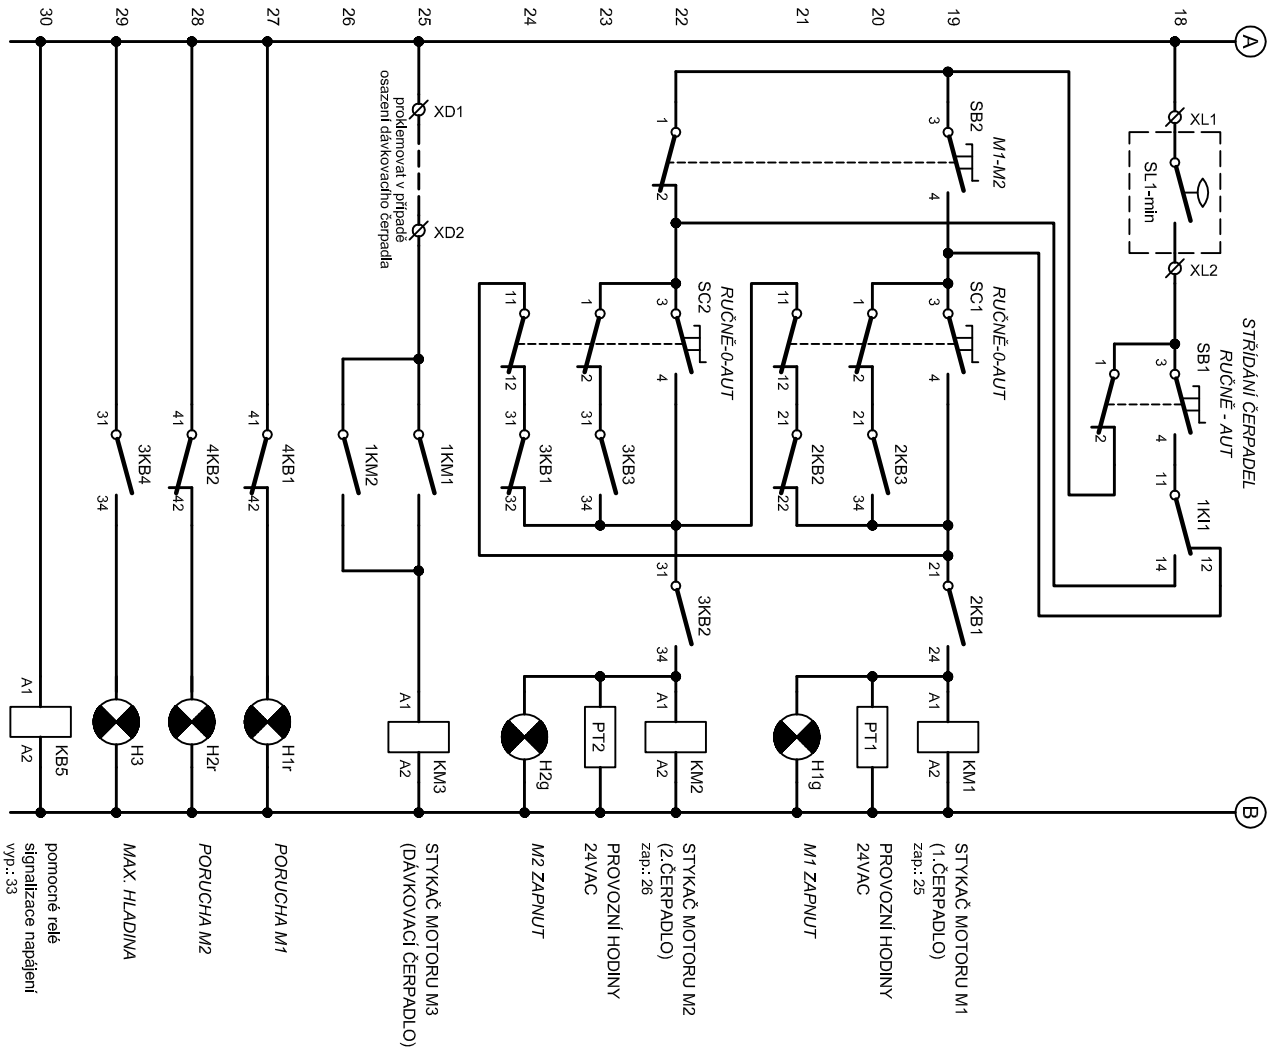



LINIOVÉ SCHÉMA

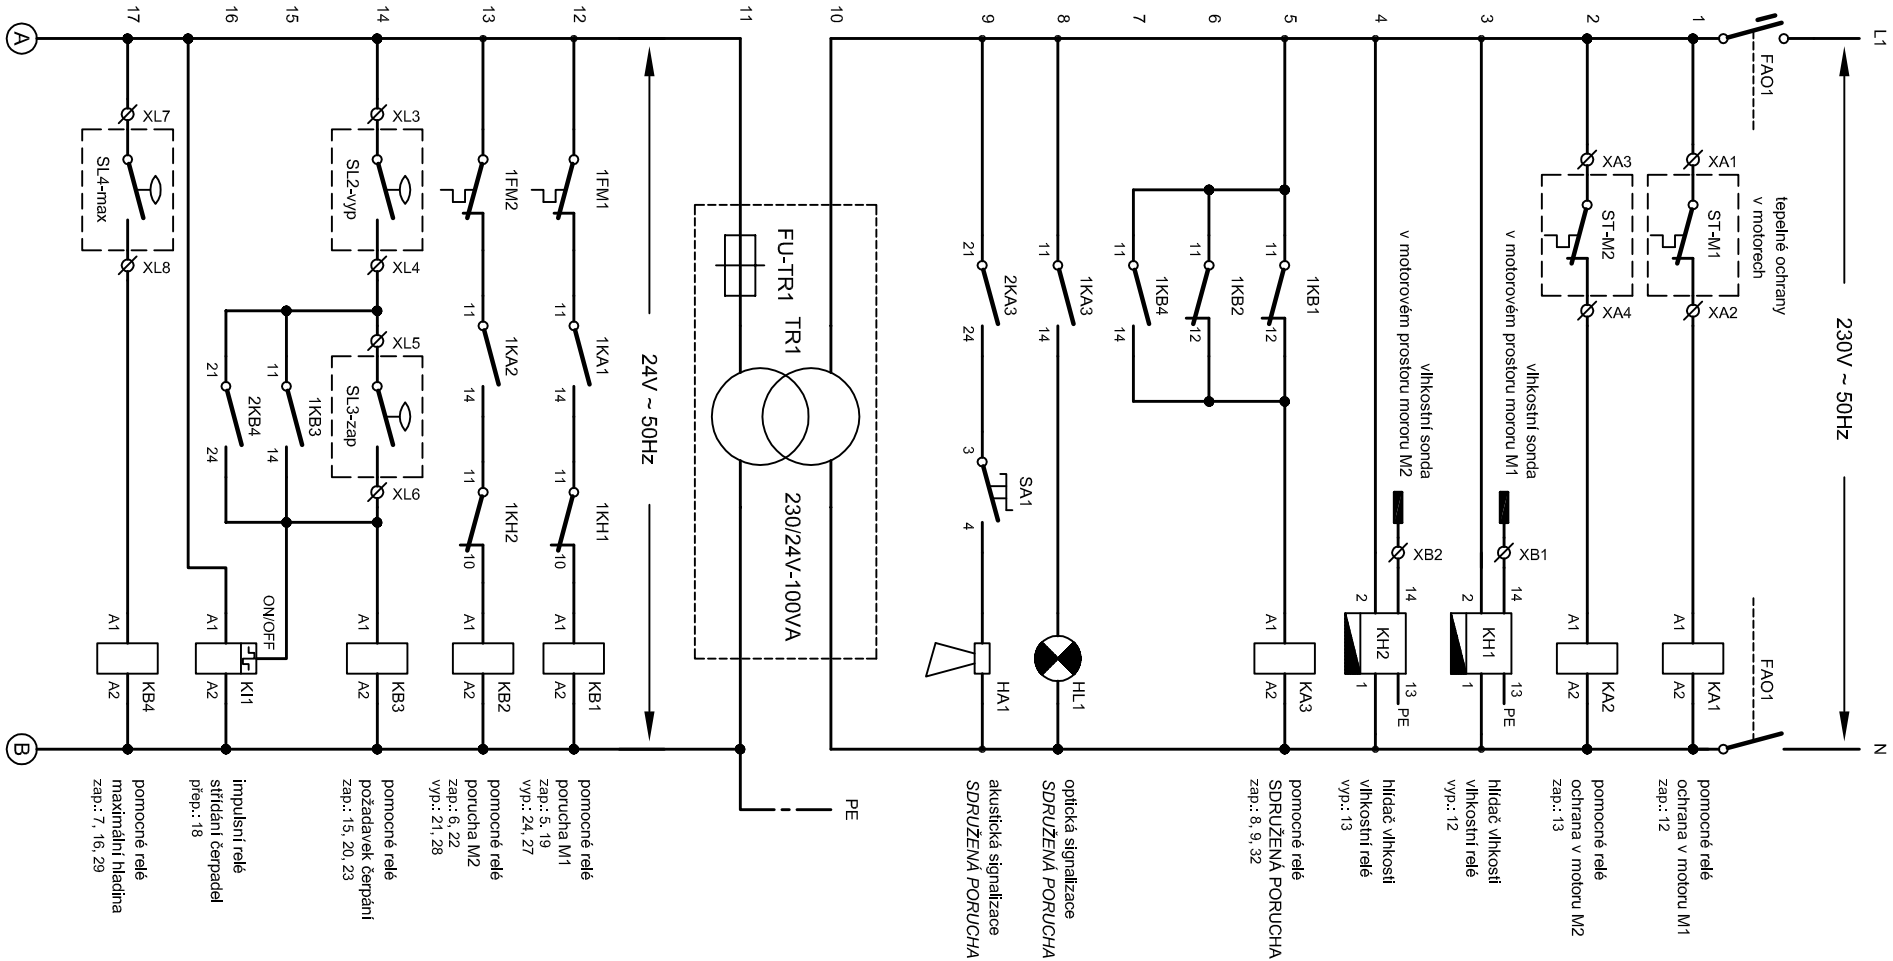

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

KAX: relé např. Finder 55.34-230VAC v patici 94.04

KBX: relé např. Finder 55.34-24VAC v patici 94.04



A1 13 — 14 A2

KI1: impulsní (paměťové) relé 1P např. ELKO EP MR-41/UNI (24V)

KH1-2: vlhkostní relé např. Elektrocom TR 01-60, 230V

HL1: signálka rudá, 230VAC

HA1: houkačka na DIN, 230VAC

PT1, PT2: počítadlo provozních hodin, 24VAC

H1gr, H2gr: signálka dvojitá, 24VAC

H3: signálka rudá, 24VAC

SA1: spínač (tlačítko) 0-1

SB1, SB2: spínač (přepínač) 1-1

SC1, SC2: spínač (přepínač) 1-0

Ovladače a signálky osazené na panelu za dveřmi rozvaděče

příp. na DIN liště

KM...: stykač - viz jednopólové schéma rozvaděče

ZODP. PROJEKTANT		Karel Škarda		<div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ELEKTRO</div> <div>261 01 Příbram I., Hradební 159 e-mail: projekcepb@seznam.cz tel.: 737 446 913</div>	
PROJEKTANT		Ing. František Novotný			
INVESTOR		OBEC DRHOVY, DRHOVY čp. 65, 263 01 DOBŘÍŠ			
OBEC	DRHOVY	OKRES	PŘÍBRAM		
STAVBA					
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV DRHOVY					
OBSAH SO 02 - Čerpací stanice a výtlačné řady SO 02 - 2c Elektroinstalace ČS2					
ROZVADĚČ RT - LINIOVÉ SCHÉMA					
DATUM		09/2016			
ZAK.ČÍSLO/STUPEŇ		1628-3/P.D.P.S.			
MĚŘÍTKO		-			
ČÍSLO VÝKRESU		3			