


Ochrana před bleskem provedena dle souboru norem
ČSN EN 62 305 třídy LPS III - viz tech. zpráva.

Před zahájením výkopových prací je investor povinen zajistit
vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí.

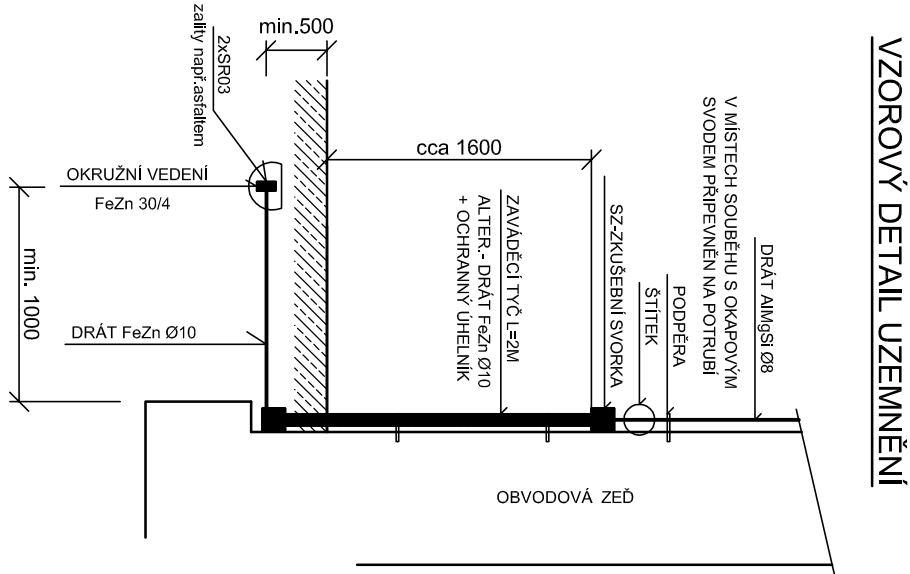

ZODP. PROJEKTANT				Karel Škarda		<div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</div> <div>ELEKTRO</div> <div>261 01 Příbram I, Hradební 159</div> <div>e-mail: projekcepjb@seznam.cz</div> <div>tel.: 737 446 913</div>	
PROJEKTANT				Ing. František Novotný			
INVESTOR				OBEC DRHOVY, DRHOVY čp. 65, 263 01 DOBŘÍŠ			
OBEC		DRHOVY	OKRES	PŘÍBRAM	STŘEDOČESKÝ KRAJ		
STAVBA							
<div>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE</div> <div>A ČOV DRHOVY</div>							
OBSAH Příloha 2. SO 01-1 Spodní stavba, SO 01-2 Vrchní stavba						ČÍSLO VÝKRESU	
2.4.3 Elektroinstalace						4	
BLESKOSVOD							