ŘEZ C-C

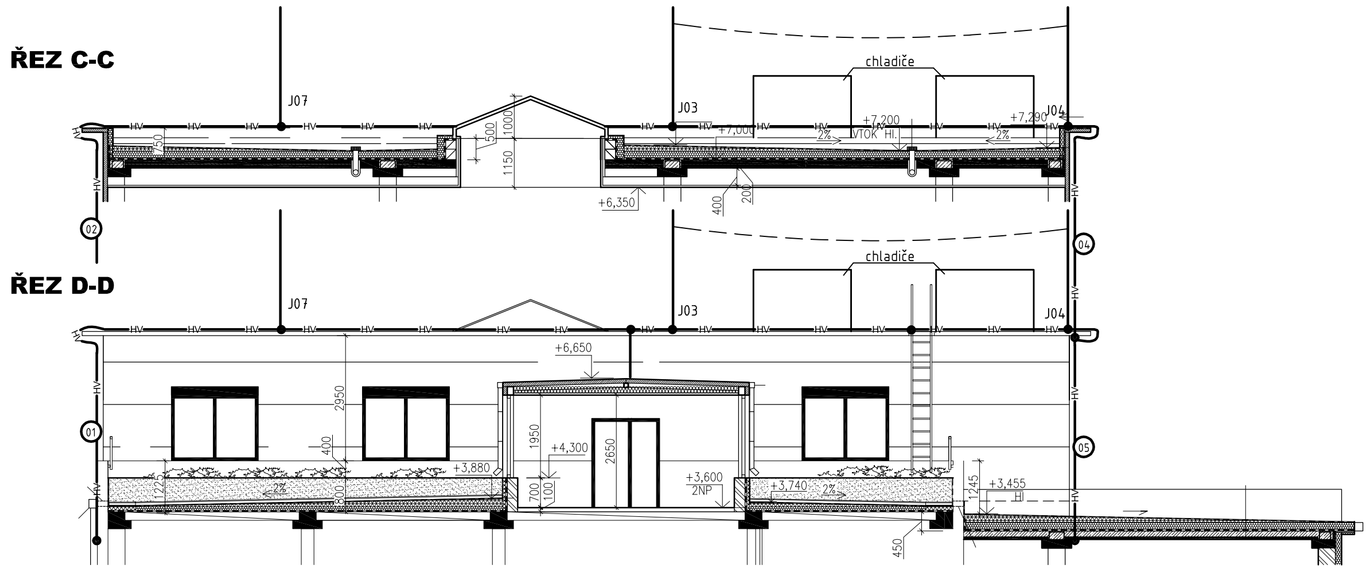

ŘEZ D-D

ŘEZ B-B

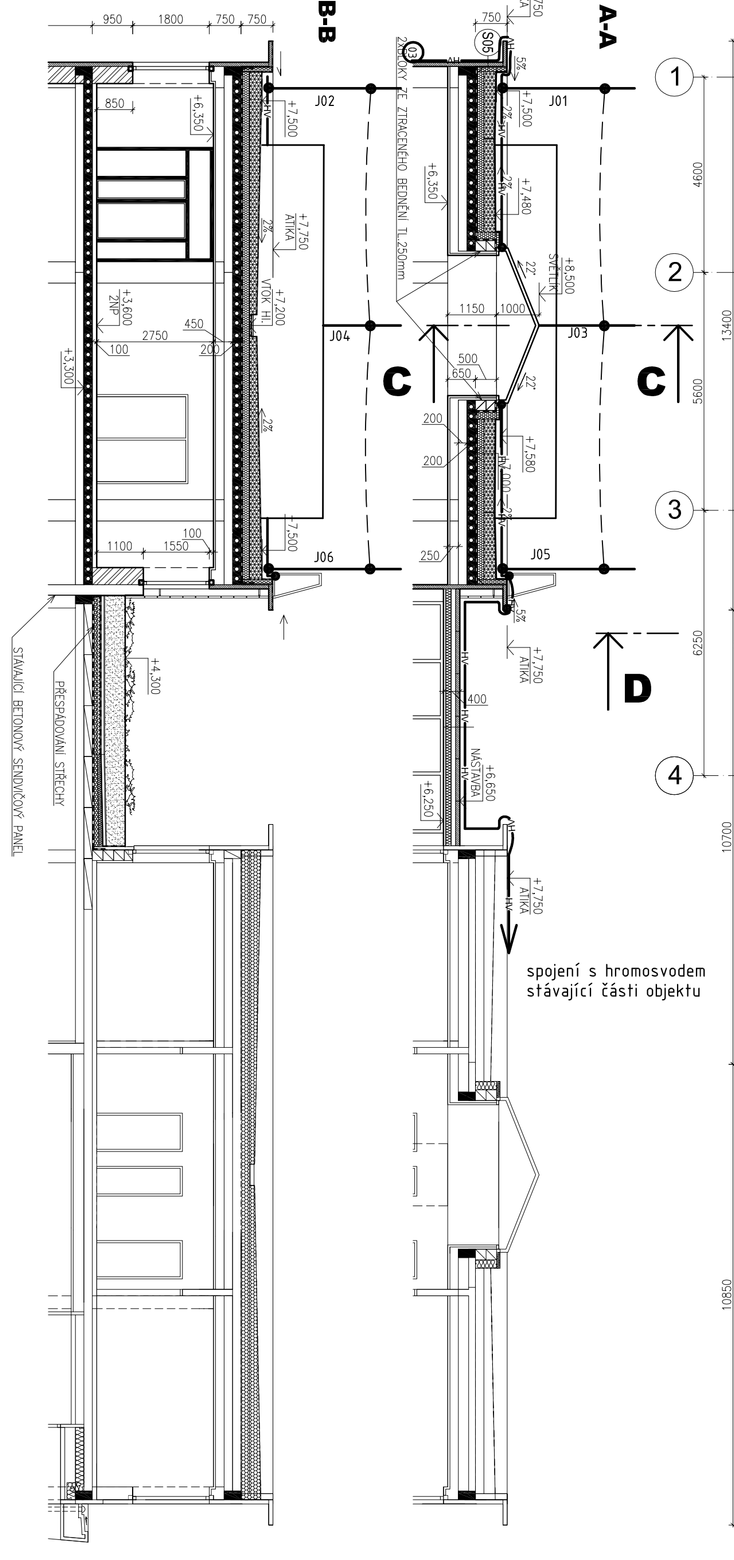

ŘEZ A-A

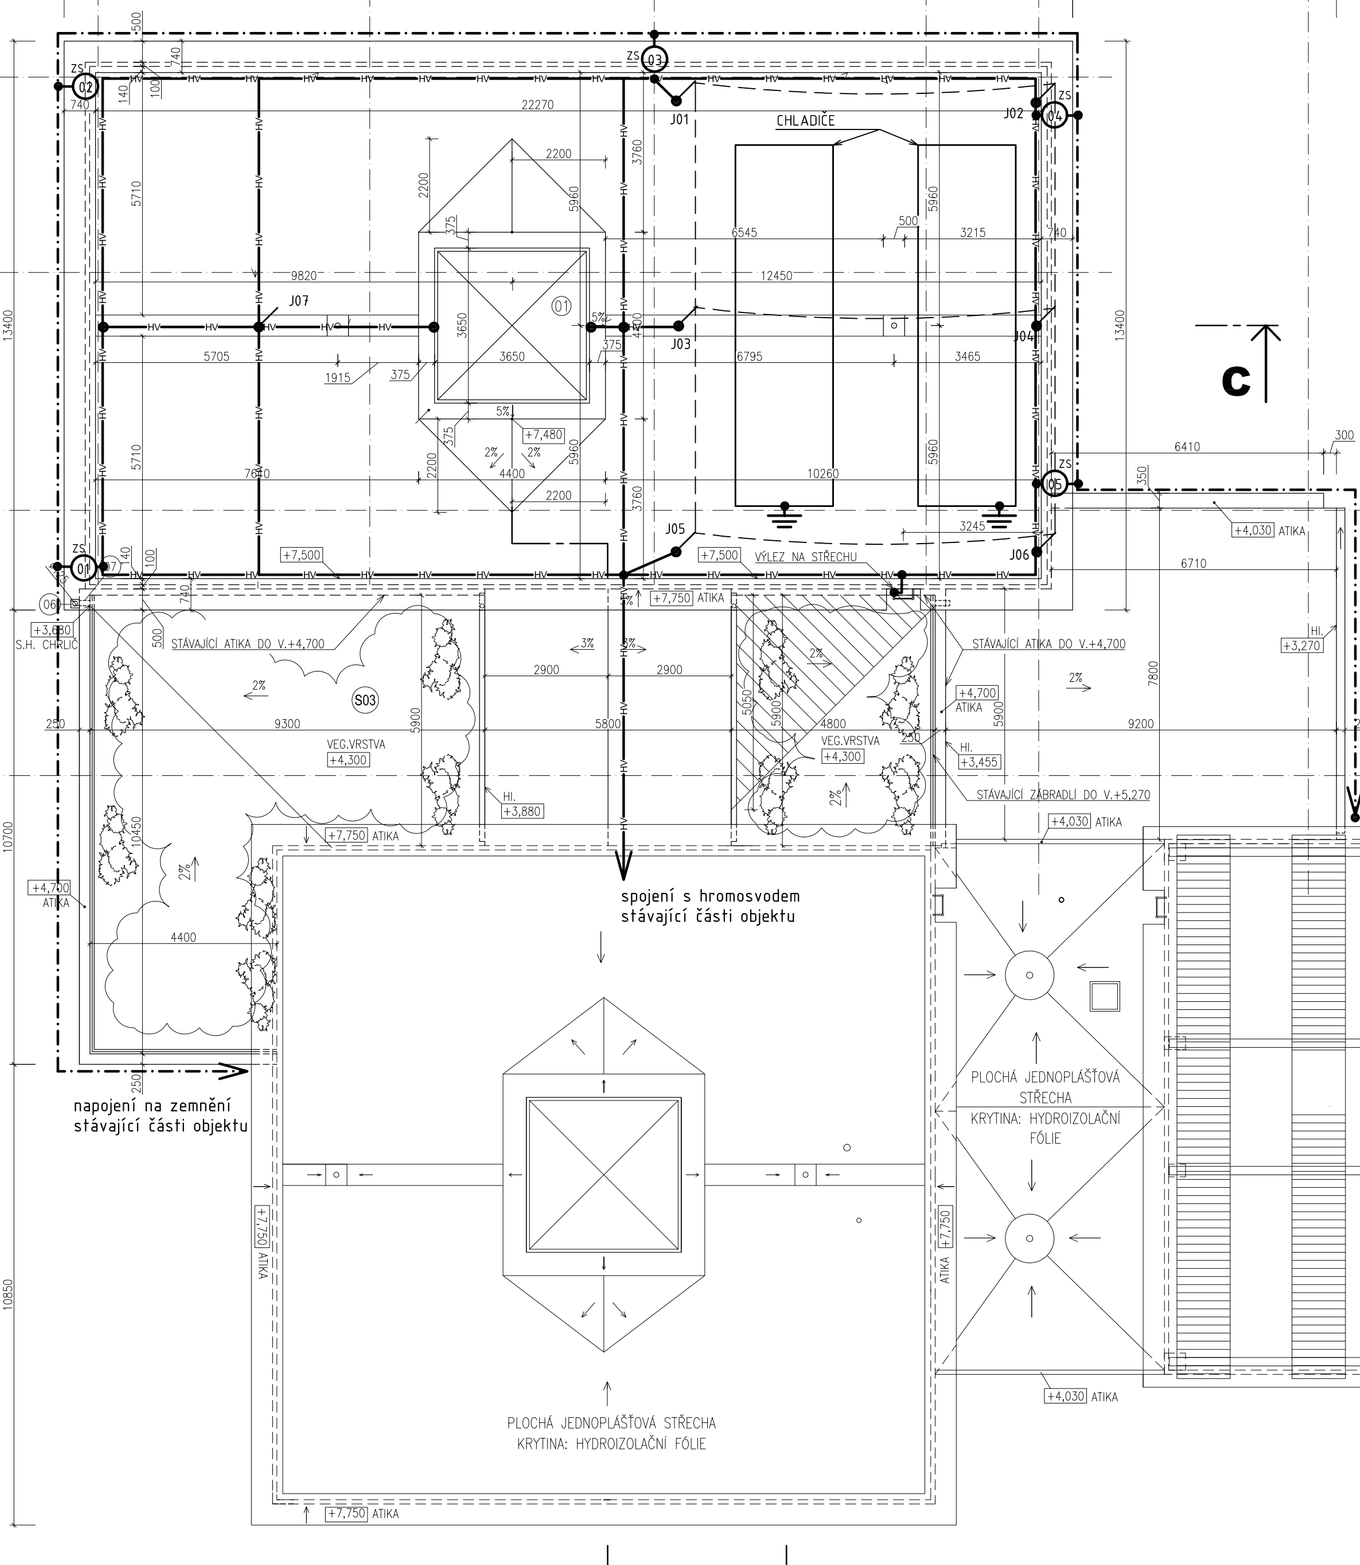

LEGENDA K HROMOSVODU

- HV — hromosvodové vedení AlMgSi ϕ8mm
- zemnící pásek FeZn 30x4mm
- Aldrey lano 50mm
- J01 - J03 jímač 3m
- ZS 01 ZS 06 zkušební svorky
- uzemnění, které není vodivě spojeno s hromosvodem

poznámka:
Ochrana chladičů před bleskem provést systémem DEHNiso-Combi.
Hromosvodné vedení ochraňuje klimatizační jednotky před úderem blesku.

DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

±0,000 = 1.NP = 238,00 m n. m.

DOSTAVBA DATOVÉHO CENTRA FIRMY FASTER CZ spol. s r.o. BRNO–MALOMĚŘICE, PARC. ČÍSLO 2230/4, 2230/106, 2230/152, K.Ú. MALOMĚŘICE			**ARCHITEKTI TIHELKA - STARYCHA s.r.o.** BRNO, GARGULÁKOVA 32, 614 00	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. Z. TIHELKA		DATUM	09/2016
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. ARCH. M. STARYCHA		ZAK. ČÍSLO	10/16
VYPRACOVAL	ING. J.KOMÁREK		STUPEŇ	DÚR+DSP
INVESTOR:	FASTER CZ SPOL. S R.O., JARNÍ 44g, BRNO, 614 00			
D.1.7 Silnoproudé rozvody a hromosvod Hromosvod			MĚŘÍTKO 1 : 100	Č. VÝKRESU **D.1.7-4**