



SCHEMA ZAPLOJENÍ

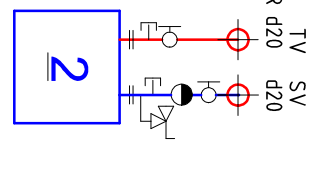

POTRUBÍ STUDENNÉ A TEPLÉ VODY
2 x KULOVÝ KOHOUTOVIS
3 x ZÁRÍZOVACÍ KOHOUTOVIS
1 x POJISTNÝ VENTIL DN 15 PR, 60 MPa

SCHEMA ZAPLOJENÍ

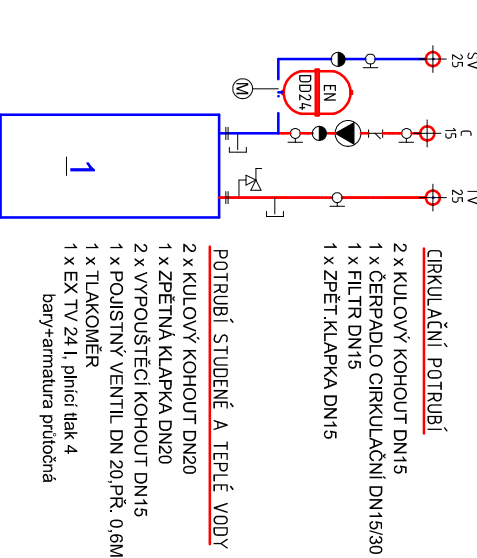

| Značka | Značková přední | Objem | KS |
|--------|--------------------|---------|----|
| U | Ukrytý | Js. 40 | 9 |
| K | Kulový kohout | Js. 40 | 1 |
| D | Dílna | Js. 100 | 1 |
| W | Wpřítlač | Js. 50 | 2 |
| P | Přesah | Js. 50 | 0 |
| V | Vývěva | Js. 100 | 3 |
| S | Správa | Js. 50 | 0 |
| VZT | Vzduchová jednotka | Js. 50 | 1 |

MAKLOŽENÍ ZÁŘÍZOVACÍCH PŘEDKOTŮ

LEGENDA ZÁŘÍZOVÁNÍ

1. ZÁŘÍZOVACÍ PŘEDKOT
2. ZÁŘÍZOVACÍ PŘEDKOT
3. ZÁŘÍZOVACÍ PŘEDKOT

LEGENDA ZÁŘÍZOVACÍCH PŘEDKOTŮ

1. ZÁŘÍZOVACÍ PŘEDKOT
2. ZÁŘÍZOVACÍ PŘEDKOT
3. ZÁŘÍZOVACÍ PŘEDKOT

LEGENDA POTRUBÍ

1. ZÁŘÍZOVACÍ PŘEDKOT
2. ZÁŘÍZOVACÍ PŘEDKOT
3. ZÁŘÍZOVACÍ PŘEDKOT

| Číslo | Název | Objem | KS |
|-------|--------------------|---------|----|
| U | Ukrytý | Js. 40 | 9 |
| K | Kulový kohout | Js. 40 | 1 |
| D | Dílna | Js. 100 | 1 |
| W | Wpřítlač | Js. 50 | 2 |
| P | Přesah | Js. 50 | 0 |
| V | Vývěva | Js. 100 | 3 |
| S | Správa | Js. 50 | 0 |
| VZT | Vzduchová jednotka | Js. 50 | 1 |