

TYP :                    TYPOVÁ                    ROZVODNICE v=1607, š=586mm                    HLOUBKA :                    100 mm  
 KRYTÍ :                    IP 40                    KRYTÍ PO OTEVŘENÍ DVEŘÍ : IP 20  
 DĚLENÍ:                    --  
 NATĚR :  
 PŘÍVODY : ZDOLA                    VVODY :                    NAHORU a DOLŮ

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:  
 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:  
 IZOLACÍ, KRYTÍM

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE~50 Hz,400V/TN–S

ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ, TYPOVÁ, například Schrack M2000 2U/33  
 ŠÍŘKA 586mm, VÝŠKA 1607mm, HLOUBKA 100mm

PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA NEJMÉNĚ :  
 SKŘÍŇ : EW 60 D1 / EI2 30 D1-Sm


NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN–S  
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:  
 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRANIČEM  
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:  
 IZOLACÍ, KRYTÍM

|                             |   |  |   |                 |  |                           |  |
|-----------------------------|---|--|---|-----------------|--|---------------------------|--|
| <div>ATELIER TÍŠŇOVKA</div> | NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY              |  | AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT: ING. ARCH. MILOŠ KLEMENT    |                 | ATELIER TÍŠŇOVKA   |                           |  |
|                             | ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POPŮVKÁCH, ŠKOLNÍ 63/9 |  | AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. RUŽENA KLEMENTOVÁ          |                 | ATELIER KLEMENT, TOODROV                                       |                           |  |
|                             | D.1.4.1. SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE   |  | VYPRACOVAL: ING. KAREL RYCHLÝ                       |                 | TÍŠŇOVSKÁ 145, P400 BRNO                                       |                           |  |
|                             |   |  | INVESTOR: OBEC POPŮVKY, NÁVES 32/25, 664 41 POPŮVKY |                 | TEL./776 04 291  |                           |  |
|                             |   |  |   |                 | E-MAIL: <a href="mailto:info@tisnovka.cz">info@tisnovka.cz</a> |                           |  |
|                             |   |  |   |                 | www.tisnovka.cz  |                           |  |
|                             |   | DATUM: LEDEN 2024                        |   | ZAK.Č.: 10/2023 |  | MĚŘÍTKO:                  |  |
|                             |   | STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY |   | FORMAT: 9x A4   |  | -                         |  |
| ROZVODNICE "R1"             |   |  |   |                 |  | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.1.12 |  |





|                     |         |         |         |         |         |         |                  |         |         |         |    |  |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|----|--|
| Císlo pole          |         |         |         |         |         |         |                  |         |         |         |    |  |
| Technologický popis | ZASUVKY | ZASUVKY | ZASUVKY | ZASUVKY | ZASUVKY | ZASUVKY | PROUDOVÝ CHRÁNIČ | ZASUVKY | ZASUVKY | ZASUVKY |    |  |
| OSP0                |         |         |         |         |         |         |                  |         |         |         |    |  |
| Císlo pohonu        | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20               |         | 21      | 22      | 23 |  |



ROZVODNICE "R1"

Navrhl:  
ING. RYCHLÝ

Císlo zák.:

Císlo výkř.:  
D.1.4.1.12












| Císlo pole          |                    |                    |         |                         |         |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------|-------------------------|---------|
| Technologický popis | ZTI EL. PŘÍMOTOPNÝ | ZTI EL. PŘÍMOTOPNÝ | ZÁSUVKY | PŘÍVOD NÁPAJENÍ         | REZERVA |
| OSP0                | OHRÍVAČ TUV SL.    | OHRÍVAČ TUV SL.    |         | SIGNALIZACE WC INVALIDI |         |
| Císlo pohonu        | 52                 | 53                 | 54      | 55                      | 56      |
|                     |                    |                    |         |                         | 57      |

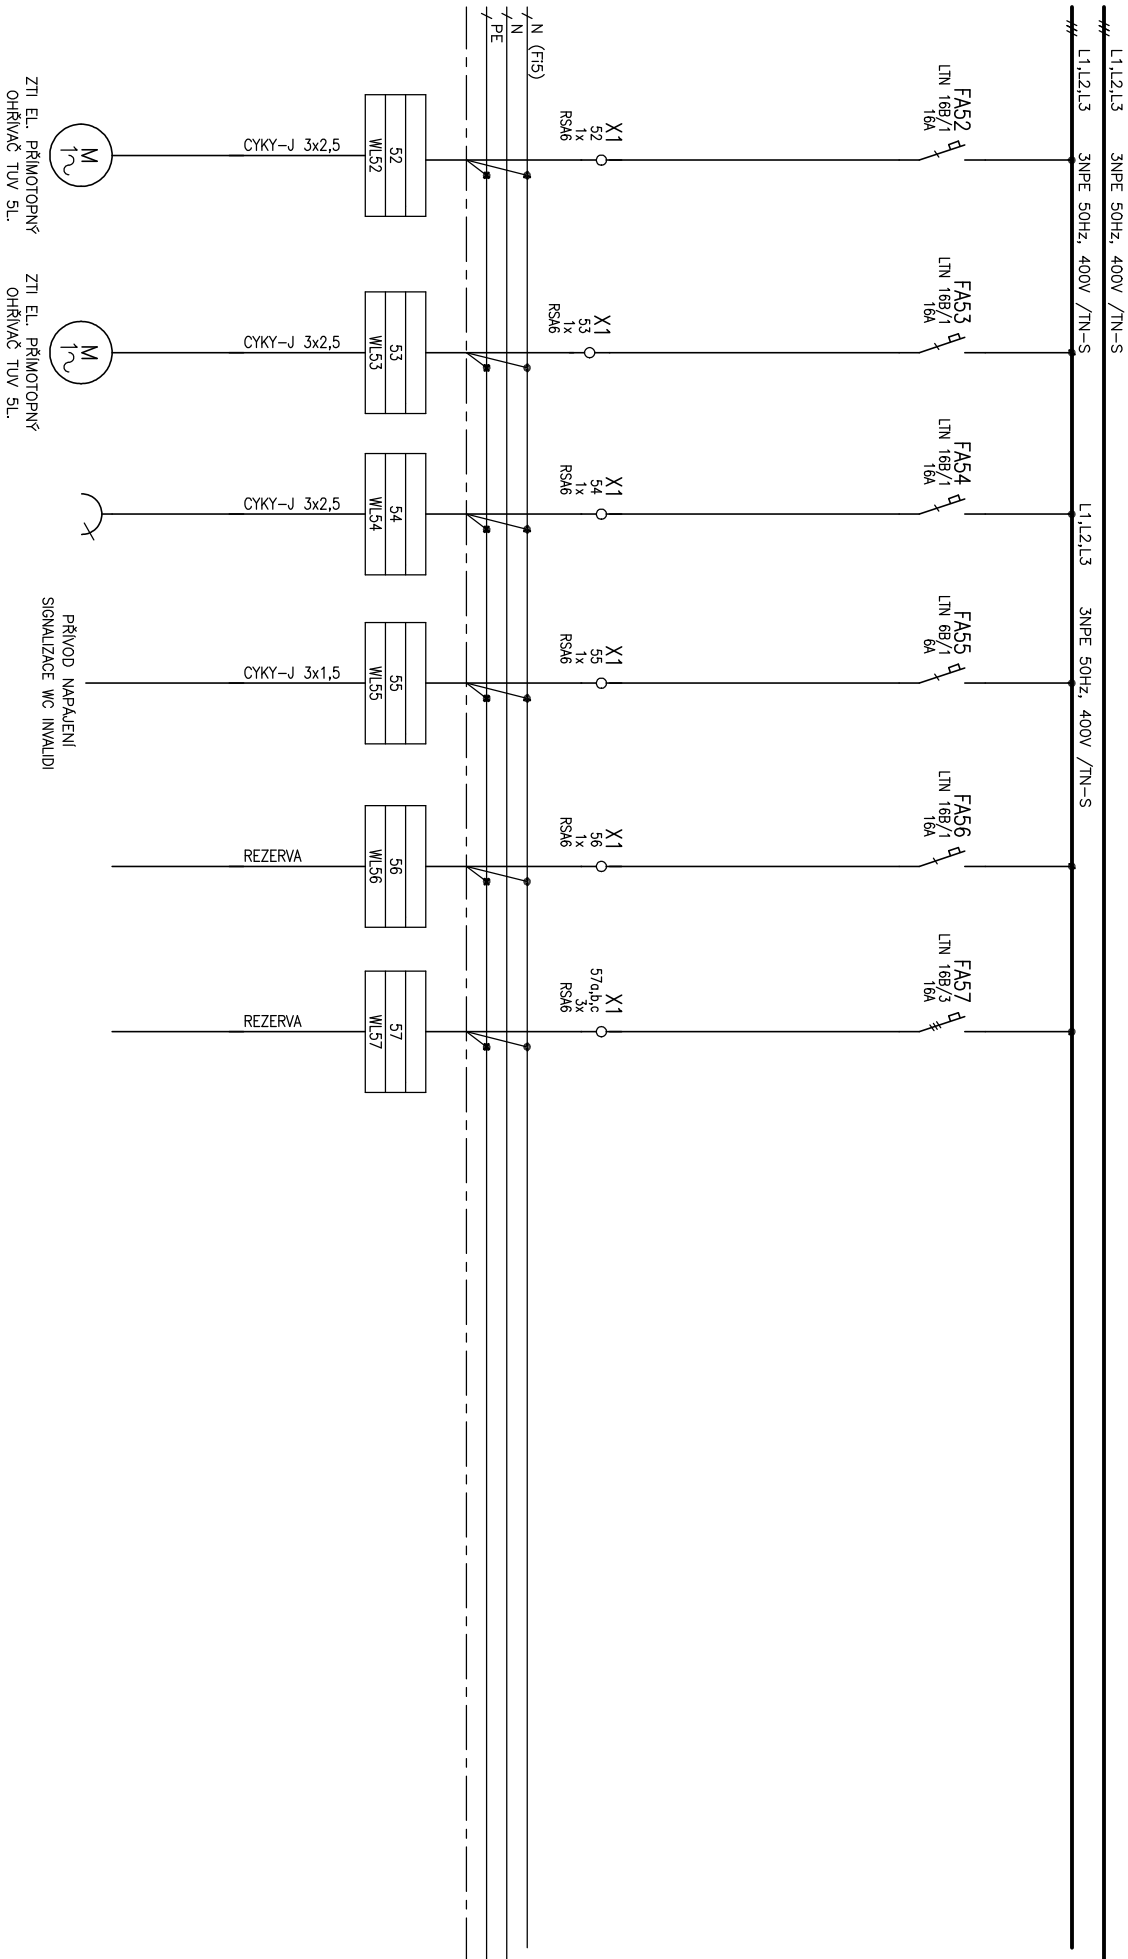

ROZVODNICE "R1"

Novrhl: ING. RYCHLÝ

Císlo zák.:

Císlo výkr.: D.1.4.1.12