


# AKUSTICKÝ NÁVRH

*návrhový výpočet*

*projekt :* Komunitní centrum Holasovice

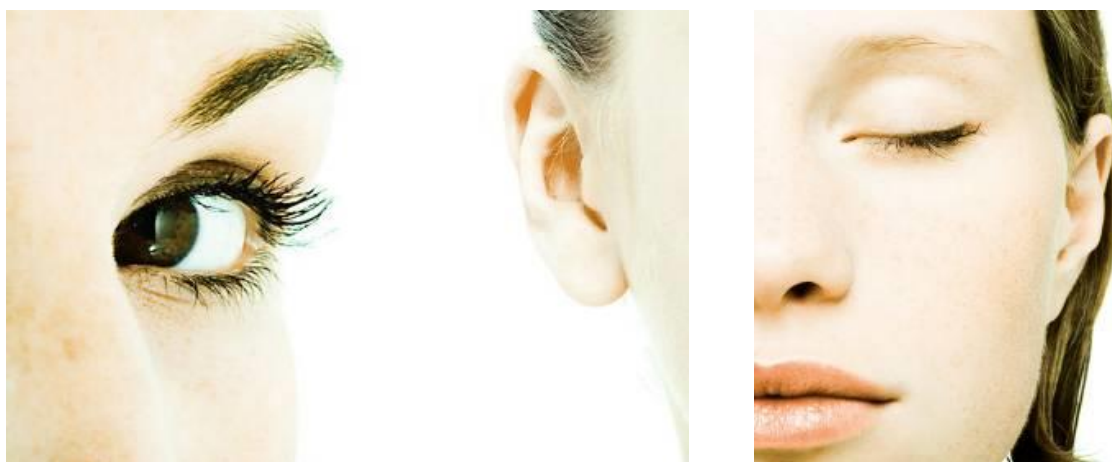

Naším posláním je vytváření dobrého pracovního prostředí pro zrak, sluch a mysl.

Zákazník:  
Pavel Passinger  
SPZ DESIGN s.r.o.  
Olomouc- Holice

Projekt: Komunitní centrum Holasovice

Ecophon kontakt:  
Ondřej Kubíček  
tel: +420 220 406 582  
E-Mail: Ondrej.Kubicek@ecophon.cz

# AKUSTICKÝ NÁVRH

Informace o projektu a orientační výpočet

Zákazník:  
Pavel Passinger  
SPZ DESIGN s.r.o.  
Olomouc- Holice

Ecophon kontakt:  
Ondřej Kubíček  
tel: +420 220 406 582  
E-Mail: Ondrej.Kubicek@ecophon.cz

Projekt: Komunitní centrum Holasovice

Typ místnosti: Úprava místnosti č. 2.16

Vážený pane Passingere,

Na základě získaných dat byl vytvořen výpočet akustického řešení na Váš projekt. Tento dokument představuje technický podklad pro vhodná akustická opatření. **TENTO DOKUMENT NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ.**

## 1. Úvod

Cílem řešení prostorové akustiky je návrh opatření pro akusticky náročné prostory, aby zde bylo dosaženo vhodných akustických podmínek. Na základě podkladů byl vytvořen orientační akustický výpočet dle ČSN 73 0527. V návrhu byl uvažován běžný provoz řešeného prostoru včetně jeho uživatelů. Předmětem teoretických výpočtů je stanovení cílových akustických parametrů z hlediska prostorové akustiky, výběr akustických materiálů a návrh jejich rozmístění.

## 2. Návrh řešení

	m <sup>2</sup>	Systém
Stěna	-	Bez
	-	Bez
	-	Bez
	-	Bez
Strop	25,68	Bez
	42,00	Master SQ (o.d.s. 40mm)
	-	Bez
Počet		
Zavěšené prvky	-	Bez
	-	Bez
Volně stojící prvky	-	Bez
	-	Bez

## 3. Důležité informace o výpočtu

1. Následující výpočty fyzikálních hodnot jsou orientační. Výpočty jsou připravovány v souladu s obecně uznávanými inženýrskými standardy. Vypočtené hodnoty vycházejí z určitých předpokladů a vlastností (difuzní struktura zvukového pole), které se v reálných podmínkách projektu mohou lišit. Podkladová data pro materiály na stěnách, podlahách nebo stropěch se mohou lišit od skutečného stavu věcí nebo struktur. Za žádných okolností nemůže a nechceme tímto výpočtem nahradit kvalifikované posouzení certifikovanou akustickou společností!

2. Zejména doba dozvuku "konfigurační parametr" je vysoce závislá na skutečných podmínkách. Kromě této hodnoty (struktura zvukové pole), má také velký vliv na výsledné hodnoty výběr metody akustického výpočtu. Měření v reálném provozu se může lišit od teoreticky vypočtených hodnot. Pro detailní technické řešení doporučujeme konzultaci s autorizovanými akustikem.

3. Překročení hodnot ČSN 73 0527 v oktávu pásnu 125 Hz je v mnoha projektech často akceptována z ekonomických důvodů.

4. obr. A. 4. \* O něco nižší hodnota doby dozvuku ve větších místnostech na vysokých frekvencích je dle ČSN 73 0527 bez problémů za předpokladu rovnoměrného rozmístění absorpčních materiálů, není-li prostor řešen výhradně k hudebním účelům. (Rozhodující parametr prostor je objem do 250m<sup>3</sup>)

## 4. Výpočet

### 4.1 Součinitel intenzity zvuku ( $\Delta$ SPL)

Frekvence	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Redukce	2,3 dB	6,4 dB	7,1 dB	8,0 dB	8,8 dB	8,8 dB

Ø Snížení ve frekvenční oblasti (500 - 1000 Hz)	7,6 dB
---	--------



To představuje snížení zvukové energie o cca 80%, a je obecně hodnocena jako významné snížení vnímané hlasitosti.

### 4.2 Doba dozvuku ( $T_{60}$ )

Dozvuk definujeme jako dobu, za kterou hladina zvuku poklesne o 60 dB. Pro určení této doby využíváme různé části křivky dozvuku. Při  $T_{60}$  používáme základní rozmezí 60dB a i v tomto případě nezačne evaluace dříve, dokud hladina zvuku nepoklesne o 5 dB.


Frekvence	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
$T_{60(s)} Po$	1,32	0,76	0,67	0,70	0,68	0,68
<b><math>T_{60(s)} Před</math></b>	2,26	3,36	3,46	4,46	5,13	5,18

Ø doba dozvuku v příslušném frekvenčním rozsahu (125 - 4000 Hz)	0,80 s
Horní rozsah tolerance - $T_{soll}$ (ČSN 73 0527) max:	0,86 s
Dolní rozsah tolerance - $T_{soll}$ (ČSN 73 0527) min:	0,57 s



Výsledné hodnoty jsou v tolerančním pásmu.

Grafické zobrazení doby dozvuku

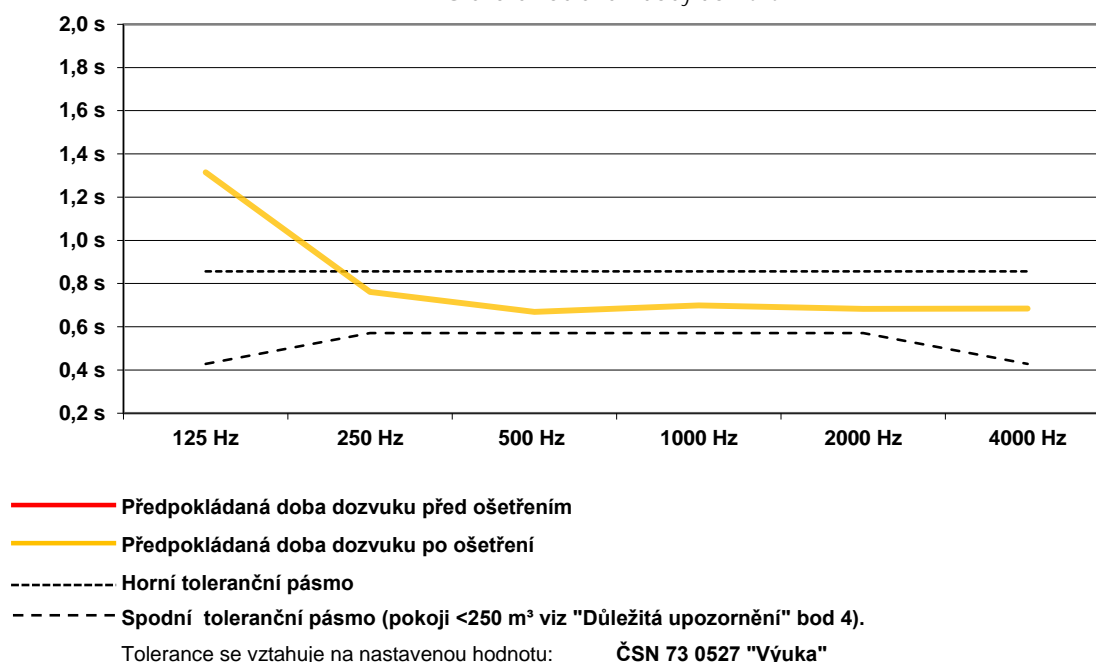

## 5. Příloha - výňatek výpočtové základny

### 5.1 Výměry

Délka	14,40 m
Šířka	4,70 m
Výška	3,00 m
Podlahová plocha	67,68 m <sup>2</sup>
Povrch stěn dlouhých(L):	43,20 m <sup>2</sup>
Povrch stěn krátkých (B):	14,10 m <sup>2</sup>
Objem:	203,04 m <sup>3</sup>

### 5.2 Ekvivalentní zvuková absorpční plocha A v metrech čtverečních

Oktávové frekvence						
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Stropní prvky	10,50	33,60	39,90	39,90	42,00	42,00
Stěny	4,51	2,39	2,80	2,68	2,39	2,33
Podlaha	10,15	7,44	6,77	4,74	4,06	4,06
Lidé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nábytek / Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>25,17</b>	<b>43,44</b>	<b>49,47</b>	<b>47,32</b>	<b>48,45</b>	<b>48,39</b>

## 6. Dopňující info

Výpočet je určen pro finanční nacenění, kontrolu návrhu a další projektové, schvalovací či přípravné procesy stavby s tímto úkonem spojené a není brán jako autorizovaný výpočet.

Teoretické výsledky doby dozvuku jsou závislé na geometrickém tvaru prostoru, výpočet je koncipován pro souměrný tvar místnosti (čtverec, obdélník). Při složitějších tvarech místnosti Ecophon doporučuje provést modelový výpočet.

## VÝPOČET NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ

### Výpočet provedl

**Mgr. Michal Zatloukal**

tel: +420 720 967 851

E-Mail: [michal.zatloukal@ecophon.cz](mailto:michal.zatloukal@ecophon.cz)

2021-03-22