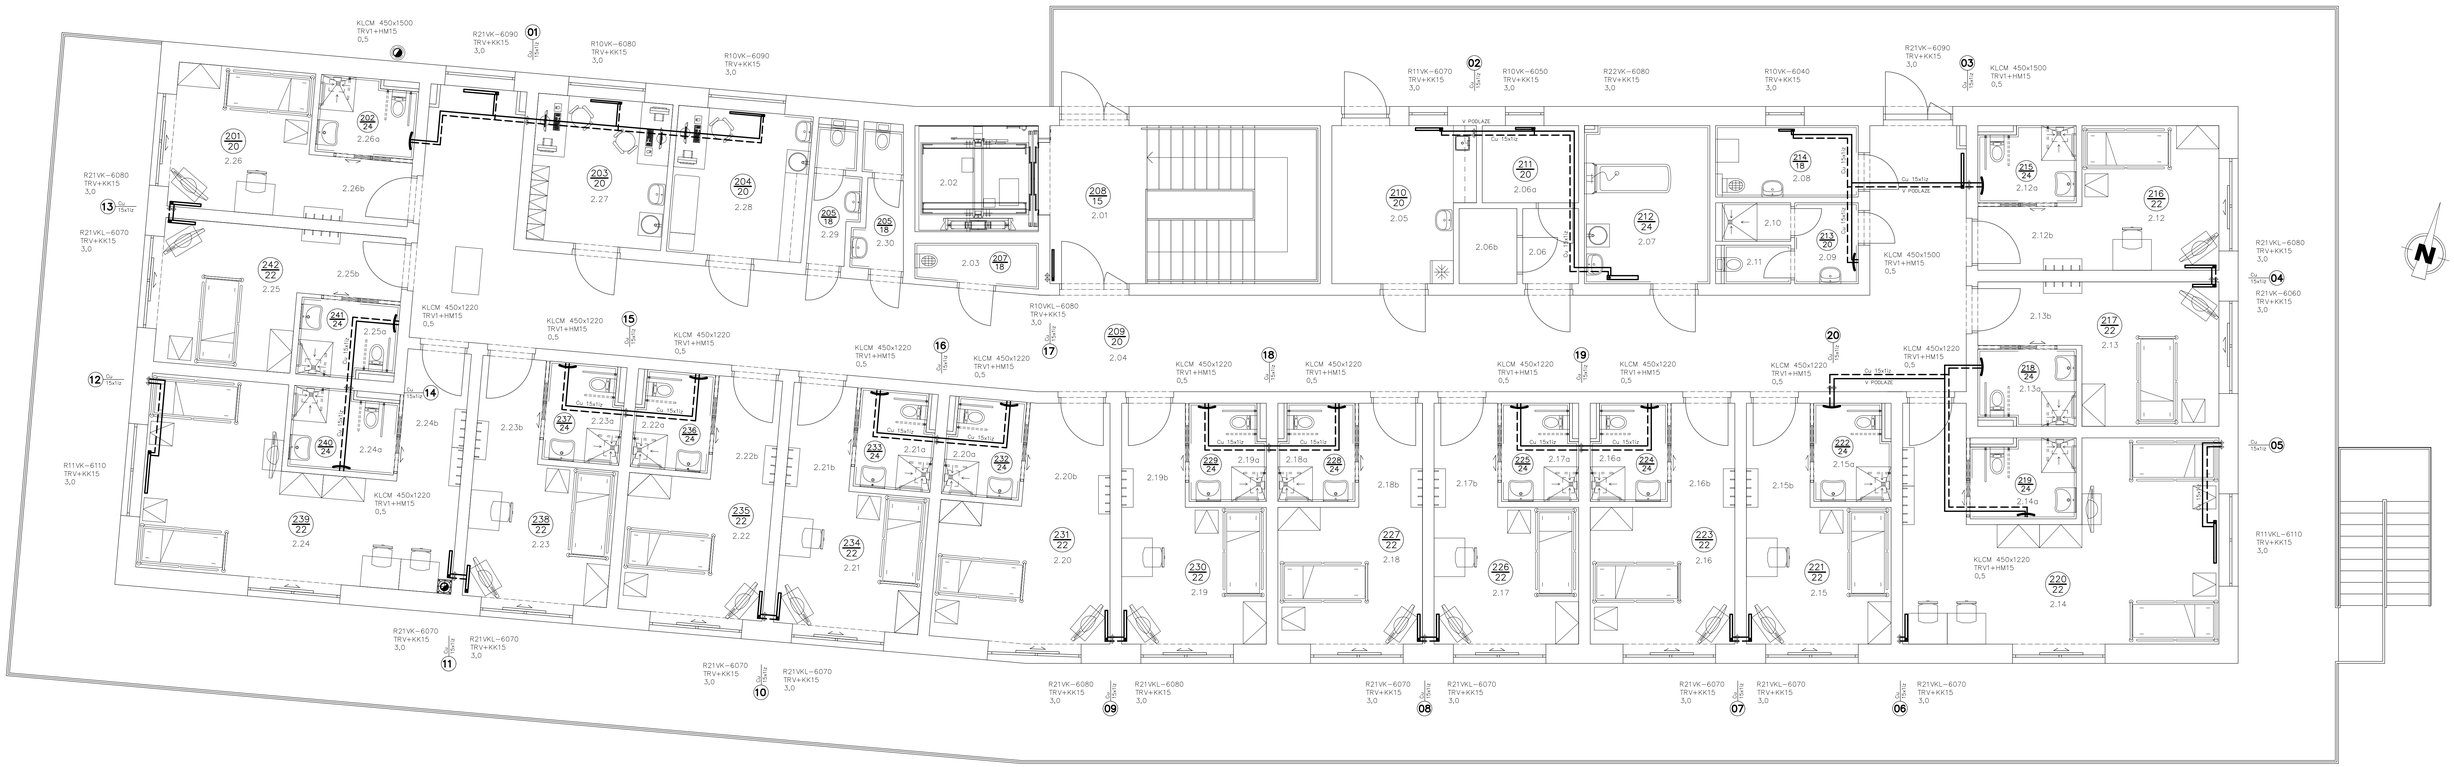

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
2.01	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	29,8
2.02	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	8,8
2.03	OKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,5
2.04	CHODBA	129,5
2.05	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	15,5
2.06	CHODBA	3,0
2.06a	SKLAD LŮŽKOVIN – ČISTÉ	5,1
2.06b	SKLAD LŮŽKOVIN – ŠPINAVÉ	3,1
2.07	MYCÍ MÍSTNOST	13,40
2.08	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	6,9
2.09	PŘEDSÍŇ WC PRACOVNÍCI	3,7
2.10	POHOTOVOSTNÍ SPRCHA PRAC.	1,8
2.11	WC PRACOVNÍCI	1,8
2.12	POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ	13,3
2.12a	KOUPELNA S WC	4,9
2.12b	PŘEDSÍŇ	4,5
2.13	POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ	13,3
2.13a	KOUPELNA S WC	4,9
2.13b	PŘEDSÍŇ	4,5
2.14	POKOJ DVOULŮŽKOVÝ	33,4
2.14a	KOUPELNA S WC	5,6
2.14b	PŘEDSÍŇ	5,2
2.15	POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ	13,3
2.15a	KOUPELNA S WC	4,9
2.15b	PŘEDSÍŇ	4,5
2.16	POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ	13,3
2.16a	KOUPELNA S WC	4,9
2.16b	PŘEDSÍŇ	4,5
2.17	POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ	13,3
2.17a	KOUPELNA S WC	4,9
2.17b	PŘEDSÍŇ	4,5
2.18	POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ	13,3
2.18a	KOUPELNA S WC	4,9
2.18b	PŘEDSÍŇ	4,5

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
2.19	POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ	13,3
2.19a	KOUPELNA S WC	4,9
2.19b	PŘEDSÍŇ	4,5
2.20	POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ	16,0
2.20a	KOUPELNA S WC	4,9
2.20b	PŘEDSÍŇ	6,1
2.21	POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ	13,3
2.21a	KOUPELNA S WC	4,9
2.21b	PŘEDSÍŇ	4,5
2.22	POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ	13,3
2.22a	KOUPELNA S WC	4,9
2.22b	PŘEDSÍŇ	4,5
2.23	POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ	13,3
2.23a	KOUPELNA S WC	4,9
2.23b	PŘEDSÍŇ	4,5
2.24	POKOJ DVOULŮŽKOVÝ	30,1
2.24a	KOUPELNA S WC	5,6
2.24b	PŘEDSÍŇ	5,7
2.25	POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ	13,3
2.25a	KOUPELNA S WC	4,9
2.25b	PŘEDSÍŇ	4,5
2.26	POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ	13,3
2.26a	KOUPELNA S WC	4,9
2.26b	PŘEDSÍŇ	4,5
2.27	PEČOVATELKA	13,5
2.28	SESTERNA	13,5
2.29	WC NÁVŠTĚVY – MUŽI	4,0
2.30	WC NÁVŠTĚVY – ŽENY	4,1

TRV — PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY 55 C
ZPĚTNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY 45 C
INTEGROVANÝ PRVKY RADIÁTOROVÝ VENTIL V DESKOVÝCH TĚLESECH TYPU VK
+ TERMOSTATICKÁ KAPALINOVÁ HLAVICE
DVOJITÉ RADIÁTORVÁ TĚLESA SROUBENÍ 1/2"x 3/4", ROHOVÉ
KK — OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA TYPU KK
R10VK, R10VKL, TRV1+HM — OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA TYPU VK, SPODNÍ PRAVÉ NAPOJENÍ, VÝŠKA 600 mm
OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA TYPU VK, SPODNÍ LEVÉ NAPOJENÍ, VÝŠKA 600 mm
RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL, ROHOVÝ, STŘEDOVÉ NAPOJENÍ
+ TERMOSTATICKÁ KAPALINOVÁ HLAVICE
KLCM — KOUPELNOVÁ TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA, STŘEDOVÉ NAPOJENÍ
0–6 — NASTAVENÍ PŘEDREGULACNÍHO VENTILU TĚLES

ROZVODY PRO OTOPNÁ TĚLESA JSOU Z MEDĚNÉHO POTRUBÍ
SPOJE POTRUBÍ DIFUZNÍM PÁJENÍM STŘÍBRNOU PÁJKOU A TVÁRDOVAKEMI CU
HLAVNÍ POTRUBNÍ ROZVOD JE VEDEN V SDK PODHLEDU POD STROPEM 1.NP, POTRUBÍ V 2.NP JE VEDENE V PODLAHÁCH
NAPOJENÍ TĚLES PROVEST ZE STĚNY PRES ROHOVÉ SROUBENÍ
ROZVODY POTRUBÍ V PODLAZE BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACI tl.10 mm

222 / 20 — ČÍSLO MÍSTNOSTI / TEPLOTA V MÍSTNOSTI

POZN: PROJEKT JE POUZE V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A DOTACE
PŘESNÉ DIMENZOVÁNÍ, SPECIFIKACE MATERIÁLŮ, ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE BUDE UPŘESNENA V PROVADECÍM PROJEKTU

Autorizace projektu:	Ing., arch. Vladimír Petrů	Otisk razítka:	SPZ DESIGN, s.r.o. Ing. arch. Vladimír Petrů Tř. Generála Píky 1, Hradec Králové IČ: 278 51 143 tel.: +420 603 162 611 email: spz.design@seznam.cz web: www.spzdesign.cz
Vedoucí/kontrola projektu:	Ing., Petr Závadil		
Kontrolovat:	ČKAIT 1200642		
	Ing. Jaroslav Galáš		
Kreslil:			Účel projektu: DÚR+DSP
Kraj: Středočeský	Město: parc.č. st. 297 a parc.č. 864/1, 864/5, k.ú. Líchovy, obec Dubkovice		Datum: 3/2024
Investor: PROSAZ, z.s.r., Kladnenova 2523/4, 158 00 Praha 5, IČ: 42005853			Číslo archivu(Zpráva): 8/24
Název stavby: Přestavba objektu RS Líchovy na DZR			Datum expedice/verze: 08.03.2024 / V1
			Formát výkresu: 12x A4
			Měřítko: 1:50 Poré číslo:
Obsah výkresu: PŮDORYS 2.NP			Číslo výkresu: D.1.4.4-04