

POZNÁMKA:
Dokumentace ke stavebnímu řízení nenahrazuje prováděcí dokumentaci.
K provedení stavby musí být zajištěny a zpracovány další stupně
dokumentace. (prováděcí, popř.: výrobní)




P-323016 Litoměřická 2997, Česká Lípa Ing. Ota Pour

Kompresse dat pro respektování přírody (méně papíru a inkoustu).
Tato dokumentace byla zpracována přístroji napájenými ze slunečních kolektorů.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ota Pour ČKAIT 0500775			athelier KIWI www.athelierkiwi.cz
VYPRACOVAL: Ing. Ota Pour			
Ing. Ota Pour , Chotovice 39, 473 01			
INVESTOR: HOLLEN CZ s. r. o. Jiráskova 528/51, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav			
AKCE: Stavební úpravy za účelem změny v užívání části stavby na ubytovací zařízení Litoměřická 2997, Česká Lípa			
k.ú.: Česká Lípa (621382)		ppč. 5412/27	stupeň dokumentace DUSP
D.1.4. TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB TOTAL:CENTRAL STOP - Rozvaděč RH			paré
		MĚŘÍTKO: ---	
otisk razítka		ČÍSLO ZAKÁZKY: 5/2017	
		ČÍSLO VÝKRESU: E-07	
		DATUM: /2023	

ZMĚNA 9.12.2024

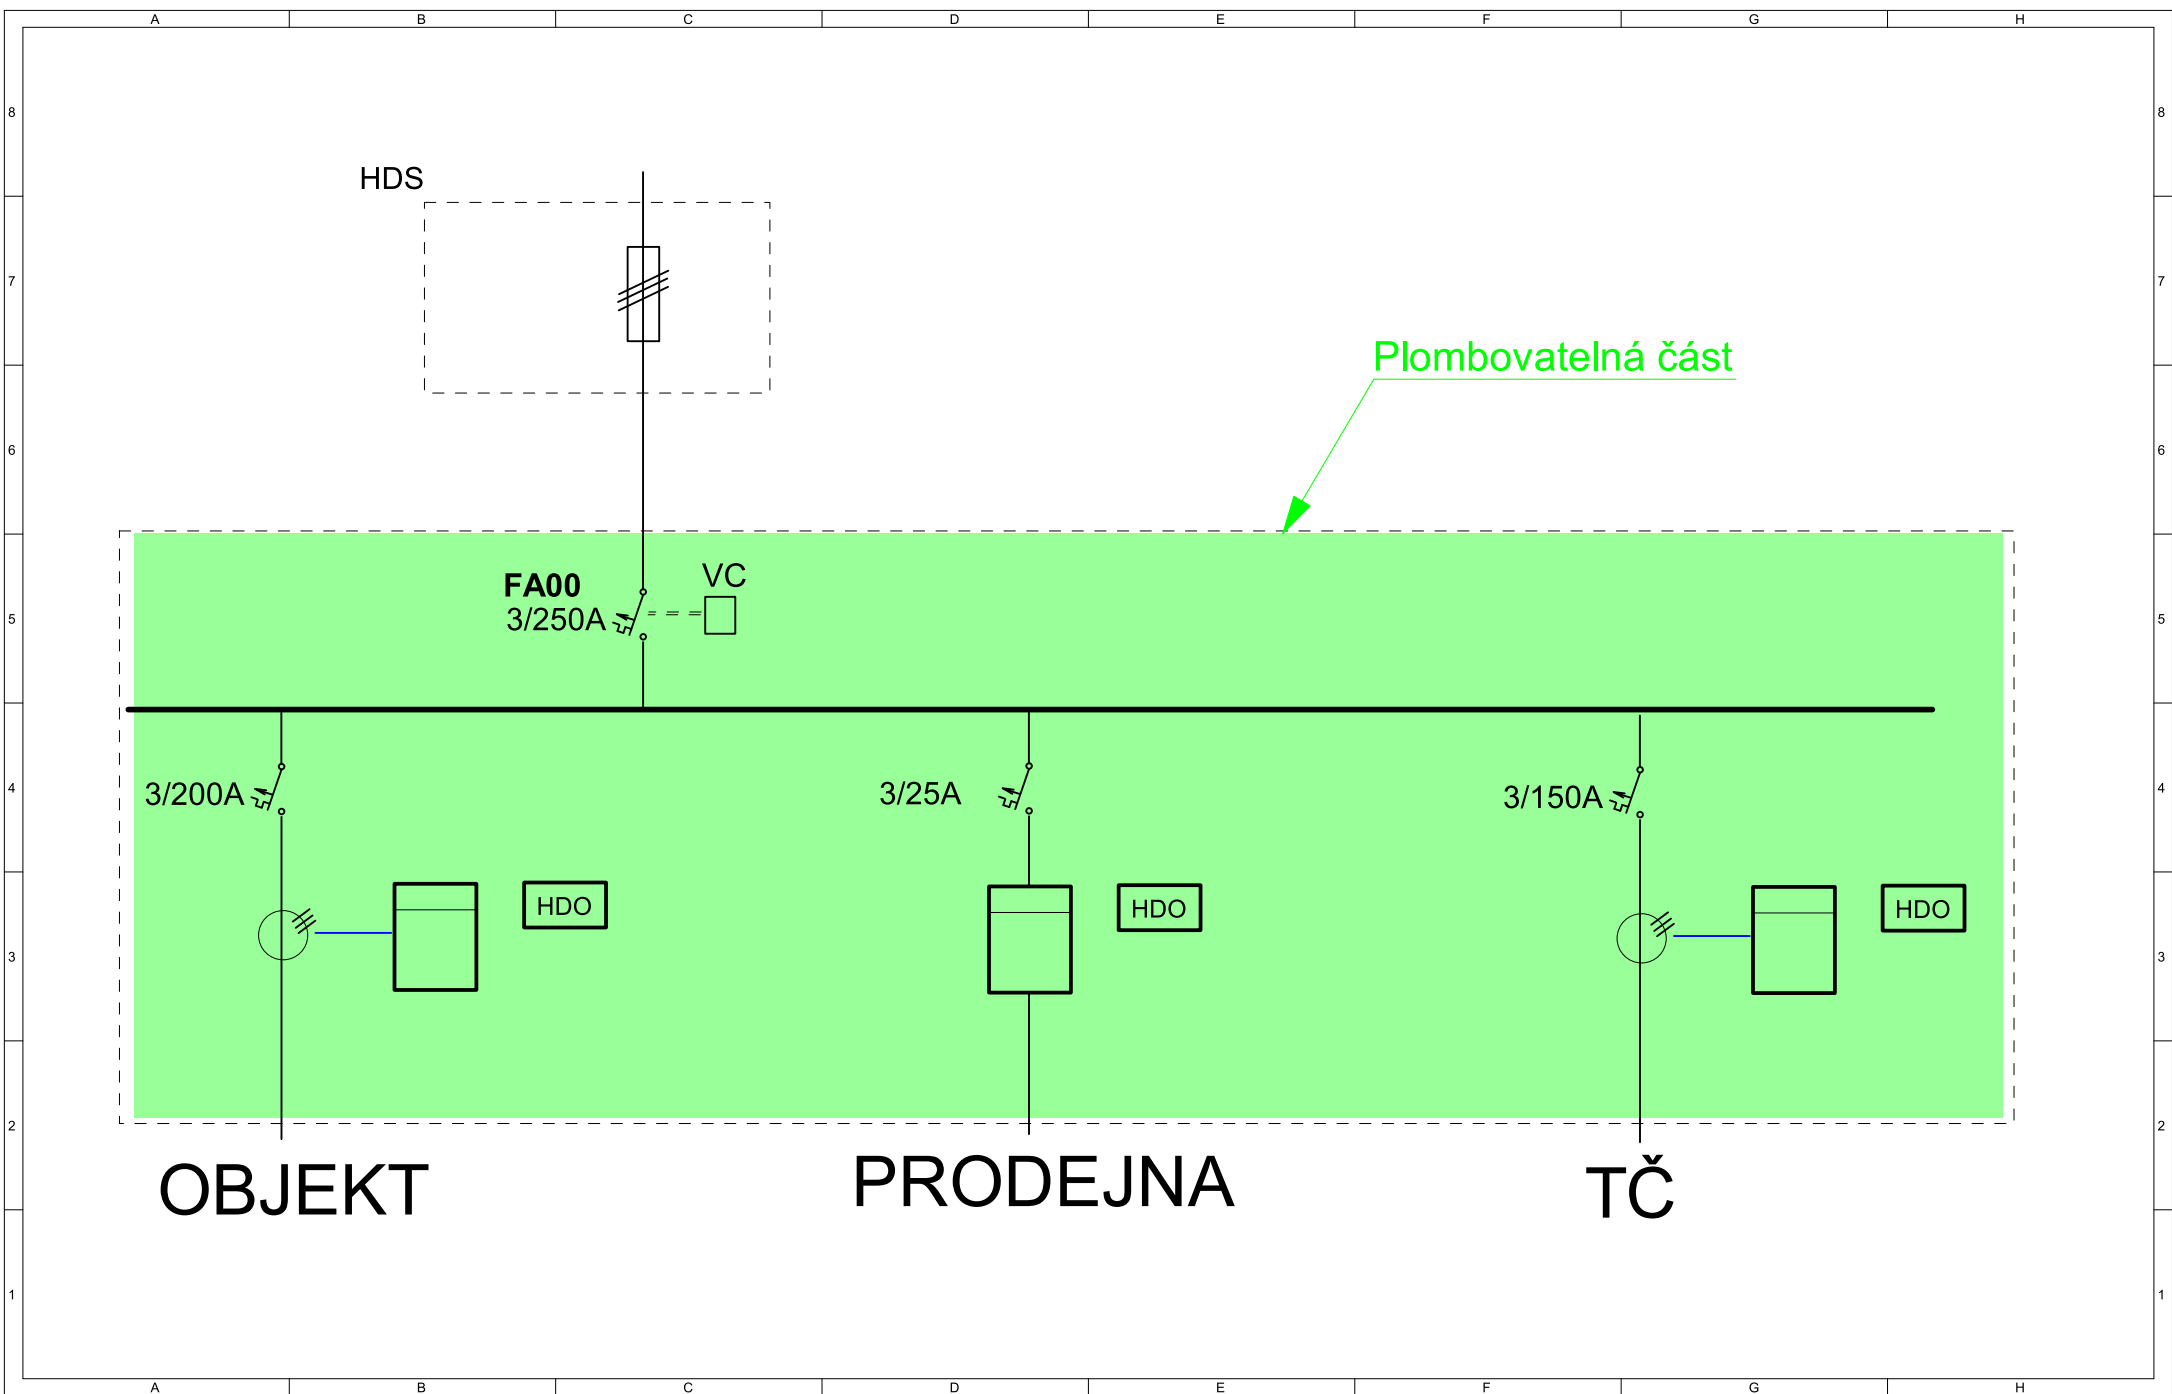

FA00
3/250A

