


PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE:

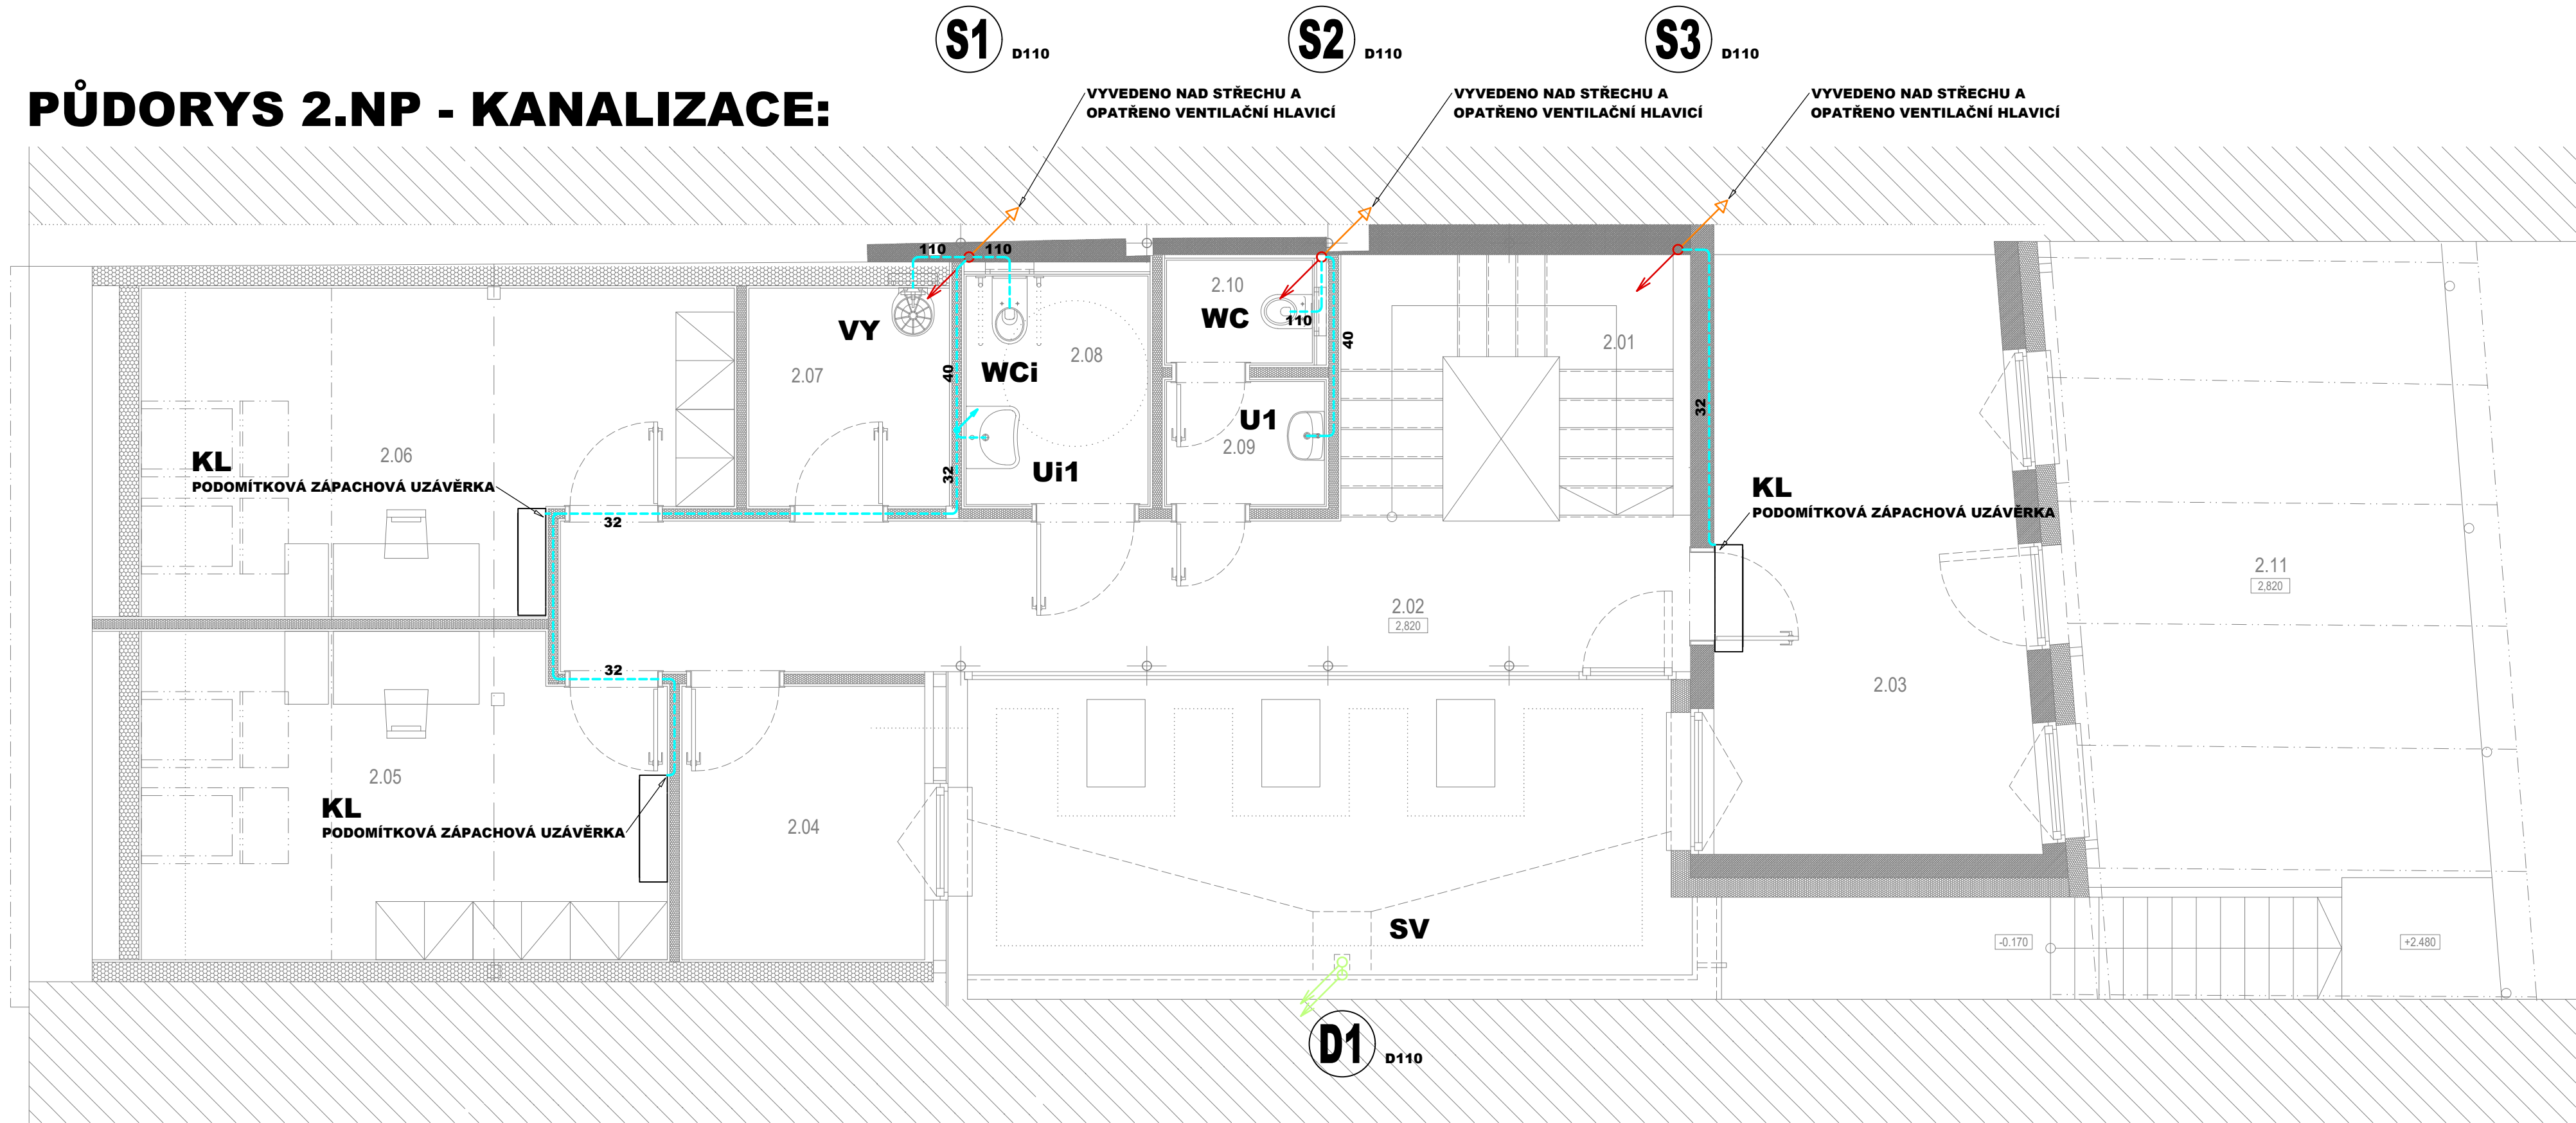

LEGENDA KANALIZACE:


ZNAČKA	POPIS	TYP
	NAVŘZENÉ SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	PVC - SYSTÉM
	NAVŘZENÉ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC - SYSTÉM
	NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	PP - SYSTÉM
	NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	PP - SYSTÉM
	NAVŘZENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	PP - SYSTÉM

LEGENDA VODOVODU:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	NAVŘZENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PPr PN 16
	NAVŘZENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PPr PN 16

- POZNÁMKA:
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PPr PN 16
  - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘÍPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO A V DRÁŽKÁCH PODLAH
  - POTRUBÍ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
  - MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE

MODELOVÉ NAPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA VNITŘNÍ ROZVOD VODY A KANALIZACE

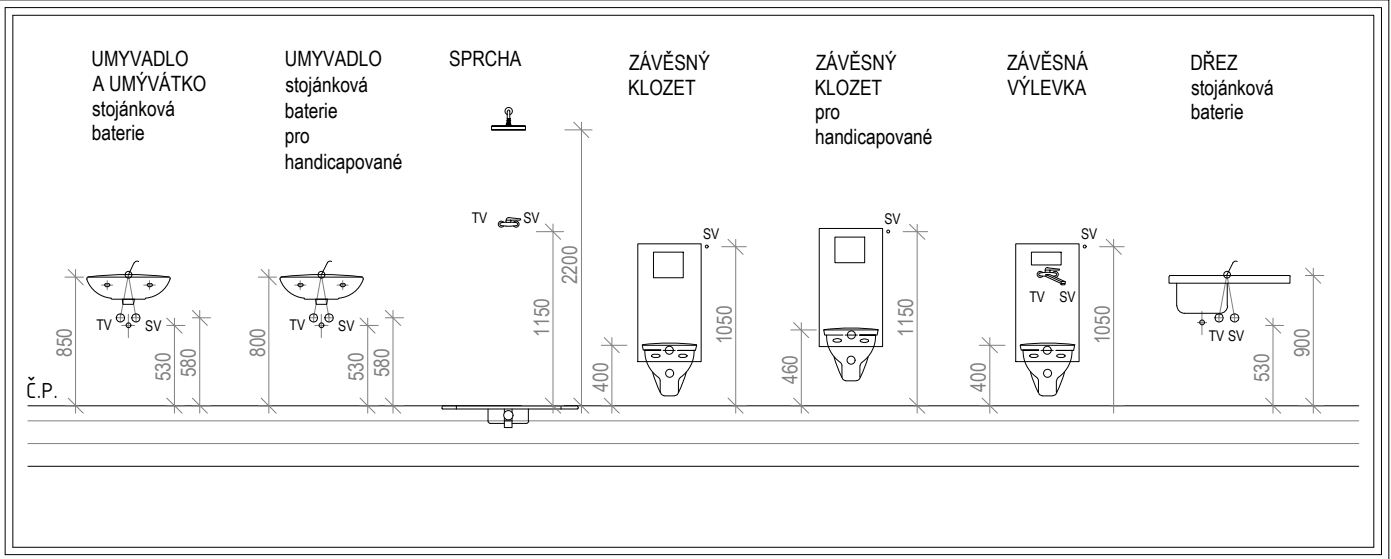

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	[m²]
------	----------	------

2.NADZEMNÍ PODLAŽÍ		
2.01	SCHODIŠTĚ	5.67
2.02	CHODBA	18.03
2.03	SPOL. MÍSTNOSTI	19.39
2.04	SKLAD	7.03
2.05	KANCELÁŘ	17.59
2.06	KANCELÁŘ	18.43
2.07	SKLAD / ÚKLID	4.64
2.08	WC - INVALIDÉ -	4.58
2.09	PŘEDSÍN - WC	2.17
2.10	WC	1.89

AKCE:  
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY

Na Hradčanech 592

na p.č. 533 k.ú. Roudnice nad Labem [741647],  
Na Hradčanech č.p. 592, 413 01 Roudnice nad Labem, Česko

INVESTOR:  
Humanitární sdružení Perspektiva, z.s.  
Havlíčkova 276, 413 01 Roudnice nad Labem

ZPRACOVATEL PD:  
**TZB ONDŘEJ ZIKÁN**  
PROJEKTANT V OBORU TZB  
E. ondrojzikan@seznam.cz  
T. 606 816 937

PARA C.:

STUPĚŇ PD:  
DOKUMENTACE PRO  
ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM

DATUM:  
06/2024

ČÁST:  
D.1.4.ZTI ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE

MEŘÍTKO:  
1:50

VÝKRES:  
PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE

VÝKRES C.:

04