


PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE:

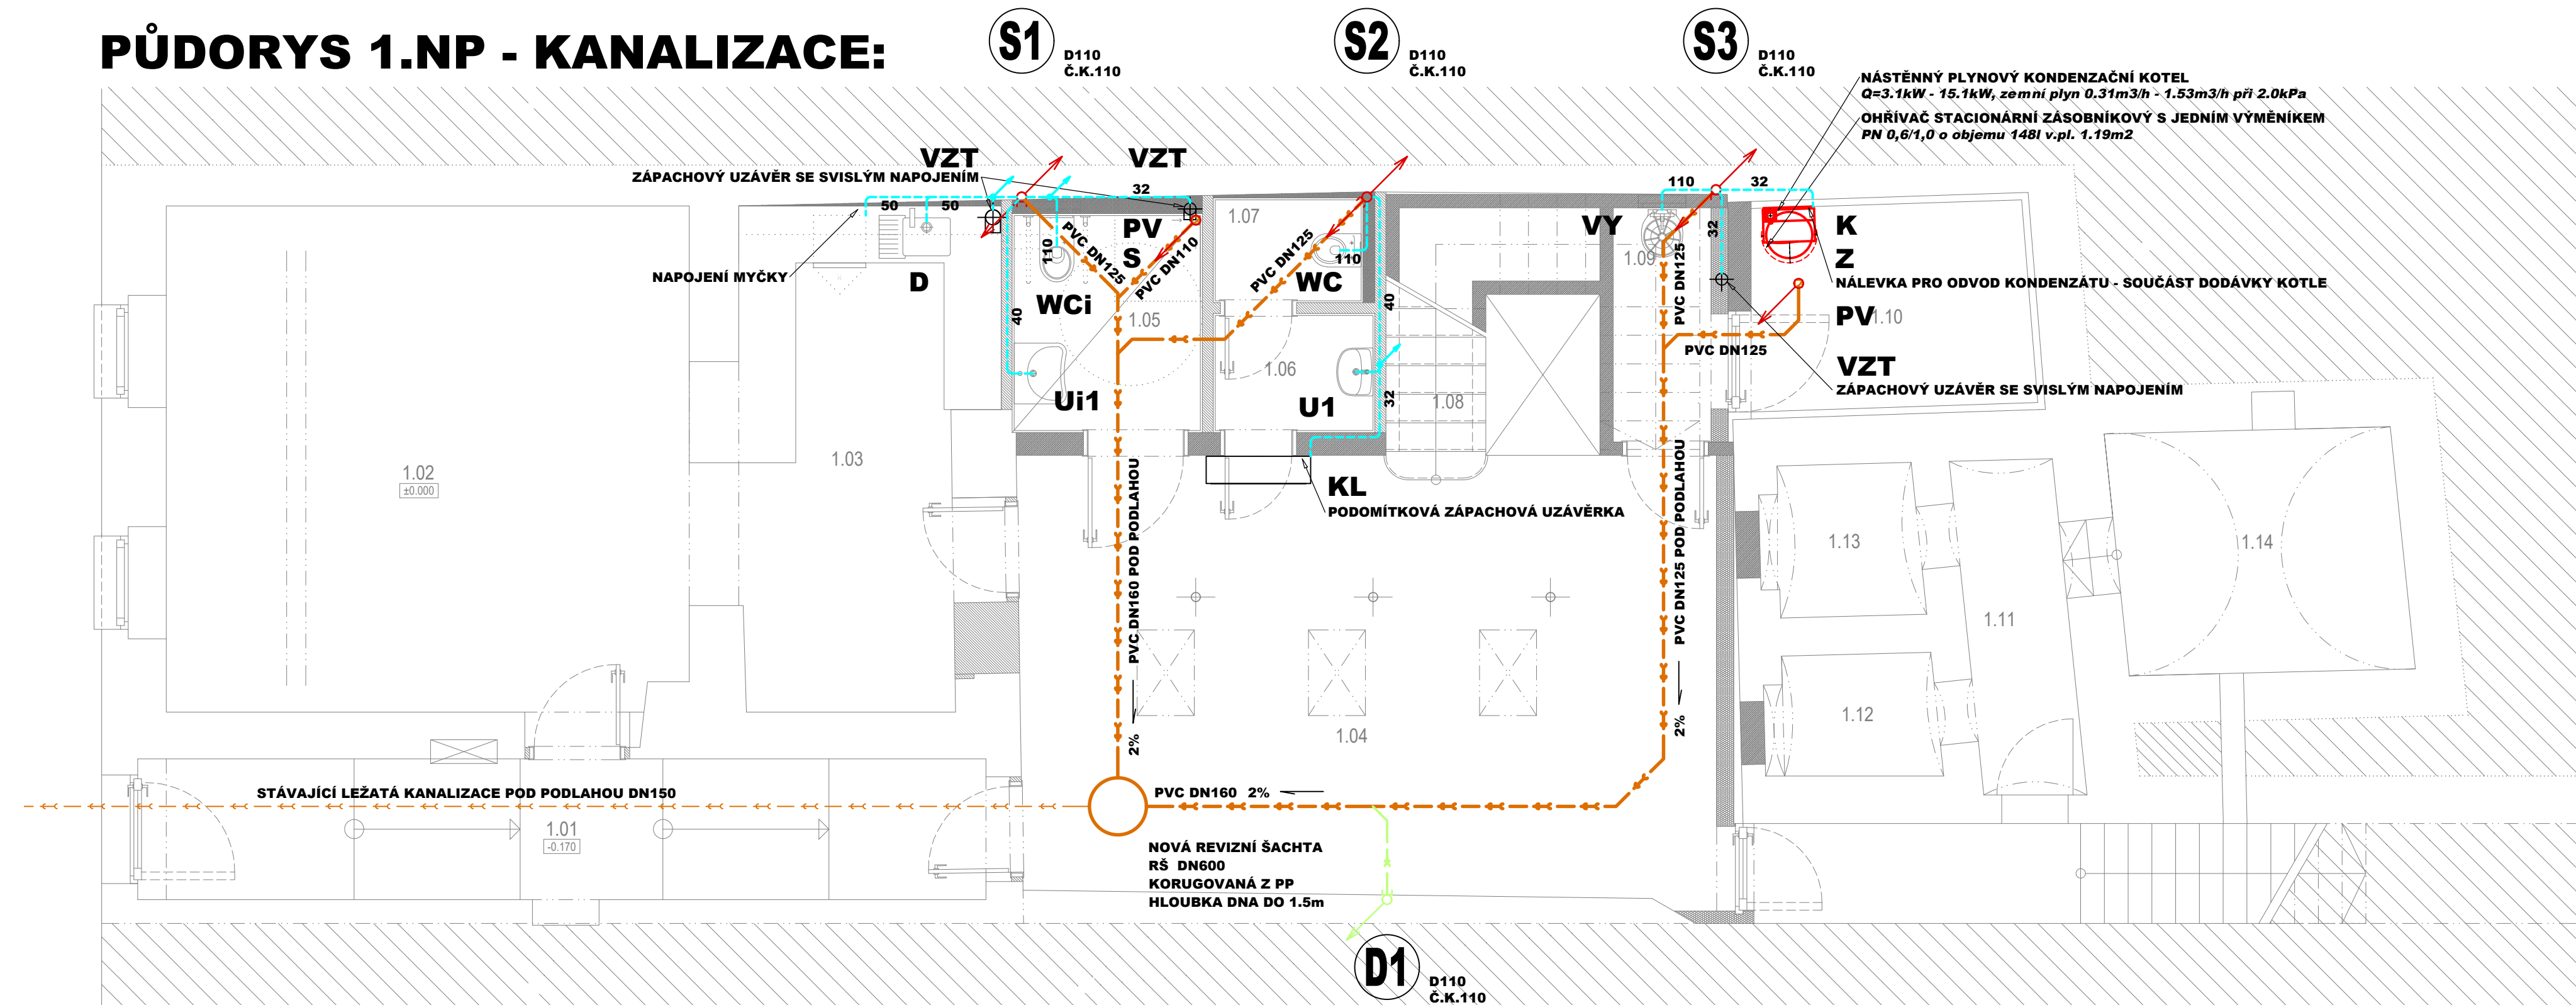

LEGENDA KANALIZACE:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	NAVRŽENÉ SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	PVC - SYSTÉM
	NAVRŽENÉ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC - SYSTÉM
	NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	PP - SYSTÉM
	NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	PP - SYSTÉM
	NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	PP - SYSTÉM

LEGENDA VODOVODU:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PPr PN 16
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PPr PN 16


POZNÁMKA:  
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PPr PN 16  
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘÍPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO A V DRÁŽKÁCH PODLAH  
- POTRUBÍ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	[m²]
------	----------	------

1.01	ZÁDVEŘÍ	13.20
1.02	KANCELÁŘ	29.11
1.03	KUCHYŇE	12.97
1.04	HALA	36.51
1.05	WC - INVALIDÉ - ŽENY	4.59
1.06	PŘEDSÍN - WC	2.13
1.07	WC	1.73
1.08	SCHODIŠTĚ	1.68
1.09	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2.54
1.10	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6.26
1.11	SKLÍPEK	3.82
1.12	SKLÍPEK	2.07
1.13	SKLÍPEK	2.36
1.14	SKLÍPEK	7.67

MODELOVÉ NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA VNITŘNÍ ROZVOD VODY A KANALIZACE

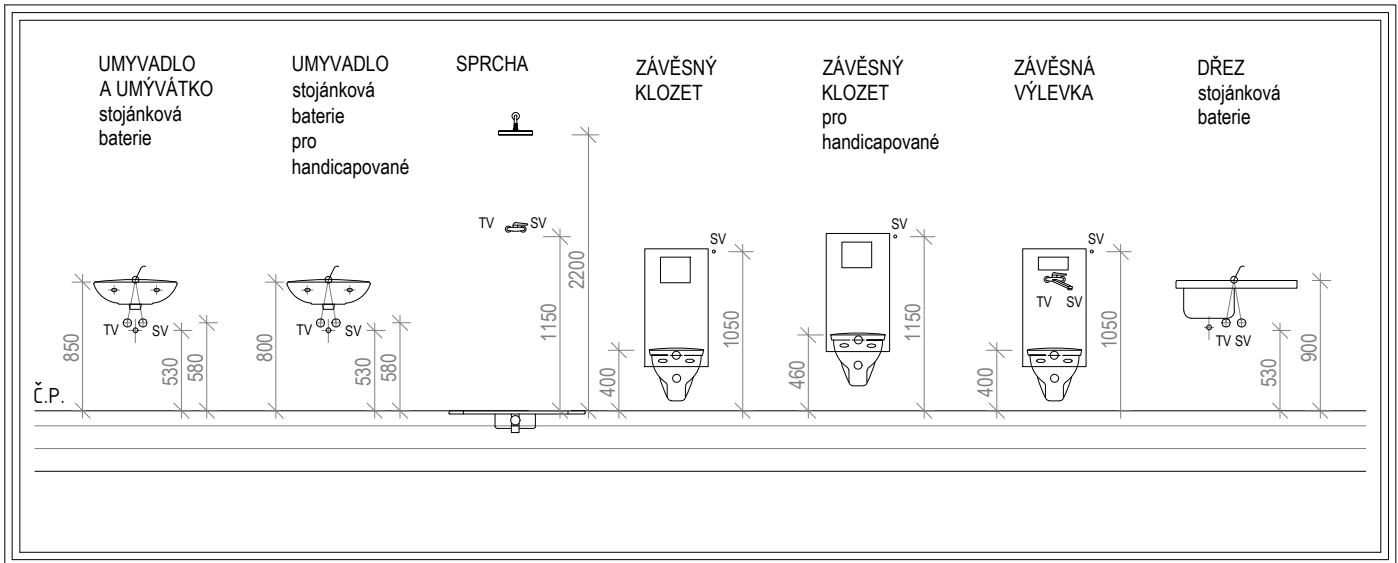

AKCE:  
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY  
**Na Hradčanech 592**  
na p.č. 533 k.ú. Roudnice nad Labem [741647],  
Na Hradčanech č.p. 592, 413 01 Roudnice nad Labem, Česko

INVESTOR:  
Humanitární sdružení Perspektiva, z.s.  
Havlíčkova 276, 413 01 Roudnice nad Labem

ZPRACOVATEL PD:  
**TZB ONDŘEJ ZIKÁN**  
PROJEKTANT V OBORU TZB  
E. ondrojzikan@seznam.cz  
T. 606 816 937

PARA C.:

STUPEN PD:  
DOKUMENTACE PRO  
ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM

DATA:  
06/2024

ČÁST:  
D.1.4.ZTI ZDRAVOTNÉ - TECHNICKÉ INSTALACE

ABRITKO:  
1:50

VÝKRES:  
PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE

VÝKRES C.:

02