
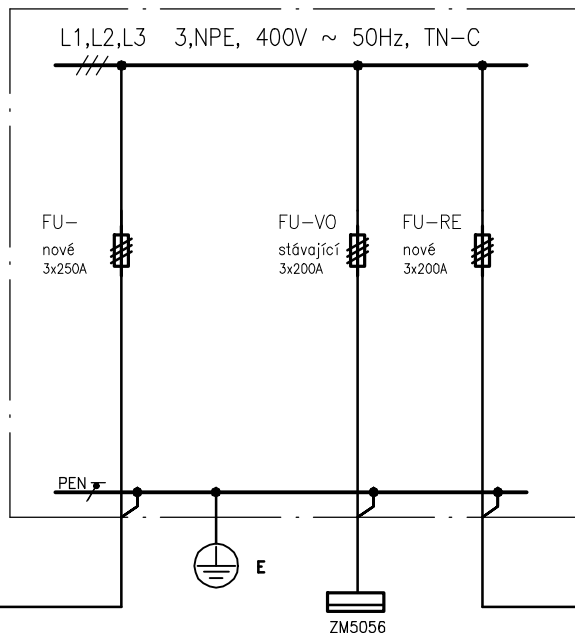


PS 10/437Z

stávající přípojková skříň
(oplocení Trojická ulice)

TS3627

stávající DTS
22/0.4kV

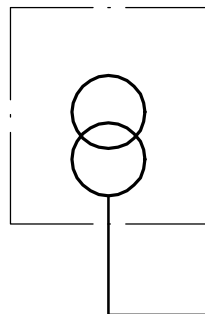


ROZVOD PŘEDÍ
POJ.SKŘÍŇ
PS 10/437Z
AYKY 3x185+95
WL-PS 10/437Z
-
oplocení

UZEMNĚNÍ

ODBOČKA K RE
ZAP.BOD.ELTODO
ZM5056
AYKY 4x70
WL-ZM5056
-
oplocení

RE

nový elektroměrový rozváděč (v pozici zrušeného RE/Tenis)
(oplocení Trojická ulice)

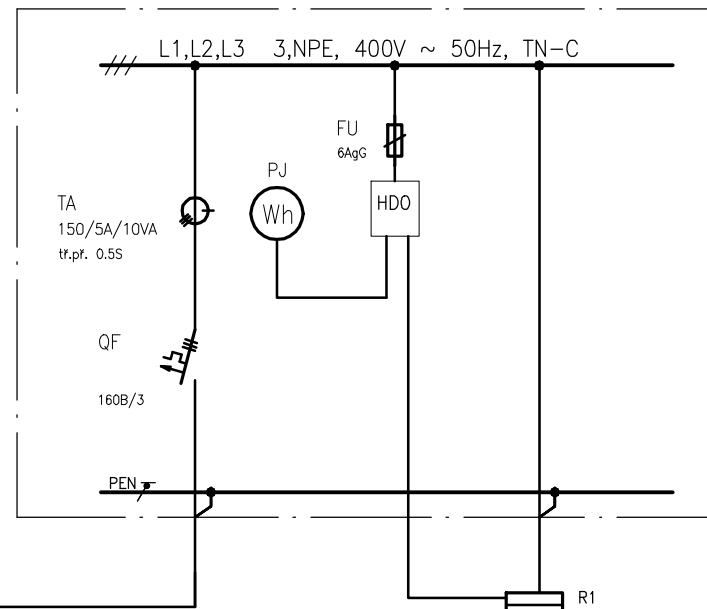

ODBOČKA K RE
EL.MĚR. ROZVADĚČ
RE
CYKY 3x70+50
WL-RE
160/105
3
oplocení

HDO
HLAVNÍ ROZVADĚČ
R1
CYKY 4Jx1.5
HDO-R1
-
100
sklad

HL.PŘÍVOD
HLAVNÍ ROZVADĚČ
R1
3xYY70+YY50/ŽŽ
WL-R1
160/105
70
sklad

STÁVAJÍCÍ ROZVOD PŘEDÍ

TS3627

PS 10/437Z (výměna pojistkových vložek)

NOVÉ ZAPOJENÍ

RE (provedeno v souladu s požad. a před.PRE – NM501)

PŘENÉ PROVEDENÍ (ÚPRAVA DISTRIBUČNÍHO ROZVODU A NOVÉ MĚŘENÍ) DLE POŽADAVKŮ A STANDARDŮ PŘEDÍ

Stavba
OBNOVA ZAHRADY V EMAUŽÍCH

Název
SCHÉMA ZAPOJENÍ RE

ELP
Změna Razení List
1/1