
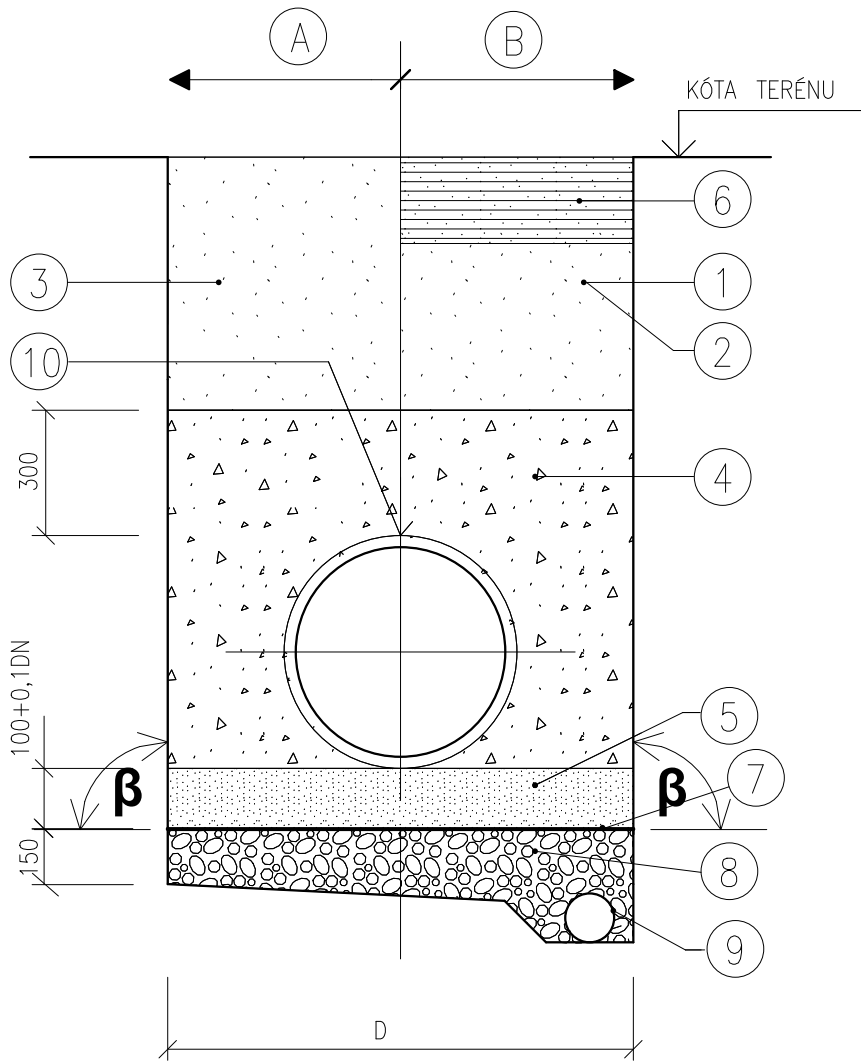


BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

V PODZEMNÍ VODĚ

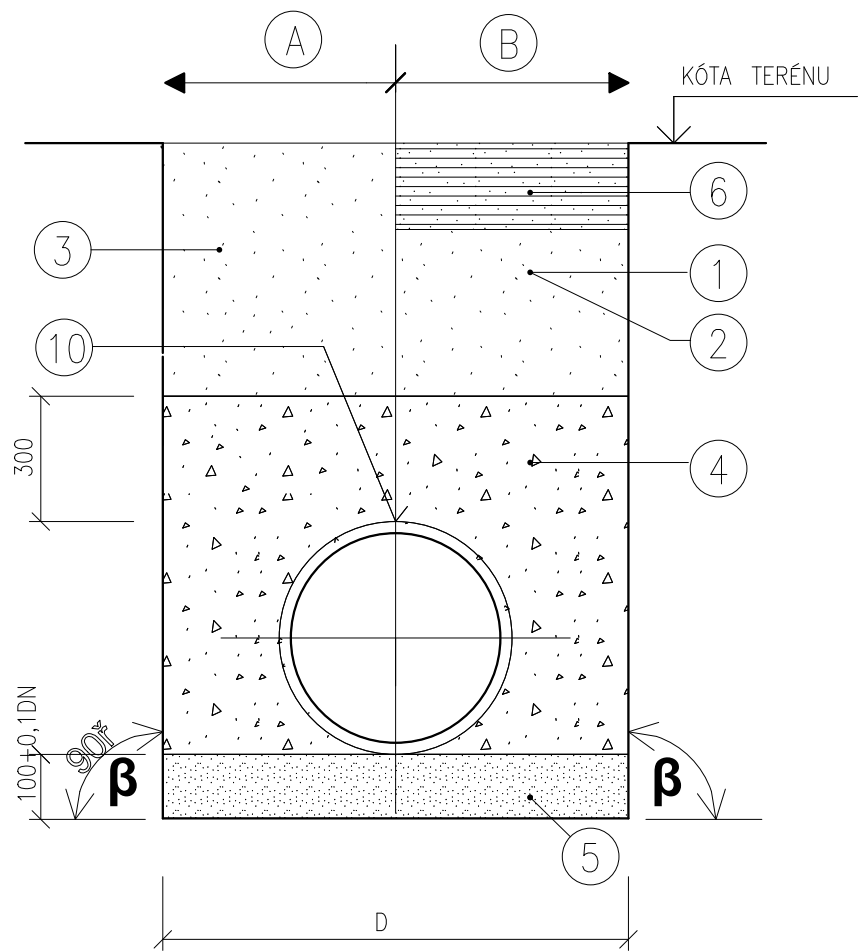

1. Místní komunikace - vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách max.15 cm.
2. Státní a krajské komunikace - vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách max. 15 cm.
3. Nepojížděné plochy - zhutněný zásyp zeminou z výkopu po vrstvách max. 30 cm.
4. Obsyp štěrkopískem (8-16 mm), max. zrno 20 mm hutněným po vrstvách 15 cm.
5. Štěrkopískový podsyp hutněný (8-16 mm) zrna max. 20 mm
6. Konstrukce vozovky viz Svazek 3.2, Opravy komunikací I., II. a III. třídy a Opravy místních komunikací.
7. Separční geotextilie 300g/m2
8. Hutněný štěrk
9. Drenážní trubka PVC DN 100 ( po ukončení stavby zaslepit )
10. Potrubí PVC/PP

Skladba:

- A. Ve volném terénu  
B. V komunikaci

Vnější průměr potrubí [OD] [mm]	Minimální šířka výkopu [m]		
	Pažené výkopy	Nepažené výkopy	
		β>60°	β< 60°
<225	OD + 0,40	OD + 0,40	OD + 0,40
> 225 < 350	OD + 0,50	OD + 0,50	OD + 0,40
> 350 < 700	OD + 0,70	OD + 0,70	OD + 0,40

UPOZORNĚNÍ:

MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU SE MŮŽE LIŠIT DLE DRUHU POUŽITÉHO POTRUBÍ.  
VŽDY JE NUTNO DODRŽET POSTUP VÝROBCE.

±0,000 = 1.NP = 282,11 m n. m. Bpv

04b\_ULPP\_20240912.dwg

REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ S OBJEKTY TECHNICKÉHO A PROVOZNÍHO ZÁZEMÍ		stupeň:	DPS
investor:	Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky, IČ: 00488275	datum:	09/2024
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
zodp.projektant:	Ing. Eva Patočková	PK PATOČKA	
vpracoval:	Ing. Michal Patočka		
SO-08	ZÁZEMÍ PRO SPORTOVNÍ AREÁL S HYGIENICKÝM ZAŘÍZENÍM PRO SPORTOVCE	adresa: tel.: email:	Tomešova 563/2b, 60200 Břmo +420 777 311 819 michal@patocka.net
výkres:	VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Z PVC	měřítko:	1:10
		číslo výkresu:	04b