




L1-L3 , Ik < 10 kA , In 125 A - síť nn

3 PEN AC, 50 Hz, 400 V / TN - C - S

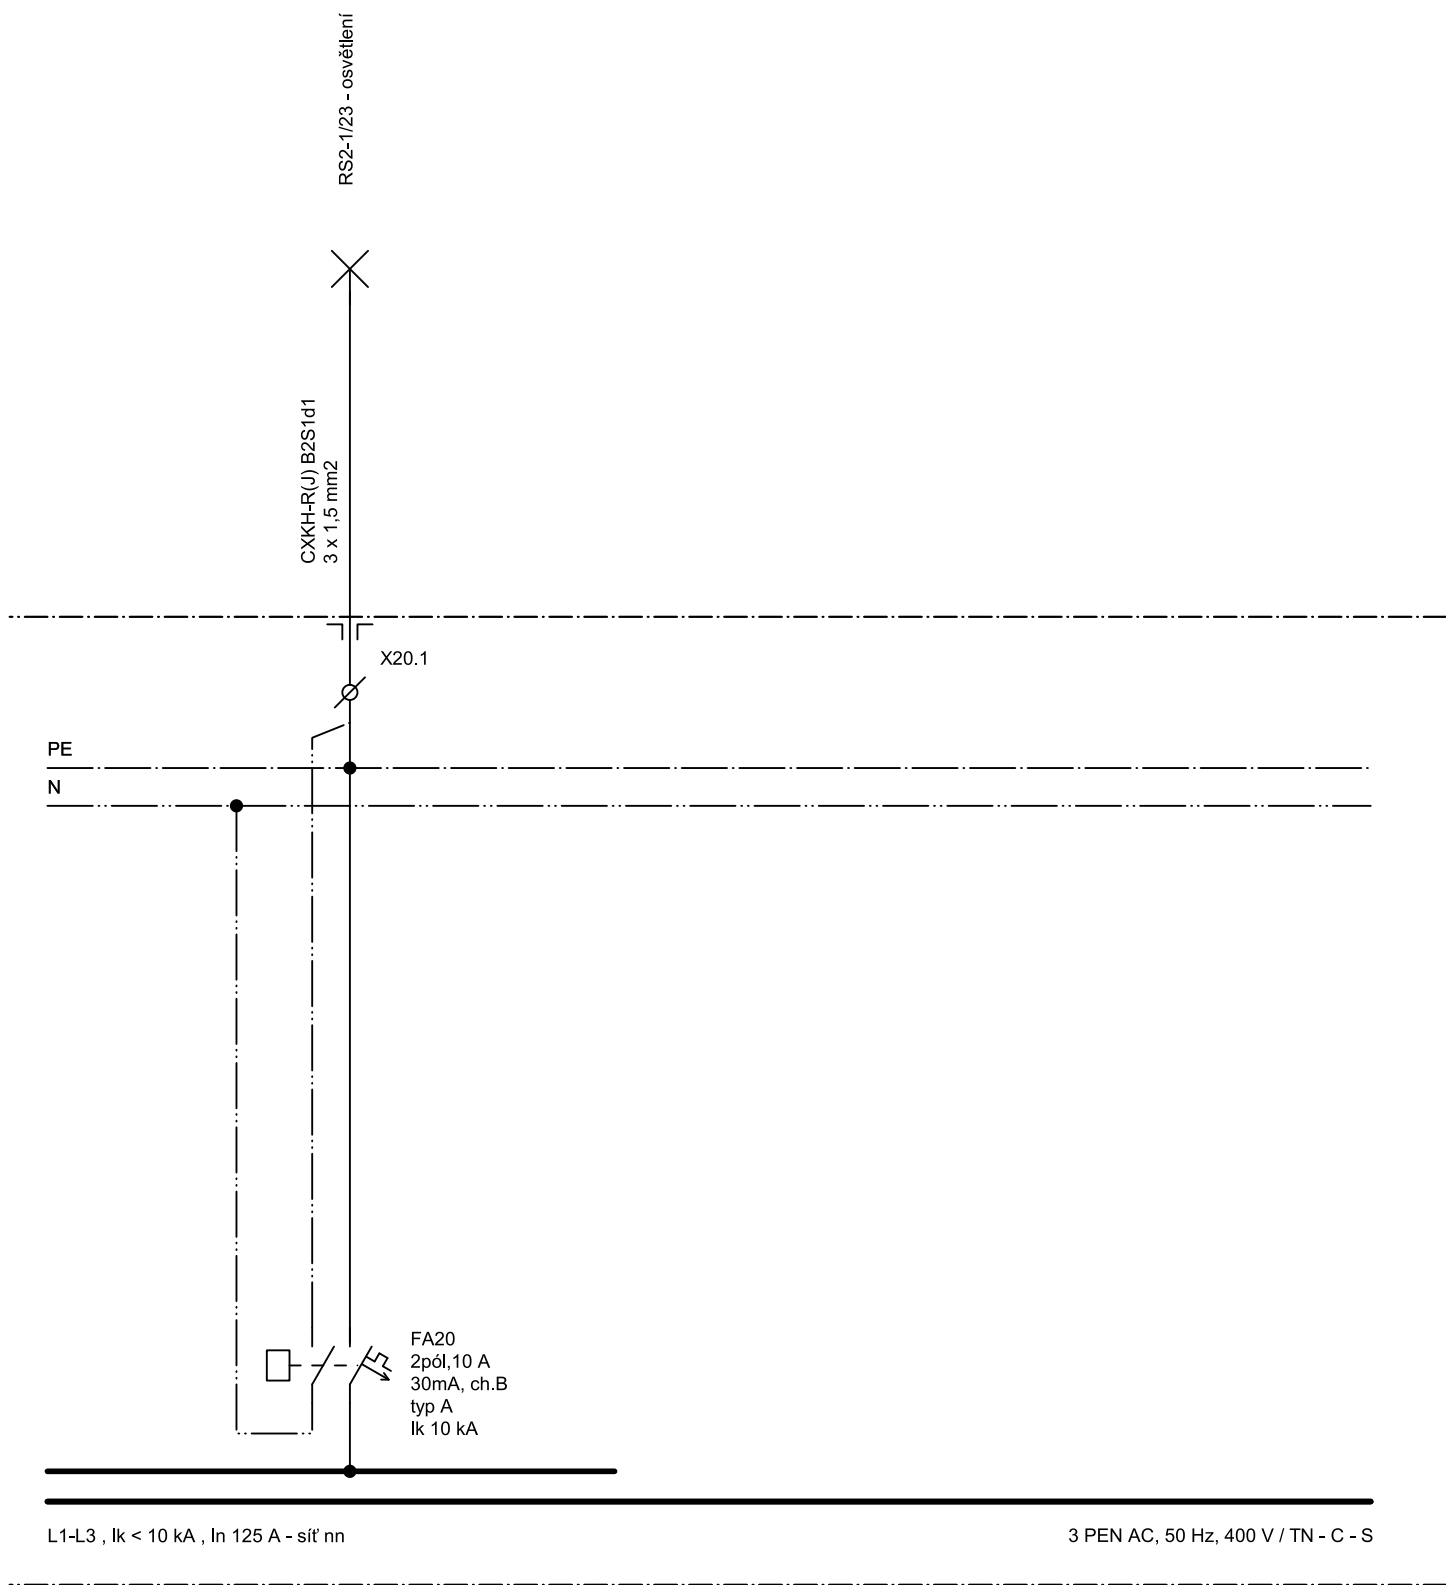


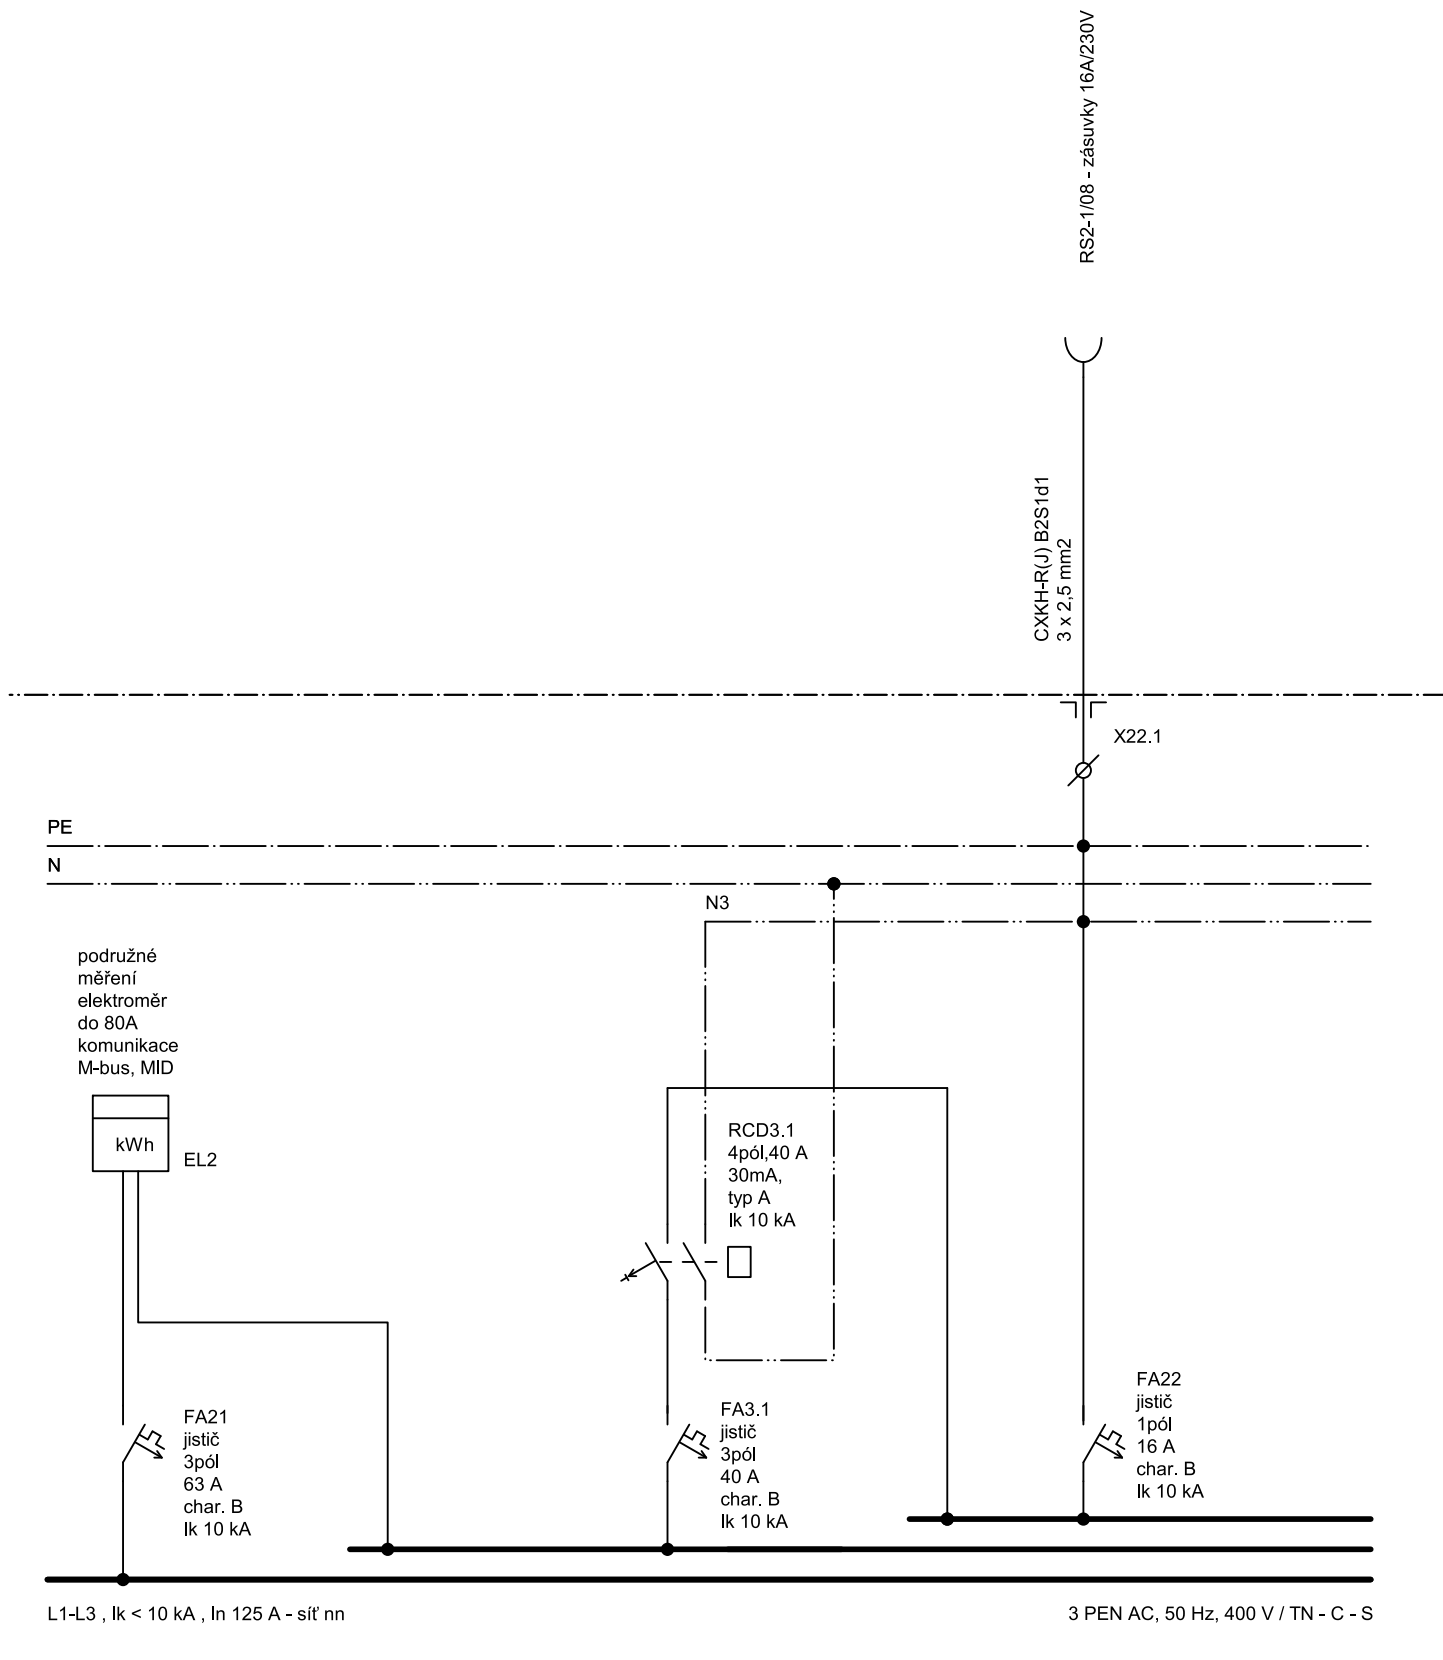


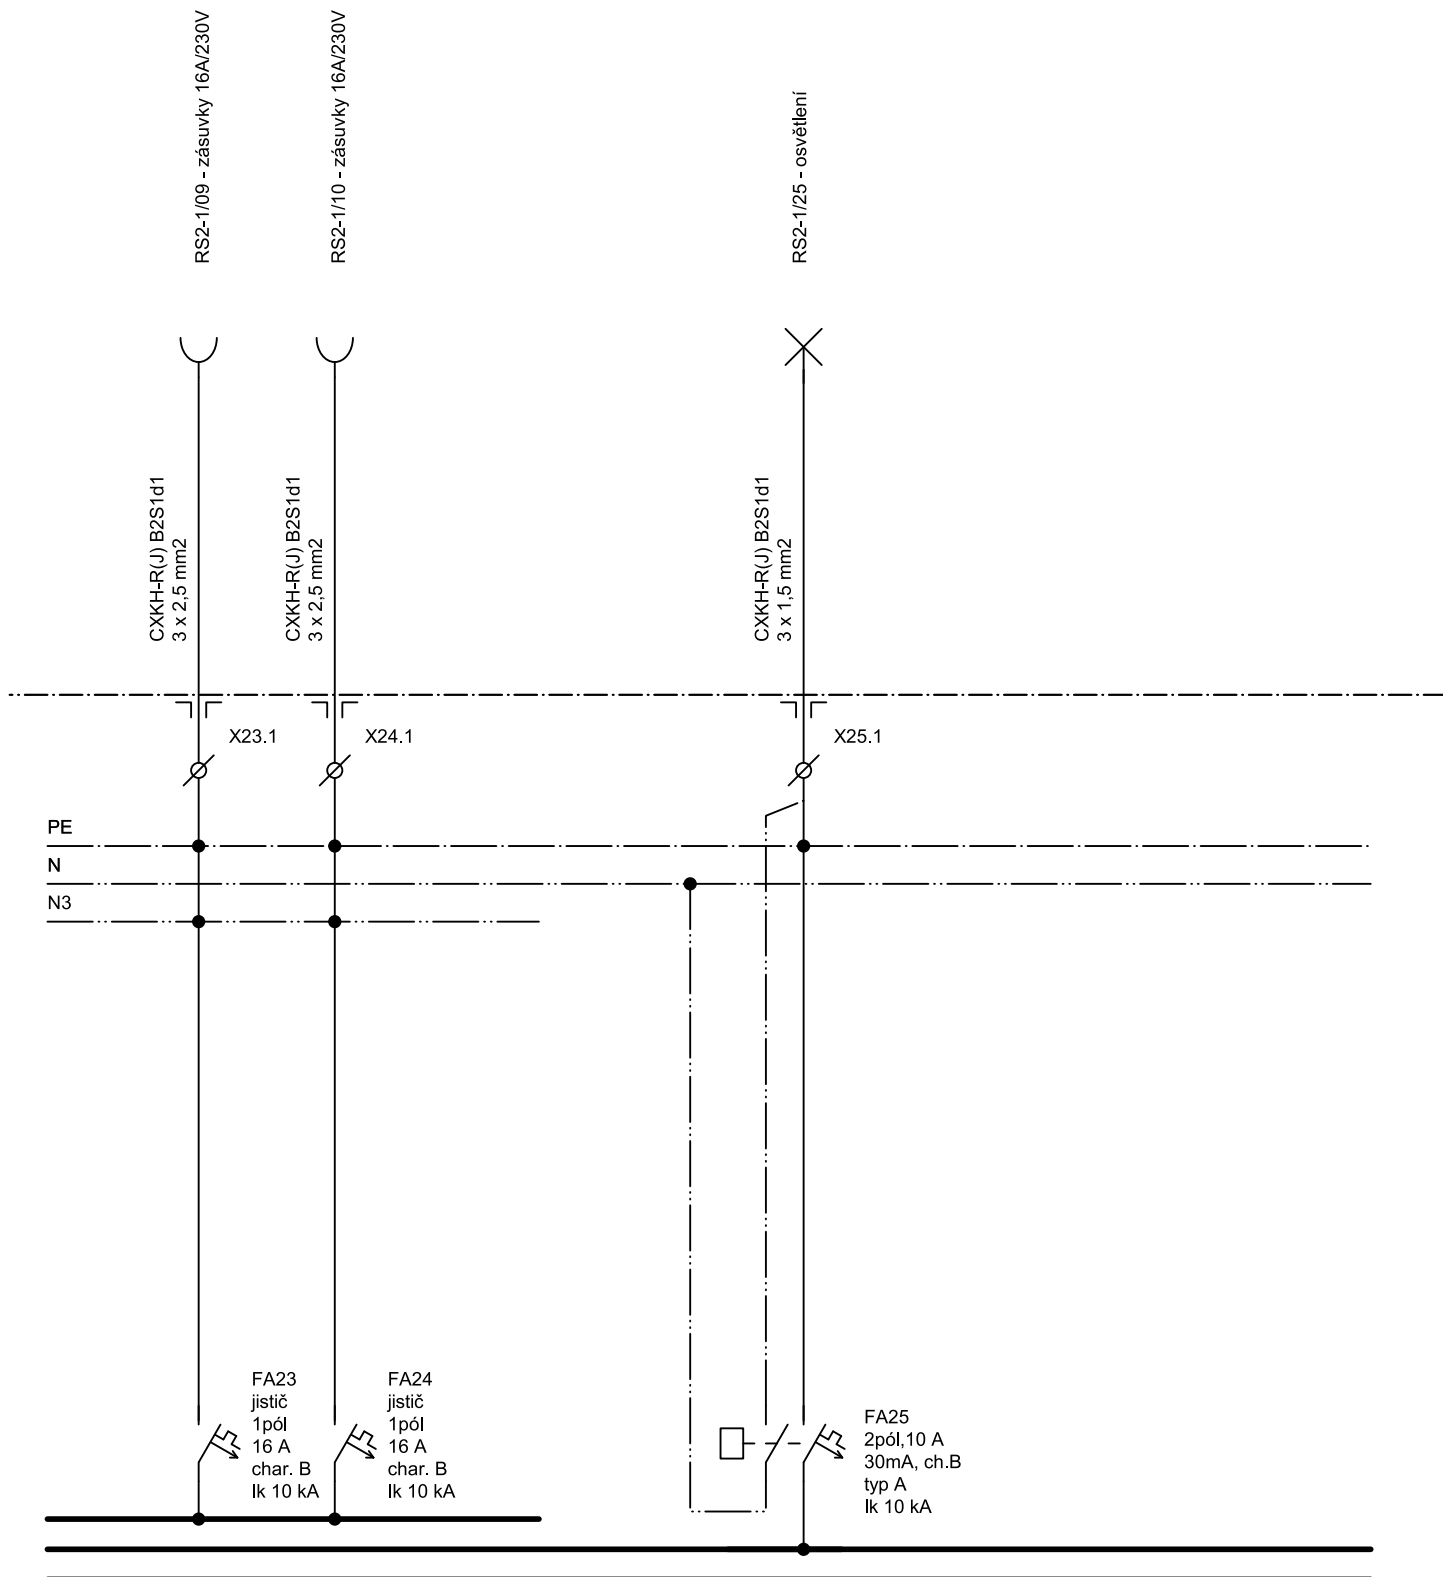


L1-L3 , Ik < 10 kA , In 125 A - síť nn

3 PEN AC, 50 Hz, 400 V / TN - C - S

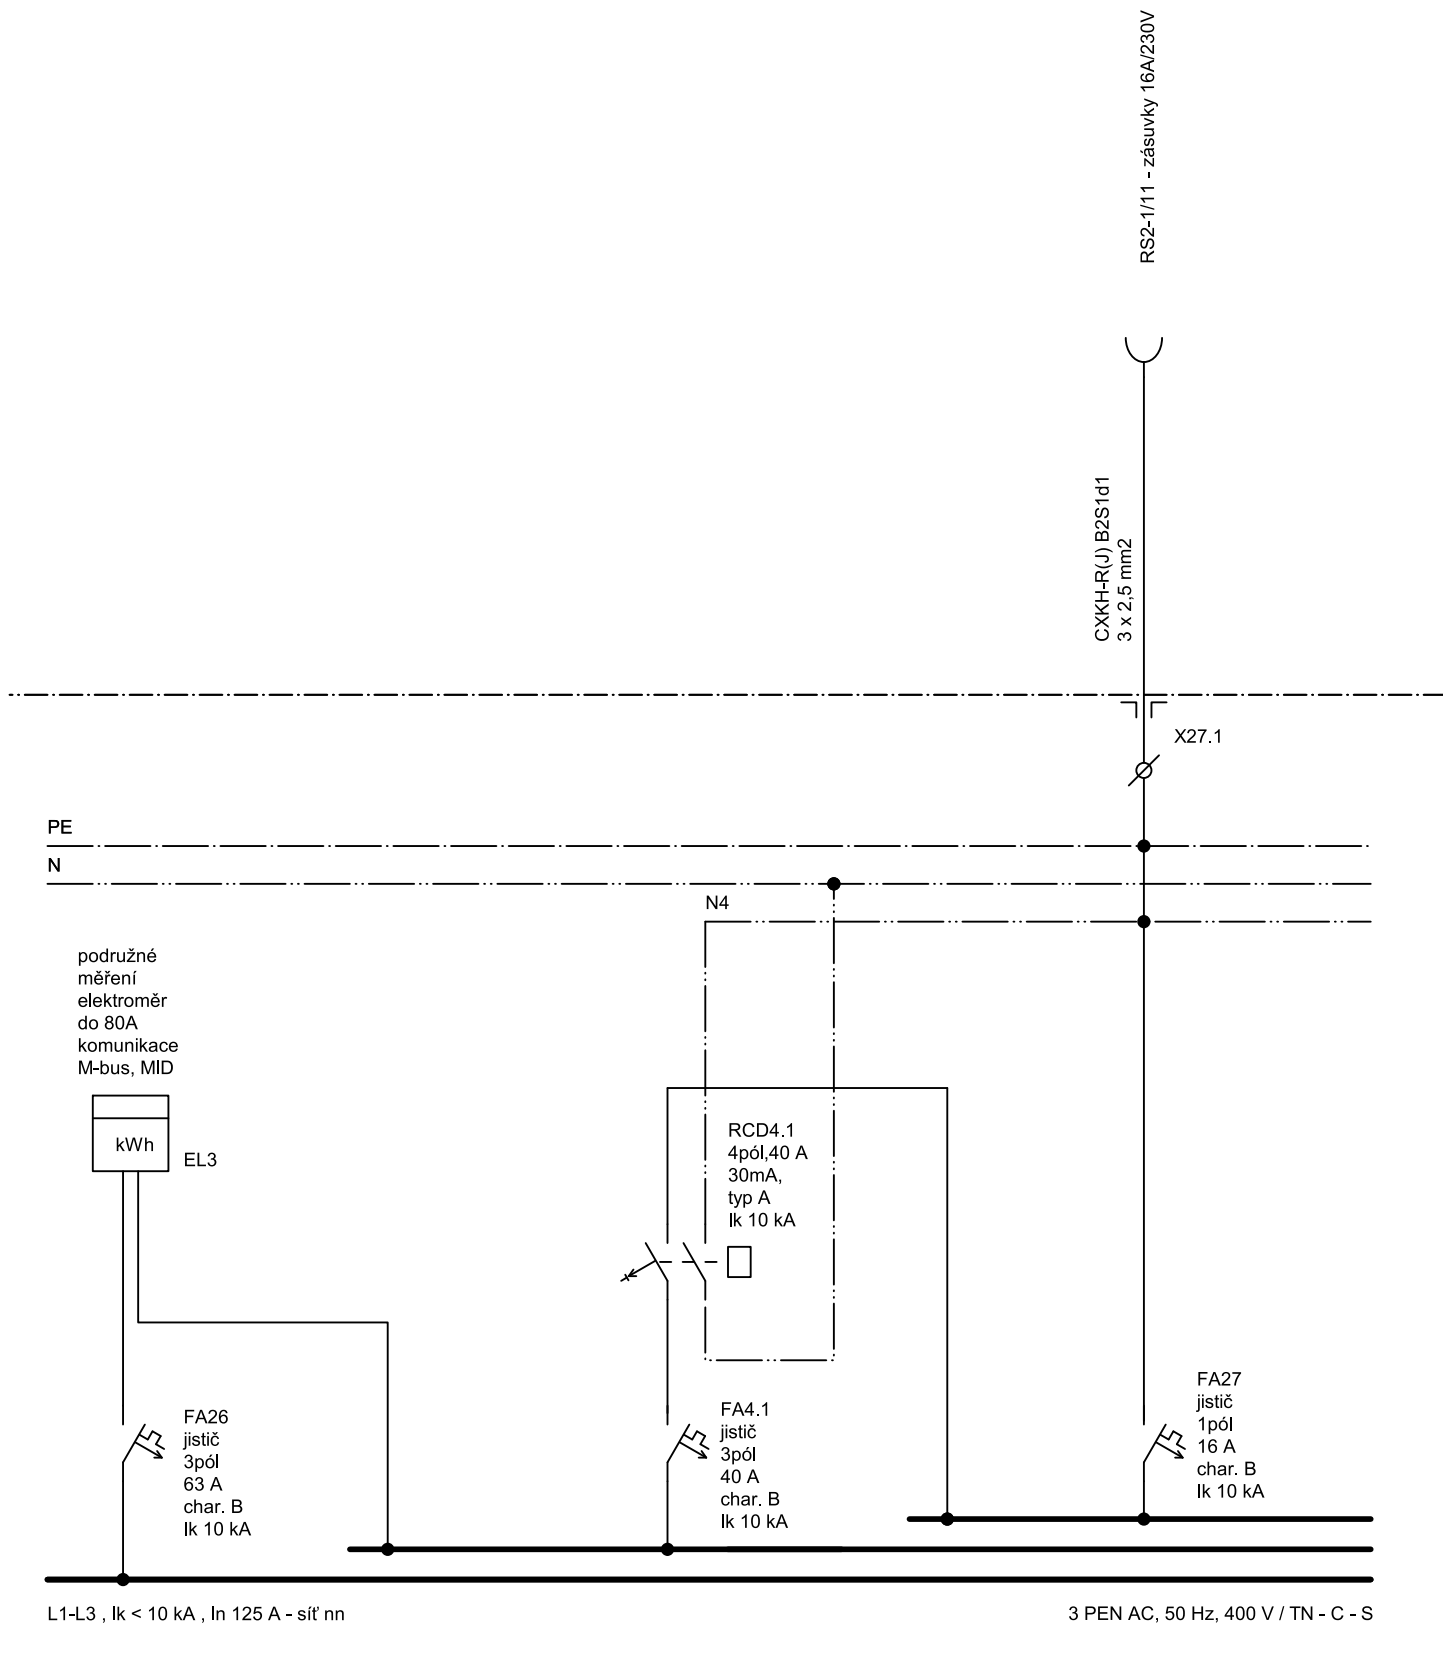

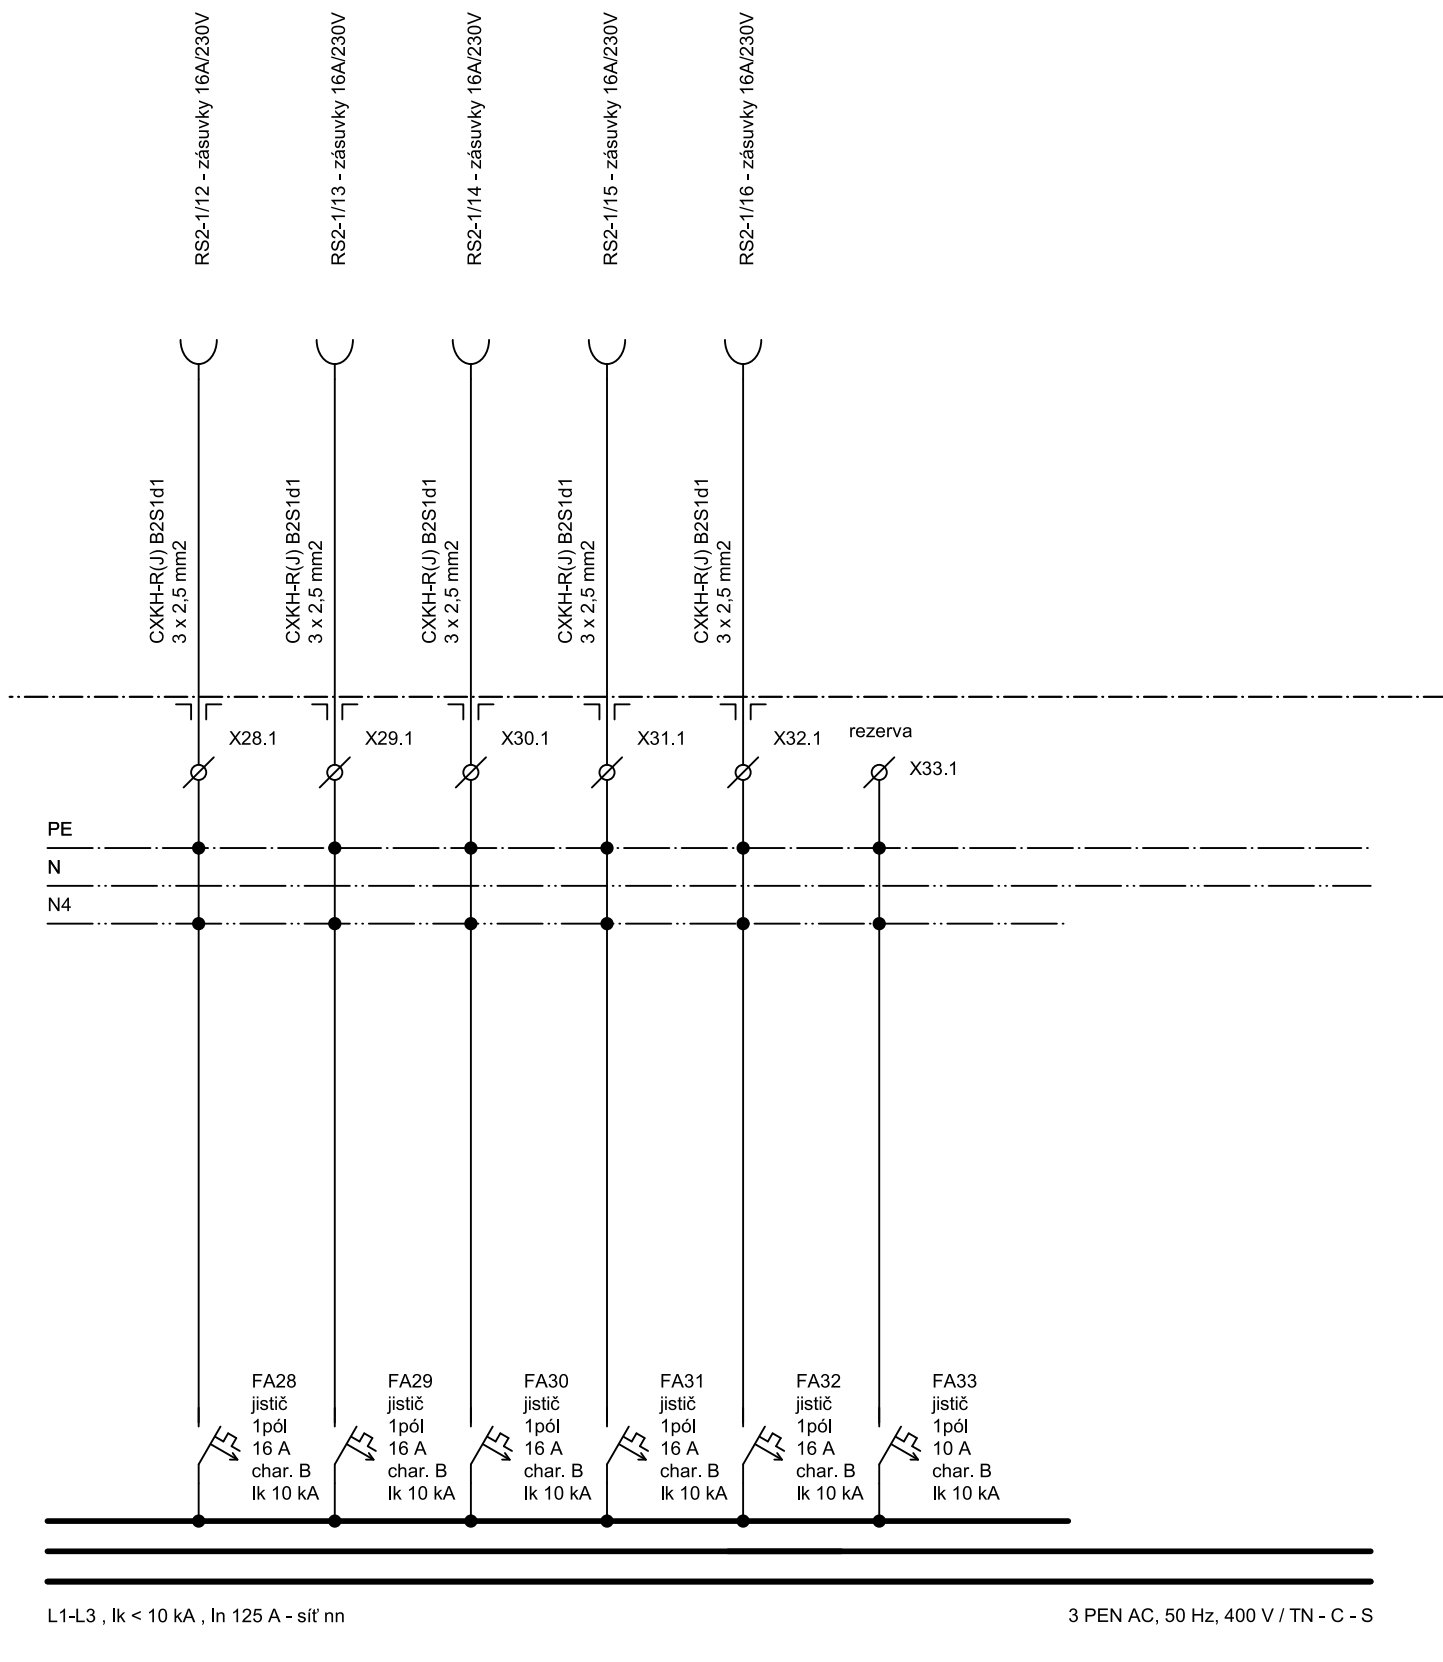

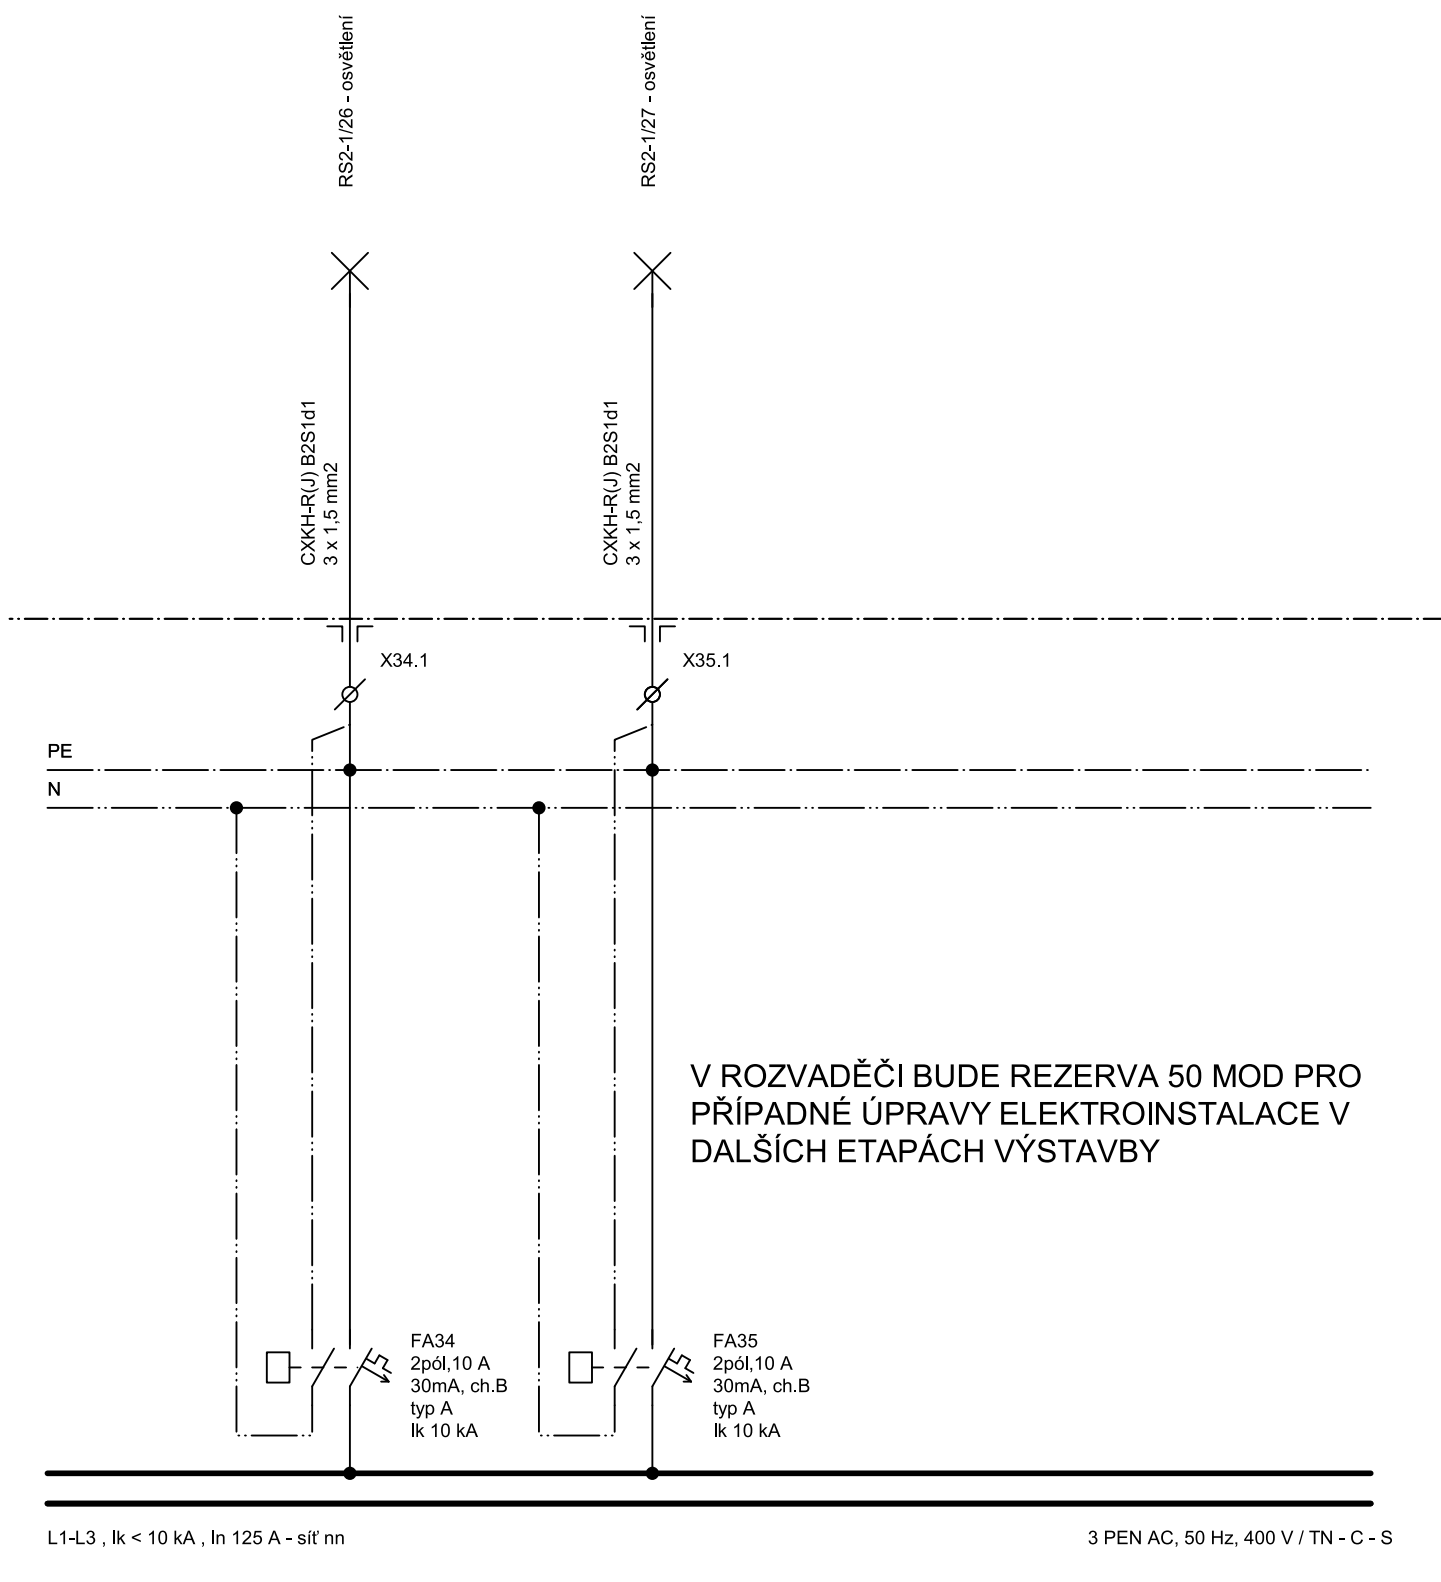


ROZVADĚČ NÁSTĚNNÝ
IP43/20 , š.810 mm , v.1653 mm , hl.250 mm
(provedení a požární odolnost rozvaděče
bude odpovídat požadavkům PBR)

napěťová soustava : 3 PEN , AC , 50 Hz , 400 V / TN - C - S
ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
automatickým odpojením od zdroje
ochrana doplňková dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
proudovým chráničem 30 mA

přívod vrchem , vývody vrchem
(upřesnit při realizaci dle provedení kabelových rozvodů)

rozvaděč bude vyroben dle ČSN EN 61439-1 ed.2 , ČSN EN 61439-3

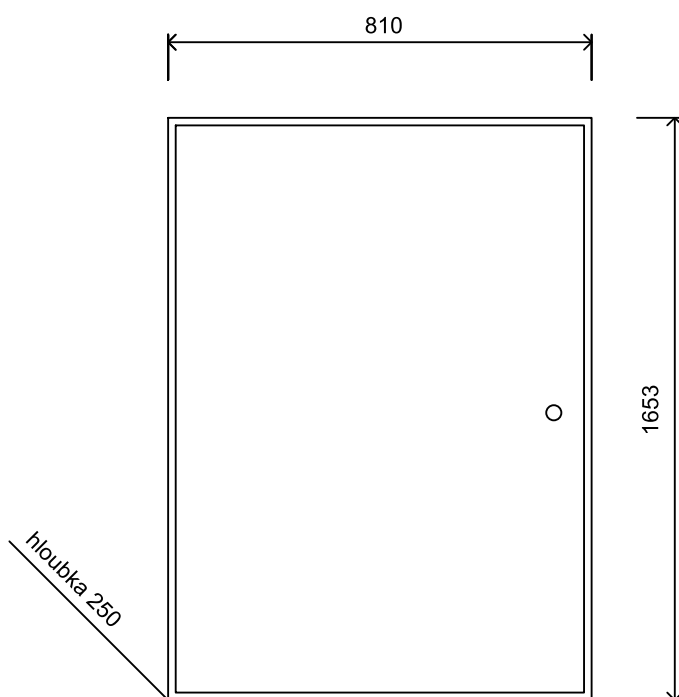



akce

Udržovací práce pro snížení energetické náročnosti budovy
Jiráskova 519, Semily

stavebník

GI BUSINESS PARKS a.s., IČ 27645011
náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha

generální
projektant

autorizace



ARCHITEKTONICKÝ ATELIER

HILPERT

FRÝDŠTEJN 142 | TEL: 732 181 505
www.hilpert.cz martin@hilpert.cz

zodpovědný projektant části

ING. ARCH. MARTIN HILPERT, FRÝDŠTEJN 142, PSČ 463 42

spolupráce

TOMÁŠ VANĚK, K.V. RAISE 761, PSČ 543 01 VRCHLABÍ
ČKAIT 0602229

místo stavby

POZ.P.Č. 568, POZ.P.Č. 570; OBEC A K.Ú. SEMILY

účel

DPS

část dokumentace

D.1.4.7 - ELEKTROINSTALACE

název výkresu

UDRŽOVACÍ PRÁCE PRO SNÍŽENÍ EN. NÁROČNOSTI
SCHÉMA ROZVADĚČE RS.2.1

formát

14 x A4

příslušný stavební
úřad SEMILY

datum

LEDEN 2025

číslo paré

měřítko

/

číslo výkresu

D.1.4.7/13