

POZNÁMKA:  
Veškeré potrubí bude opatřeno izolací příslušné dimenze dle vyhl.č.193/2007:

Øpotrubí	Tl. izolace (mm)	Tl. izolace (mm)
	Studená voda	Teplá voda
20	6	20
25	6	20
32	6	30
40	9	30
50	9	30


- Potrubí vedené ve zdi mohou být opatřeny poloviční tl. doporučené izolace.
- Potrubí jsou vedena převážně pod stropem
- Kotvení a vhodné způsoby kompenzace potrubí bude provedeno dle požadavků výrobce.
- Prostupy potrubí budou vyplněny pružnou hmotou
- Prostupy potrubí mezi požárními úseky budou opatřeny požární ucpávkou dle požadavků PBS

číslo místnosti	jméno místnosti
4.00	SCHODIŠTĚ
4.01	SCHODIŠTĚ
4.02	CHODBA
4.03	WC - M
4.04	WC - Ž
4.05	KANCELAR
4.06	KANCELAR
4.08	ZASEDACÍ MÍSTNOST
4.09	KUCHYNKA
4.10	TERASA
4.11	CHODBA
4.11	SKLAD
4.12	KANCELAR JEDNATELE
4.13	KUCHYNKA
4.14	WC ŽENY
4.15	WC MUŽI
4.16	KANCELAR
4.18	KANCELAR

- LEGENDA ZP
- Specifikace, typ a přesné umístění vývodu vody a kanalizace pro ZP budou upřesněny investorem
- U Umyvadlo střední, keramické, odpad DN40, stojánková baterie  
K Klozet zvěšený, odpad DN100, splachovací instalační stěnový modul  
S Sprchový kout, baterie v. 1150mm od vaničky nebo žlabu  
D Dřez, odpad DN50, v. 550mm, rohové ventily 1/2" v.600mm, rozteč 100mm  
V1 Výevka keramická, boční odpad DN100, splachovací nódžka  
Pi Písoň, splachování rodnarovou technikou, odpad DN50  
H25 Hydrant D25 vč. hydrantové skříně, hadice délky 20m  
průtok Q>0,3 l/s při tlaku 0,2MPa

- LEGENDA POTRUBÍ
- STUDENÁ VODA – POLYPROPYLEN  
TEPLÁ VODA – POLYPROPYLEN  
POŽÁRNÍ VODA – POLYPROPYLEN
- Hydrant D25 vč. hydrantové skříně 650x650x175, hadice DN25 délky 30m, Q>1,1l/s při tlaku 0,2MPa

### SCHEMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE TUV

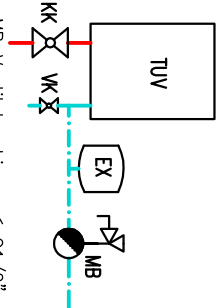

- MB–Ventil kombinovaný G1/2", 6bar  
Pojistný ventil, Uzavírací ventil, zpětný ventil, kontrolní šroub  
EX–Expanzní nádoba pro pitnou vodu, 6l  
KK–Kulový kohout  
VK–Vypouštěcí kohout

ZODP. PROJEKTANT	ING. LEOŠ POHANKA	ING. LEOŠ POHANKA	ING. LEOŠ POHANKA
VYPRACOVAL	ING. Tomáš Dvořák	ING. LEOŠ POHANKA	ING. LEOŠ POHANKA
KRAJ	VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD	ŽDÁR NAD SÁZAVOU
MÍSTO STAVBY	Přůmyslová zóna Jamská, Žďár nad Sázavou, parc.č. 5352, 5354/1, 5361	LUBOMÍR REK, s.r.o.	LUBOMÍR REK, s.r.o.
INVESTOR	LUBOMÍR REK, s.r.o.	Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou	Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou
AKCE	VÝROBNĚ ADMINISTRATIVNÍ, SKLADOVACÍ A SERVISNÍ KOMPLEX SPOLEČNOSTI LUBOMÍR REK s.r.o.		
SO02-ZTI + PLYNOVOD		FORMÁT	2x44
VODOVOD-PŮDORYS 4.NP		DATUM	09/2015
OBSAH VÝKRESU		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY	136/15
		MĚŘÍTKO	1:100
		Č. PARÉ	Č. VÝKRESU
			12
			D