


VZT REKUPERAČNÍ JEDNOTKA – SKOLUJI SAL  
NASTŘESNÍ  
INTEGROVANY TEPLOVODNÍ OHRNIVAC  
SMESOVACÍ NÁPOJOVACÍ UZEL


VZT REKUPERAČNÍ JEDNOTKA – MULTIFUNKCNI SAL  
NASTŘESNÍ  
INTEGROVANY TEPLOVODNÍ OHRNIVAC  
SMESOVACÍ NÁPOJOVACÍ UZEL




NEŘEZOVÝ FASADNÍ KOMIN



Ø150

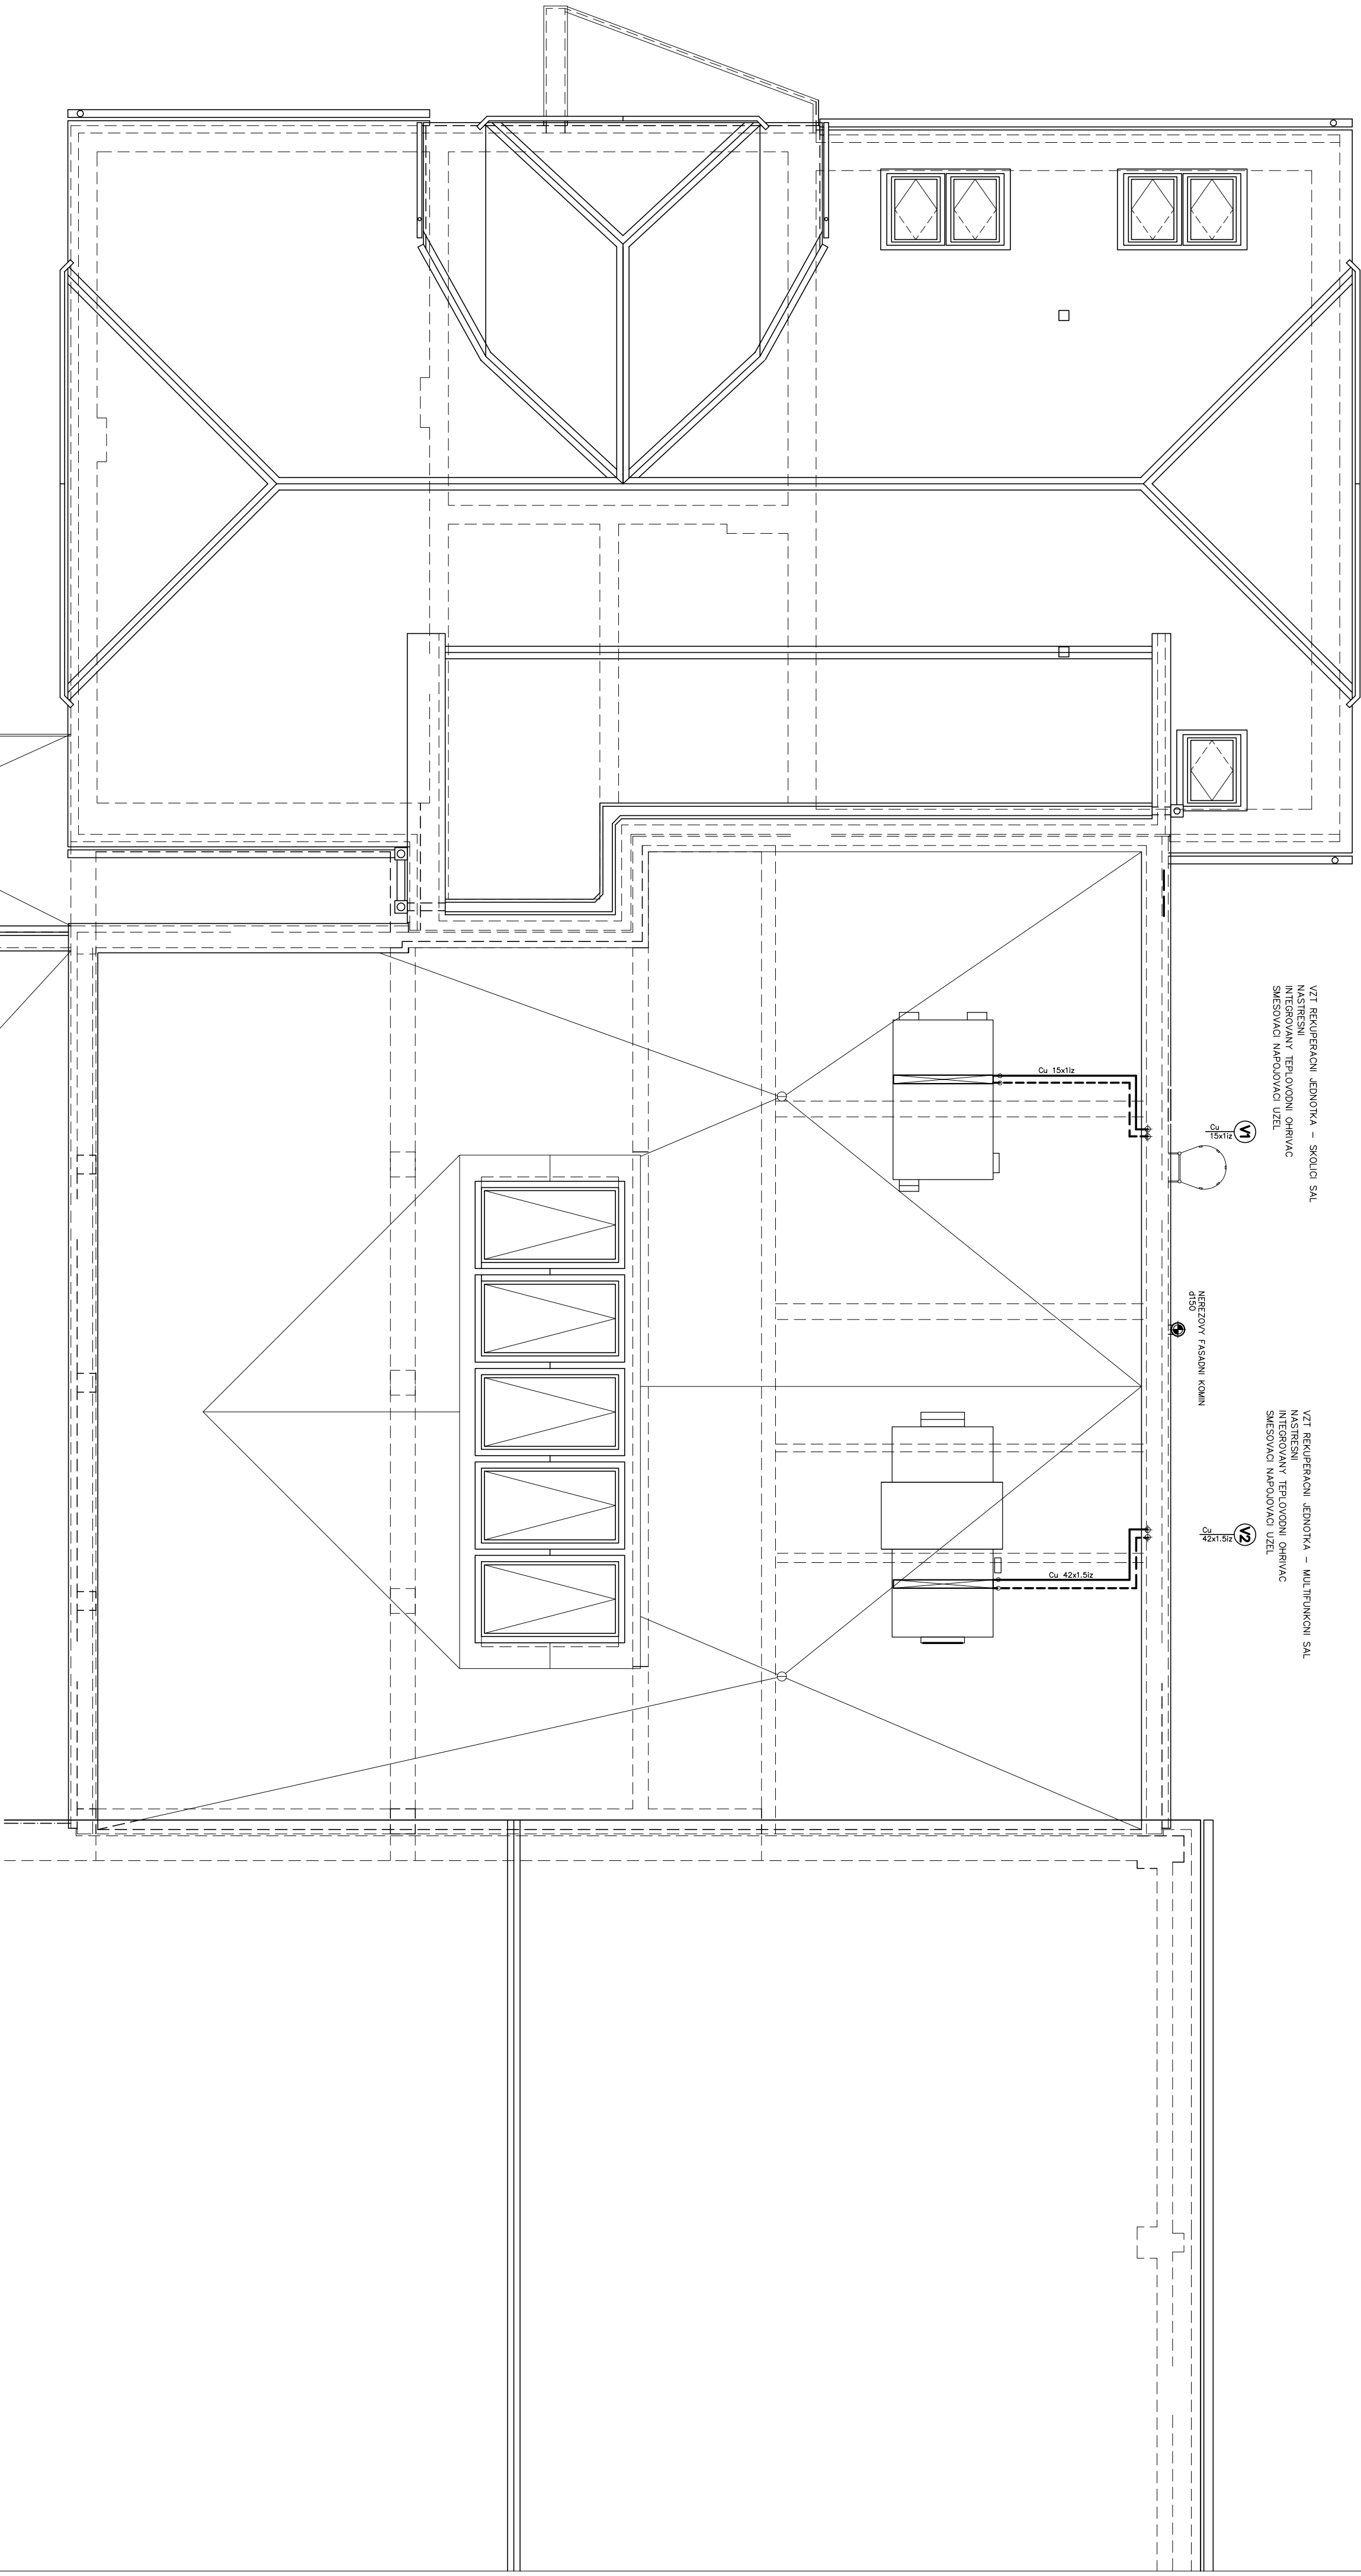

PRÍKONNÍ POTRUBÍ TOPENE VODY 60,40 °C  
ZPEVNE POTRUBÍ TOPENE VODY 45,30 °C  
VENKOVNÍ VZT POTRUBÍ OPRÁVNĚNÍ PŘESTAVBU STŘECHY  
VENKOVNÍ VZT POTRUBÍ OPRÁVNĚNÍ PŘESTAVBU STŘECHY  
VENKOVNÍ POKRYVACÍ OCHRANA STŘECHY – FOLIE  
SMALOVANÝ FOLIE AL+POLYESTER 0,1 mm, PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ



Zodpovědný projektant:		Vedoucí projektu:		Výpracovi:	
Ing. Karel Chadima		Ing. Petr Zavadil		Ing. Jaroslav Galáš	
Kraj: Olomoucký		Místo: Přibice, č.p. 84, par.c. č. st. 351, st. 137, st. 136, 1630, 1631/1, 1631/2, 1631/3, 1631/4 a 2199/2, k.ú. Přibice		ČKAIT-1200642	
Investor: Obec Přibice, č.p. 348, 691 24 Přibice		Účel projektu:		DPS SOUTĚŽ	
Název stavby: PŘESTAVBA A ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ KULTURNÍHO DOMU NA POLYFUNKČNÍ CENTRUM S MULTIFUNKČNÍM SÁLEM		Datum: 05/2018		Číslo archivu/zakázky: 62/17-S	
Obsah výkresu: PŮDORYS STŘECHY		Verze tisku: V 1.0		Formát výkresu: A2	
		Měřítko: 1:70		Číslo výkresu: D.1.4c-04.	

SPZ DESIGN

SPZ DESIGN, s.r.o.  
Moravská 359/13  
779 00 Olomouc - Holice  
IČ: 278 31 132  
telefon: 585 150 411  
e-mail: spzdesign@seznam.cz  
web: www.spzdesign.cz