



Vedení kabelů pod komunikac. a parkovacími plochami 3,5t


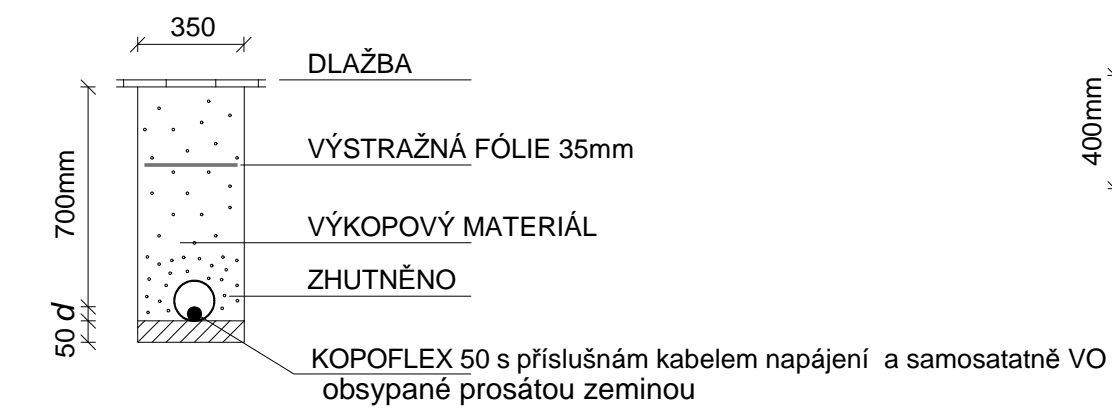


Vedení kabelů ve volném terénu a pod chodníkem

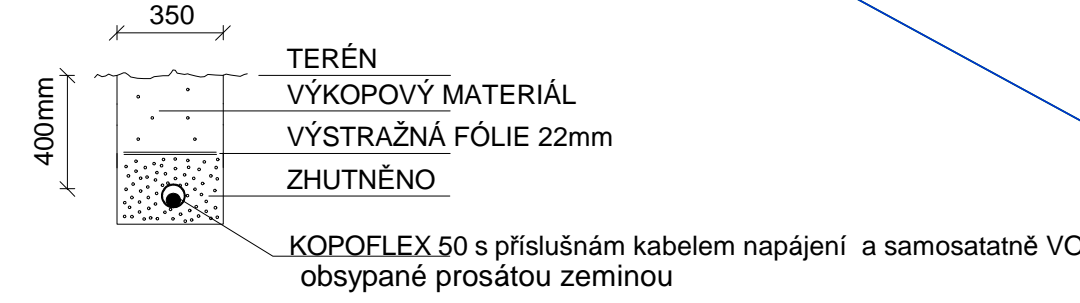

d = vnější průměr kabelu  
Pv = písková vrstva 8cm  
p = d+2Pv = pískové lože  
H+d+2Pv = hloubka výkopu rýhy

Základ sadového osv. stožáru

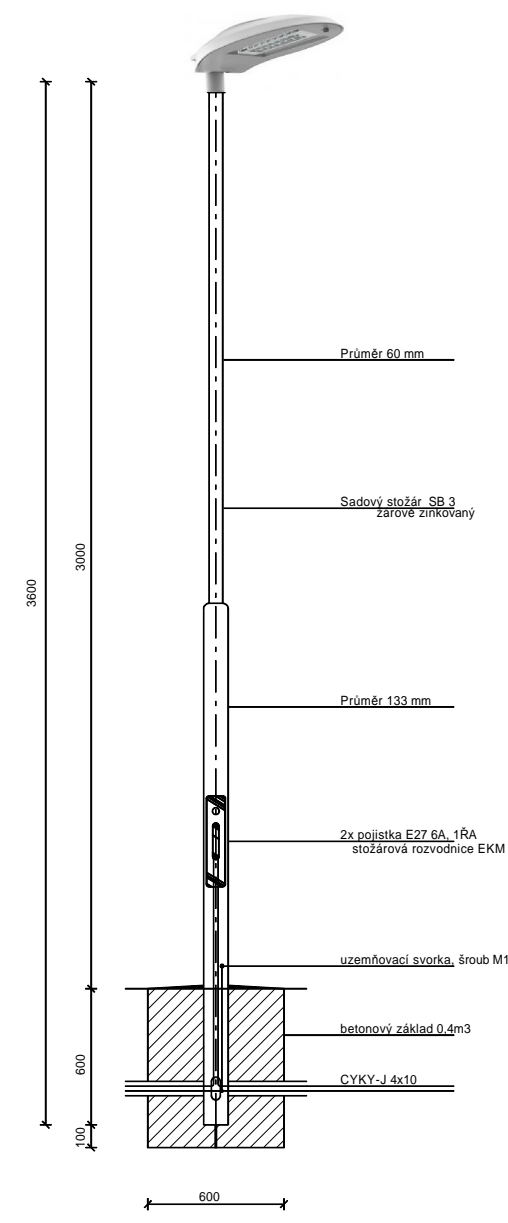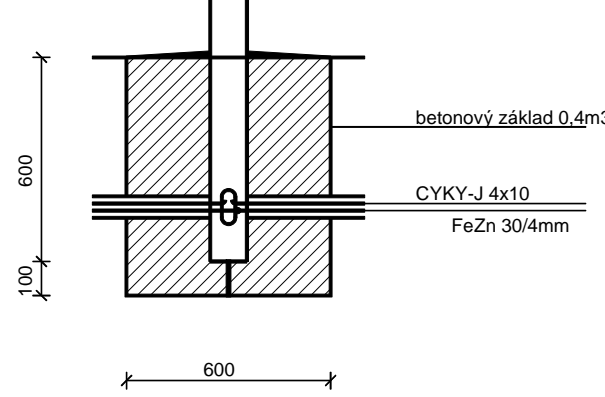

LEGENDA NN + VO

- LED svítidlo pro veřejné osvětlení, 40W, IP66 - osazeno na stožáru sadovém 3m (POZINKOVANÝ v pouzdrovém základu)
- Kabelové vedení CYKY-J 5x6 + FeZn 10mm pro přizemnění rozváděče skříně ve výkopu 0,5 - 0,8m v trubce KOPOFLEX 50mm v pískovém loži
- Kabelové vedení CYKY-J 5x4 + FeZn 10mm pro přizemnění stožáru VO ve výkopu 0,5 - 0,8m v trubce KOPOFLEX 50mm v pískovém loži

Poznámka

INVESTOR PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ VYVOLÁ JEDNÁNÍ S MAJITELI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, A PROVEDE SE VYTÝČENÍ TĚCHTO SÍTÍ, ABY NEDOSLO K JEJICH POŠKOZENÍ. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH NOREM.

Napětové soustavy : 3+PE+N stř. 50Hz, AC 400V/TN-C-S  
Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41: Odpojením od zdroje - NN  
Vnější vývody : dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou nebezpečné (N) a zvlášť nebezpečné (ZN), dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2



SO.05 ... VNITROAREÁLOVÝ ROZVOD NN A OSVĚTLENÍ

P-E2-7217

VEDOUcí PROJEKCE	AUTORIZACE	VYPRACOVAL
Ing. Stanislav BREJCHA	Miroslav KOZUMPLIK	Miroslav KOZUMPLIK
STAVEBNÍK	Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, HODONÍN 695 01	
LOKALITA	Areál ZŠ U Červených domků	

Areál ZŠ U Červených domků HODONÍN

SITUACE - SO-05 Vnitroareálový rozvod NN a osvětlení

**Projekt ZKancelář**  
**Miroslav Kozumplik**  
Herspická 813/5, 639 00 Brno  
mobil: 608666444, 602704433  
E-mail: info@kozumplik.com

DATUM	říjen 2018
STUPEŇ	PD pro PROVEDENÍ STAVBY
FORMÁT	8xA4
ZAKÁZKA ČÍSLO	PROST 2018-039 / PZK 0-1485-1
MÉRITKO	1:250
PROFES	ČÍSLO VÝKRESU
D.2.1.2. ELEKTRO	D.2.1.2.2.