



ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO PVC POTRUBÍ

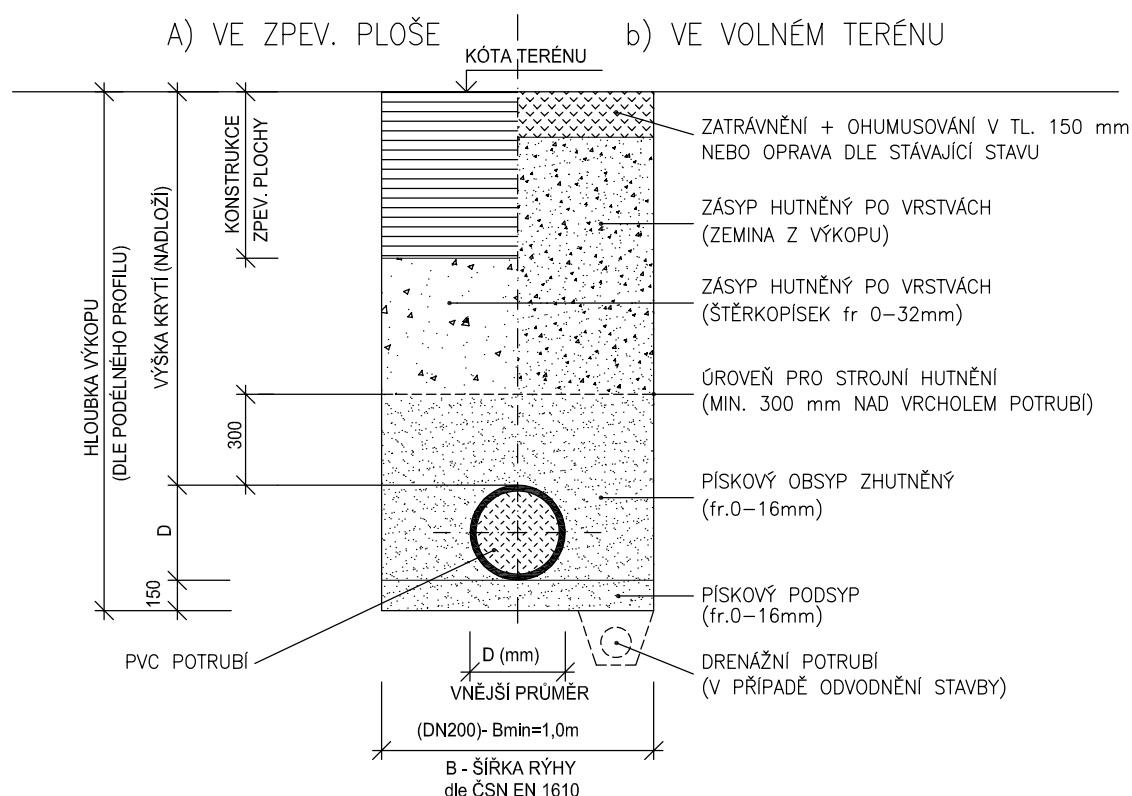

ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ PE MĚŘ. 1:20

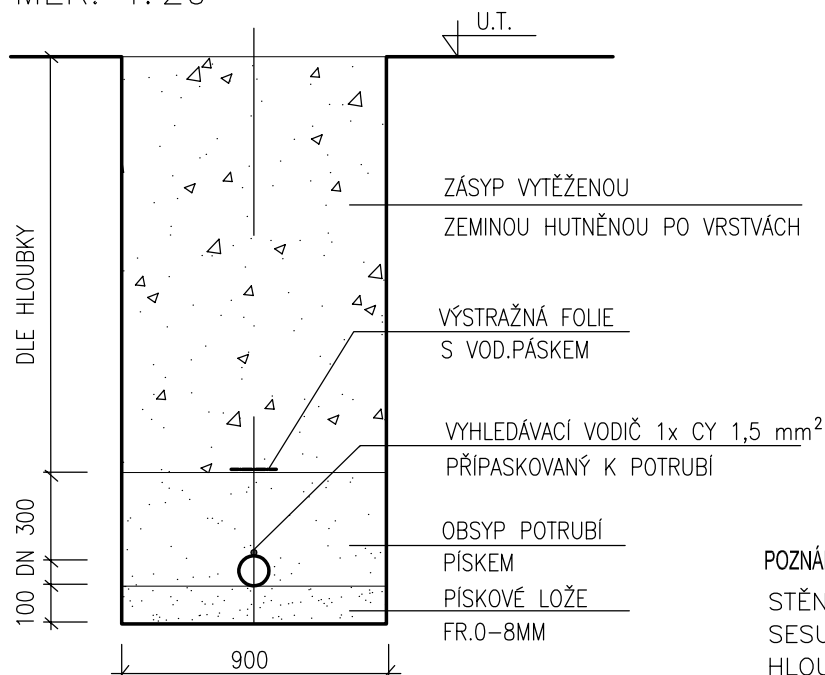

POZNÁMKA

STĚNY VÝKOPU MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNY PROTI SESUNUTÍ PAŽENÍM NEBO SVAHOVÁNÍM OD HLOUBKY VÝKOPU VÍC NEŽ 1,1M

zodpovědný projektant Ing. Ivo Morawitz		vypracoval Ing. Miroslav Hrbáček Ing. Ivo Morawitz		Ing. Ivo Morawitz Dubová 642/15, 637 00 Brno tel. 776 177 104, ivo.morawitz@gmail.com	
místo stavby: SUCHOHRDLY U MIROSLAVI P.Č. 48/1				stupeň	DPS
investor: OBEC SUCHOHRDLY U MIROSLAVI				datum	09/2019
				katastr. úz.	Suchohrdly u Miroslavi
název stavby SUCHOHRDLY U MIROSLAVI - SOCIÁLNÍ BYTY SUCHOHRDLY U MIROSLAVI P.Č. 48/1				formát	2x A4
				měřítko	číslo přílohy 17
obsah ULOŽENÍ POTRUBÍ					