

RM facility s.r.o.
Bořivojova 878/35
130 00 Praha 3

naše značka
5001644439

vyřizuje
Lenka Korbelařová

datum
04.01.2018

Věc:

Rozšíření odběrného plynového zařízení pro skladovací halu na parc.č. 4738/1, k.ú. Havlíčkův Brod

Obec: Havlíčkův Brod

K.ú. - p.č.: Havlíčkův Brod-4738/1

Stavebník: RM facility s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K předložené projektové dokumentaci na odběrné plynové zařízení (dále jen "OPZ") vydáváme souhlasné stanovisko pouze z hlediska umístění hlavního uzávěru plynu (dále jen "HUP"), fakturačního plynoměru, hodinového množství odebraného plynu a počtu spotřebičů.

Umístění HUP: hranice pozemku - pilíř
Plynoměr, typ a rozteč: stávající plynoměr G16
Regulátor tlaku plynu: ano
Přetlak při měření: 2 kPa

Plynoměr musí být osazen v souladu s TPG 934 01.
Požadujeme osadit uzávěr před i za plynoměrem.

Řešení objektu HUP musí být realizováno v souladu s technickým požadavkem provozovatele distribuční soustavy (Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí). Tento předpis je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty>.

Smlouva o připojení číslo: 320090117098

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontakti-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001644439 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Lenka Korbelařová
Technik přípoj. a rozvoje PZ-Čechy východ
Odbor přípoj. a rozvoj PZ-Čechy východ
+420261153512
lenka.korbelarova@innogy.com


Přílohy: Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001644439 ze dne 04.01.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: RM facility s.r.o. , Bořivojova 878/35 , 130 00 Praha 3. K.ú.: Havlíčkův Brod-4738/1.

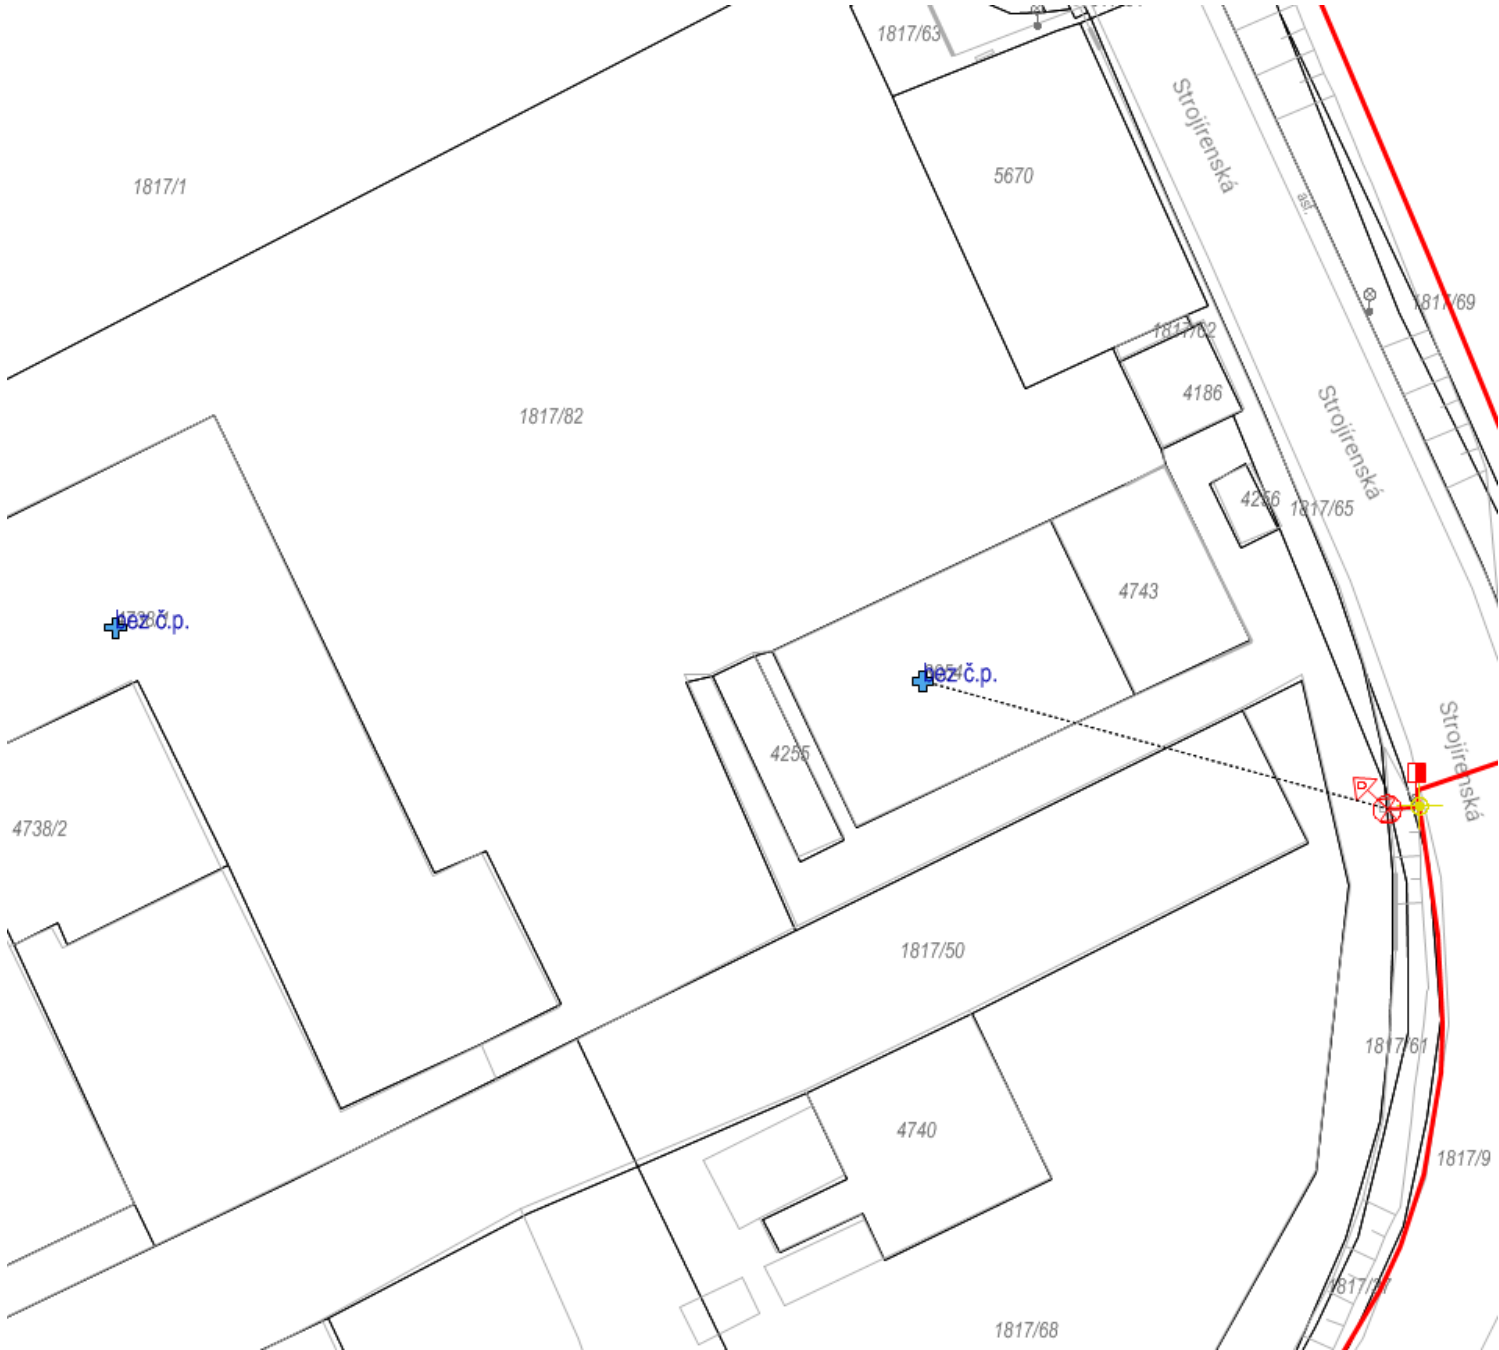

Legenda:	
linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO



K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko
GridServices, s.r.o.:

č. 5001644439 ze dne 4.1.2018

-28-

Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené
dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko.

Kaulin

Autorizovaná projekční kancelář		<div>projekt s.r.o.</div> <div>EFEKT</div>		Beckovského 1882 580 01 Havlíčkův Brod tel./fax: 569 431 005 mobil.: 608 419 357, 604 595 808 efekt.projekt@seznam.cz		
VEDOUcí PROJEKTU :		VYPRACOVAL :		KONTROLOVAL :		
Michal Topolovský		Lenka Rechtigová		Michal Topolovský		
INVESTOR: RM facility s.r.o: Bořivojova 878/35, Žižkov, 130000 Praha 3				DATUM: 10.6.2017		
KRAJ: Vysočina		ST.Ú: Havlíčkův Brod		STUPEŇ: DSP dle §1d, příl. 4		
AKCE: REVITALIZACE SKLADOVACÍ HALY na pozemku p.č. 4738/1, k.ú. Havlíčkův Brod				ZAKÁZKA: 16069		PARE:
				FORMAT:		
				MÉRITKO:		
ČÁST: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				Č. VÝKRESU: <		