

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 18.12.2019

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: BD Suchohrdly u Miloslavi / 12/038

Projektant/montážní firma:

Společnost:


Název: Adrián Mikloš

Ulice:

PSČ:

Telefon: +421 915 241 902

BD Suchohrdly

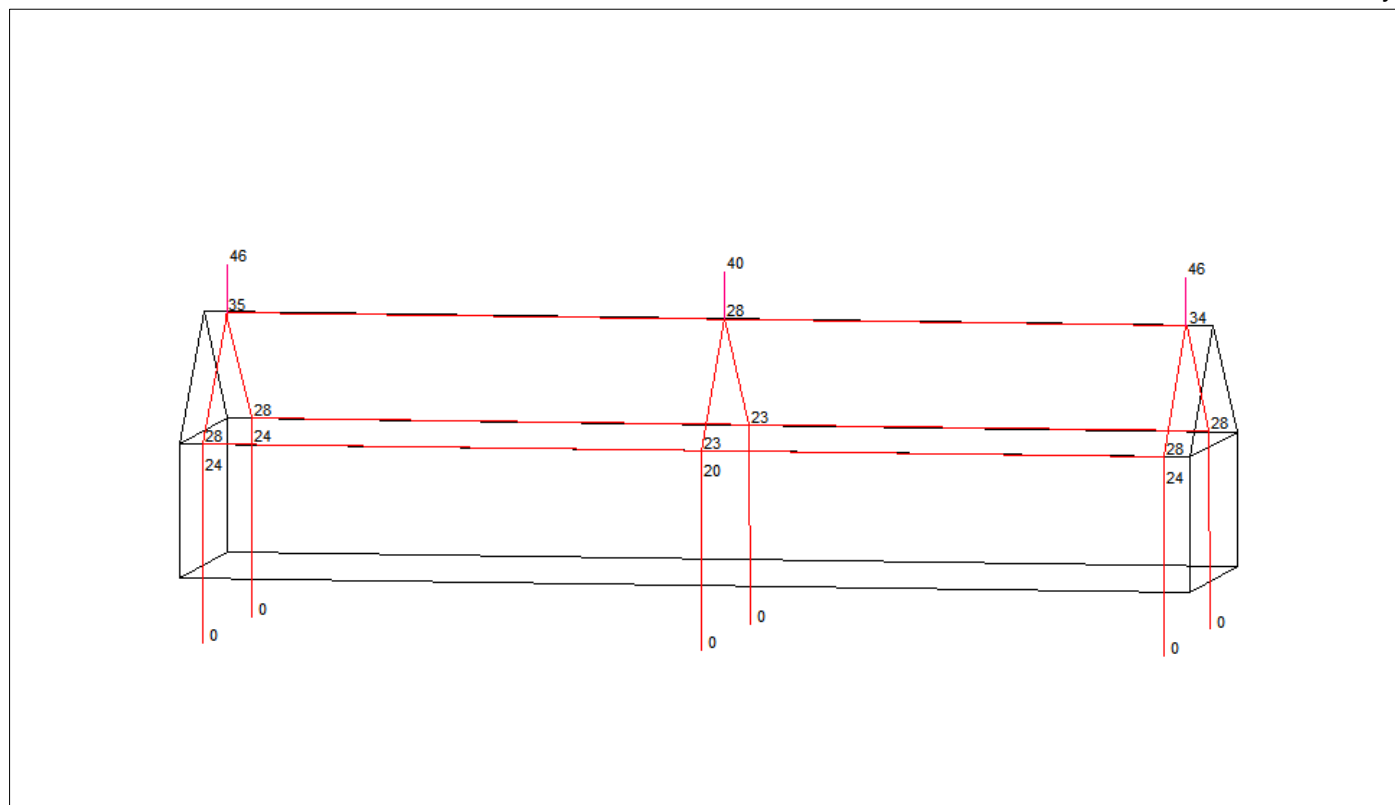

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: BD Suchohrdly u Miloslavi

Jméno:

Ulice:

PSČ: CZ-67172-Suchohrdly u Miroslavi

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 0.5

Úroveň potenciálu: 0 m

Projekt:

Číslo projektu: 12/038

Název projektu:

Ulice:

PSČ: CZ-67172-Suchohrdly u Miroslavi