


ZTI vnitřní kanalizace 1.n.p.

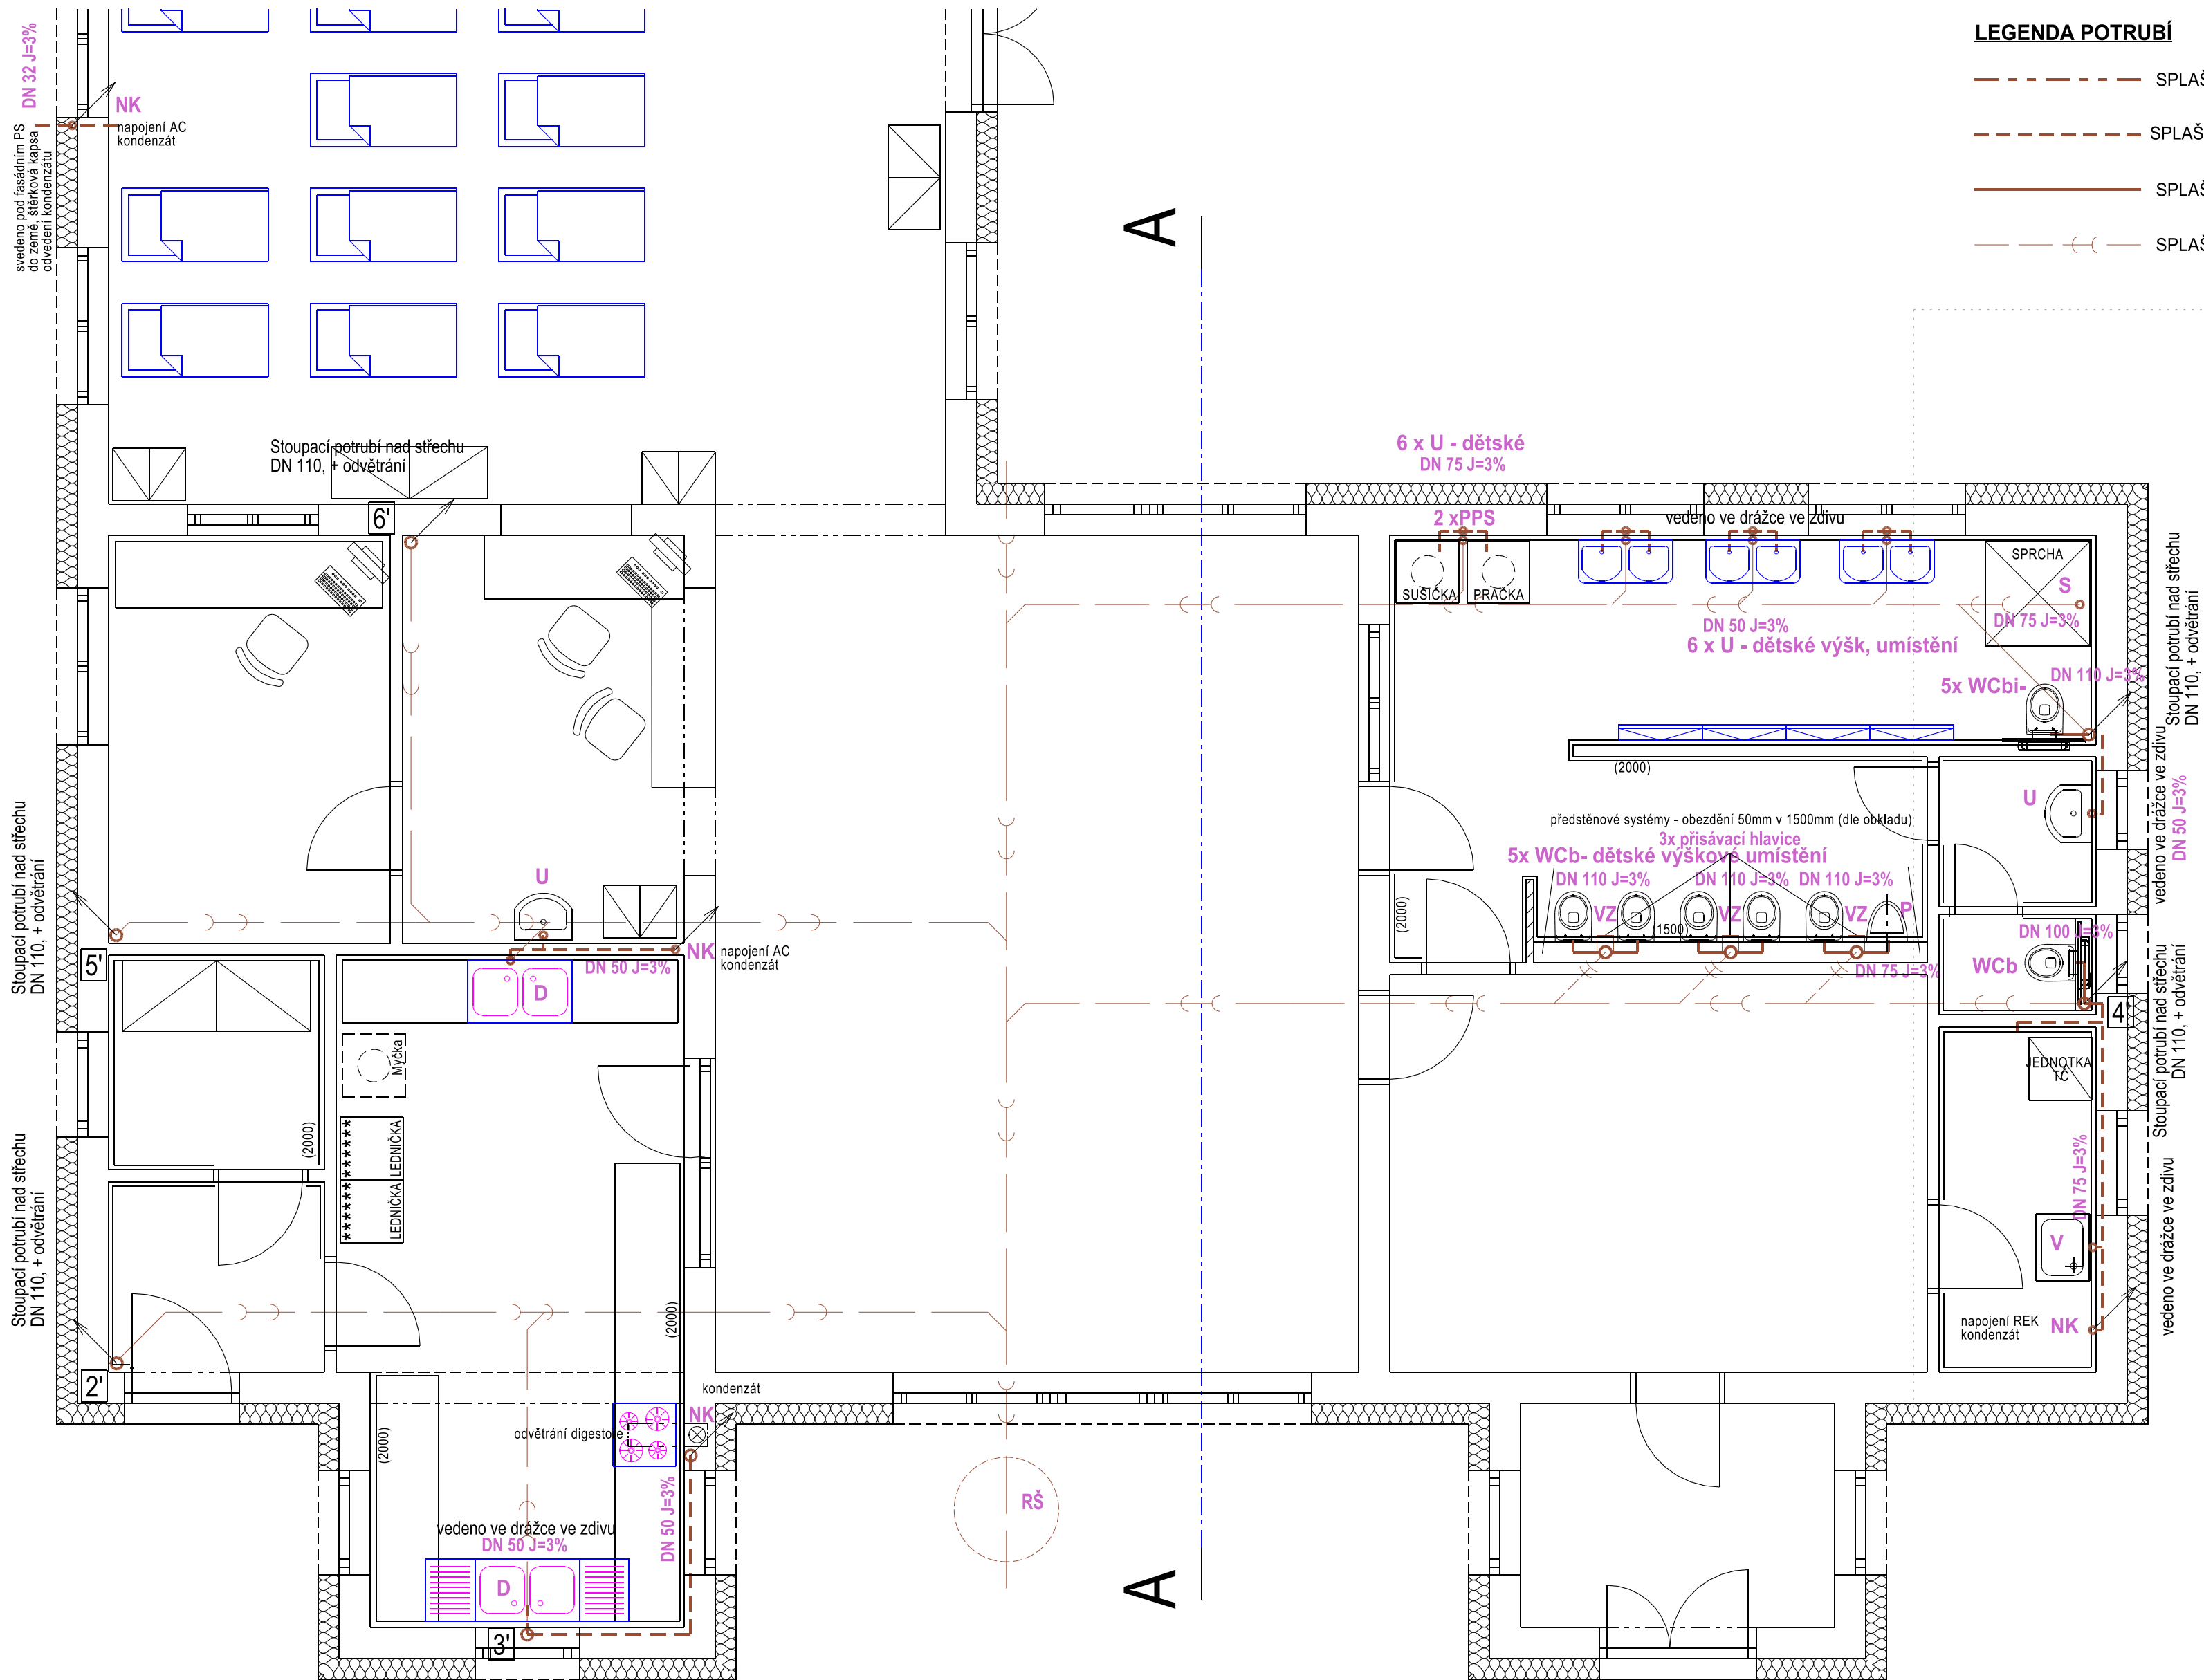

LEGENDA POTRUBÍ

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PVC, zavěšeno pod stropem, vedeno v podhledu
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PVC, VEDENO VE ZDIVU
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PVC, VEDENO V SDK PŘEDSTĚNĚ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PVC, ULOŽENO POD ŽB DESKOU

LEGENDA:

- V STOJÍCÍ VÝLEVKA S MŘÍŽKOU
- U UMYVADLO VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
- Ua UMYVADLO pro osobu se sníženou schopností pohybu a orientace, se stojánkovou pákovou baterií se zápachovou uzávěrkou, vč. model a ostatních prvků dle vyhl.398/2009 Sb.o techn. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- P PISOÁR, VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
- B BIDET SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU A PŘIPOJOVACÍMI ARMATURAMI
- D NEREZ DVOUDŘEZ VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
- S SPRCHOVÝ KOUT, LINIOVÝ ODVOD SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU
- WCi ZÁVĚSNÝ KLOZET WC S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, VČ. SEDÁTKA, PŘIPOJOVACÍCH ARMATUR A PODOMÍTKOVÉHO SYSTÉMU SPLACHOVÁNÍ S TLAČÍTKEM, dle vyhl.398/2009 Sb.o techn. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- Wcb ZÁVĚSNÝ KLOZET WC S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, VČ. SEDÁTKA, PŘIPOJOVACÍCH ARMATUR A PODOMÍTKOVÉHO SYSTÉMU SPLACHOVÁNÍ S TLAČÍTKEM,
- Rš REVIZNÍ ŠACHTA
- KO ODVOD KONDENZÁTU OD KOTLE
- PPS PRAČKA/ SUŠIČKA PODOMÍTKOVÝ SIFON
- KZU KOLENOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
- ČK ČISTÍCÍ KUS
- NK NAPOJENÍ KONDENZÁTU Z ODVĚTRÁNÍ
- PR NAPOJENÍ EL. OHŘÍVAČE, pojistný ventil, vypouštění
- VZ PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL + DVÍŘKA

ZODP. PROJEKTANT Ing. Jaroslav Dvořák Dolní Česká 358/25 669 02 Znojmo		VYPRACOVAL Ing. Radek Dřevěný stavební a inženýrská činnost Dolní Česká 358/25, 669 02 Znojmo IČ : 48923893	
KRAJ	Jihomoravský	OBEC	Damnice
INVESTOR	Obec Damnice; Damnice 141, 671 78 Jiřice u Miroslavi	ČÍSLO ZAK.	
		DATUM	
STAVBA			
Mateřská škola Damnice			
OBJEKT	S01 - HLAVNÍ OBJEKT D1.4. Technika prostředí staveb	STUPEŇ	DUR+DSP
ČÁST PROJEKTU	D VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D1.4.2. Vnitřní kanalizace	MÉRITKO	M1:50
OBSAH	Výkres vnitřní kanalizace 1.n.p.	KOPIE	C. VÝKRESU
			D.1.4.2.2