


PŮDORYS 1.PP

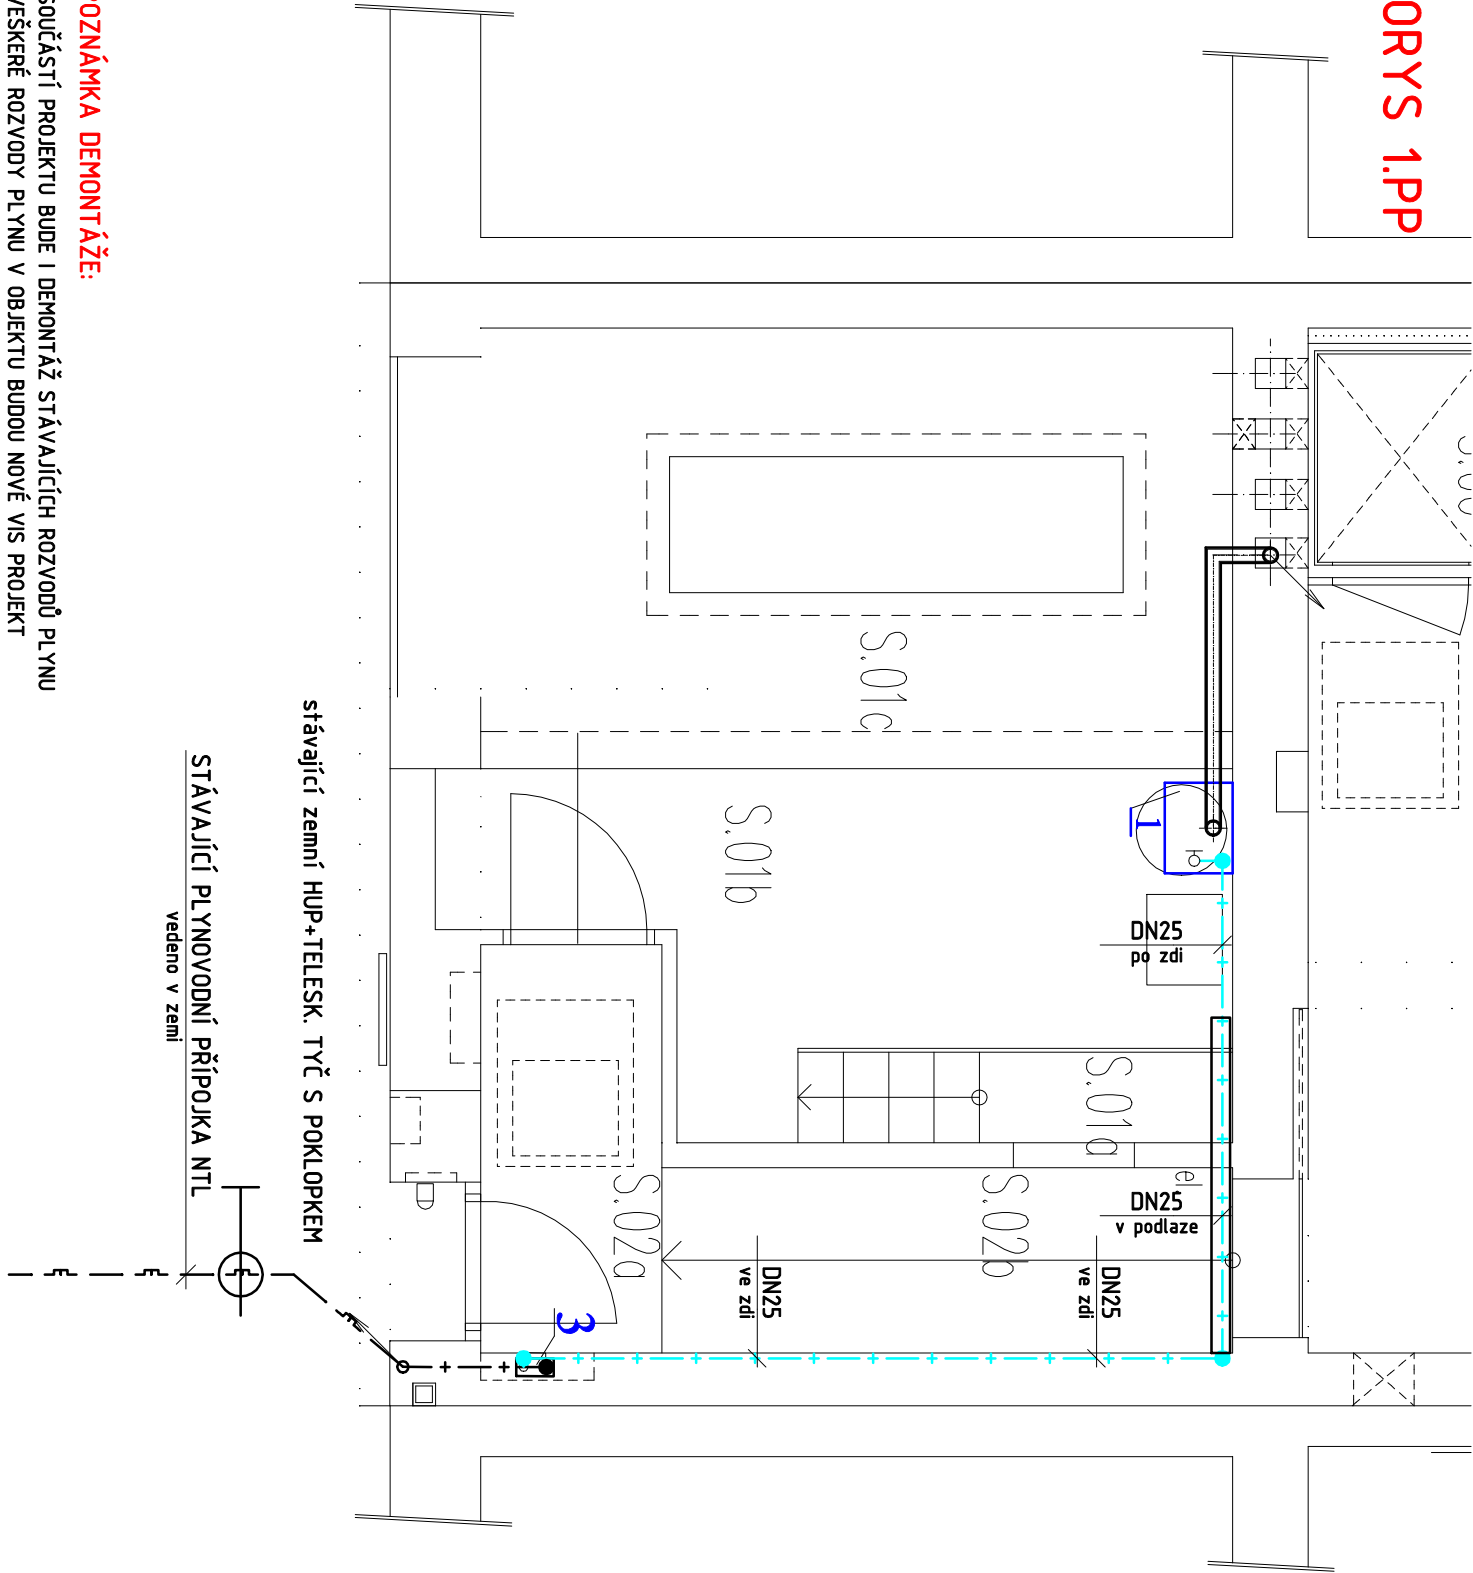

POZNÁMKA DEMONTÁŽE:

SOUČÁSTÍ PROJEKTU BUDE I DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ PLYNU
VEŠKERÉ ROZVODY PLYNU V OBJEKTU BUDOU NOVÉ VIS PROJEKT

POZNÁMKY

1. DODAVATELSKÁ ORGANIZACE PROVĚŘÍ PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ
DRUH A VELIKOST PLYNOMĚRU A PROVEDE KONTROLU TRASY VEN. PŘÍPOJ. POTRUBÍ.
2. ROZPĚRKA PLYNOMĚRU MUSÍ BÝT VODIVĚ PROPOJENA, SIGNALIZAČNÍ VODIČ VYVÉST DO SKŘÍŇE MĚŘENÍ.

LEGENDA ZAŘÍZENÍ



- 1 1x PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 24,0kW
1x KU DN 20, Qmax ≈ 1x 2,80 m3/h
ODTÁH SPALIN A PŘÍVOD VZDUCHU Z VENKOVNÍHO PROSTORU

- 3 MĚŘENÍ PLYNU
FAKTURAČNÍ PLYNOMĚR NA CHODBĚ NA ZDI + xKU DN25, 1xPLYNOMĚR G4,
1xKU DN25

LEGENDA POTRUBÍ

- — — — — STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA NTL
- + — + — + — + — STÁVAJÍCÍ ROZVOD PLYNU VNITŘNÍ NTL - OCEL BEZEŠVÁ - SVAŘOVANÁ
- + — + — + — + — NOVÝ ROZVOD PLYNU VNITŘNÍ NTL - OCEL BEZEŠVÁ - SVAŘOVANÁ
- OCHRANNÁ TRUBKA - PLYNOTĚSNĚ ZATĚSNĚNÁ

AXONOMETRIE



Autorizovaný architekt:		Autor návrhu:		Výpracovala:		Datum : 9 /2021			
Ing. arch. Jana Galíková		Ing. arch. Veronika Jilčíková Ph.D.		Ing. Petr Poláček		ING. ARCH. VERONIKA JILČÍKOVÁ Mobil : 732 113 315 Ateliér: Úvoz 59 c 602 00 BRNO			
Investor: DOMOV PRO MNE ,z.s., Kounicova 42, 602 00 Brno									
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD NA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Štolcova 616/52, parcela č. 723, k.ú. Černovice, Brno D.1.4.2 – Plynová odběrná zařízení									
Obsah: PŮDORYS 1.PP a AXONOMETRIE		Stupeň : DPS		Měřítko : 1 : 50		Č. výkresu : 01.4.2-01		Číslo paré :	