


SCHÉMA INJEKTÁŽE




LEGENDA:

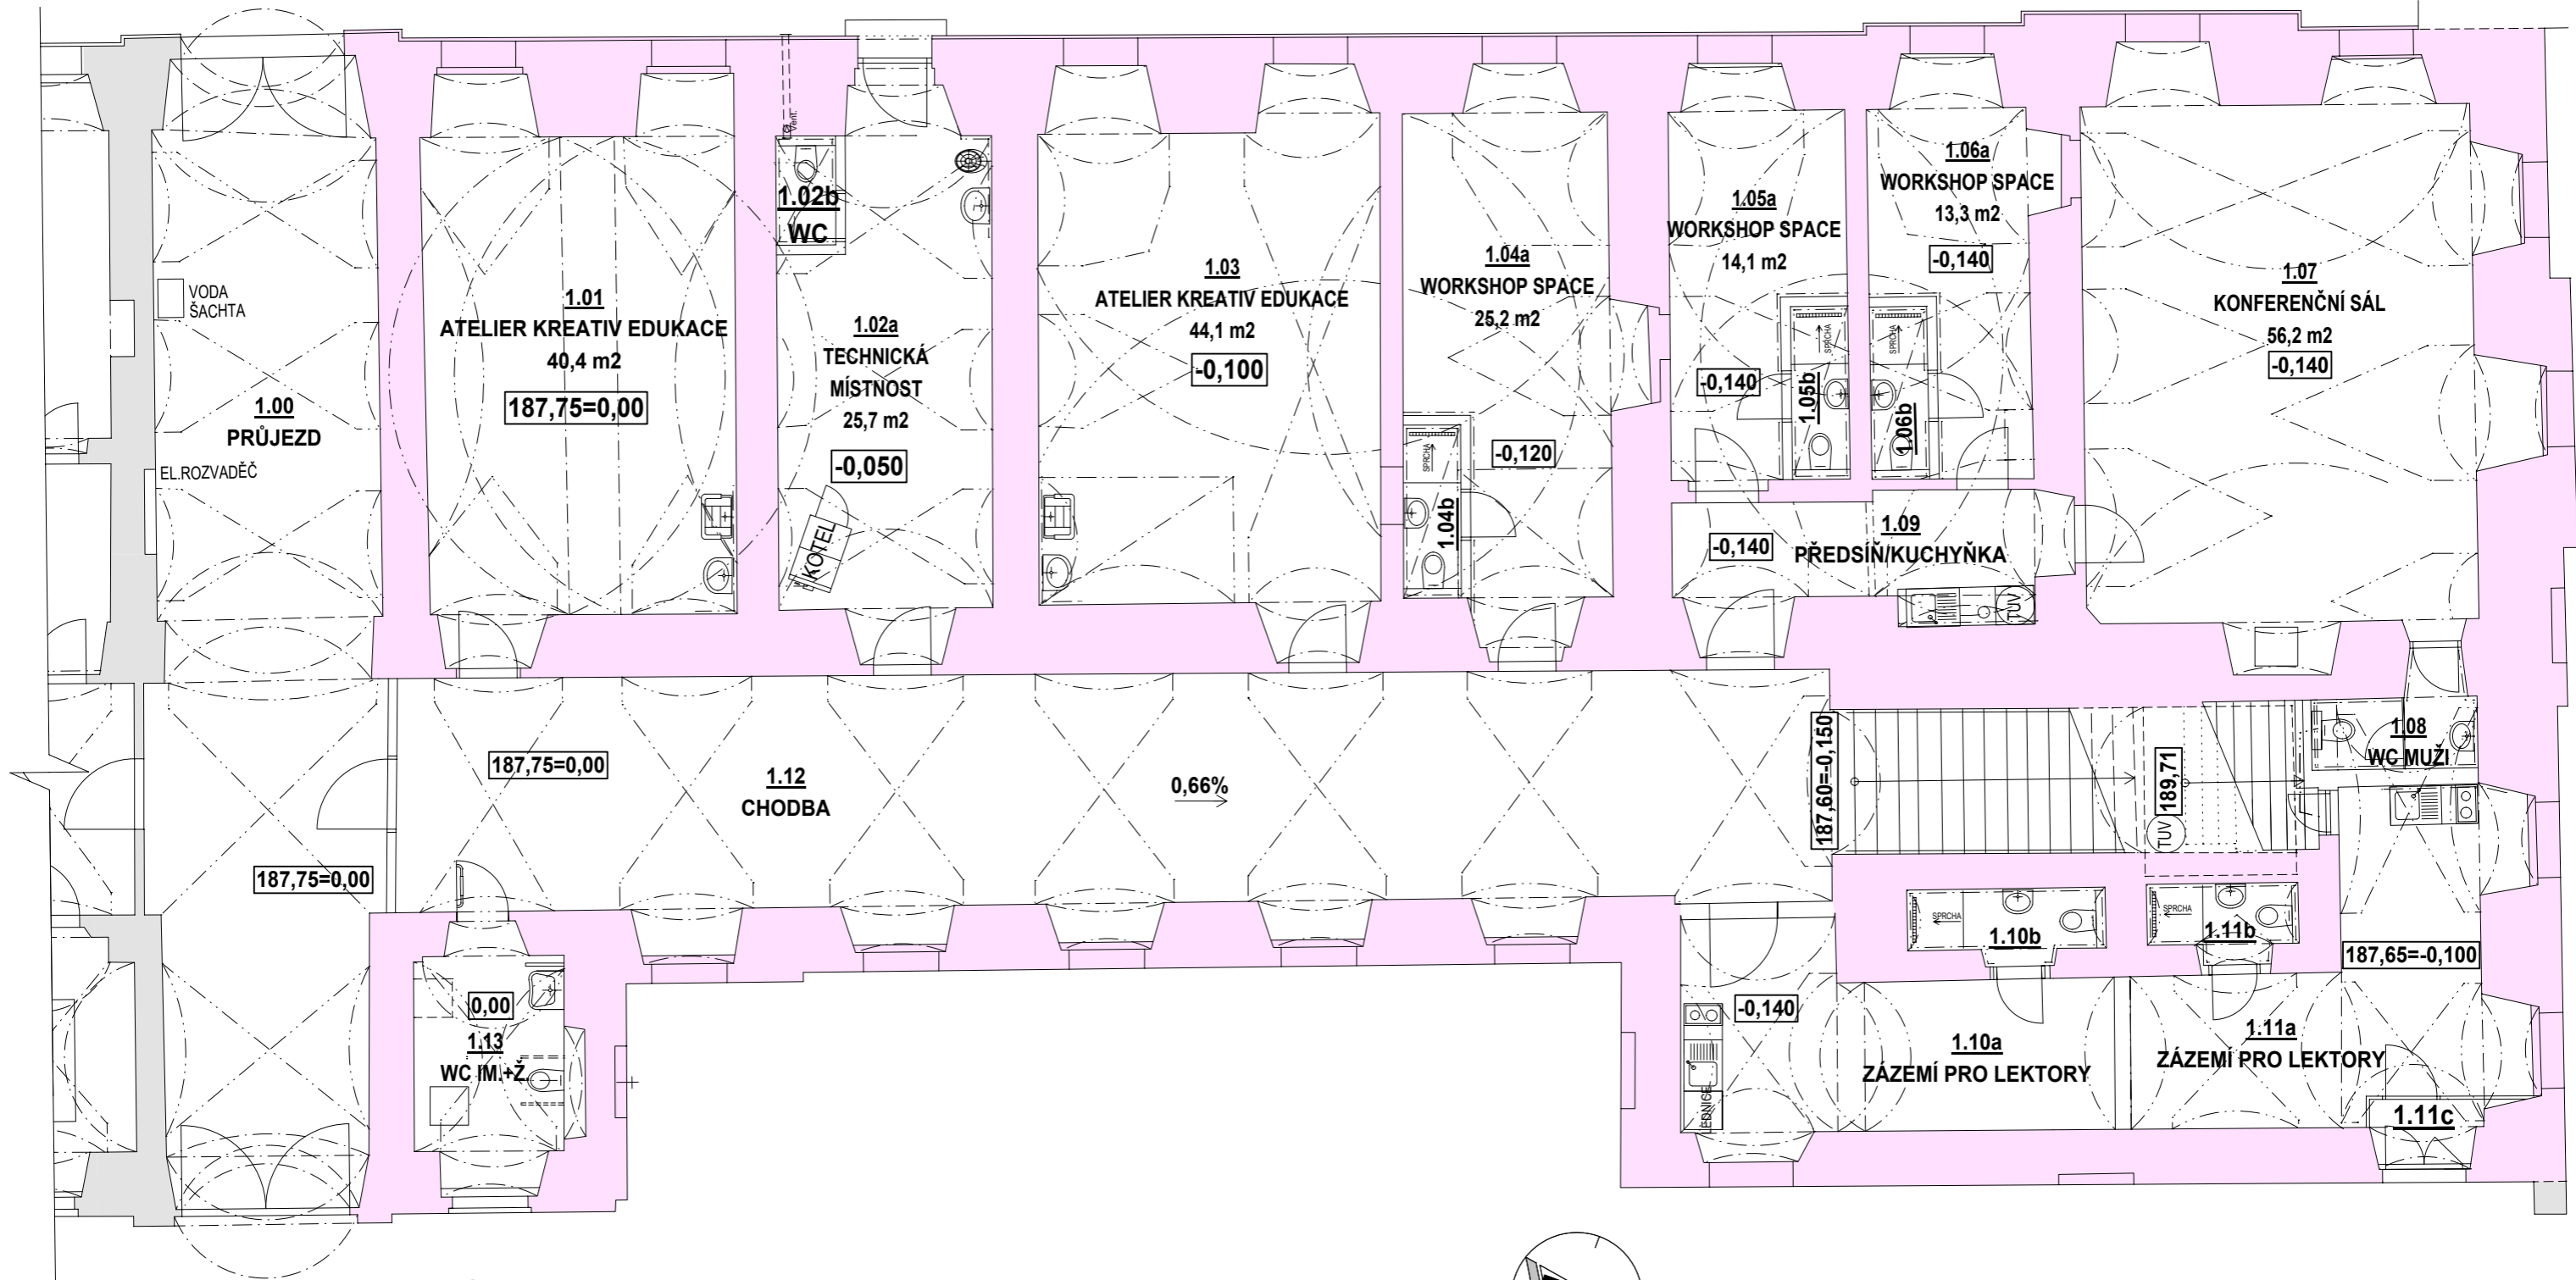

DODATEČNÁ DVOJITÁ INJEKTÁŽNÍ CLONA
- NÍZKOTLAKOU METODOU SILIKONOVOU MIKROEMULZÍ
VRT prům. 20mm, PO 120mm, SKLON 15°

Povrch nebo spáry zdiva v injektované zóně se uzavřou sanační maltou (alt. izol. stěrkou), aby injektážní látka nemohla unikat se zdiva při injektování. V injektované zóně zdiva se provedou injektážní vrty pomocí elektrických nebo pneumatických vrtacích kladiv o průměru 20 mm ve sklonu 15°. Poloha vrtů je co nejbližší k úrovni podlahy. Počet vrtů na 1 bm zdiva je 16 ks (v osových vzdálenostech 120 mm). Hloubka vrtu u jednostranného vrtání je dána tím, že vrt musí končit cca 5 cm před protějším lícem stěny. U oboustranné prováděných vrtů (zdivo o tl. nad 70 cm) se délka vrtu volí cca 1/2 tloušťky zdiva. Náplnění vrtů injektážní látkou až do vpravení předepsaného množství injektážního prostředku. Po provedené injektáži je vhodné vrty ponechat otevřené, nebo je profouknout vzduchem (i teplým) pro urychlení zreagování injektážní látky. Injektážní vrty budou zakryty hydrofobní maltou.



VYPRACOVAN			<div>peer</div> <div>PEER COLLECTIVE s.r.o.</div> <div>IČO: 08230544</div> <div>www.peer.archi., info@peer.archi</div> <div>Masarykova 412/32, 602 00 Brno</div>	
Ing. Karel Leupold				
AUTORIZOVAN				
Ing. arch. Daniel Struhařík, číslo autorizace: 04875				
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ				
KRAJ		STAVEBNÍ ÚŘAD		
RAJHRAD		JIHOMORAVSKÝ		RAJHRAD
INVESTOR				
Benediktinské opatství Rajhrad, Klášter 1, 66461 Rajhrad				
AKCE				
VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE RAJHRAD				
MEZINÁRODNÍ AKADEMIE SV. BENEDIKTA				
Z NURSIE PRO UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ				
SCHÉMA INJEKTÁŽE				
MĚŘÍTKO			1:100	
ČÍSLO VÝKRESU			D20	