


Legenda:

- Kabely VO
- PRVO Elektroměrový rozvaděč
- VA1 Osvětlovací těleso

Poznámka:  
Polohy všech inženýrských sítí vyznačených na situaci jsou pouze informativní, a proto bude třeba před zahájením zemních prací nechat všechny inženýrské sítě vytyčit!  
Pro převedení kabelů VO pod vozovkami a vjezdy budou použity prostupy, které budou zřízeny v rámci PS 471.  
Pro zvýšení mechanické odolnosti budou všechny kabely VO uloženy do PE chrániček D63.

Vzorový řez uložení kabelů SSZ a VO v chodníku a zeleni (M 1:10)

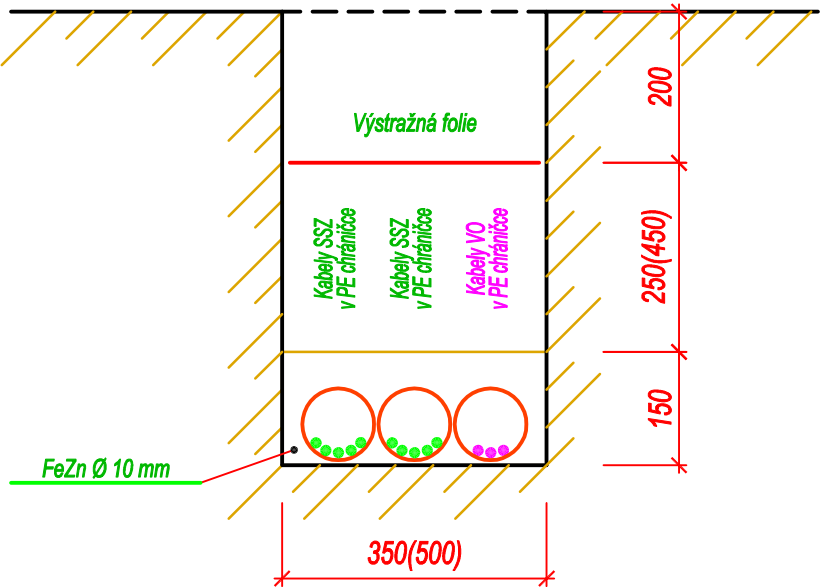

C

|   |                    |                    |                    |  |           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|-----------|
| VEDOUCÍ PROJEKTANT                              | ZODP. PROJEKTANT   | VYPRACOVAL         | KRESLIL            | PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ JIŘÍ BAJER |           |
| ING. JIŘÍ BAJER                                 | ING. LUDĚK OBRDLÍK | ING. LUDĚK OBRDLÍK | ING. LUDĚK OBRDLÍK | VENHUDOVA 25, 613 00 BRNO                  |           |
| OBJEDNATEL: OBEC POPŮVKY                        |                    |                    |                    | FORMÁT                                     | 2 A4      |
| SSZ A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍŽOVATKY V OBCI POPŮVKY |                    |                    |                    | DATUM                                      | 12/2022   |
|   |                    |                    |                    | STUPEŇ                                     | DUSP/PDPS |
|   |                    |                    |                    | ZAK. ČÍSLO                                 | 22 006 04 |
| SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ                        |                    |                    |                    | Č. PŘÍLOHY                                 |           |
| SITUACE   |                    |                    |                    | 1:250                                      | 02        |