


ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PVC (PP)

LOŽE VELMI PEČLIVĚ UPRAVENÉ

KOMUNIKACE : VOLNÝ TERÉN :

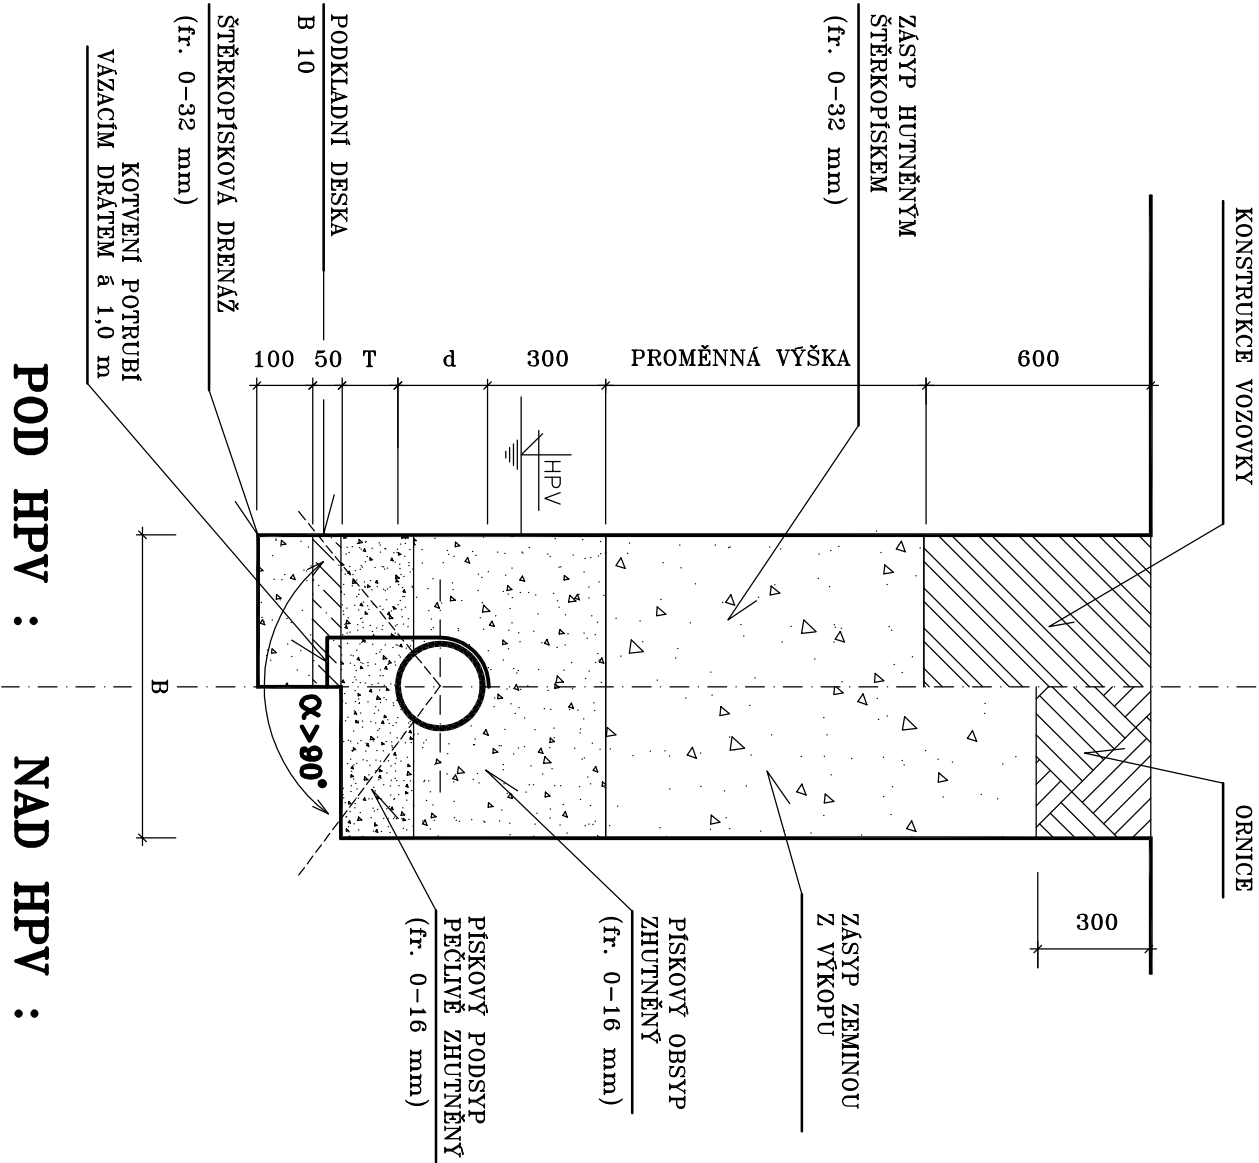

POD HPV : NAD HPV :

POZNÁMKA

- ŠÍŘKA RÝHY ZNAMENÁ VZDALENOST MEZI VNITŘNÍMI LÍCI PAŽENÍ. PRO PAŽENOU RÝHU JE NUTNO ŠÍŘKU RÝHY ZVĚTŠIT O DVOJNÁSOBEK TLOUŠTKY PAŽENÍ.
- VÝŠKA NADLOŽÍ SE ROZUMLÍ NAD VRCHOLEM TROUBY.
- PŘI ULOŽENÍ NA SKÁLE VYROVNAT ZAKLADOVOU SPÁRU PODKLADNÍ DESKOU.
- PŘI ULOŽENÍ POD HPV UPRAVIT ZAKLADOVOU SPÁRU ŠTĚRKOPÍSKOVÝM LOŽEM S DRENAŽÍ A PODKLADNÍ DESKOU.
- PŘI ULOŽENÍ POD HPV NUTNO KOTVIT DO PODKLADNÍ DESKY
- PŘI ULOŽENÍ NA SKÁLE JE MIN. TLOUŠTKA PODSYPU 150 mm

TABULKA ROZMĚRŮ PRO RÝHU SE SVISLÝMI STĚNAMI

	JMENOVITÁ SVĚTLOST		DN	100	125	150	200	250	300	400	500	600	800	1000
	VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ		d	110	125	160	200	250	315	400	500	654	878	1094
POTRUBÍ	VNĚJŠÍ PRŮMĚR HRDLA		D	121	138	174	216	273	339	427	533	692	925	1154
RÝHA	ŠÍŘKA		B	1000	1000	1000	1000	1000	1050	1150	1350	1500	1750	2000
	TLOUŠTKA PODSYPU		T	100	100	100	100	100	100	100	150	150	200	200

TABULKA KUBATUR PRO RÝHU SE SVISLÝMI STĚNAMI

JMENOVITÁ SVĚTLOST		DN	100	125	150	200	250	300	400	500	600	800	1000
VÝTLA- ČENA KUBATURA (NA 1bm rýhy)	POTRUBÍ	m ³ /m	0,010	0,012	0,020	0,031	0,048	0,078	0,126	0,196	0,336	0,605	0,940
	PODSYP		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,105	0,115	0,203	0,225	0,350	0,400
	PODKLADNÍ DESKA		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,053	0,058	0,068	0,075	0,088	0,100
	DRENAŽ		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,105	0,115	0,135	0,150	0,175	0,200
	CELKEM		0,260	0,262	0,270	0,281	0,299	0,340	0,413	0,601	0,786	1,218	1,640

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: RGB STUDIO s.r.o., ZBOROVSKÁ 3268/15a, 616 00 BRNO			<div><div></div><div></div><div></div></div> S T U D I O	
VEDOUcí PROJEKTU (HIP):		VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
Ing.arch. Silvie ROMANOVÁ		Zdeňka Koudelková	Zdeňka Koudelková	
INVESTOR: LUMINA o.s., KŘTINÝ 20, 679 05 KŘTINÝ, IČO: 69707294			mail web	
NÁZEV ZAKÁZKY:			Rámcová č. 787/1a provozovna: Zborovská 3268/15a tel +420 543 330 072 info@rgbstudio.cz www.rgbstudio.cz	
NOVOSTAVBA BUDOVY DOMOVA SENIORŮ			STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
PROFESE: D.1.2.2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			DATUM:	5 / 2025
NÁZEV VÝKRESU:			ČÍSLO ZAKÁZKY:	2024_12
ULOŽENÍ PVC POTRUBÍ			MĚŘÍTKO:	-
			PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.2.8