


- LEGENDA:
- ← DRÁT ø10, UKONČIT 2m NAD Ú.T.
 - ZEMNÍČÍ TYČ DÉLKA 2m (FeZn)
 - PÁSEK FeZn 30/4 V ZEMI (STROJENÝ ZEMNIČ)
 - SR3 ● SVORKA PÁSKA–DRÁT
 - SJ ● SVORKA K ZEMNÍČÍ TYČI
 - SR02 ● SVORKA PÁSEK–PÁSEK

POZNÁMKA:
DLE ČSN EN 62 305 JE SOUSTAVA ZAŘAZENA DO TŘÍDY LPS III.
ZEMNÍČÍ SOUSTAVA JE NAVRŽENA JAKO MŘÍŽOVÁ.ZÁKL. ZEMNIČ (PÁSEK FeZn 30/4) BUDE ULOŽEN DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY,
VÝVODY BUDOU PROVEDENY VODIČEM FeZn 10mm.
SVODY BUDOU OZNAČENY ŠTÍTKY, NA KTERÝCH BUDE VYZNAČENO POŘADOVÉ ČÍSLO SVODU.
UZEMNĚNÍ BUDE PROVEDENO JAKO STROJENÝ ZÁKL. ZEMNIČ–ŠROUBOVANÉ SPOJE V ZEMI BUDOU ZABEZPEČENY PROTI KOROZI.
BLESKOSVODNÁ SOUSTAVA BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 62 305–1 AŽ 4 A UZEMNĚNÍ DLE ČSN 33 2000 –5–54, ed.3.
ZEMNÍČÍ SOUSTAVA BUDE DOPLNĚNA ZEMNÍČÍMI TYČEMI DÉLKY 2M, TAK ABY BYLA SPLNĚNA PODMÍNKA MIN. ODPORU ZEM. SOUSTAVY.
V PRŮBĚHU VÝSTAVBY BUDE SOUSTAVA PŘEMĚŘENA A POPŘ. DOPLNĚNA. POUŽITÉ TYPY PODPĚR A OSTATNÍCH PRVKŮ BUDOU
VOLENY DLE KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ OBJEKTU.
PŘECHODY DO ZEMĚ OŠETŘIT ANTIKOROZNÍ OCHRANOU.



0,000 = XXX,XXX m n. m. (B. p. V.)
generální projektant projektant části číslo pare


A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt	Arch. Příbil, Adamcová, Betlach	vypracoval	Ing. Tomáš Blažek
HIP	Ing. Tomáš Türk	kontroloval	Ing. Tomáš Blažek
ved. projektant	Ing. Tomáš Türk	zodp. projektant	Ing. Tomáš Blažek
stavebník	ADZ Investment s.r.o., Řípská 1457/7a, 627 00 Brno - Slatina		

HODONICKÉ SVAHY

název stavby	
objekt	SO 02 - SO 05 - Bytový dům B1 - B4
část	D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

název dokumentu NÁVRH ZEMNÍČÍ SOUSTAVY

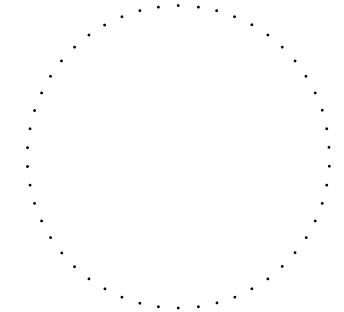

zakázka	A-21-1325
datum	12/2022
stupeň	DSP
měřítko	1:50

číslo přílohy 107