


Rozvaděč skříňový

- sestava


š v h
800x2200x600

š v h
800x2200x600


R2 pole č.1	R2 pole č.2




JTSK
± 0,00 = 272,06 m Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Stanislav Fiala Projektování elektrických zařízení		DODAVATEL: <div>  </div> GEEN Development a.s. Mariánské náměstí 617/1 Brno 617 00 IČ: 04473221, DIČ: CZ04473221 www.geen.eu
VYPRACOVAL:		Tomáš Fiala Zdenka Sůkalová		
STAVEBNÍK:		BMT Medical Technology s.r.o. Cejl 157/50, Zábrdovice, 602 00 Brno		
STAVBA:		Revitalizace budovy č. IV BMT Medical Technology Valcha 366/4, Zábrdovice, Brno		
NÁZEV PROJEKTU: <div> REVITALIZACE BUDOVY Č. IV BMT Medical Technology s.r.o. </div>				
NÁZEV VÝKRESU: <div> VÝKRES ROZVODNICE R2 </div>				
MĚŘÍTKO:	1:100	STUPEŇ PROJEKTU:	RDS	DATUM: <div> listopad 2017 </div>
				ČÍSLO VÝKRESU: <div> D.1.4.4 - 14 </div>


R2 - POLE č. 1 Cu 30/10

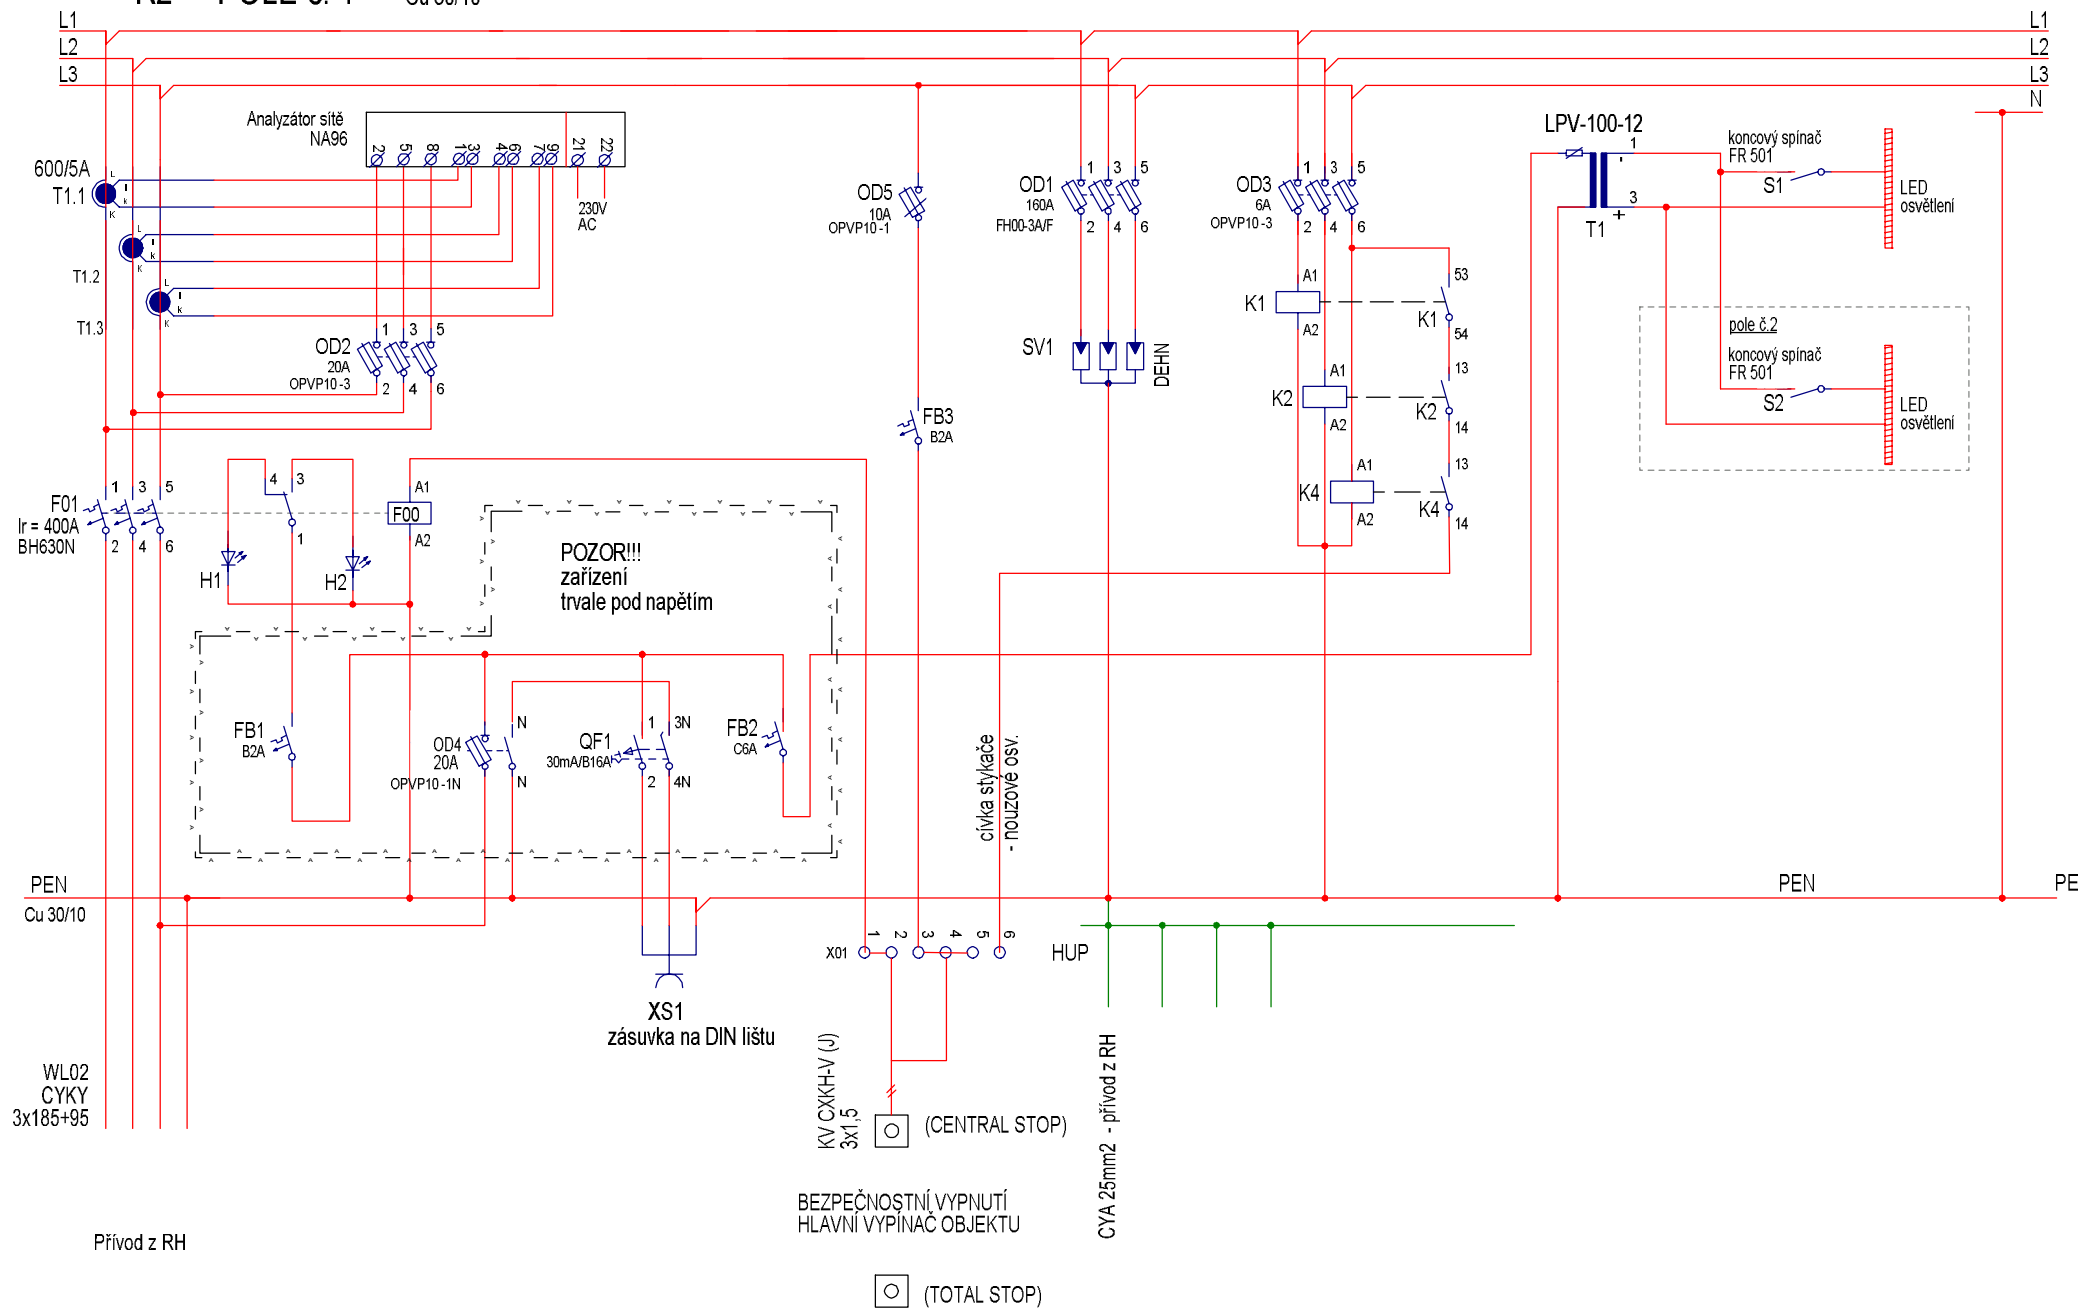


				Zm.	23.6.2014	User		Rozvodnice R2 pole č.1	System: R2 pole č.1		=	
				Appr.	23.6.2014						+	
				Stát					Projekt:		Výkres čis:	Výkres:
Rev.	Úpravy		Datum	Jméno	Norm.		Zdroj:	Náhrada za:	Nahradit:	Vícepólové schéma	BMT_6510	Počet: 1

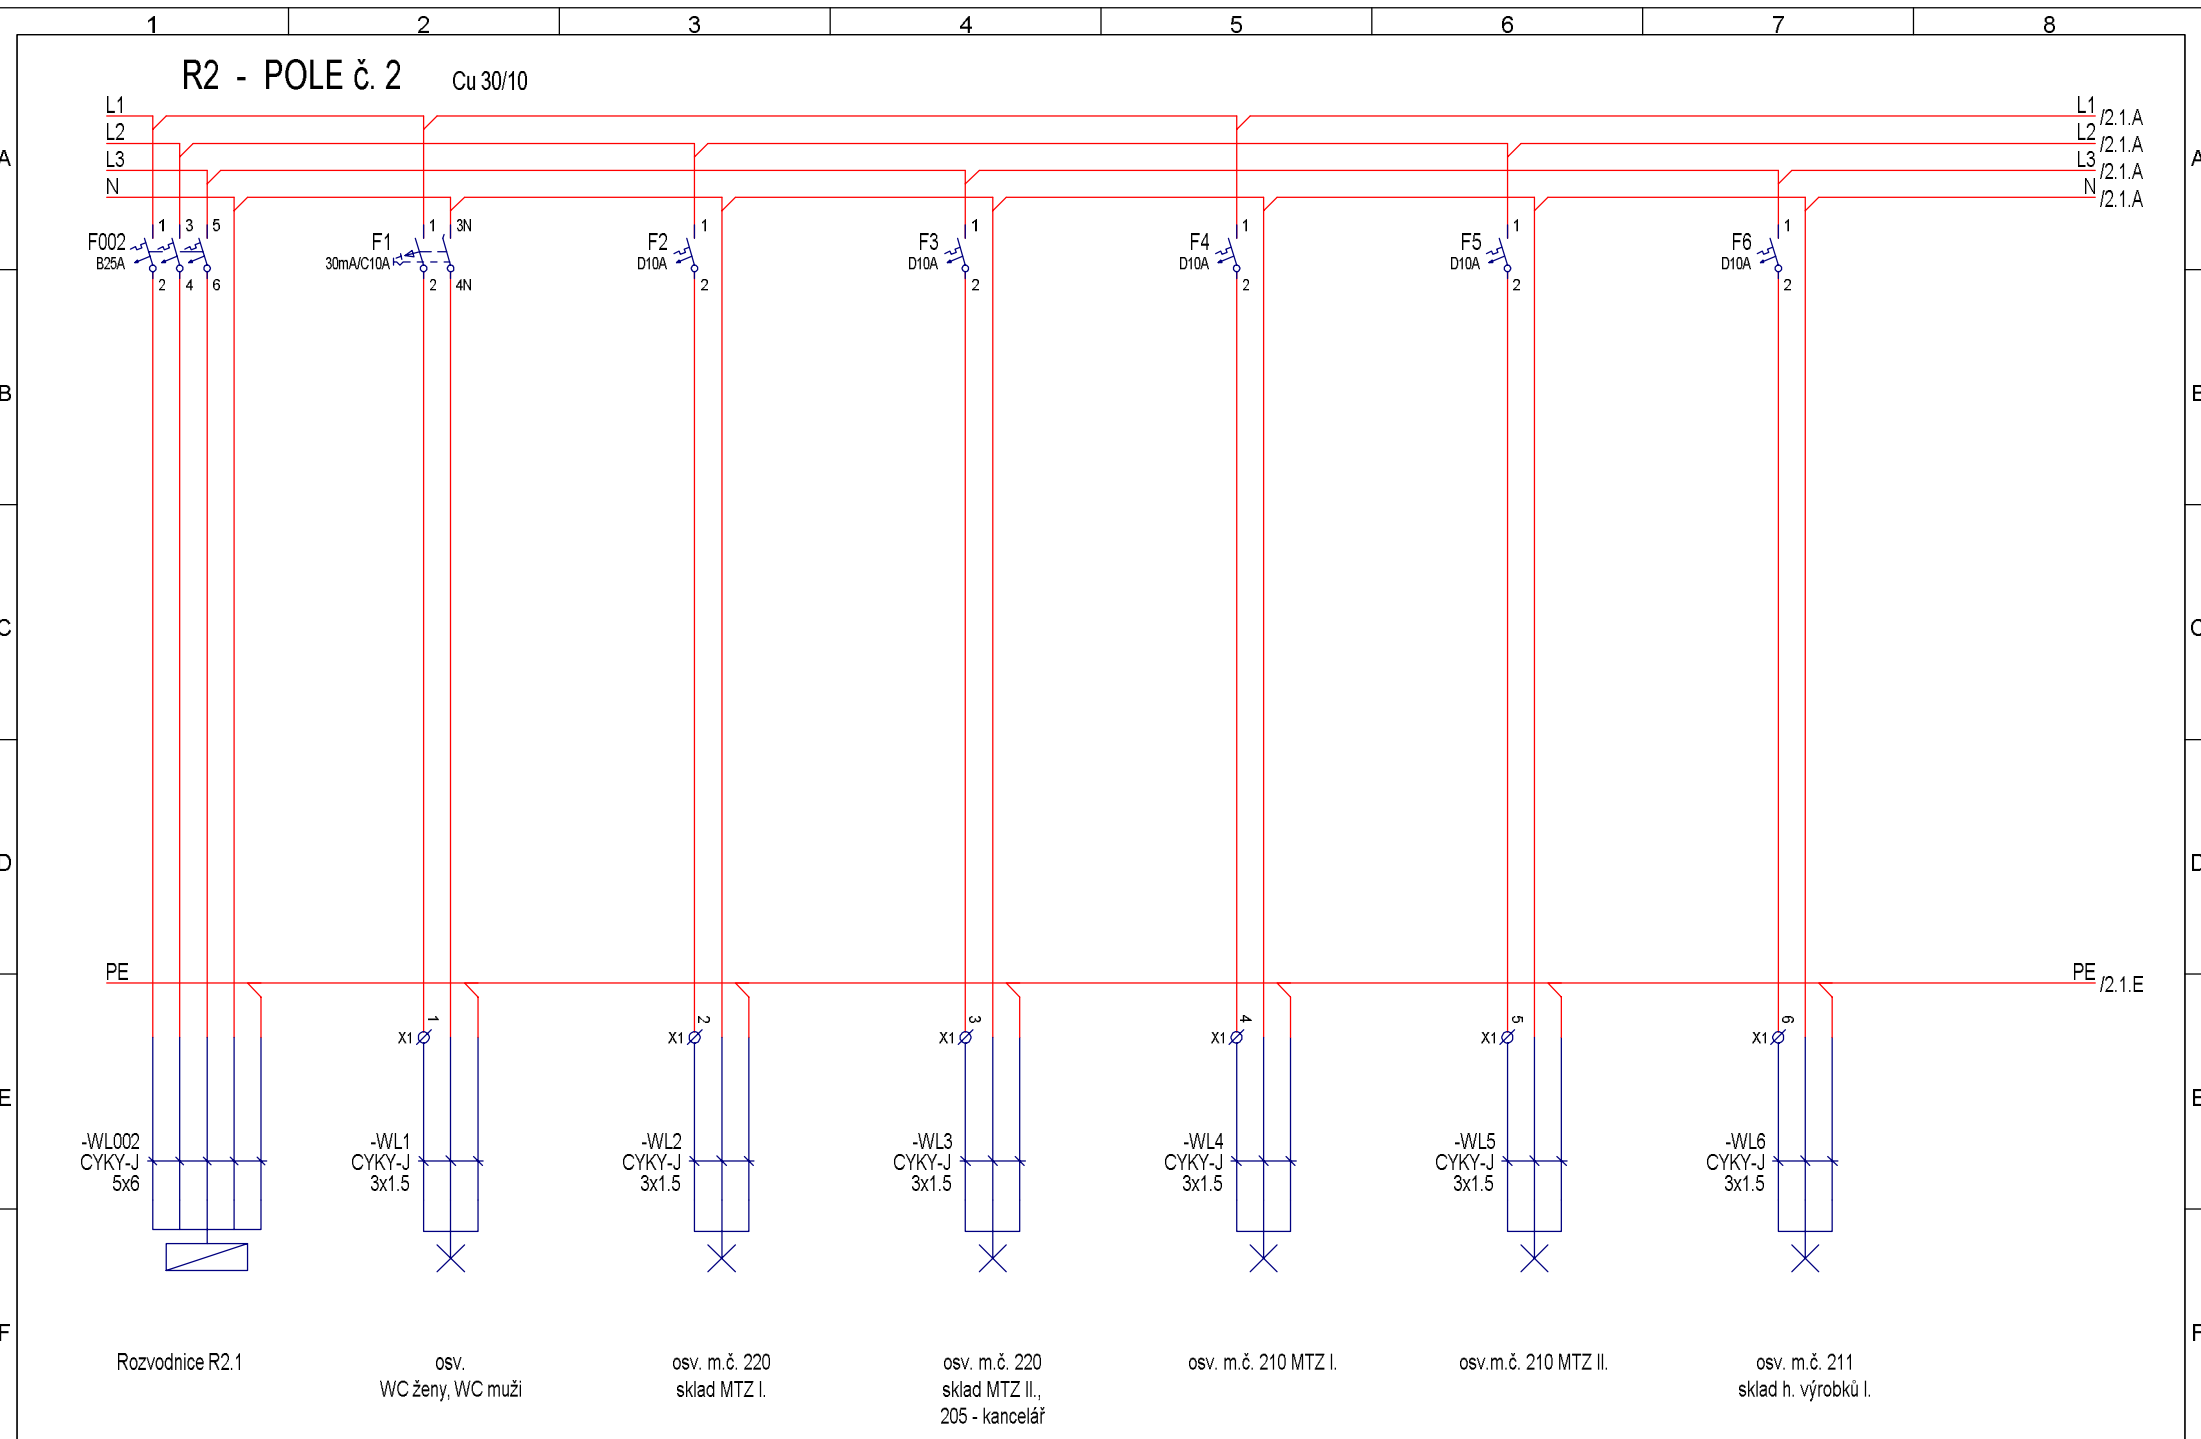

				Zm.	11.10.2017 Sukal	 DDS-CAD	Rozvodnice R2 pole č.2	System: R2 pole č.2		=	
				Apr.	11.10.2017					+	
				Stát				Projekt:		Výkres čis:	Výkres: 1
Rev.	Úpravy	Datum	Jméno	Norm	Zdroj:	Náhrada za:	Nahradit:	Vícepólové schéma		BMT_6511	Počet: 8

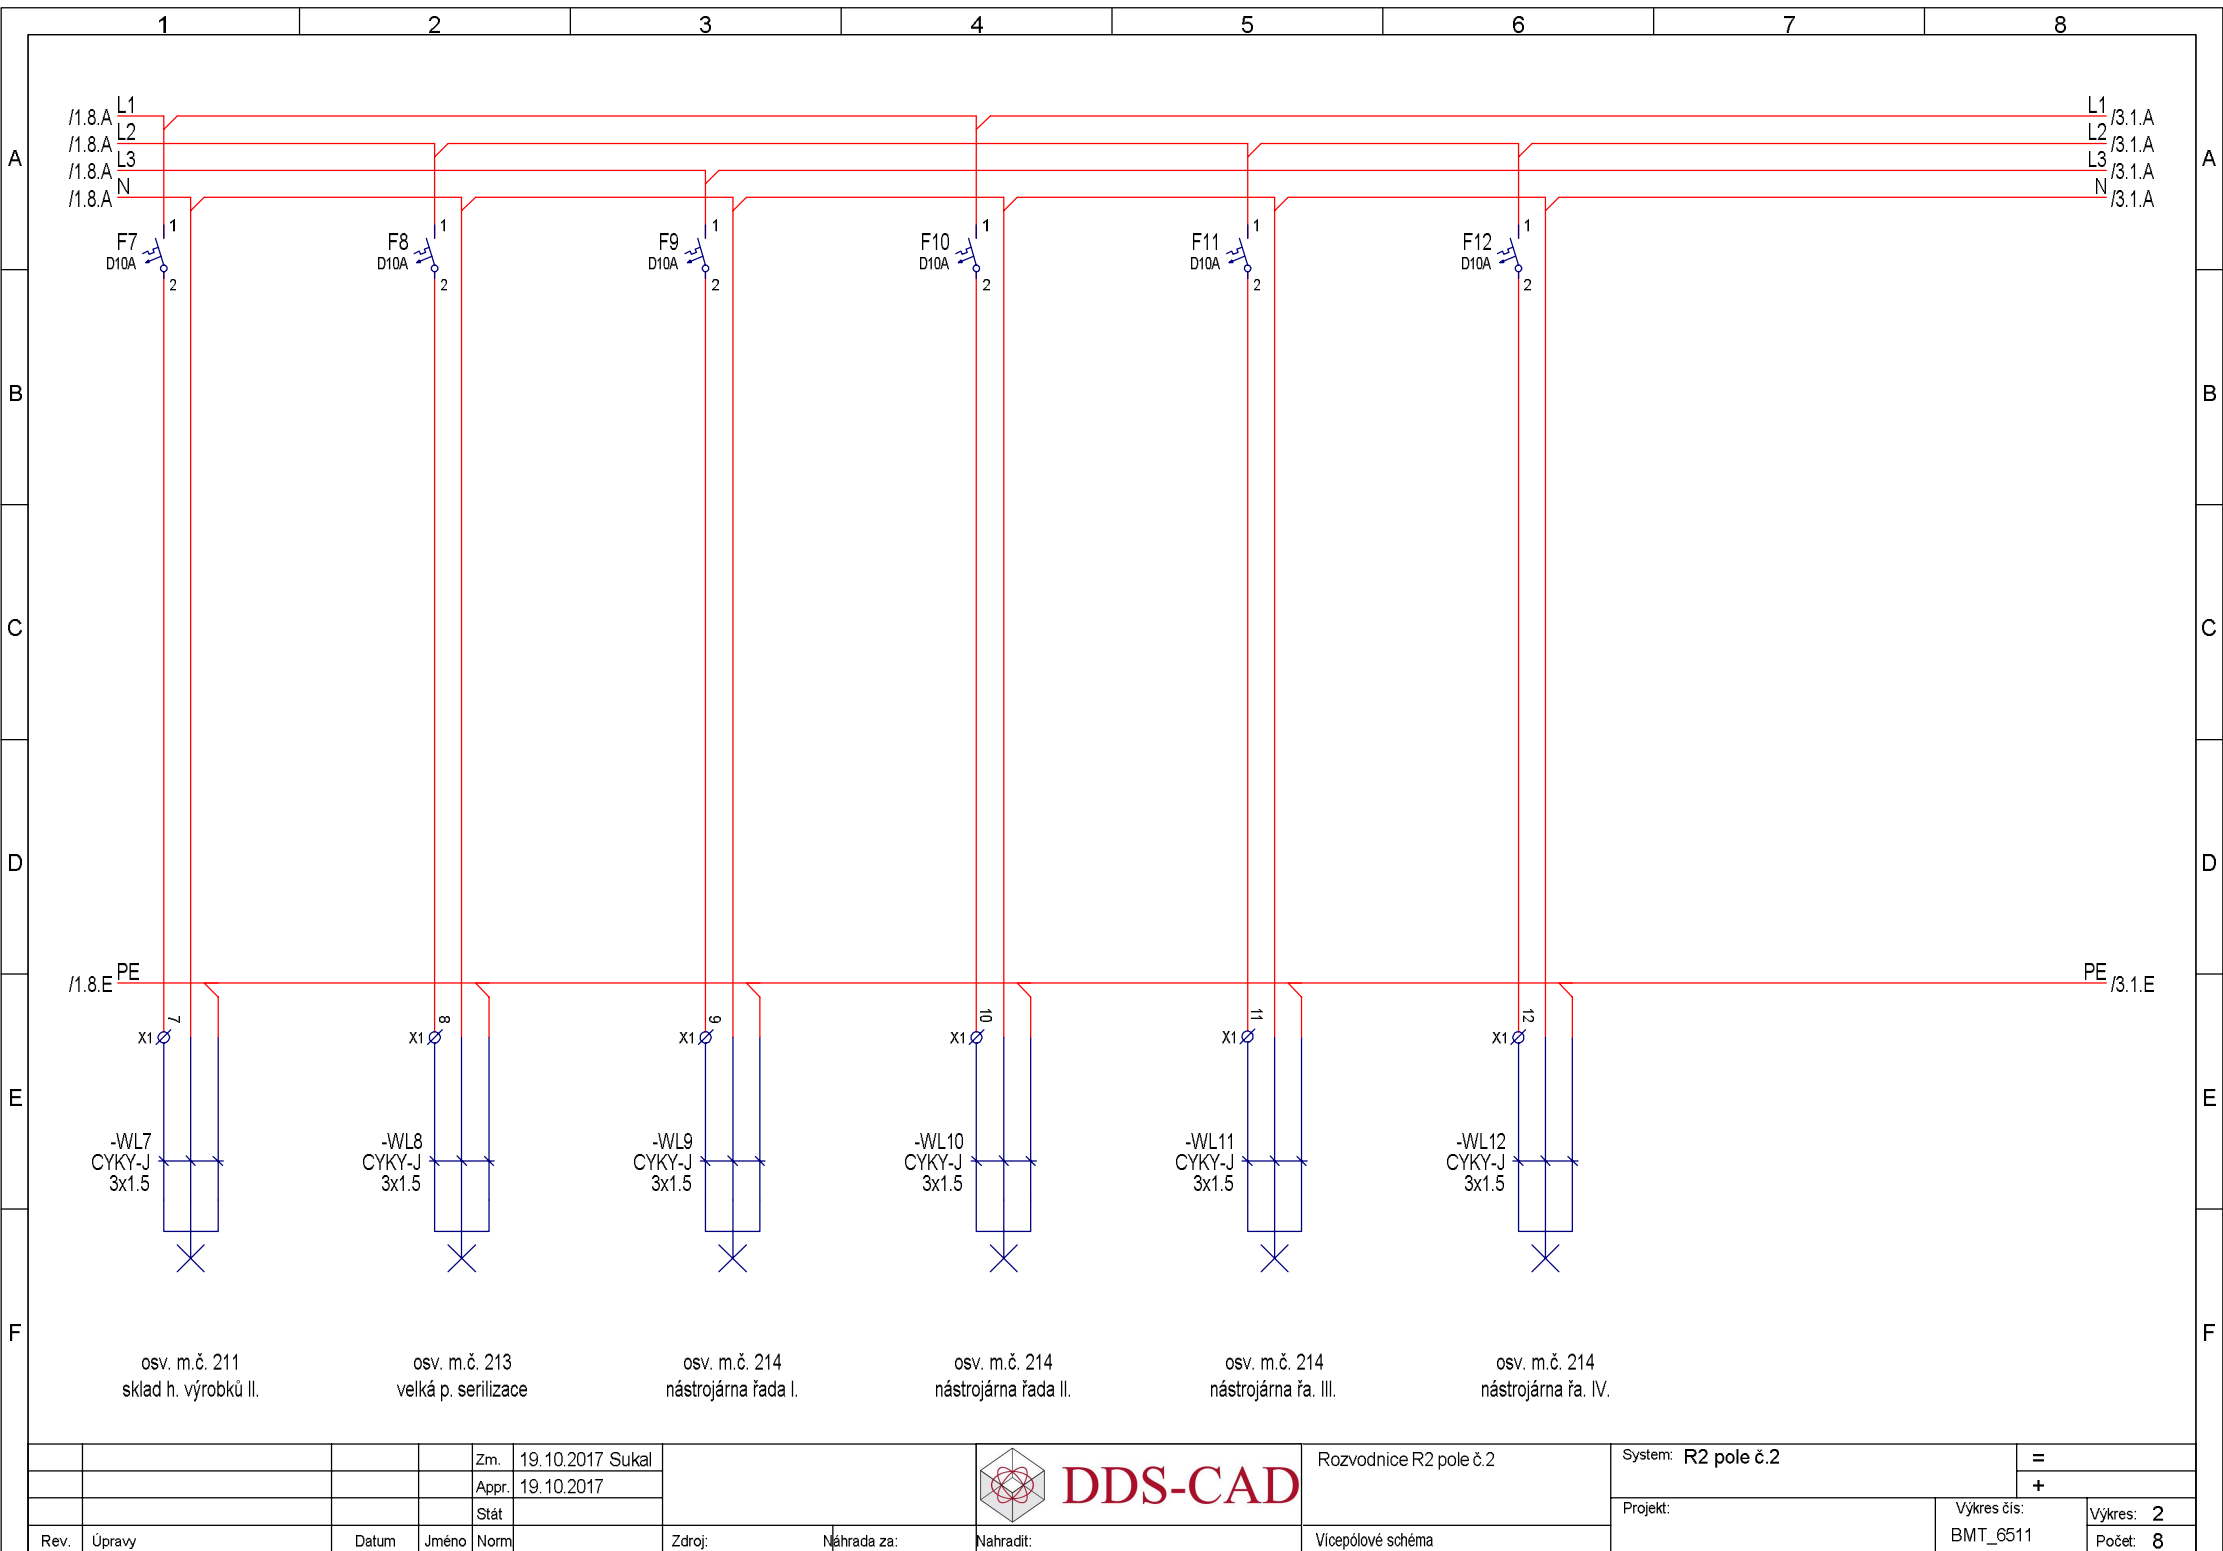

				Zm.	19.10.2017	Sukal	 DDS-CAD	Rozvodnice R2 pole č.2	System: R2 pole č.2		=
				Apr.	19.10.2017						+
				Stát					Projekt:	Výkres čis:	Výkres: 2
Rev.	Úpravy	Datum	Jméno	Norm	Zdroj:		Náhrada za:	Nahradit:	Vícepólové schéma		Počet: 8

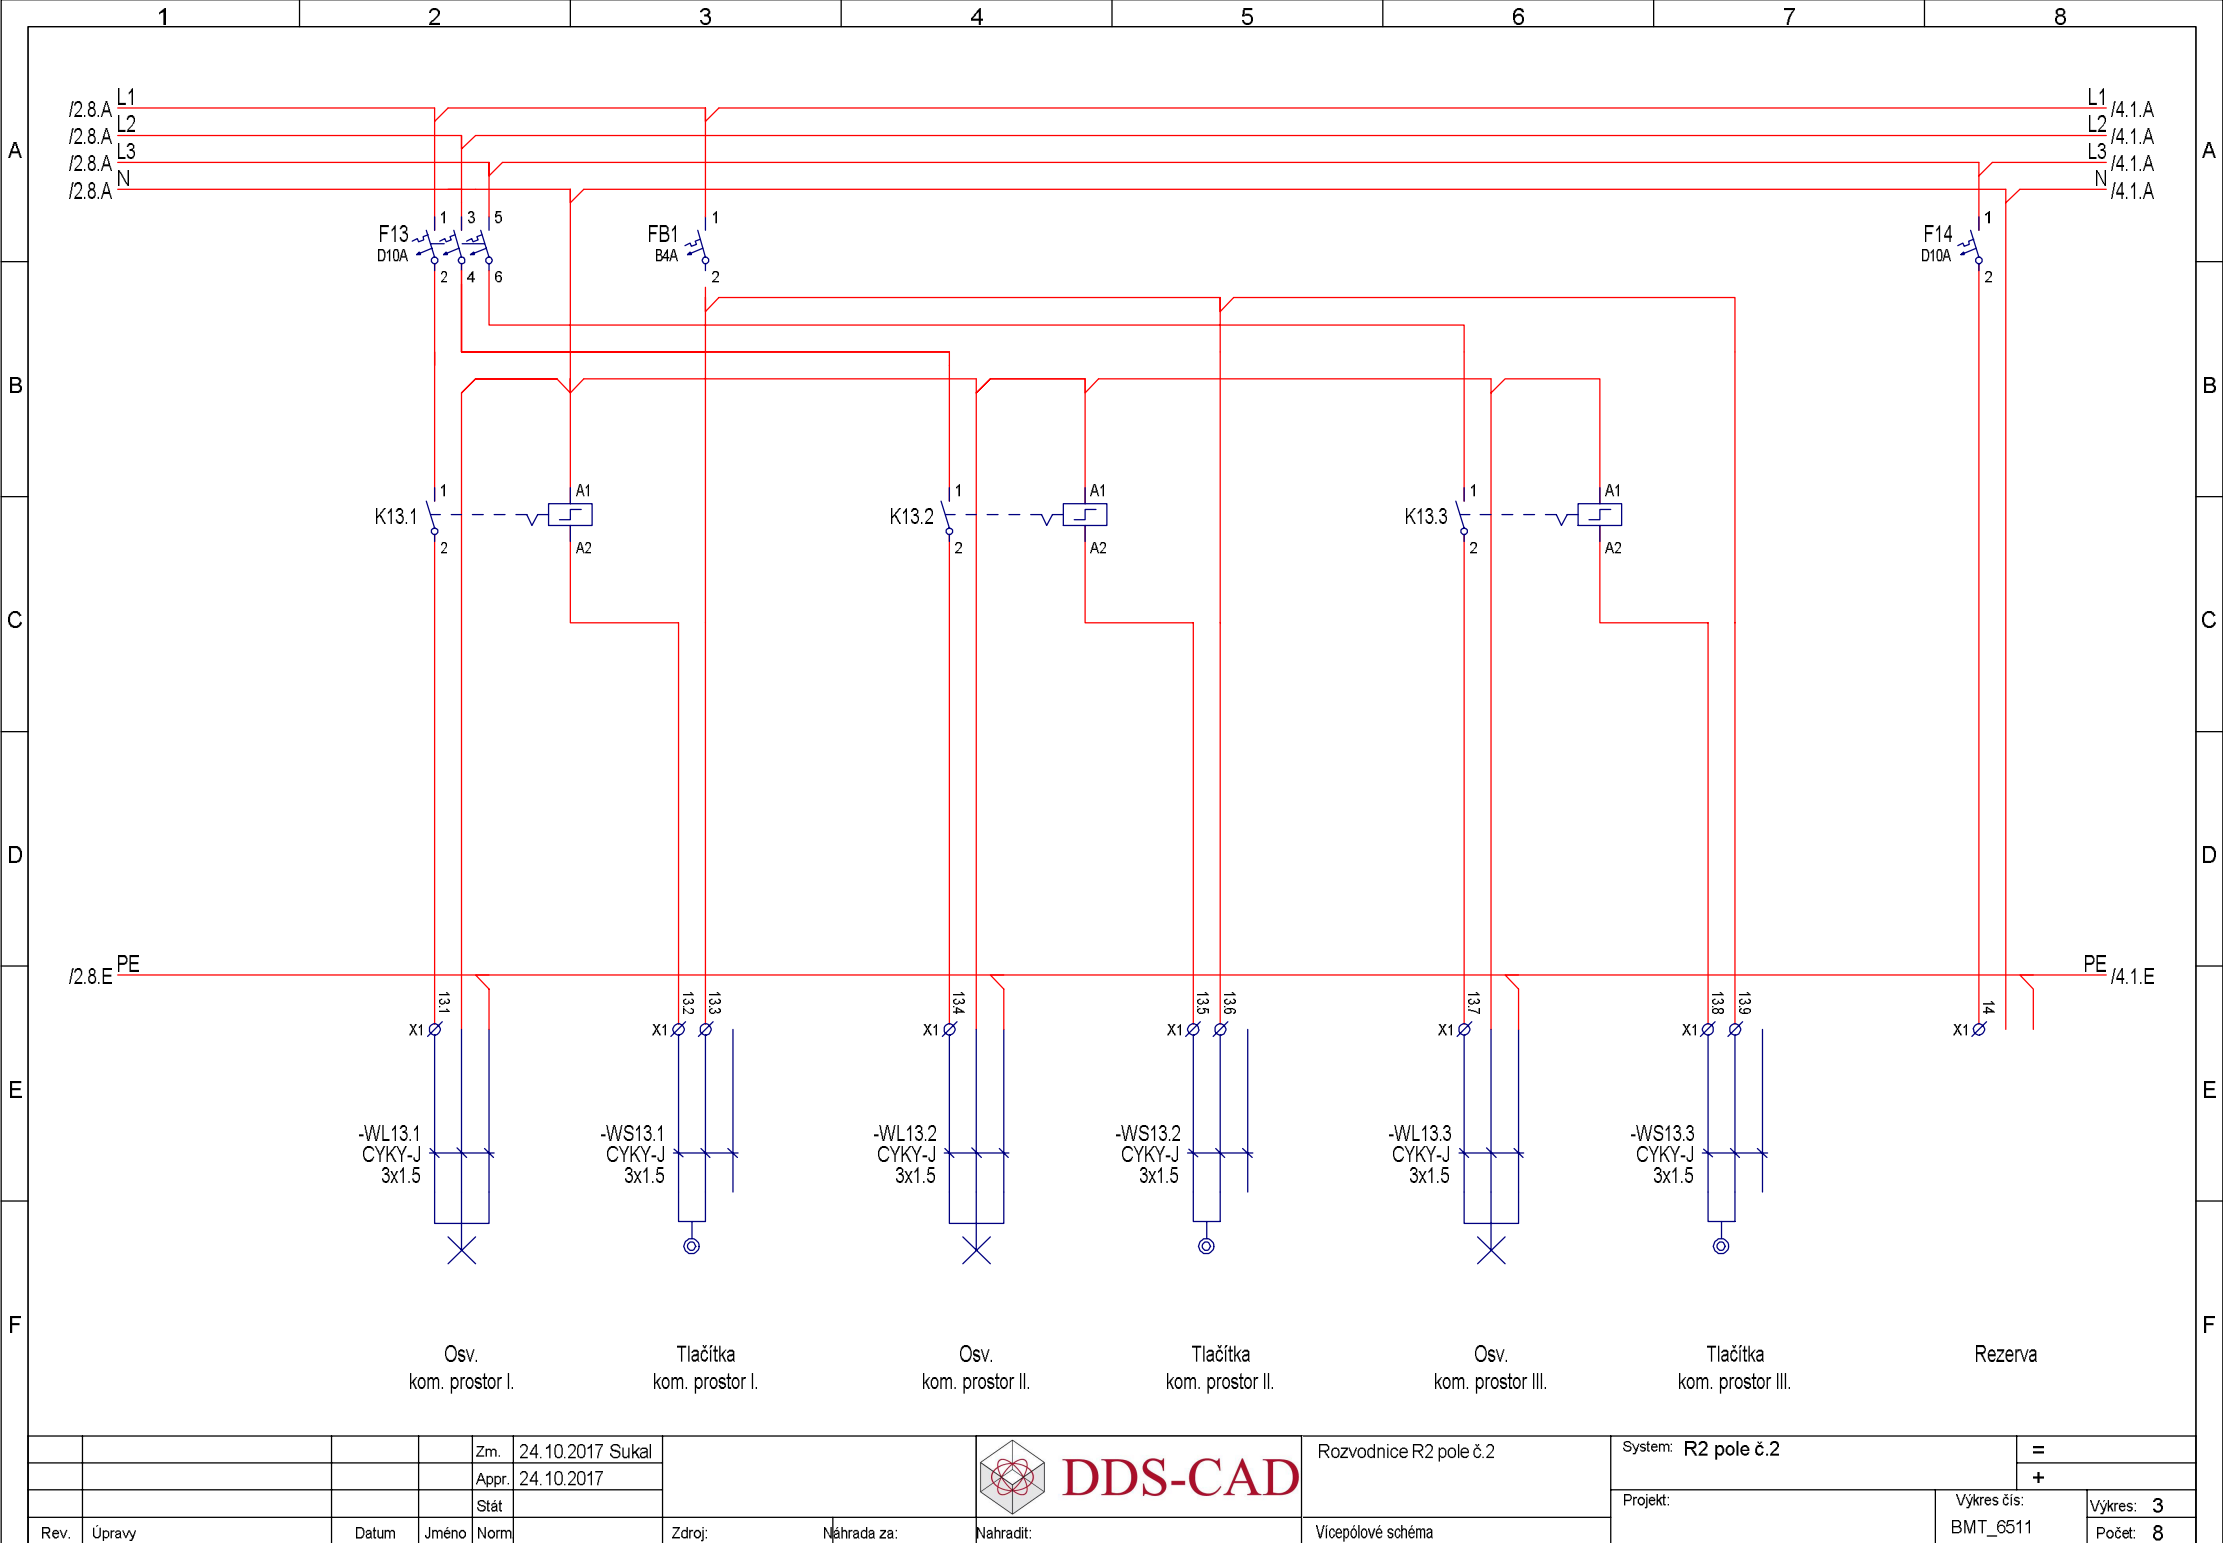

DDS-CAD

Rozvodnice R2 pole č.2


System: R2 pole č.2

Projekt:


Výkres čis: BMT_6511

Výkres: 3


Počet: 8

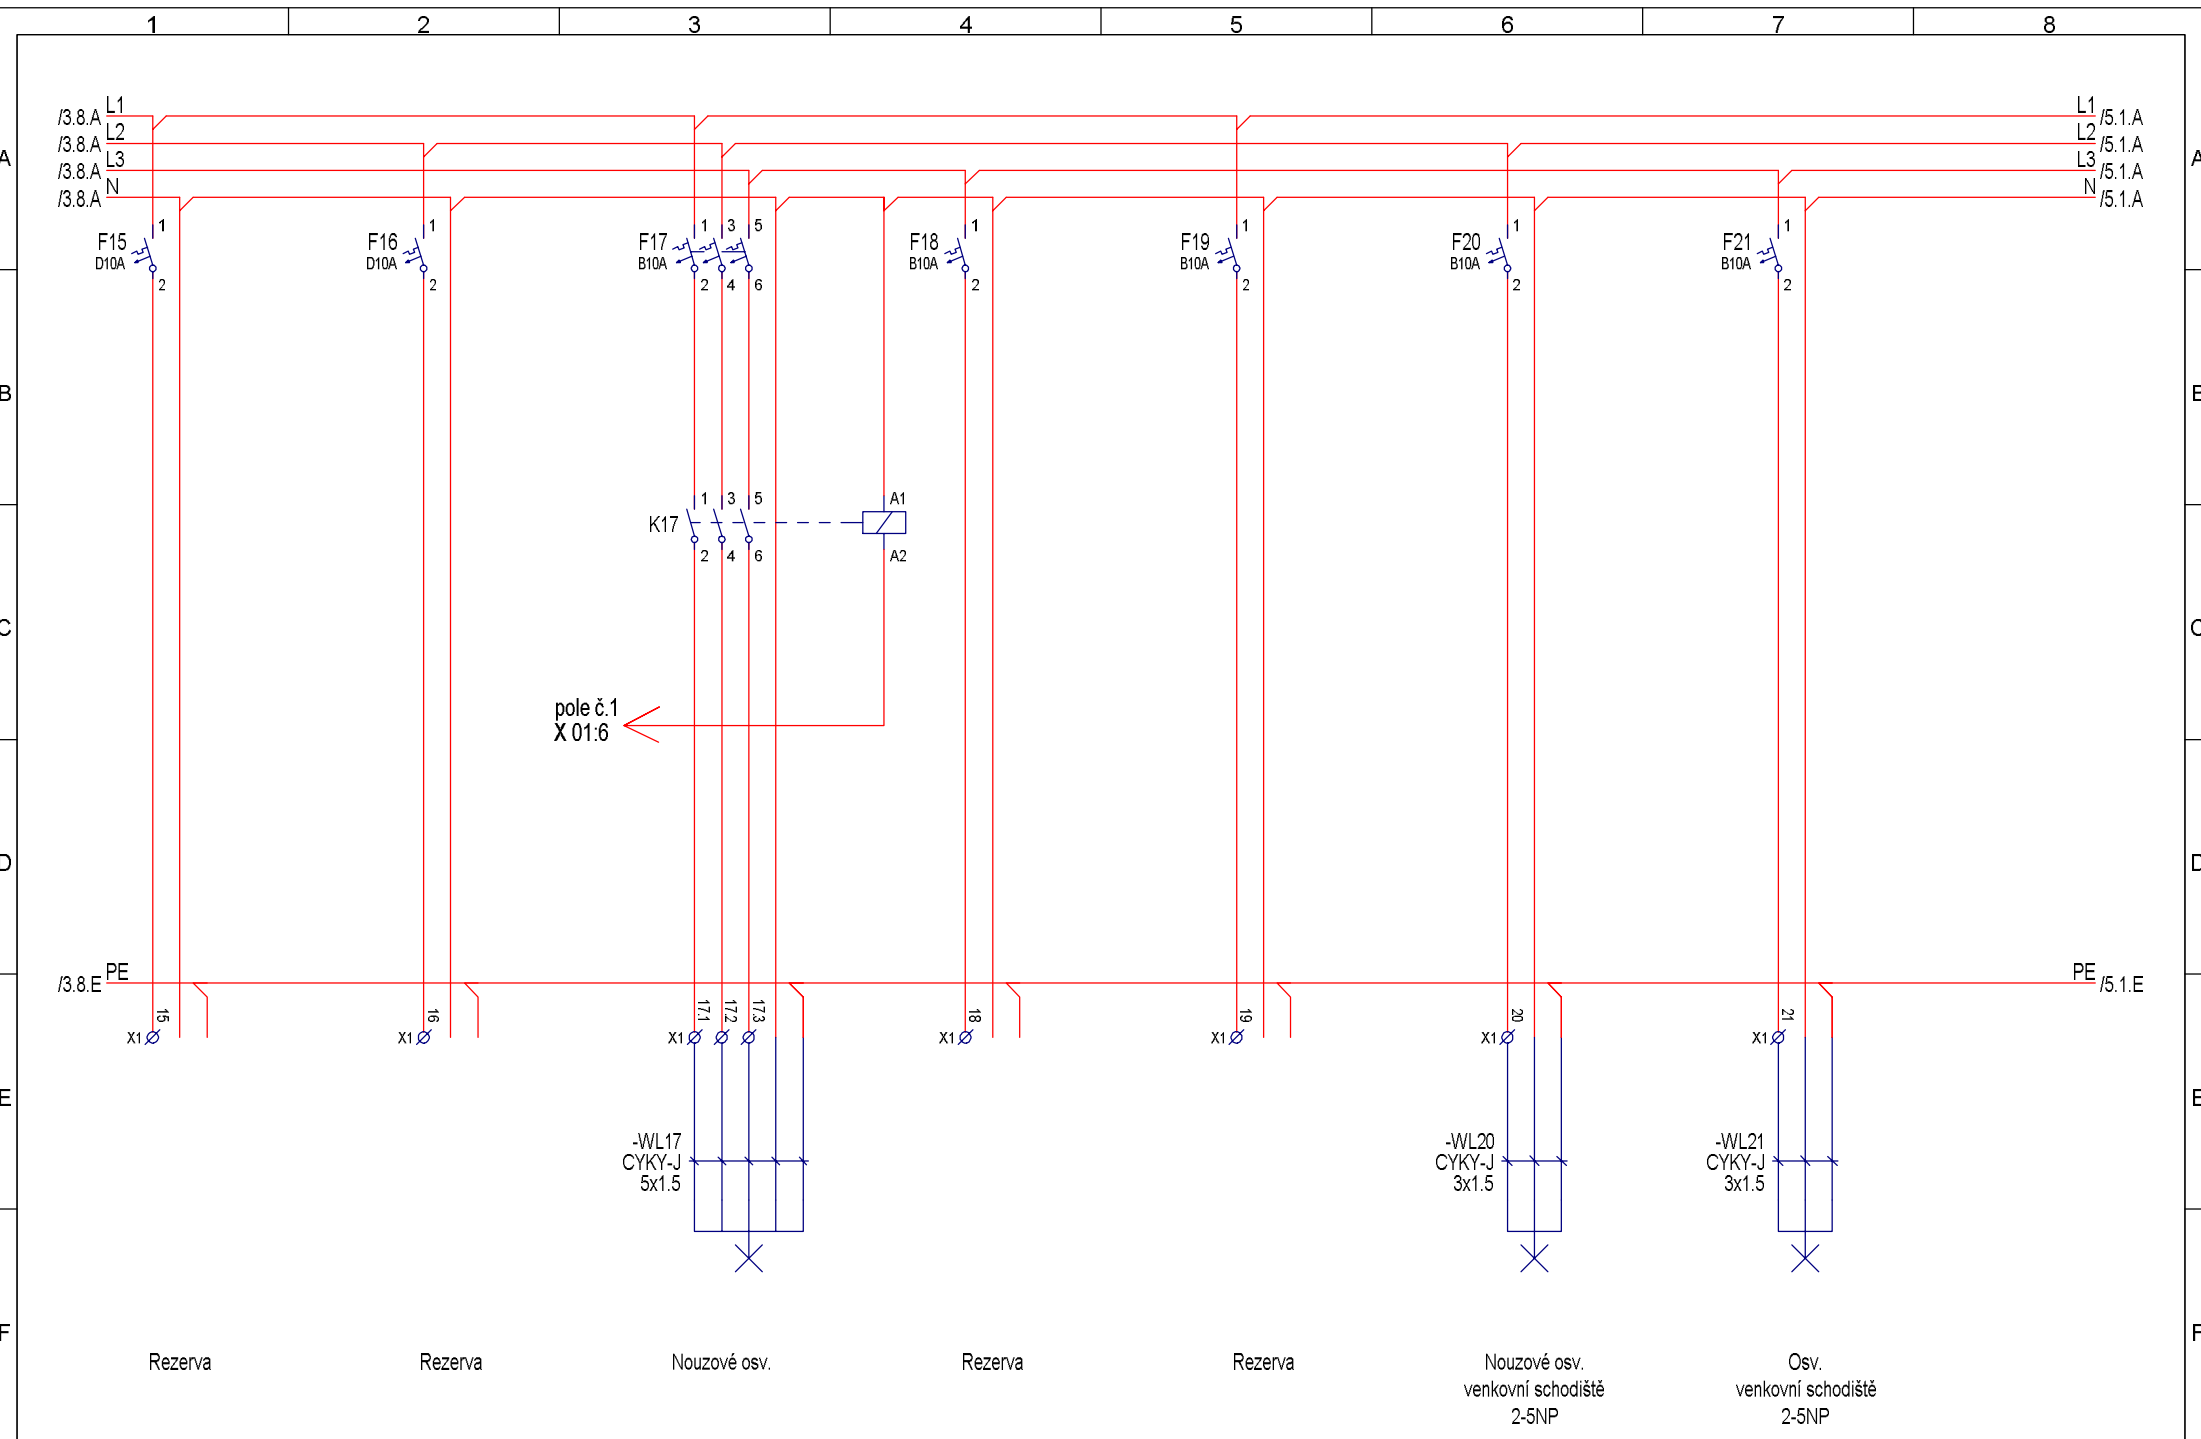


				Zm.	24.10.2017 Sukal	<div> DDS-CAD</div>		Rozvodnice R2 pole č.2		System: R2 pole č.2		=	
				Appr.	24.10.2017							+	
				Stát									
Rev.	Úpravy	Datum	Jméno	Norm		Zdroj:	Náhrada za:	Nahradit:	Vícepólové schéma	Projekt:	Výkres čis: BMT_6511	Výkres: 4	Počet: 8

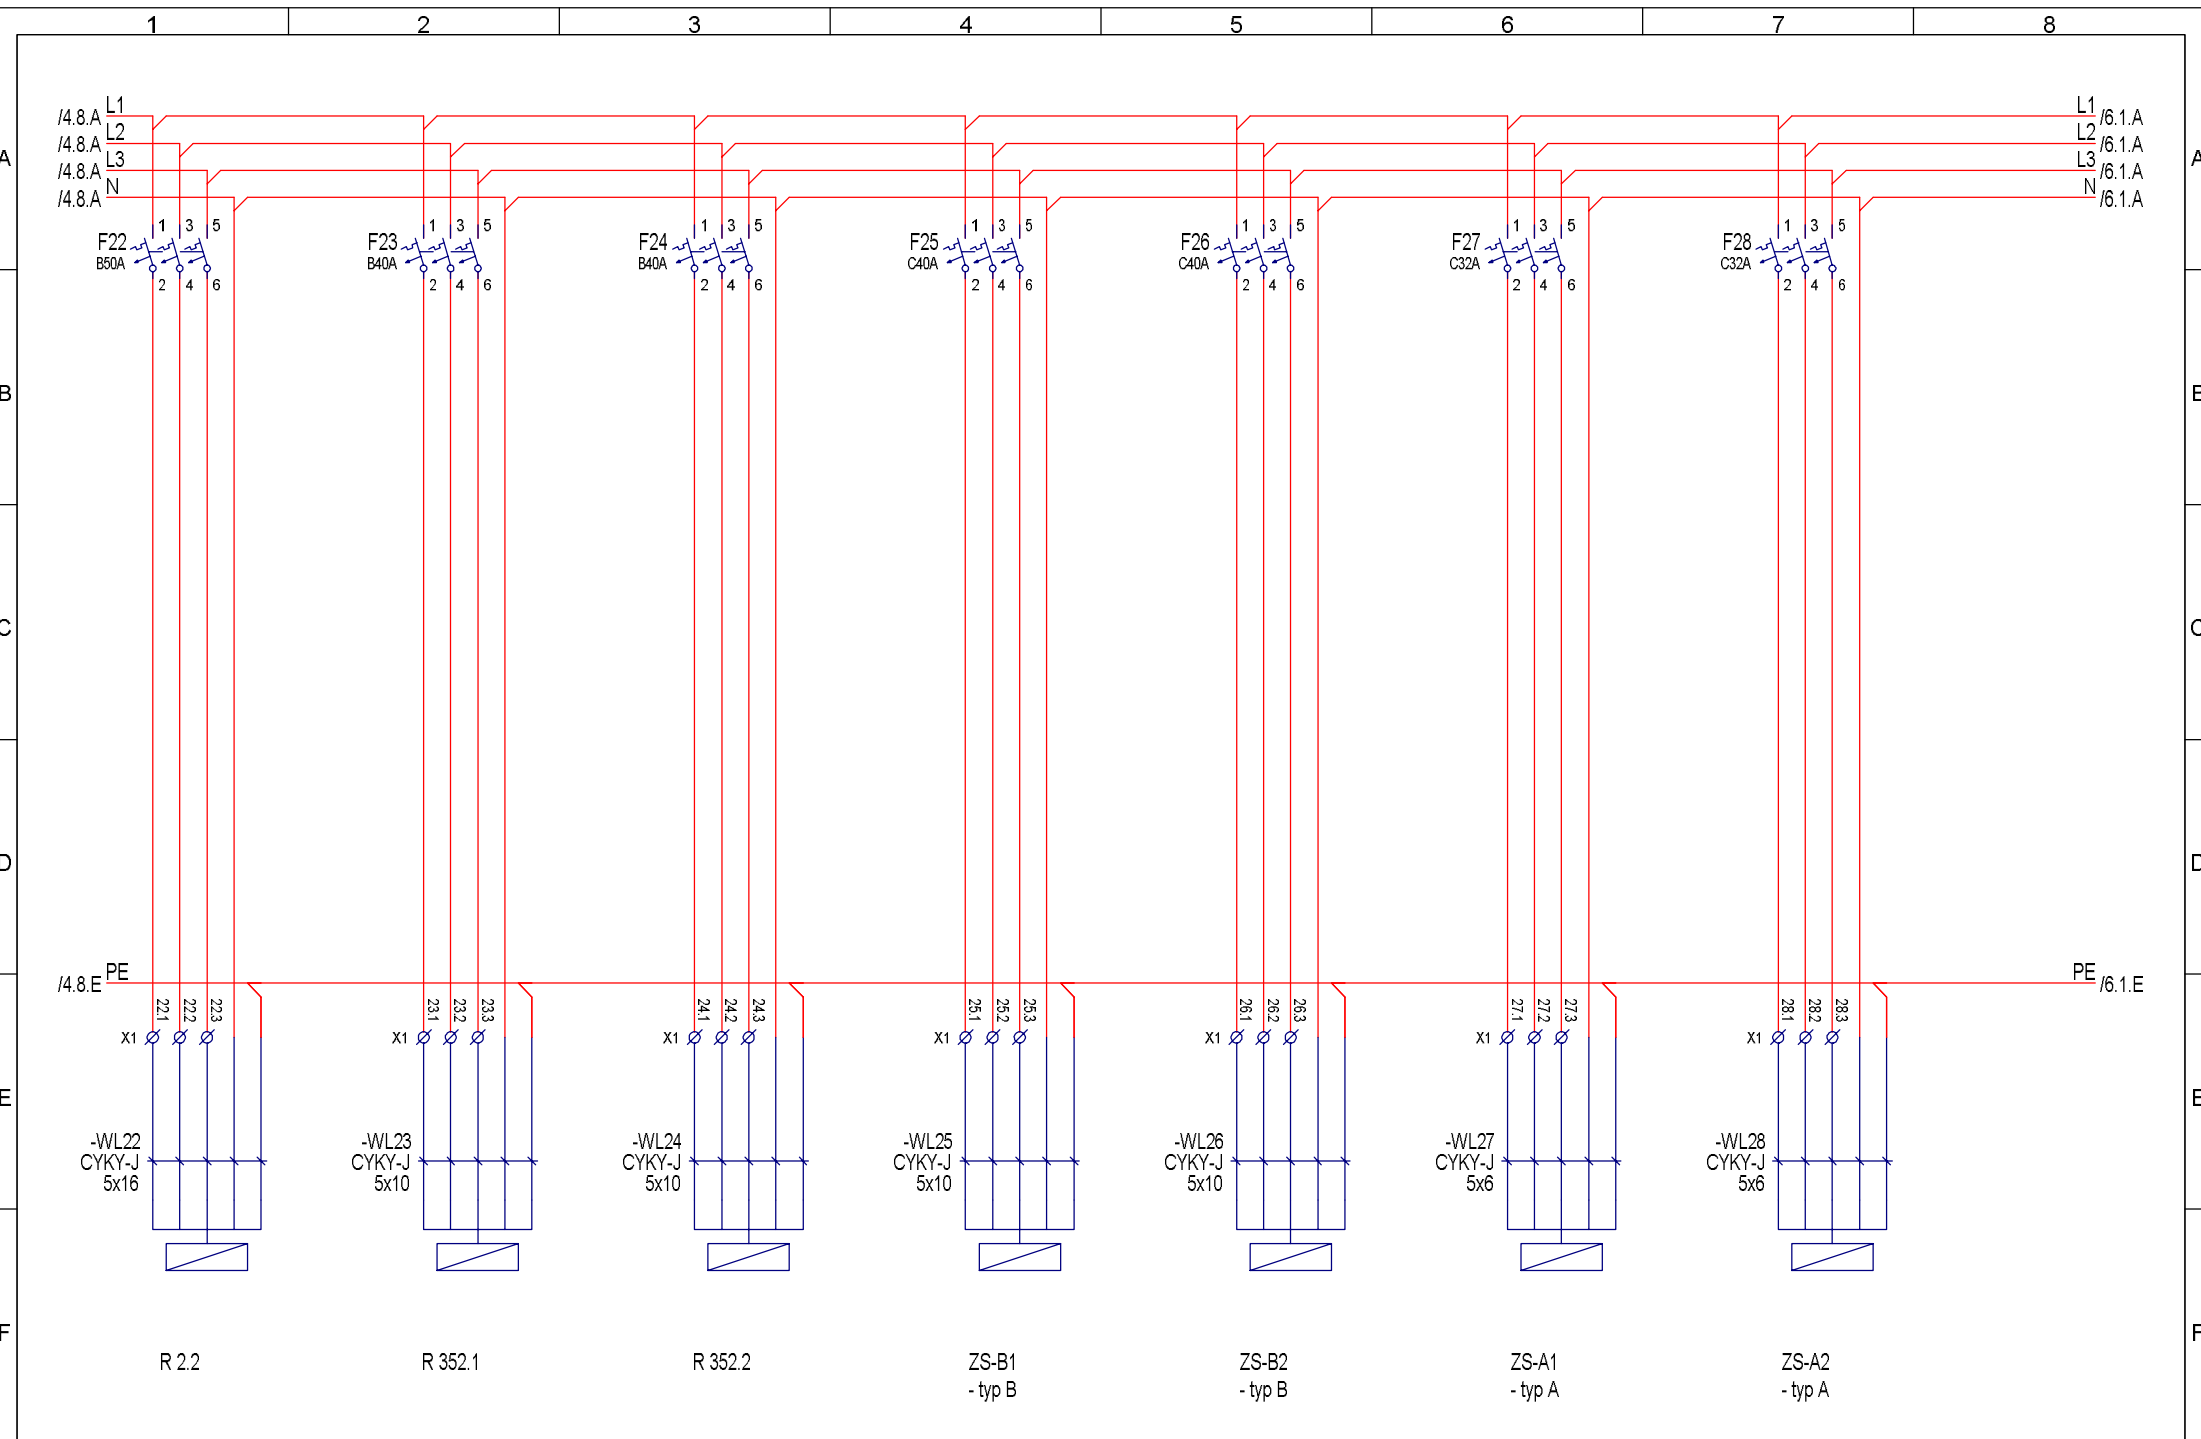


				Zm.	29.11.2017 Sukal	 DDS-CAD	Rozvodnice R2 pole č.2	System: R2 pole č.2		=	
				Apr.	29.11.2017					+	
				Stát				Projekt:		Výkres čis:	Výkres: 5
Rev.	Úpravy	Datum	Jméno	Norm	Zdroj:	Náhrada za:	Nahradit:	Vícepólové schéma		BMT_6511	Počet: 8

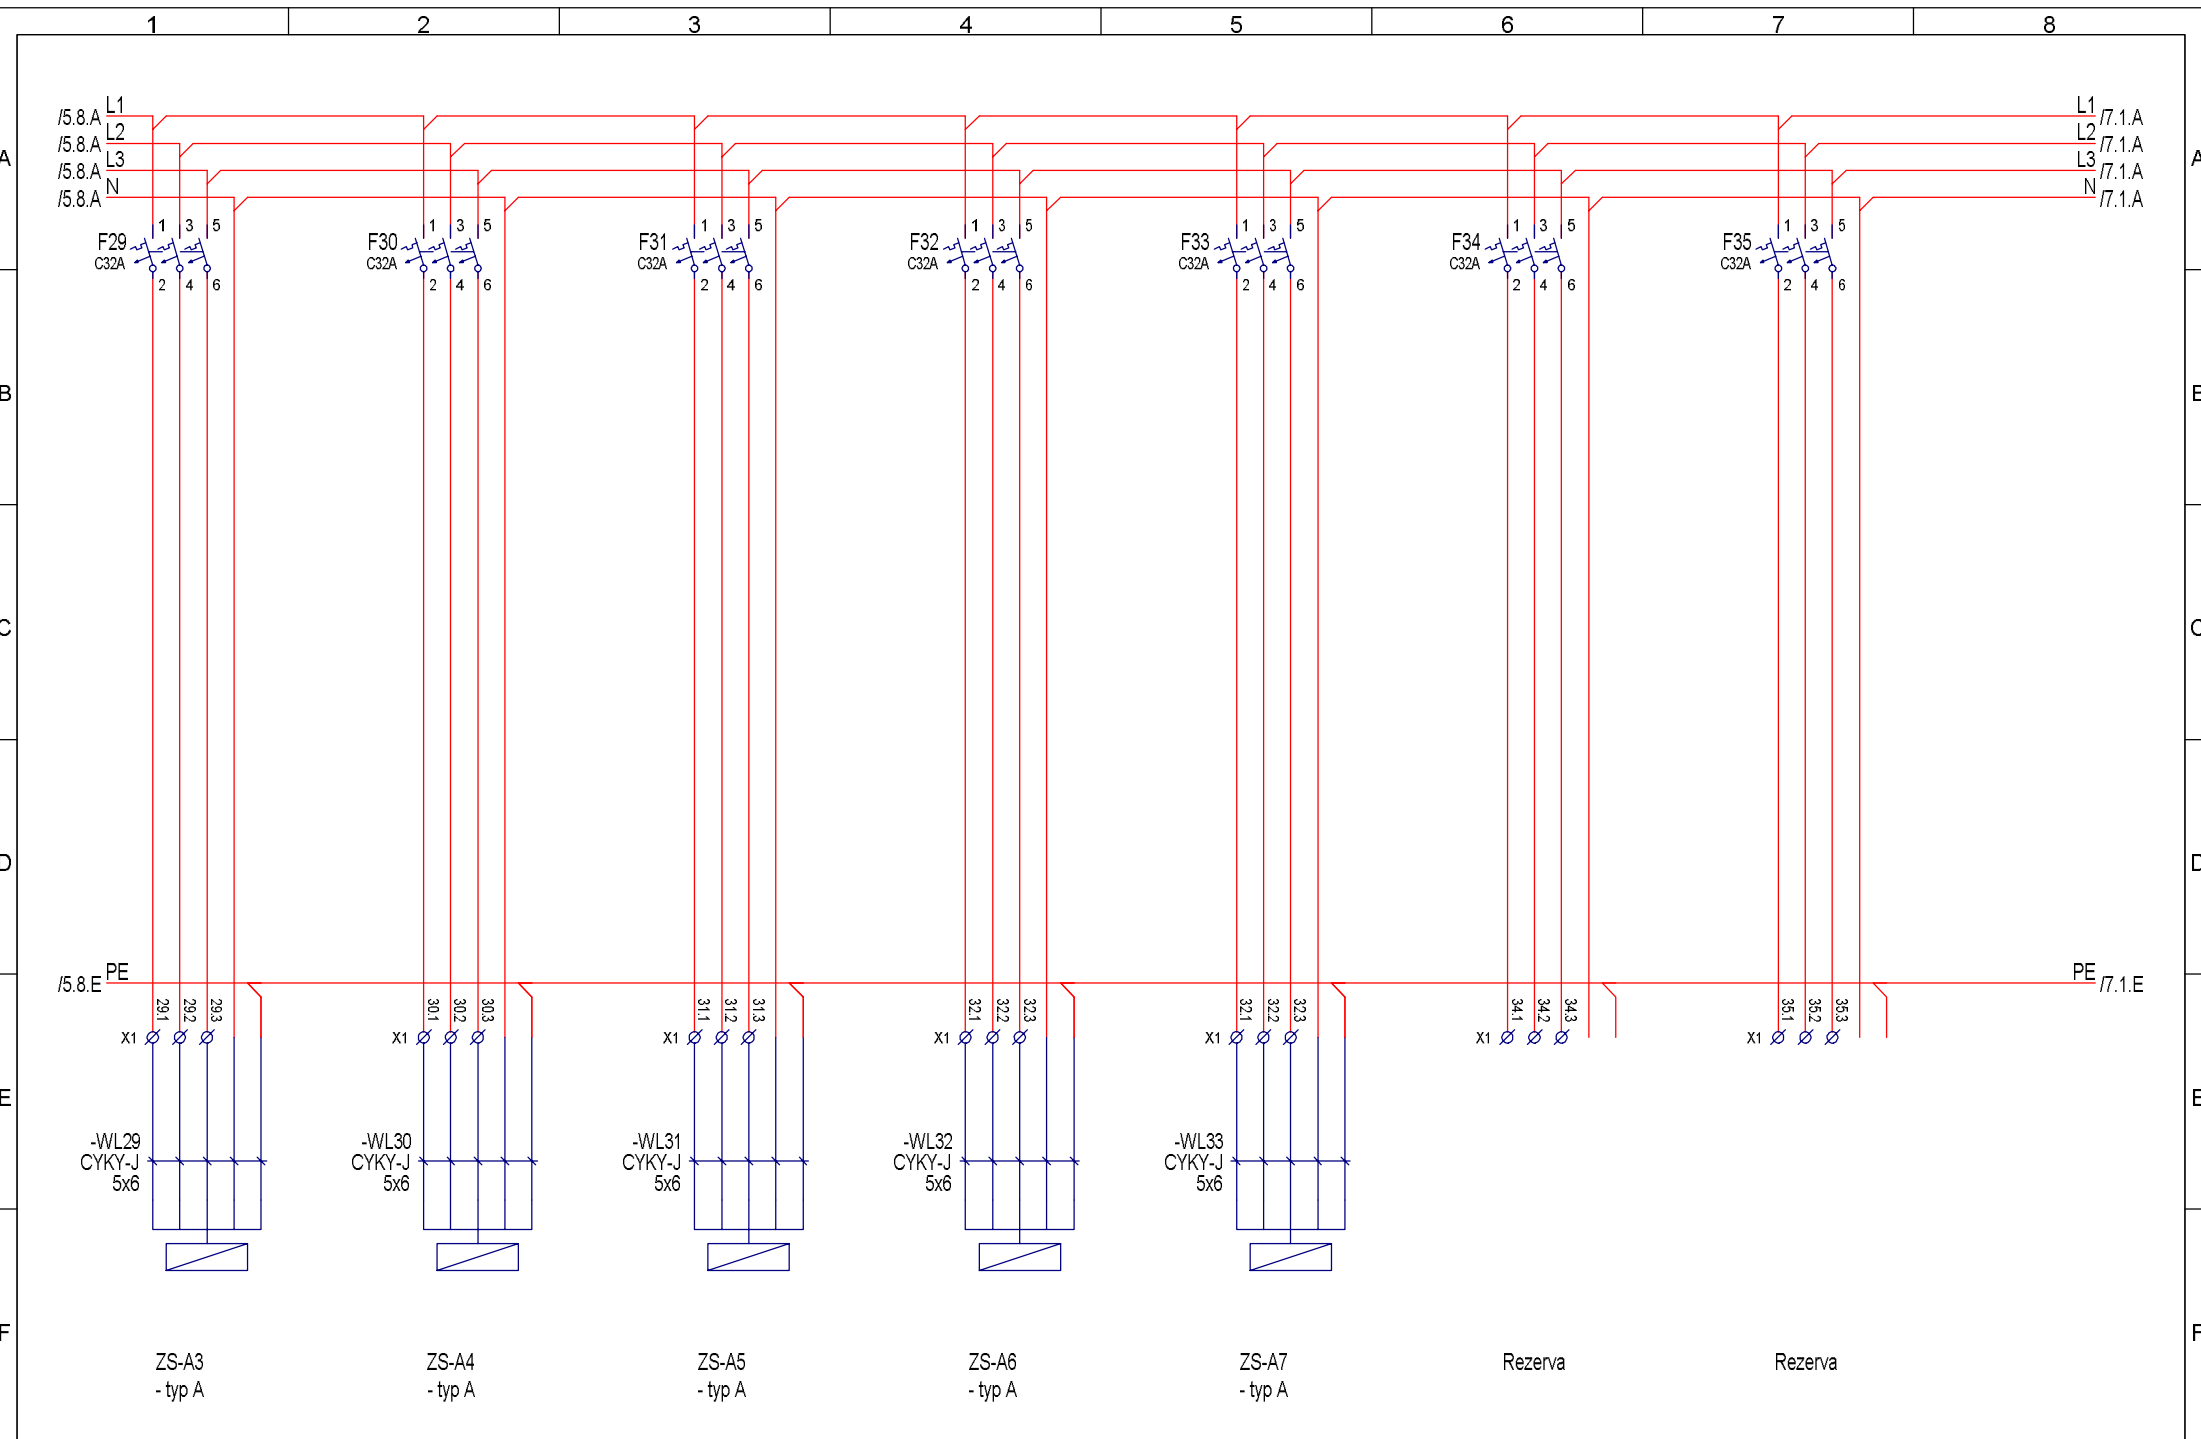

				Zm.	29.11.2017 Sukal	<div> DDS-CAD</div>	Rozvodnice R2 pole č.2	System: R2 pole č.2		=	
				Appr.	29.11.2017					+	
				Stát				Projekt:		Výkres čis:	Výkres: 6
Rev.	Úpravy	Datum	Jméno	Norm	Zdroj:	Náhrada za:	Nahradit:	Vícepólové schéma		BMT_6511	Počet: 8

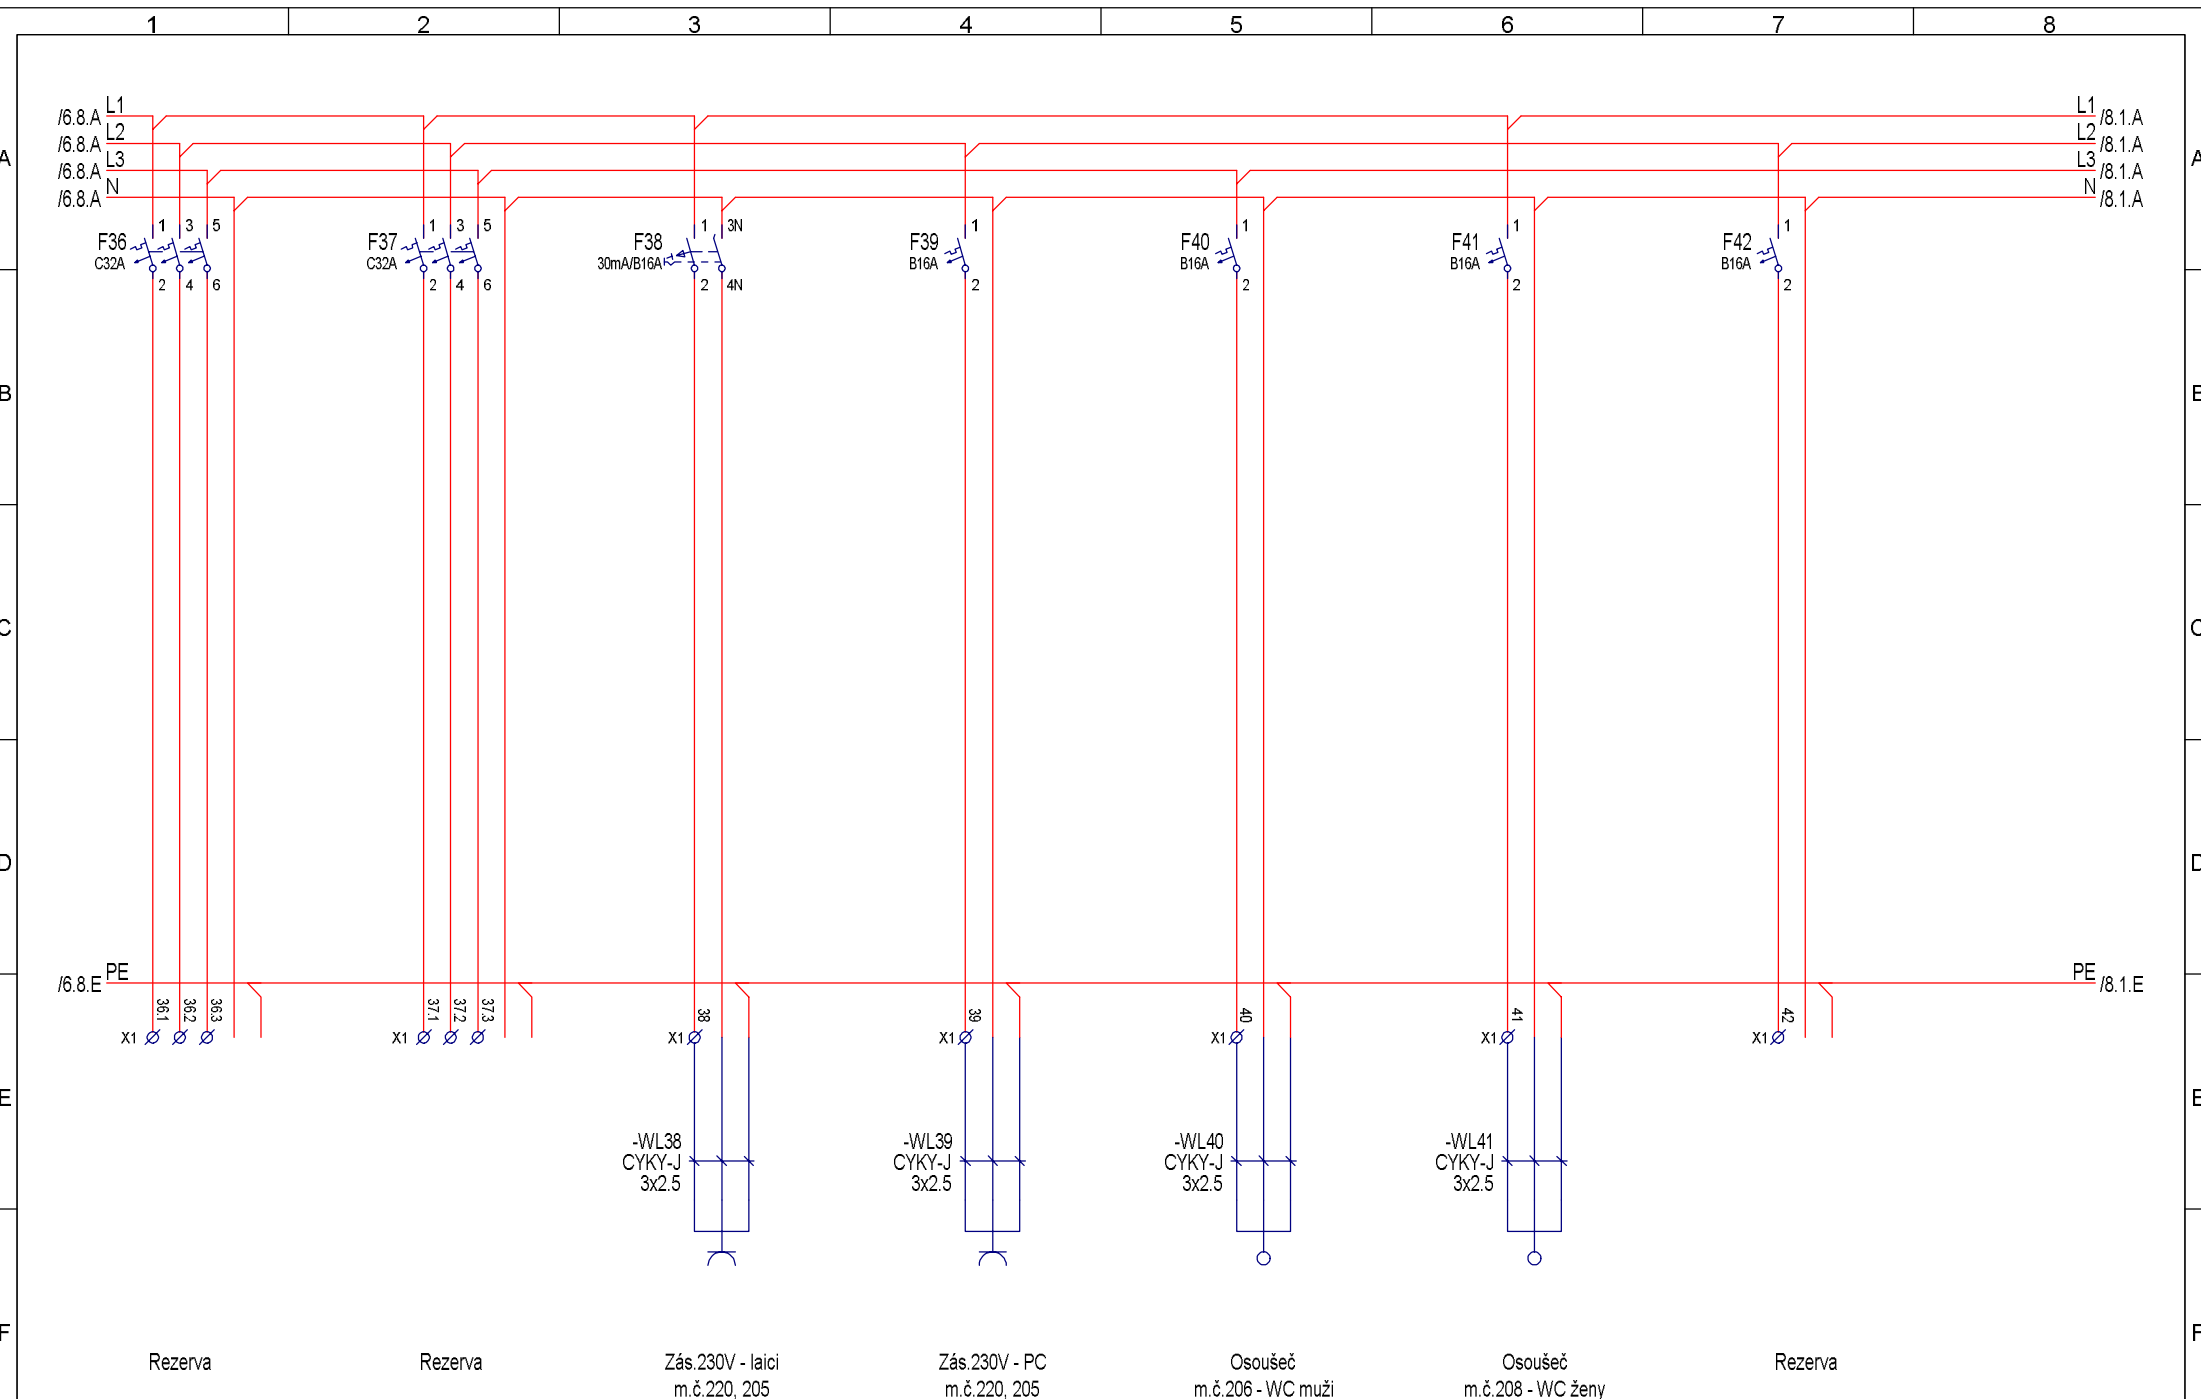

				Zm.	29.11.2017 Sukal	 DDS-CAD	Rozvodnice R2 pole č.2	System: R2 pole č.2		=	
				Appr.	29.11.2017					+	
				Stát				Projekt:		Výkres čis:	Výkres: 7
Rev.	Úpravy	Datum	Jméno	Norm	Zdroj:	Náhrada za:	Nahradit:	Vícepólové schéma		BMT_6511	Počet: 8

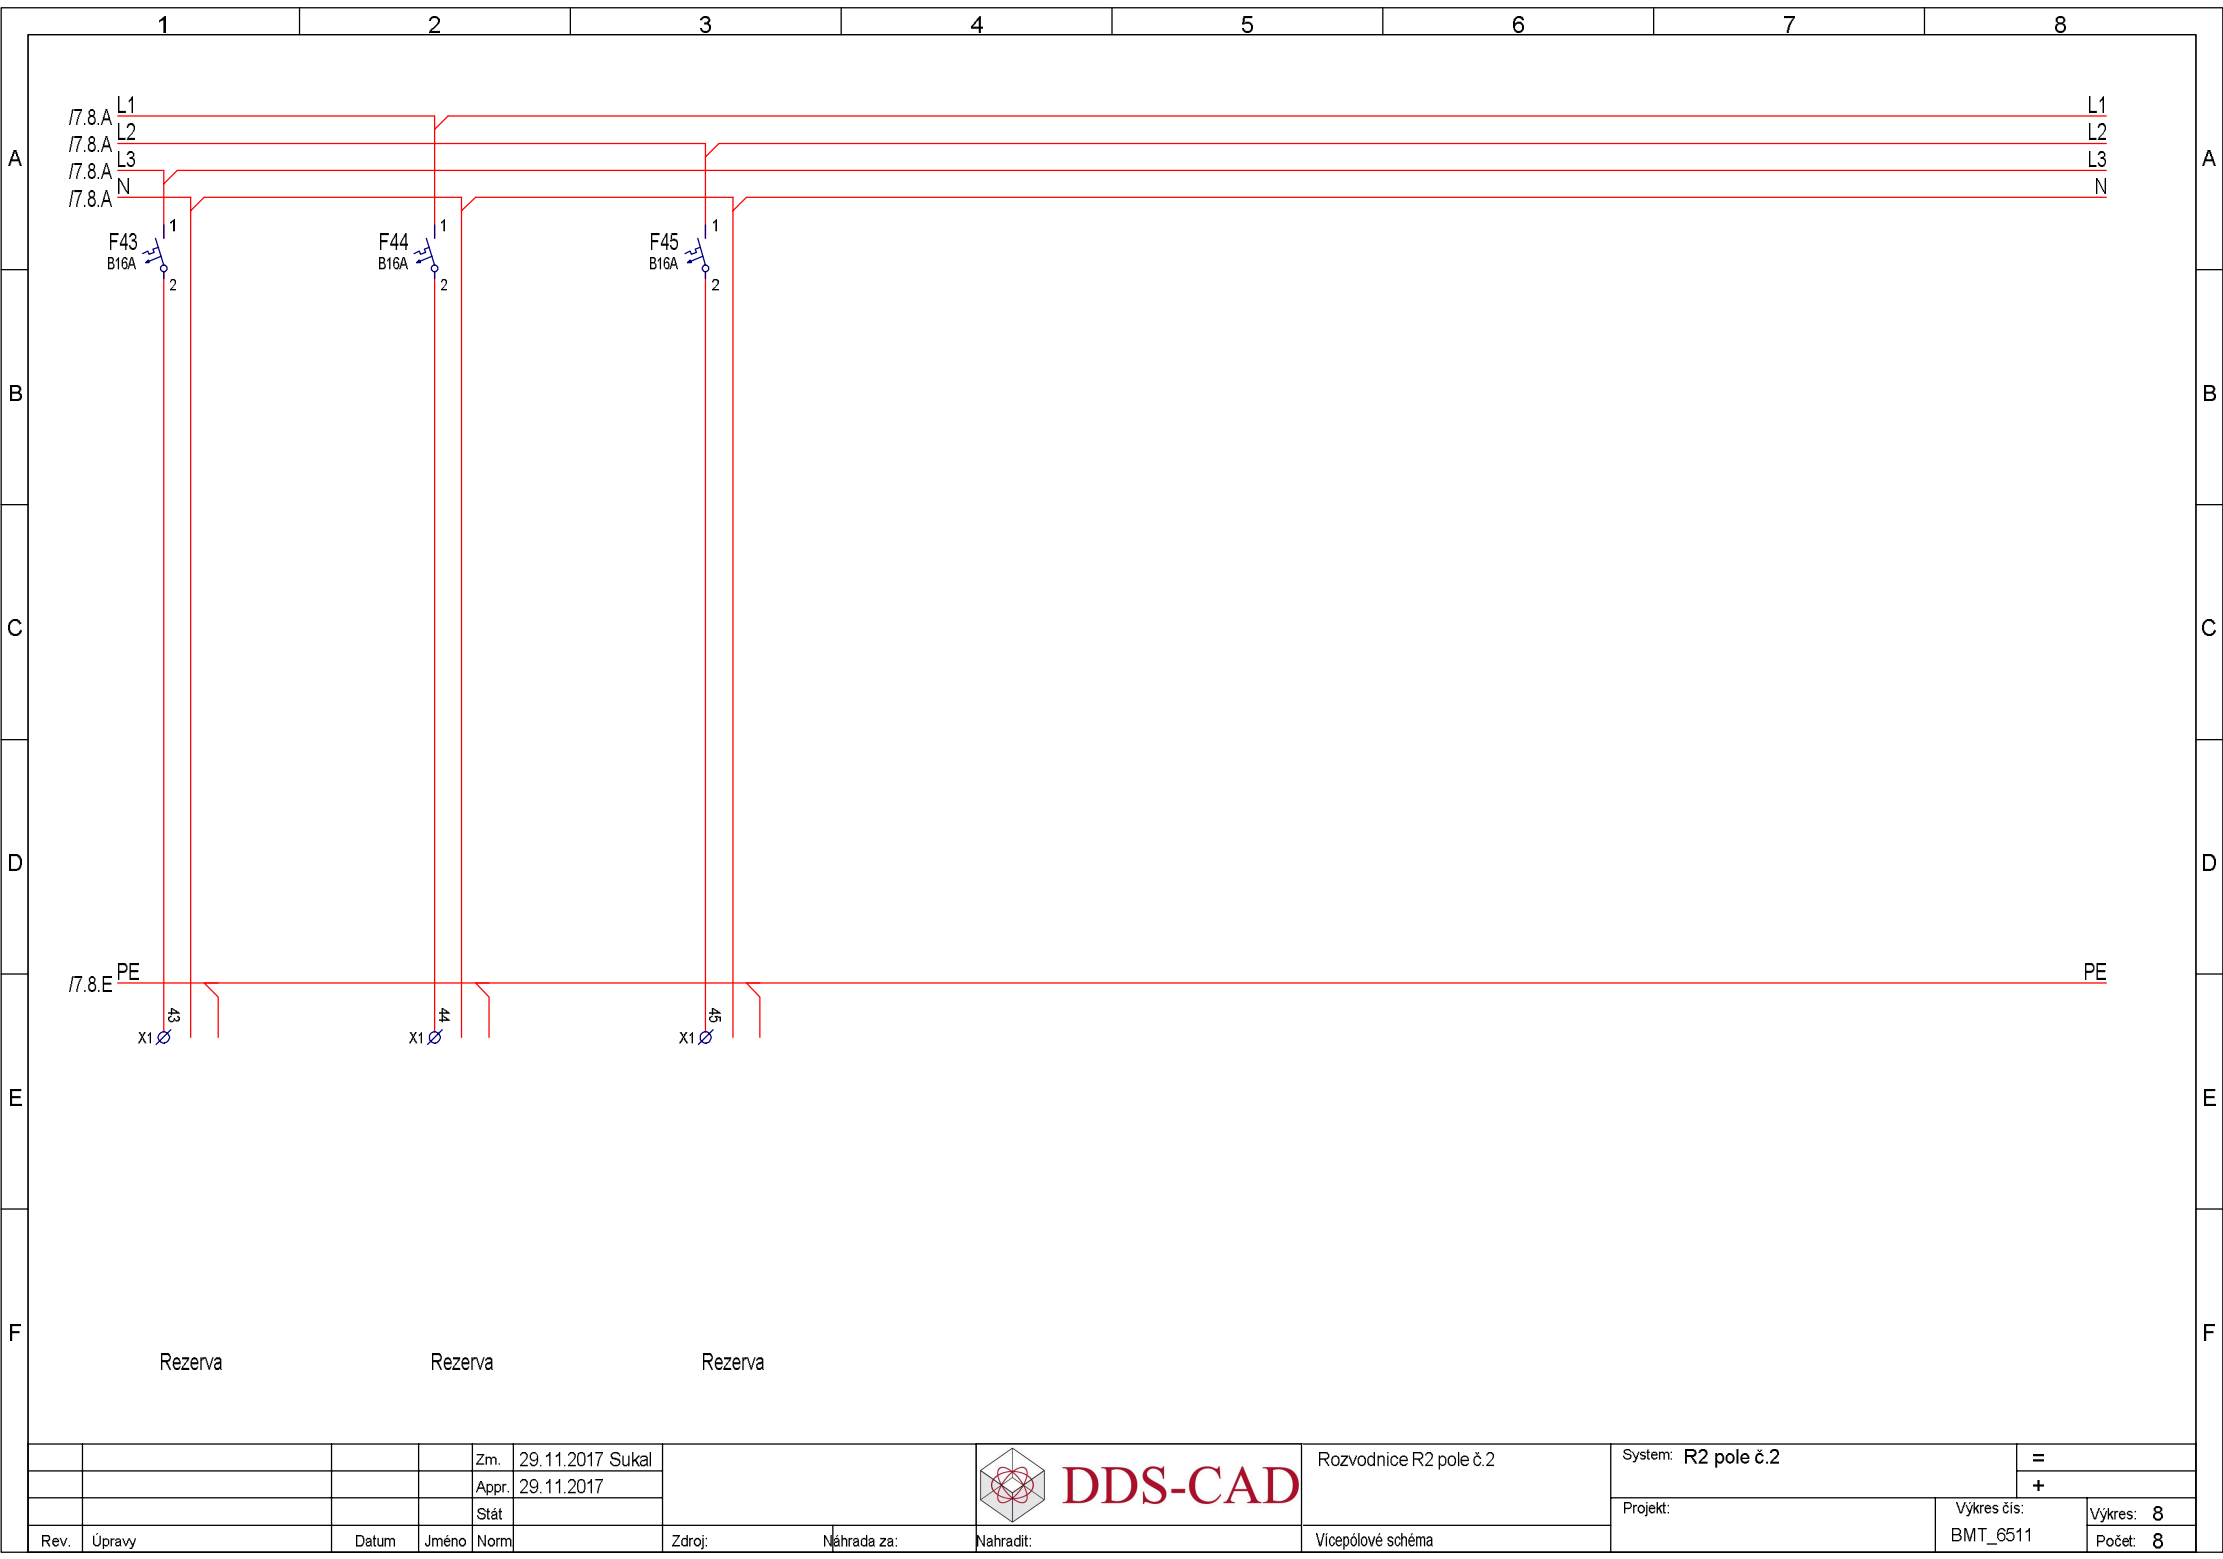

				Zm.	29.11.2017 Sukal	 DDS-CAD	Rozvodnice R2 pole č.2	System: R2 pole č.2		=
				Appr.	29.11.2017					+
				Stát				Projekt:	Výkres čis:	Výkres: 8
Rev.	Úpravy	Datum	Jméno	Norm	Zdroj:	Náhrada za:	Nahradit:	Vícepólové schéma	BMT_6511	Počet: 8