

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
61200 Brno

naše značka
5001503641

vyřizuje
Renata Fronková

datum
25.05.2017

Věc:

DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA
včetně zpevněných ploch, přípojek a areálových rozvodů kanalizace, vody, NN, slaboproudu

K.ú. - p.č.: Klobouky u Brna

Stavebník: Diakonie ČCE - středisko BETLÉM, Císařova 394/27, 69172 Klobouky u Brna

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmové lokalitě se nachází stávající NTL plynovodní vedení ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.

Dále je pro daný objekt plánována výstavba NTL plynovodní přípojky (v mapě vyznačeno žlutou barvou).

Uvedená plynárenská zařízení nebudou dle předložené PD výše uvedenou stavbou dotčena.

Na základě předložené situace byl předán informační zákres.

Toto stanovisko se nevztahuje ke stavbě plynovodní přípojky a vnitřní plynoinstalace - řešeno samostatným stanoviskem č.j.5001517638.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontakti-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábřovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001503641 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Renata Fronková
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
+420532227057
renata.fronkova@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001503641 ze dne 25.05.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Diakonie ČCE - středisko BETLÉM, Císařova 394/27, 69172 Klobouky u Brna. K.ú.: Klobouky u Brna.

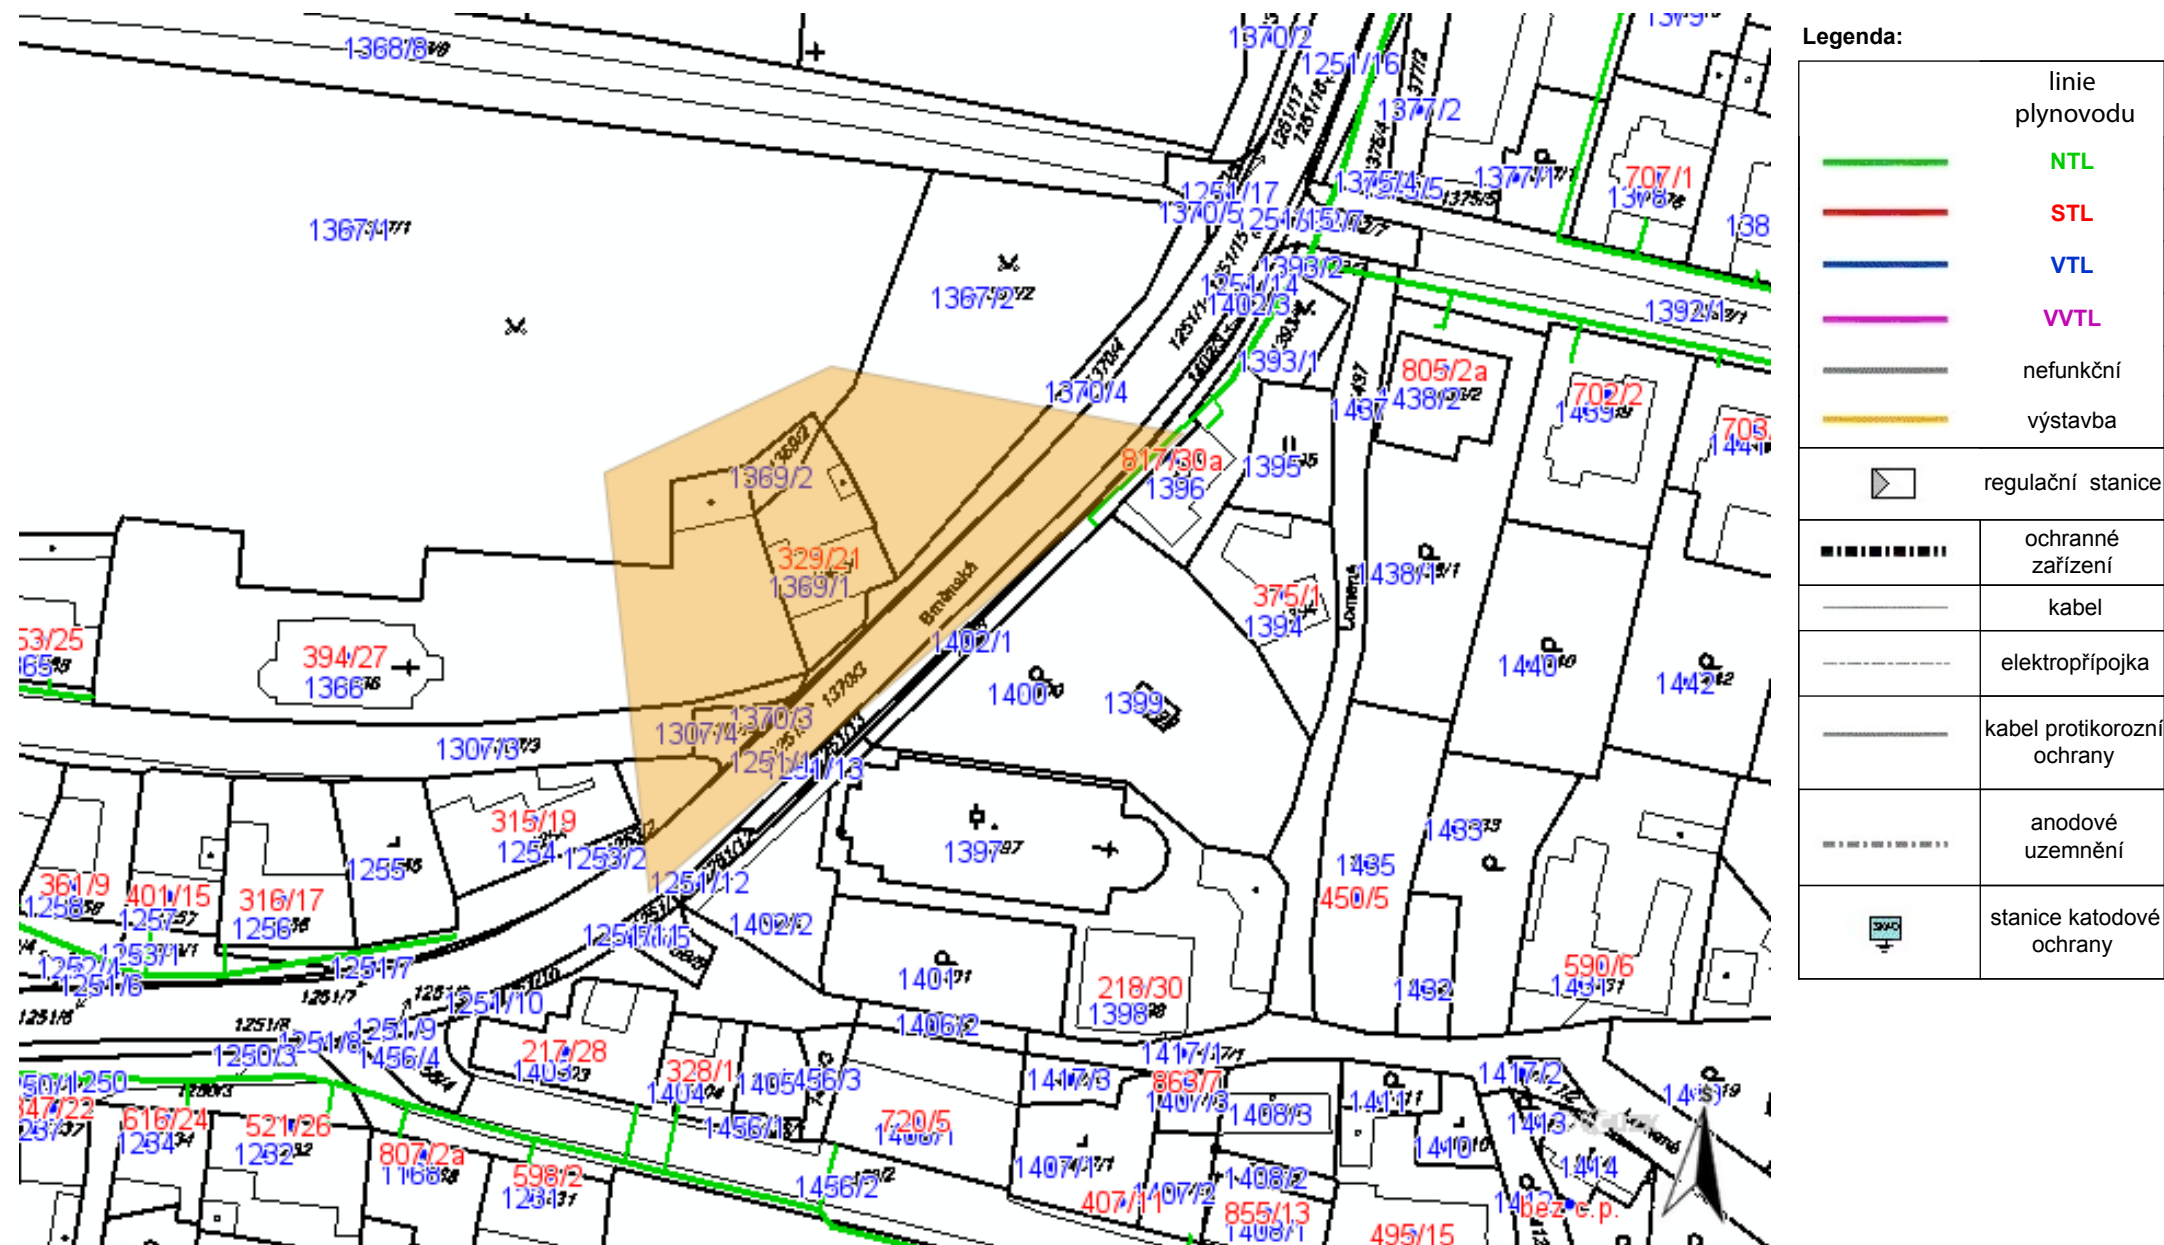



Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

