

ROZVADĚČ RE:

OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ STÁVAJÍCÍ ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ

SPINACÍ PRVEK HDO

ELEKTROMĚR FAKTURAČNÍ, NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ

JISTIČ B63/3

JISTIČ B6/1

JISTIČ B32/3

JISTIČ B6/1

SPINACÍ PRVEK HDO

ELEKTROMĚR FAKTURAČNÍ, NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ

ELEKTROMĚR FAKTURAČNÍ, NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ

V ROZVADĚČI BUDOU UPRAVENY SVORKY PRO NAPOJENÍ NOVÉHO KABELU CYKY 4Bx25

FA3 - JISTIČ OSAZEN, NEVYUŽIT (REZERVA)

FA4 - JISTIČ OSAZEN, NEVYUŽIT (REZERVA)

KT2 - PROSTOROVÁ REZERVA, NEOSAZENO

KT1 - JISTIČ OSAZEN, NEVYUŽIT (REZERVA)

KT2 - PROSTOROVÁ REZERVA, NEOSAZENO

KT1 - JISTIČ OSAZEN, NEVYUŽIT (REZERVA)

KT2 - PROSTOROVÁ REZERVA, NEOSAZENO

KT1 - JISTIČ OSAZEN, NEVYUŽIT (REZERVA)

KT2 - PROSTOROVÁ REZERVA, NEOSAZENO

KT1 - JISTIČ OSAZEN, NEVYUŽIT (REZERVA)

KT2 - PROSTOROVÁ REZERVA, NEOSAZENO

KT1 - JISTIČ OSAZEN, NEVYUŽIT (REZERVA)

KT2 - PROSTOROVÁ REZERVA, NEOSAZENO

KT1 - JISTIČ OSAZEN, NEVYUŽIT (REZERVA)

KT2 - PROSTOROVÁ REZERVA, NEOSAZENO

KT1 - JISTIČ OSAZEN, NEVYUŽIT (REZERVA)

KT2 - PROSTOROVÁ REZERVA, NEOSAZENO

KT1 - JISTIČ OSAZEN, NEVYUŽIT (REZERVA)

KT2 - PROSTOROVÁ REZERVA, NEOSAZENO

KT1 - JISTIČ OSAZEN, NEVYUŽIT (REZERVA)

KT2 - PROSTOROVÁ REZERVA, NEOSAZENO

KT1 - JISTIČ OSAZEN, NEVYUŽIT (REZERVA)


KT2 - PROSTOROVÁ REZERVA, NEOSAZENO

KT1 - JISTIČ OSAZEN, NEVYUŽIT (REZERVA)

KT2 - PROSTOROVÁ REZERVA, NEOSAZENO

KT1 - JISTIČ OSAZEN, NEVYUŽIT (REZERVA)

KT2 - PROSTOROVÁ REZERVA, NEOSAZENO

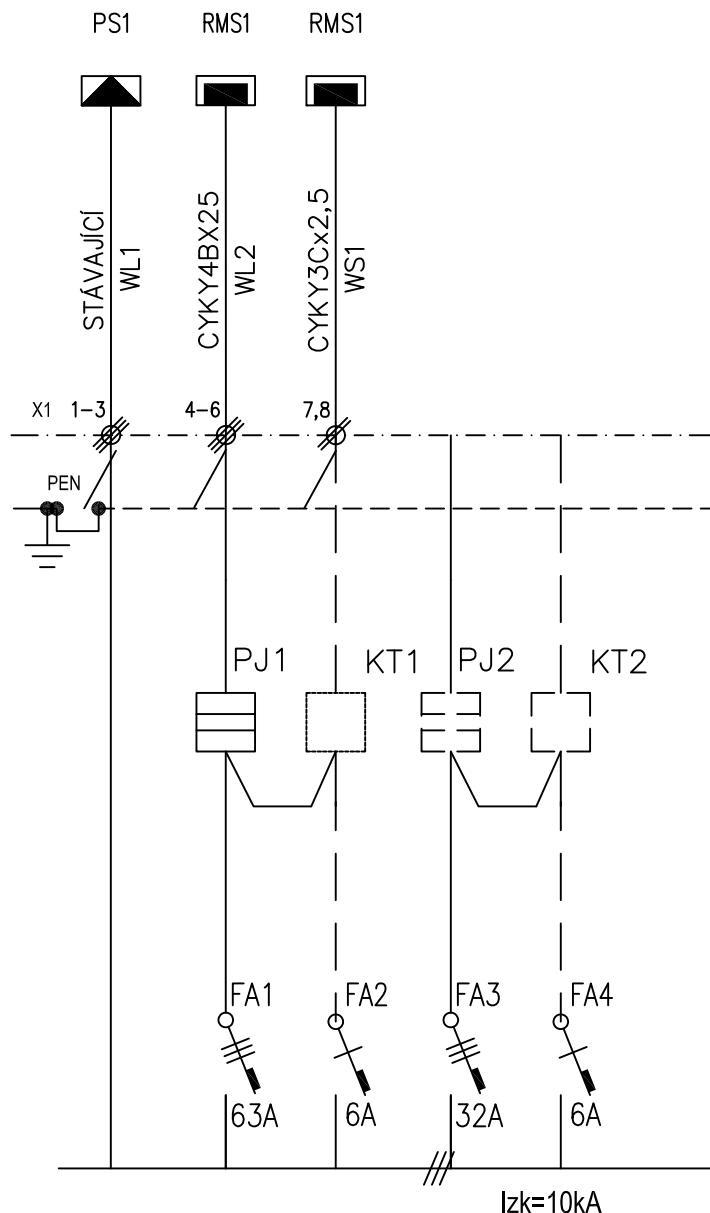

PROUDOVÁ SOUSTAVA TN-C-S/3+N+PE, 230V/400V, 50Hz, AC
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PODLE ČSN 33 2000-4-41ed.2

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘITKO : ---	
MARTIN KONRÁT DIS.	ING. PAVEL TŮMA	KAREL NÝVL	FORMÁT : 2 A4	
			DATUM : 09/2018	
INVESTOR : PRAGOKOVO S.R.O., KAPLICKÁ 1141/4, 140 00 PRAHA 4				1.5 - ELEKTRO ZPRACOVATEL : ELTYM Hronov, spol. s r.o. Husova 207 549 31 HRONOV 491 482 162 eltym.cz@tiscali.cz 17 - P - 54
AKCE : FVE NA STŘEŠE OBJEKTU, HEJTMÁNKOVICE na p.č. 1087/1, 1090/1, 1118, 1933, st.p.č. 3/1, 487, 504 katastrální území HEJTMÁNKOVICE (638226)				EV. Č. AKCE 1556 34 17
D.1.5 - ELEKTROINSTALACE PROJEKT PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY				ČÍSLO PŘÍLOHY D. 1. 5. 5
NÁZEV PŘÍLOHY : SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RE				