




PŮDORYS 1.NP

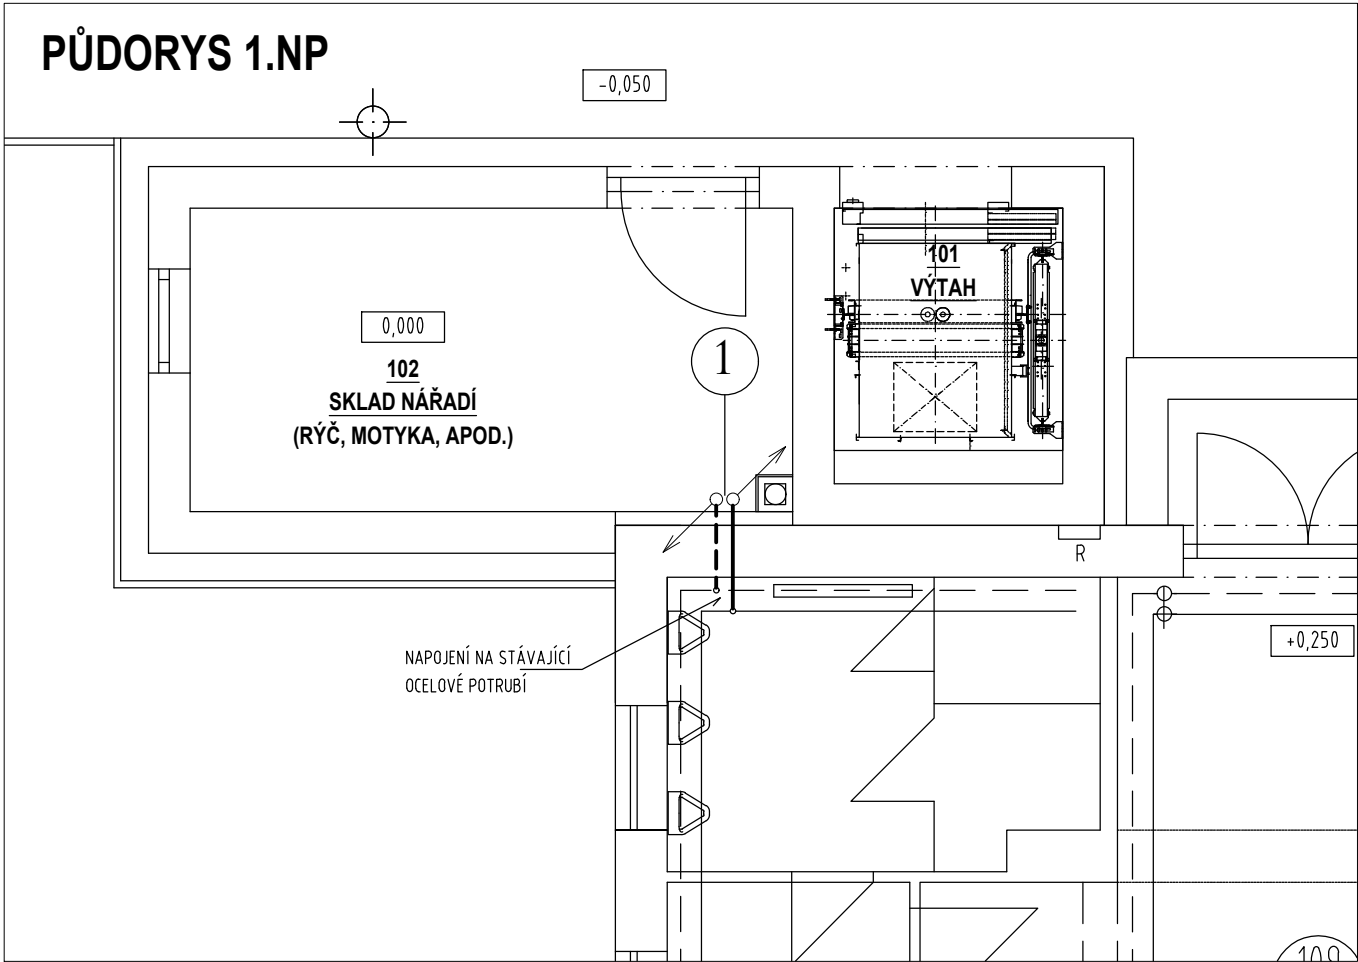

SCHEMA ÚT

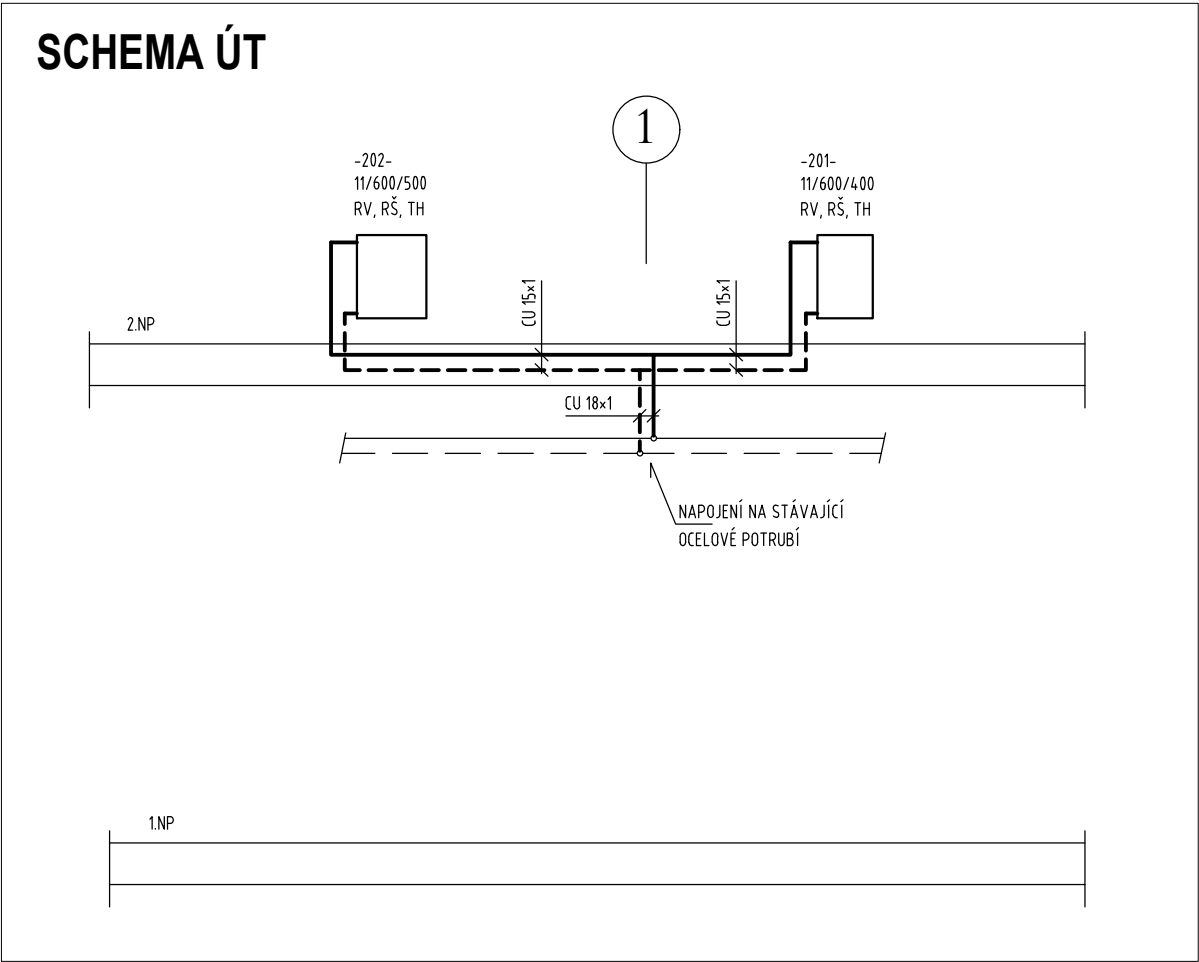

PŮDORYS 2.NP

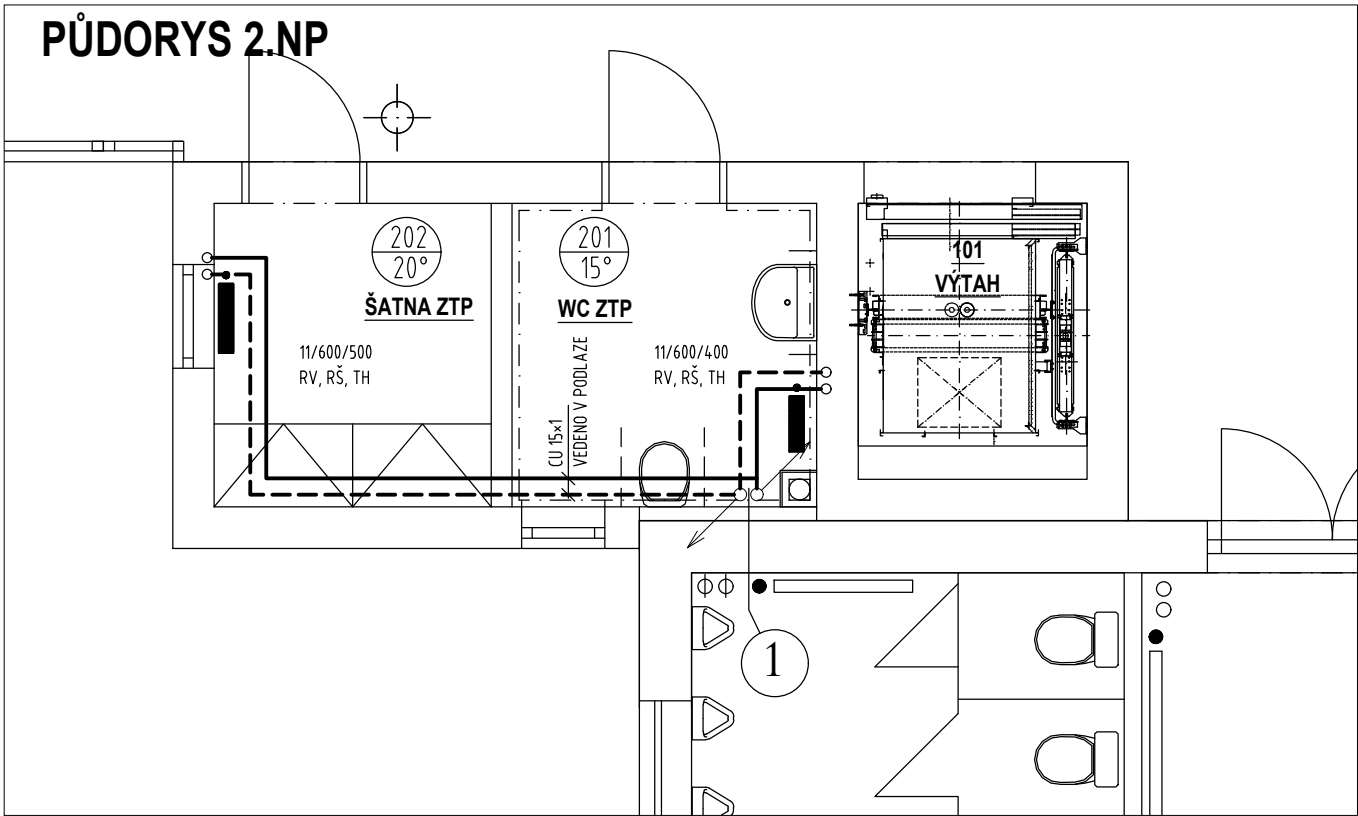

LEGENDA POTRUBÍ

—————	TOPNÁ VODA 75°C
-----	VRATNÁ VODA 60°C
-----	TOPNÁ VODA 75°C - STÁVAJÍCÍ
-----	VRATNÁ VODA 60°C - STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKY:
- VEŠKERÉ PŘÍPOJKY OTOPNÝCH TĚLES BUDOU PROVEDENY POTRUBÍM CU 15x1
- PŘIPOJENÍ TĚLES BUDE PŘES ROHOVÉ PŘIPOJOVACÍ ARMATURY, POTRUBÍM ZE STĚNY

LEGENDA ARMATUR

RV	RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL, ROHOVÝ
RŠ	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ REGULAČNÍ, ROHOVÉ
TH	TERMOSTATICKÁ HLAVICE , V PROVEDENÍ PROTI KRÁDEŽI

VEDOUČÍ PROJEKCE		AUTORIZACE		VYPRACOVAL	
ING. STANISLAV BREJCHA		ING. MIROSLAV BŘEZINA		ING. MIROSLAV BŘEZINA	
INVESTOR: MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1, 695 01 HODONÍN					
LOKALITA: U ČERVENÝCH DOMKŮ 40, HODONÍN					
STAVBA: <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY</div> <div>BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ</div> <div>ZŠ U ČEVENÝCH DOMKŮ HODONÍN</div>					
OBSAH: <div>ÚSTŘEDENÍ VYTÁPĚNÍ</div>					

<div>prost HODONÍN s.r.o.</div> <div>BRNĚNSKÁ 3497</div> <div>695 01 HODONÍN</div>		
DATUM	12/2016	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ	DŮR+DSP	
FORMÁT	2xA4	
ZAKÁZKA ČÍSLO	2016-039	
MĚŘÍTKO	1:50	
PROFESE	ČÍSLO VÝKRESU	
ÚT	ÚT-01	